



НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ
МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Технологические особенности проведения апробации

26.03.2025

в 9 классах по технологии ОГЭ 2.1


Злых Дмитрий Игоревич
инженер-программист
dima.zlyx@mail.ru

Оглавление

1. Ключевые особенности
2. Размещение материалов
 - 2.1 Раздел «Техническим специалистам ППЭ»
 - 2.2 Раздел «Апробации ГИА-9»
 - 2.3 Станция Авторизации
3. Проведение технической апробации
 - 3.1 Этапы проведения
 - 3.1.1 Подготовка к апробации
 - 3.1.2 Техническая подготовка
 - 3.1.3 Контроль технической готовности
 - 3.1.4 День экзамена
4. Технологические экзамены (КОГЭ и УЭ)
5. ЛК ППЭ ГИА-9 (апробация)
6. Отправка через сервис приемки материалов

Ключевые особенности

- ✓ Дата проведения апробационного экзамена: **26 марта 2025 года**
- ✓ Предметы: **01 – Русский язык, 09 – Английский язык, 25 – Информатики (КОГЭ), 29 – Английский язык (устный)**
- ✓ Начало проведения апробационного экзамена: **10:00 часов по местному времени**
- ✓ Участники:
 - 01 – Русский язык – виртуальные участники;**
 - 09 – Английский язык – назначенные участники;**
 - 25 – Информатика (КОГЭ) – назначенные участники;**
 - 29 – Английский язык (устный) – назначенные участники.**



Размещение материалов

раздел «Техническим специалистам ППЭ»

- ✓ Станции ГИА-9 (апробация) (ссылка на облако mail.ru)
 - Станция авторизации (ГИА-9) 5.1
 - Станция для печати (ГИА-9) 5.1
 - Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9) 5.1
 - Станция КОГЭ 4.12.1.1
 - Станция записи ответов 9.2.4.3
- ✓ Токены (для ППЭ на дому в МОУО)
- ✓ Учетные данные для ЛК ППЭ ГИА-9 (апробация) (для МОУО)
<https://lk9test.rustest.ru>



Размещение материалов

раздел «Апробации ГИА-9»

- ✓ Журнал проведения ТМ 26.03.25




Размещение материалов

станция Авторизации

- ✓ Учетные данные для ЛК ППЭ ГИА-9 (апробация)
<https://lk9test.rustest.ru>
- ✓ Учетные данные для сервиса «Приемка материалов»
https://nscm54.ru/ppe_upload
- ✓ Интернет-пакеты на соответствующие экзамены
(01-РУС, 09-АНГ, 25-ИНФ, 29-АНГ)
- ✓ ЭКИМ на соответствующие экзамены (25-ИНФ, 29-АНГ)
(ссылка на облако mail.ru)
- × Рассадка в формате PDF (доступ 24.03)



Проведение технической апробации




Этапы проведения технической апробации

- ✓ Подготовка к апробации
- ✓ Техническая подготовка
- ✓ Контроль технической готовности (до **25.03.2025 17-00**)
- ✓ Проведение экзамена (**26.03.2025 в 10:00**)
- ✓ Завершение экзамена, сканирование материалов и отправка в РЦОИ через **Станцию авторизации**, отправка файлов ответов по Информатике/Английскому (устному) через **Сервис приемки**
- ✓ Заполнение журналов в формате .xlsx




Подготовка к апробации



Подготовка к апробации

- ✓ **Основная станция авторизации с выходом в Интернет и подключенным принтером для печати ДБО2 (1 шт.)**
- ✓ **Резервная станция авторизации - (1 шт.)**
- ✓ **Основные станции печати, оборудованные локальными МФУ и средствами воспроизведения аудиоматериалов (колонки) для предмета Русский язык/Английский (по количеству назначенных аудиторий)**
- ✓ **Станции КОГЭ (по количеству участников)**
- ✓ **Станции записи ответов (по 4 на аудиторию проведения)**
- ✓ **Резервные станции печати/КОГЭ/записи ответов – 1 резервная станция на 4 основных**




Подготовка к апробации

- ✓ **Аудиторная станция сканирования, оборудованная сканером (По количеству назначенных аудиторий)**
- ✓ **Основная станция сканирования, оборудованная сканером (1 шт.)**
- ✓ **Резервная станция сканирования, оборудованная сканером (1 шт.)**
- ✓ **Виртуальный токен – файл в формате TT_TTTTTT_TTTT_NNN_RRRRRR_PPPP.tkn, где TT_TTTTTT_TTTT – краткий регистрационный номер токена, NNN – код МСУ, RRRRRR – код ОО, PPPP – код ППЭ (1 шт. на ППЭ)**



Техническая подготовка



Техническая подготовка

- ✓ **Регламентный срок** – не ранее пяти календарных дней и не позднее 17:00 за день до экзамена
- ✓ На данном этапе выполняется установка и настройка всех станций, скачивание интернет-пакетов на станции авторизации и загрузка его на станции печати, распечатка на станциях печати тестового комплекта и сканирование тестового комплекта на аудиторных станциях сканирования и основной/разервной станции сканирования в штабе с последующей передачей в РЦОИ результатов тестового сканирования с помощью станций авторизации, выставление статуса «**Техническая подготовка пройдена**»



Техническая подготовка станции

Авторизации

Станция авторизации (ГИА-9) 5.1

Регион: 54 - Новосибирская область ППЭ: 0454 № компьютера: 002 **Данные не подтверждены**

Настройки

Информация о ППЭ

Регион: 54 - Новосибирская область Код ППЭ: 0454 № компьютера: 002 Резервная станция

Токен ОГЭ
Загружен 54_00021_2025_454_000000_0454.tkn

Подключение к portalу выдачи ЭМ

Этап: Аprobации Основной портал: https://85.143.100.6:446

Прокси-сервер не используется. [Настроить](#) Резервный портал: <Не задан>

Сведения о каналах доступа в Интернет **Внесенные сведения не передавались**
Внесите информацию об используемых в ППЭ основном и резервном каналах доступа в Интернет. Сведения об указанных каналах доступа будут переданы на портал одновременно с передачей акта технической готовности станции авторизации.

Тип доступа Другой тип доступа

Основной: Проводной, Ethernet Другой тип доступа:

Резервный: Проводной, телефон (dial-up) Другой тип доступа:


Взаимодействие с РЦОИ

Настройки получены 05.03.2025 14:18

Сертификаты РЦОИ получены 05.03.2025 14:21

Адрес РЦОИ: http://90.189.129.117:1259

Состояние подключения: ● сервер РЦОИ ● сервис выдачи ЭМ (https://85.143.100.6:446)



Техническая подготовка станции

Авторизации

Станция авторизации (ГИА-9) 5.1

Регион: 54 - Новосибирская область ППЭ: 0454 № компьютера: 002 **Данные не подтверждены**

← Авторизация и получение ключа доступа к ЭМ

i В разделе настроек станции должна быть выполнена загрузка файла виртуального токена ОГЭ. Поле ввода пароля к токenu ОГЭ станет доступно после его загрузки.

Для авторизации на федеральном портале и подтверждения настроек станции авторизации выберите дату экзамена из списка, введите пароль к токenu и нажмите кнопку «Авторизация»
Для получения ключа доступа к ЭМ, размещенного на федеральном портале, выберите текущую дату экзамена из списка, введите пароль к токenu и нажмите кнопку «Основной ключ».
Для запроса резервного ключа доступа к ЭМ выберите текущую дату экзамена из списка, введите пароль к токenu и нажмите кнопку «Резервный ключ».

📅 Дата экзамена:
26.03.2025

🔒 Пароль доступа к токenu ОГЭ:


✔ Токен загружен

👤 Авторизация **🔑** Основной ключ **🔑** Резервный ключ

🗣 Для получения ключа по паролю введите пароль к токenu и нажмите кнопку «Пароль».

🔑 Пароль

Состояние подключения: **🟢** сервер РЦОИ **🟢** сервис выдачи ЭМ (<https://85.143.100.6:446>)



Техническая подготовка станции

Авторизации

Станция авторизации (ГИА-9) 5.1

Регион: 54 - Новосибирская область ППЗ: 0454 № компьютера: 002 **Данные подтверждены**

Настройки

Информация о ППЗ

Регион: Код ППЗ: № компьютера: Резервная станция

[Данные подтверждены. Изменить](#)

Токен ОГЗ
Загружен 54_00021_2025_454_000000_0454.tkn

Подключение к portalу выдачи ЭМ

Этап: Основной портал:

Прокси-сервер не используется. [Настроить](#) Резервный портал:

Сведения о каналах доступа в Интернет **Внесенные сведения не передавались**

Внесите информацию об используемых в ППЗ основном и резервном каналах доступа в Интернет. Сведения об указанных каналах доступа будут переданы на портал одновременно с передачей акта технической готовности станции авторизации.

Тип доступа	Другой тип доступа
Основной: <input type="text" value="Проводной, Ethernet"/>	<input type="text"/>
Резервный: <input type="text" value="Проводной, телефон (dial-up)"/>	<input type="text"/>

Взаимодействие с РЦОИ


Получить настройки РЦОИ Настройки получены 05.03.2025 14:18

Получить сертификаты Сертификаты РЦОИ получены 05.03.2025 14:21

Адрес РЦОИ:

Сохранить

Состояние подключения: ● сервер РЦОИ ● сервис выдачи ЭМ (https://85.143.100.6:446)



Техническая подготовка станции

Авторизации

Станция авторизации (ГИА-9) 5.1

Регион: 54 - Новосибирская область ППЭ: 0454 № компьютера: 002 Данные подтверждены

Регион: 54 - Новосибирская область ППЭ: 0454 № компьютера: 002 Данные подтверждены

ГЛАВНАЯ ←

Получение файлов из РЦОИ

Дата создания: 23.03.2025


Отправлен	Имя файла	Статус	Изменен	Сохранен	Загружено, %	Комментарий
23.03.2025 15:07	Internet_EM_OGE_54_202...	Передан в ППЭ	23.03.2025 15:14		100.00	ЭМ-01-РВС
23.03.2025 15:08	Internet_EM_OGE_54_202...	Передан в ППЭ	23.03.2025 15:15		100.00	ЭМ-09-АНГ
23.03.2025 15:09	Internet_EM_OGE_54_202...	Передан в ППЭ	23.03.2025 15:15		100.00	ЭМ-25-ИНФ
23.03.2025 15:10	Internet_EM_OGE_54_202...	Передан в ППЭ	23.03.2025 15:15		100.00	ЭМ-29-АНГ
23.03.2025 15:11	OGE_EKIM_25.bt	Сохранен в ППЭ	23.03.2025 15:18	23.03.2025 15:18	100.00	Ссылка на ЭКИМ-25-ИНФ
23.03.2025 15:11	OGE_EKIM_29.bt	Сохранен в ППЭ	23.03.2025 15:18	23.03.2025 15:18	100.00	Ссылка на ЭКИМ-29-АНГ

Для получения файлов из РЦОИ в выдаваемом списке «Дата создания» выберите дату фактической отправки файлов из РЦОИ. Отсутствие дат в списке означает, что файлы в ППЭ еще не передавались.

Состояние подключения: ● сервер РЦОИ ● сервис выдачи ЭМ (<https://85.143.100.6:446>)

Состояние подключения: ● сервер РЦОИ ● сервис выдачи ЭМ (<https://85.143.100.6:446>)

- ФАЙЛЫ ИЗ РЦОИ
- ПЕЧАТЬ ДБОН#2
- АВТОРИЗАЦИЯ И КЛЮЧ
- ОТПРАВКА В РЦОИ
- МОНИТОРИНГ
- НАСТРОЙКИ



Техническая подготовка станций

Печати

Станция для печати (ГИА-9). АРМ Технического специалиста 5.1

Информация об аудитории

Введите сведения об аудитории, в которой будет проводиться экзамен, и о станции, указав ее номер. Выберите этап, предмет и дату экзамена.

Техническая подготовка

Загрузка ключа доступа к ЭМ

Диск C:\ доступно 390 ГБ (достаточно для экзамена)

Код региона: 54 Новосибирская область

Код МСУ: 454

Код ППЭ: 454

№ компьютера: 1 Введите уникальный для ППЭ № компьютера.

№ аудитории: 1 Резервная станция

Выберите экзамен, который будет проводиться в аудитории:

Этап: Аprobация

Предмет: 1 - Русский язык

Дата экзамена: 26.03.2025

[Технические требования](#)

[О программе](#)

Станция для печати (ГИА-9). АРМ Технического специалиста 5.1

Техническая подготовка

Не позднее чем за день до экзамена необходимо завершить все действия по технической подготовке аудитории и напечатать протокол технической готовности аудитории.

01 - РУССКИЙ ЯЗЫК

Этап: Аprobация Дата экзамена: 26.03.2025 № компьютера: 001
Код региона: 54 Код МСУ: 0454 Код ППЭ: 0454 № аудитории: 0001

Проверка	Статус	Системное сообщение
Системные дата и время	Замечание	Подтвердите корректность текущего системного времени: 22.03.2025 22:22:44 <input type="checkbox"/> Системное время установлено корректно
Загрузка ЭМ	Замечание	<input type="button" value="Загрузить"/> Необходимо загрузить интернет-пакет, полученный для экзамена
Принтер	Замечание	Найдено несколько локальных принтеров. Выберите из списка принтер, который будет использоваться для печати ЭМ: <input type="button" value="Выберите принтер ..."/> <input type="button" value="Определить принтер"/>
Тестовая страница	Замечание	<input type="button" value="Напечатать"/> Необходимо выполнить печать тестовой страницы
Тестовая печать	Замечание	<input type="button" value="Тестовая печать ЭМ"/> Необходимо выполнить печать тестового ЭМ
Воспроизведение аудио	Замечание	<input type="button" value="Проверка воспроизведения"/> Аудиодрайвер: <input type="text"/> Необходимо выполнить проверку воспроизведения звука
Токен	Замечание	<input type="button" value="Проверить"/> Выполните проверку токена (потребуется ввод пароля)

На этапе технической подготовки станций печати выполняются все шаги **до проверки токена**



Техническая подготовка станции

Сканирования

Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9) 5.1

Информация об экзамене

Выберите этап, предмет и дату проведения экзамена.

Информация об экзамене

Выберите экзамен, который будет обрабатываться:

Этап: **Апробация**

Предмет: **1 - Русский язык**

Дата экзамена: **26.03.2025**

Системный диск: C:\
Доступно: **390,2 Гб**
Достаточно для сканирования

О программе

Техническая подготовка

Не позднее, чем за день до экзамена, необходимо завершить все действия по технической подготовке станции и напечатать протокол технической готовности.

Проверка	Статус	Системное сообщение
Системные дата и время	Выполнено	Подтвердите корректность текущего системного времени: 22.03.2025 12:32:44
Сканер	Замечание	<input checked="" type="checkbox"/> Системное время установлено корректно
Тестовое сканирование	Замечание	<input type="text" value="Выбор сканера..."/> Внимание! При смене выбранного сканера необходимо выполнить тестовое сканирование повторно.

Системное сообщение

Подтвердите корректность текущего системного времени: 22.03.2025 12:32:44

Системное время установлено корректно

Внимание! При смене выбранного сканера необходимо выполнить тестовое сканирование повторно.

Проведите тестовое сканирование, сохраните пакет с результатами и передайте в РЦОИ.

Необходимо выполнить загрузку пакета с сертификатами РЦОИ

О программе

Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9) 5.1

Версия: **5.1.0.26056**

Последняя сборка: 26056

Дата сборки: 06.03.2025 14:28:32

Удалять устаревшие данные

Сведения о работе станции

На главную Продолжить

На этапе технической подготовки станции сканирования выполняются все шаги **до загрузки пакета сертификатов РЦОИ**



Техническая подготовка станции

Сканирования

Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9) 5.1

01 - Русский

Тестовое сканирование

Проведите тестовое сканирование тестовых комплектов бланков и машиночитаемых форм ППЭ, затем сохраните тестовый пакет с результатами для передачи в РЦОИ.

Код региона: 54 Код ППЭ: 0454 Дата экзамена: 26.03.2025 Этап: Аprobация

01 - Русский язык

Код региона: 54 Код ППЭ: 0454 Дата экзамена: 26.03.2025 Этап: Аprobация

Тестовое сканирование

Проведите тестовое сканирование тестовых комплектов бланков и машиночитаемых форм ППЭ, затем сохраните тестовый пакет с результатами для передачи в РЦОИ.

Код региона: 54 Код ППЭ: 0454 Дата экзамена: 26.03.2025 Этап: Аprobация

01 - Русский язык

Код региона: 54 Код ППЭ: 0454 Дата экзамена: 26.03.2025 Этап: Аprobация

Бланки и формы

- Штаб ППЭ: 0
- ДБ02: 0
- Аудитории: 0
- Особые ситуации
- Неизвестный тип: 0
- Другой предмет: 0
- Другой регион/ППЭ: 0
- Дубль станции печати: 0
- Не определен ШК бланка: 0
- Не определен QR бланка: 0
- Не определен QR формы: 0
- Некачественные изображения: 0

Бланки и формы

- Штаб ППЭ: 1
- ДБ02: 1
- Аудитории: 1
- 109 №6: 3
- Особые ситуации
- Неизвестный тип: 0
- Другой предмет: 0
- Другой регион/ППЭ: 0
- Дубль станции печати: 0
- Не определен ШК бланка: 0
- Не определен QR бланка: 0
- Не определен QR формы: 1
- Некачественные изображения: 2

1. ДБ02

2. Б01

3. Б02Л1

4. Б02Л2

Тестовая печать

Тестовая печать

Тестовая печать

Тестовая печать

Выполните тестовое сканирование и проверьте качество отсканированного изображения:

- тестовых комплектов бланков, напечатанных на всех станциях для печати, включая резервные;
- тестовых ДБОН92 в случае использования на экзамене;
- тестового комплекта машиночитаемых форм ППЭ.

Выполните тестовое сканирование и проверьте качество отсканированного изображения:

- тестовых комплектов бланков, напечатанных на всех станциях для печати, включая резервные;
- тестовых ДБОН92 в случае использования на экзамене;
- тестового комплекта машиночитаемых форм ППЭ.

В случае отсутствия особых ситуаций, запрещающих завершение тестового сканирования, сохраните результат передачи тестового пакета в РЦОИ ("Сохранить пакет") и нажмите "Выполнено".

В случае отсутствия особых ситуаций, запрещающих завершение тестового сканирования, сохраните результат для передачи тестового пакета в РЦОИ ("Сохранить пакет") и нажмите "Выполнено".

При наличии особых ситуаций примите меры по их устранению, при необходимости измените настройки принтера на соответствующей станции и напечатйте тестовый комплект повторно.

При наличии особых ситуаций примите меры по их устранению, при необходимости измените настройки принтера на соответствующей станции и напечатйте тестовый комплект повторно.

Сканировать Сохранить пакет

Выполнено Отмена

Для проведения тестовой передачи бланков в РЦОИ с помощью станции авторизации следует использовать сохраненный файл тестового сканирования с расширением *.bnk



Завершение технической подготовки на станции Авторизации

Регион: 54 - Новосибирская область ППЭ: 0454 № компьютера: 002 Данные подтверждены Станция авторизации (ГИА-9) 5.1

Дата экзамена: 26.03.2025

Передача экзаменационных материалов в РЦОИ

Бланки

Тип	Имя файла	Статус	Изменен	Передано, %	Комментарий РЦОИ	Комментарий ППЭ
Тест	BLANK_TEST_OGE_54_0454_20250326_01-РУС_AC01_РСО	Передан	23.03.2025 20:15	100.00		

Во время технической подготовки передайте тестовый пакет для проверки взаимодействия с РЦОИ.
В день экзамена по окончании передачи в РЦОИ всех экзаменационных материалов с ответами участников по всем предметам передайте в РЦОИ статус «Все пакеты сформированы и отправлены в РЦОИ» кнопкой «Подтвердить».
В случае отклонения пакета в РЦОИ или при отправке нового пакета передача статуса будет отменена, выполните его передачу заново.

Все пакеты сформированы и отправлены в РЦОИ

Подтвердить Отмена

Состояние подключения: сервер РЦОИ сервис выдачи ЭМ (https://85.143.100.6:446) Состояние подключения: сервер РЦОИ сервис выдачи ЭМ (https://85.143.100.6:446)

- ФАЙЛЫ ИЗ РЦОИ
- ПЕЧАТЬ ДБОН^{№2}
- АВТОРИЗАЦИЯ И КЛЮЧ
- ОТПРАВКА В РЦОИ**
- МОНИТОРИНГ
- НАСТРОЙКИ



Завершение технической подготовки на станции Авторизации

Станция авторизации (ГИА-9) 5.1
Регион: 54 - Новосибирская область ППЭ: 0454 № компьютера: 002 Данные подтверждены

Станция авторизации (ГИА-9) 5.1
Регион: 54 - Новосибирская область ППЭ: 0454 № компьютера: 002 Данные подтверждены

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

Мониторинг готовности ППЭ

- ФАЙЛЫ ИЗ РЦОИ
- ПЕЧАТЬ ДБОН#2
- АВТОРИЗАЦИЯ И КЛЮЧ
- ОТПРАВКА В РЦОИ
- МОНИТОРИНГ**
- НАСТРОЙКИ

Сведения мониторинг 15:35 23.03.2025

Дата экзамена: 26.03.2025

Текущий статус: Техническая подготовка пройдена

ФИО ответственного: Иванов Иван Иванович

Передать Отменить статус

Статус	Дата передачи	ФИО ответственного	Срок (не ранее)	Срок (не позднее)
Техническая подготовка пройдена			21.03.2025 00:00	25.03.2025 17:00
Контроль технической готовности завершен			24.03.2025 00:00	25.03.2025 17:00
Экзамены успешно начались			26.03.2025 10:05	26.03.2025 11:00
Экзамены завершены			26.03.2025 10:30	26.03.2025 16:30
Материалы переданы в РЦОИ			26.03.2025 11:00	26.03.2025 19:00

Станция сканер

Акт осн.	
0	

Станция автор

Акт осн.	
0	

Передача актов и журналов (сроки передачи: актов - от 24.03.2025 00:00 до 25.03.2025 17:00; журналов - от 26.03.2025 10:30 до 26.03.2025 19:00)

Предмет (технологии): Все Тип станции: Все Аудитория: Все

Предмет	Дата раскладки	Аудитория	Р	Тип станции	№ компьютера	Акт (регистрация)	Журнал
01 - Русский язык	-	Штаб		Станция сканирования в ...	-	Не передан	Не передан
09 - Английский язык	-	Штаб		Станция сканирования в ...	-	Не передан	Не передан
25 - Информатика (КОГЭ)	-	0315		Станция для печати	1	22.03.2025 22:44:38	Не передан
25 - Информатика (КОГЭ)	-	Штаб		Станция сканирования в ...	-	Не передан	Не передан
25 - Информатика (КОГЭ)	-	Штаб	P	Станция сканирования в ...	1	22.03.2025 22:44:38	Не передан
29 - Английский устный	-	Штаб		Станция сканирования в ...	-	Не передан	Не передан
Все предметы	-	Штаб		Станция авторизации	-	Не передан	Не предусмотрен

Во время подготовки и проведения экзамена передавайте статусы, акты и журналы в соответствии с рекомендованными сроками.

Состояние подключения: сервер РЦОИ сервис выдачи ЭМ (https://85.143.100.6:446)

Состояние подключения: сервер РЦОИ сервис выдачи ЭМ (https://85.143.100.6:446)

Для статуса «Техническая подготовка пройдена» в качестве ФИО ответственного следует указать фамилию, имя и отчество технического специалиста или руководителя ППЭ. Для всех остальных статусов – члена ГЭК или руководителя ППЭ.



Контроль технической готовности



Контроль технической готовности

- ✓ **Регламентный срок** – не ранее двух рабочих дней и не позднее 17:00 за день до экзамена
- ✓ На данном этапе выполняется проверка и завершение настроек всех станций, распечатка ДБО2 на станции авторизации, формирование и передача в систему мониторинга актов технической готовности со всех станций, выставление статуса **«Контроль технической готовности завершён»**



Контроль технической готовности на станции Авторизации (ДБОН№2)

Станция авторизации (ГИА-9) 5.1

Регион: 54 - Новосибирская область ППЭ: 0454 № компьютера: 002 Данные подтверждены

Печать дополнительных бланков ответов №2

Выберите принтер для печати: Pantum M7100DN Series PCL6

Тестовая печать ДБОН№2

Максимальное количество выделенных ДБОН№2 для ППЭ: 500;
По состоянию на 23.03.2025 16:13:38
- напечатано ДБОН№2: 0
- доступно ДБОН№2: 500

Для печати дополнительных бланков ответов укажите необходимое количество бланков и нажмите кнопку «Получить и напечатать ДБОН№2». По окончании печати проверьте качество напечатанного комплекта и подтвердите его корректность. Забракованные комплекты повторно печатать запрещено, в случае отсутствия доступных для печати бланков обратитесь в РЦОИ.

Количество ДБОН№2 для печати (от 1 до 20): 1

Получить и напечатать ДБОН№2

Сведения о напечатанных дополнительных бланках ответов №2

Дата и время	Кол-во	Номера полученных ДБОН№2	Статус печати
--------------	--------	--------------------------	---------------

Для проведения экзамена напечатайте достаточное количество дополнительных бланков ответов №2.

Состояние подключения: ● сервер РЦОИ ● сервис выдачи ЭМ (https://85.143.100.6:446)



Контроль технической готовности на станциях

Печати

	Токен	Замечание	<input type="button" value="Проверить"/> Выполните проверку токена (потребуется ввод пароля)
	Печать протокола	Замечание	<input type="button" value="Печать протокола готовности"/> Печать протокола доступна только после выполнения всех предыдущих действий
	Сохранение акта	Замечание	<input type="button" value="Сохранение акта готовности"/> Акт не сохранен

Напечатайте протокол технической готовности аудитории для печати ЭМ в аудитории ППЭ. По окончании печати протокола готовности сохраните электронный акт технической готовности станции печати на флеш-накопитель. Акт технической готовности имеет вид **АКТ_PRINT_OGE_*.dat** и предназначен для передачи в мониторинг с помощью станции авторизации.



Контроль технической готовности на станции

Сканирования

Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9) 5.1

01 - Русский язык
Код региона: 54 Код ППЭ: 0454 Дат

Техническая подготовка
Не позднее, чем за день до экзамена, необходимо завершить все действия по технической подготовке станции и напечатать протокол технической готовности.

	Проверка	Статус	Системное сообщение
Информация об экзамене			
Техническая подготовка	✓ Системные дата и время	Выполнено	Подтвердите корректность текущего системного времени: 22.03.2025 12:39:09 <input checked="" type="checkbox"/> Системное время установлено корректно
Загрузка ключа и журналов			
Сканирование	✓ Сканер	Выполнено	fi-6670dj WIA Внимание! При смене выбранного сканера необходимо выполнить тестовое сканирование повторно.
Экспорт данных			
	✓ Тестовое сканирование	Выполнено	<input type="button" value="Сканировать тестовые ЭМ"/>
	✓ Пакет сертификатов РЦОИ	Выполнено	<input type="button" value="Загрузить и просмотреть"/>
	⚠ Токен ОГЭ	Замечание	<input type="button" value="Проверить токен ОГЭ"/>
	⚠ Протокол и акт готовности	Замечание	<input type="button" value="Сохранить протокол и акт"/>

Системный диск: C:\
Доступно: 390,1 ГБ
Достаточно для сканирования

[О программе](#)

Формирование протокола и акта технической готовности выполняется после завершения всех действий по технической подготовке станции сканирования, включая проверку работоспособности токена ОГЭ. Акт технической готовности имеет вид **ACT_SCAN_OGE_*.dat** и предназначен для передачи в мониторинг с помощью станции авторизации.



Контроль технической готовности на станции Авторизации

Регион: 54 - Новосибирская область ППЭ: 0454 № компьютера: 002 Данные подтвержде Регион: 54 - Новосибирская область ППЭ: 0454 № компьютера: 002 Данные подтверждены

Станция Станция авторизации (ГИА-9) 5.1

Мониторинг готовности ППЭ

Дата экзамена: 26.03.2025

Текущий статус

Техническая подготовка пройдена

ФИО ответственного: Иванов Иван Иванович

Статус	Дата передачи	ФИО ответственного	Срок (не ранее)	Срок (не позднее)
Техническая подготовка пройдена			21.03.2025 00:00	25.03.2025 17:00
Контроль технической готовности завершен			24.03.2025 00:00	25.03.2025 17:00
Экзамены успешно начались			26.03.2025 10:05	26.03.2025 11:00
Экзамены завершены			26.03.2025 10:30	26.03.2025 16:30
Материалы переданы в РЦОИ			26.03.2025 11:00	26.03.2025 19:00

Передача актов и журналов (сроки передачи: актов - от 24.03.2025 00:00 до 25.03.2025 17:00; журналов - от 26.03.2025 10:30 до 26.03.2025 19:00)


Предмет (технологии): Все Тип станции: Все Аудитория: Все

Предмет	Дата распада	Аудитория	P	Тип станции	№ компьютера	Акт (регистрация)	Журнал
01 - Русский язык	-	Штаб		Станция сканирования в ...	-	Не передан	Не передан
09 - Английский язык	-	Штаб		Станция сканирования в ...	-	Не передан	Не передан
25 - Информатика (КОГЭ)	-	0315		Станция для печати	1	22.03.2025 22:44:38	Не передан
25 - Информатика (КОГЭ)	-	Штаб		Станция сканирования в ...	-	Не передан	Не передан
25 - Информатика (КОГЭ)	-	Штаб	P	Станция сканирования в ...	1	22.03.2025 22:44:38	Не передан
29 - Английский устный	-	Штаб		Станция сканирования в ...	-	Не передан	Не передан
Все предметы	-	Штаб		Станция авторизации	-	Не передан	Не предусмотрен

Во время подготовки и проведения экзамена передавайте статусы, акты и журналы в соответствии с рекомендуемыми сроками.



Состояние подключения: сервер РЦОИ сервис выдачи ЭМ (https://85.143.100.6:446)

Состояние подключения: сервер РЦОИ сервис выдачи ЭМ (https://85.143.100.6:446)



Контроль технической готовности на станции

Авторизации

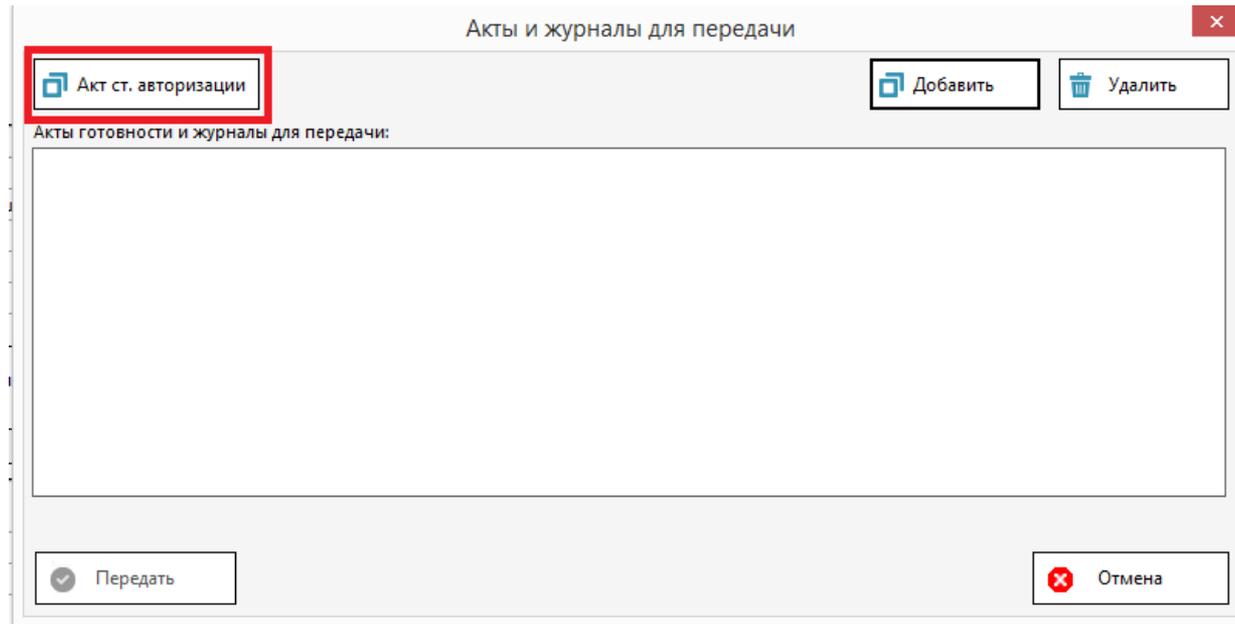

Контроль технической готовности на станции Авторизации

Станция авторизации (ГИА-9)

Регион: 90 - ОУ, находящиеся за пределами РФ ППЭЗ: 9099 - № компьютера: 001 Данные подтверждены

Мониторинг готовности ППЭ

Дата экзамена: 24.12.2020

Текущий статус:

Экзамены успешно начались

Экзамены не состоялись

ФИО ответственного: Ильхам Азиев

Статус	Дата передачи	ФИО ответственного	Передать до
Техническая подготовка пройдена	09.12.2020 15:03	Ильхам Азиев	23.12.2020 16:00
Контроль технической готовности завершен	11.12.2020 20:54	Ильхам Азиев	23.12.2020 17:00
Экзамены успешно начались			24.12.2020 11:00
Экзамены завершены			24.12.2020 16:30
Бланки переданы в РЦОИ			24.12.2020 19:00


Передача актов и журналов (сроки передачи актов - до 23.12.2020 16:00, журналов - до 24.12.2020 19:00)

Предмет (таксономия): 06 - Биология (П, С) Тип станции: 06

Предмет	Дата распада	Аудитория	Р	Тип станции	№ компьютера	Место	Акт (регистрация)	Журнал
06 - Биология	02.12.2020 4:22	0001	P	Станция печати 3М	1		09.12.2020 15:04:57	09.12.2020 18:47:39
06 - Биология	02.12.2020 4:22	0002	P	Станция печати 3М	2		09.12.2020 15:04:57	09.12.2020 18:47:39
06 - Биология	-	0002	P	Станция печати 3М	4		09.12.2020 15:04:57	09.12.2020 18:47:39
06 - Биология	-	Штаб	P	Станция печати 3М	3		09.12.2020 15:04:57	Не передан
06 - Биология	-	Штаб	P	Станция сканирования	8		09.12.2020 15:05:08	09.12.2020 18:47:45
06 - Биология	-	Штаб	P	Станция сканирования	9		09.12.2020 15:04:57	09.12.2020 18:47:39

Во время подготовки и проведения экзамена передавайте статусы, акты и журналы в соответствии с рекомендательными сроками.

Состояние подключения: федеральный портал (<https://10.36.3.26:443>) сервер РЦОИ




Контроль технической готовности на станции Авторизации

- ✓ Готовится аудиторная станция сканирования с признаком резерв совместно на той же машине, что и станция печати с тем же номером ПК
- ✓ На этапе подготовки сканирования сканируется только комплекты самой аудитории
- ✓ Отображаться такие станции печати/сканирования в станции авторизации будут как:

25 - Информатика (КОГЭ)	-	0315	Станция для печати	1	22.03.2025 22:44:38	⏪ Не передан
25 - Информатика (КОГЭ)	-	Штаб	Р Станция сканирования в ...	1	22.03.2025 22:44:38	⏪ Не передан

↑
Номер ПК по номеру аудитории (315)



Этапы проведения технической апробации


- ✓ Подготовка к апробации
- ✓ Техническая подготовка
- ✓ Контроль технической готовности (до **25.03.2025 17-00**)
- ✓ Проведение экзамена (**26.03.2025 в 10:00**)
- ✓ Завершение экзамена, сканирование материалов и отправка в РЦОИ через **Станцию авторизации**, отправка файлов ответов по Информатике/Английскому через **Сервис приемки**
- ✓ Заполнение журналов в формате .xlsx




Контроль технической готовности на станции

Авторизации

Станция	Файл	Имя файла	Местонахождение
Станция для печати	Акт технической готовности	ACT_PRINT_OGE_PP_ПППП_ГТТГММ ДД_ЭЭ_Предмет_АААА_NNN.dat	Папка PPE_Export_OGE\ PP_ПППП_ГТТГММДД
	Журнал проведения экзамена	END_PRINT_OGE_PP_ПППП_ГТТГММ ДД_ЭЭ_Предмет_АААА_NNN.dat	Папка PPE_Export_OGE\ PP_ПППП_ГТТГММДД
Станция сканирования в ППЭ	Акт технической готовности	ACT_SCAN_OGE_PP_ПППП_ГТТГММ ДД_ЭЭ_Предмет_NNN.dat	Папка PPE_Export_OGE\ PP_ПППП_ГТТГММДД на флеш-накопителе, на который были сохранены протоколы технической подготовки
	Журнал проведения экзамена	END_SCAN_OGE_PP_ПППП_ГТТГММ ДД_ЭЭ_Предмет_NNN.dat	Папка PPE_Export_OGE\ PP_ПППП_ГТТГММДД на флеш-накопителе, на который были сохранены протоколы проведения процедуры сканирования
Станция авторизации	Акт технической готовности	ACT_AUTH_PP_ПППП_ДДММГТТГ_00 _ДДММГТТГ формирования акта_ЧЧММ_cc.dat	Кнопка Акт ст. авторизации



День экзамена



День экзамена

Станция для печати (ГИА-9), АРМ Технического специалиста 5.1

Загрузка ключа доступа к ЭМ

Действие выполняется в день экзамена. В систему необходимо загрузить ключ доступа к ЭМ, полученный для экзамена.

25 - ИНФОРМАТИКА (КОЭ)

Этап: Аprobация Дата экзамена: 26.03.2025 № компьютера: 001
Код региона: 54 Код МСУ: 0454 Код ППЭ: 0454 № аудитории: 0315

Информация об аудиторинге
Техническая подготовка
Загрузка ключа доступа к ЭМ

Диск C:\ доступен 390 Гб (достаточно для экзамена)
Интернет-пакет:
Internet_EM_OGE_54_20250326_2
5-ИИне_20250319_180539.ernet

Загрузить ключ доступа к ЭМ: [Загрузить ключ по паролю](#)

Ключ доступа к ЭМ не загружен:

Для печати выбран принтер: **Pantum M7100DN Series PCL6 (копия 2) (найден)**

Для проверки принтера выполняется печать на выбранный при проведении технической подготовки принтер. Если после проверки печать не выполнена, вернитесь на техническую подготовку для изменения и настройки принтера.

[Завершить экзамен](#)
[О программе](#)

< Назад Закреть Продолжить >

**Не забудьте включить принтер
и выполнить проверку печати до начала экзамена**

Не позднее чем за час до начала экзамена необходимо запустить станции печати и проверить работу принтера

Станция авторизации (ГИА-9)

Регион: 50 - ОУ, находитесь за пределами РФ. ТПЭ: 9039 № компьютера: 001 [Данные не настроены](#)

Авторизация и получение ключа доступа к ЭМ

В разделе настроек станции должна быть выполнена загрузка файла виртуального токена ОГЭ. После ввода пароля к токени ОГЭ станет доступно после его загрузки.

Для авторизации на федеральном портале и подтверждение настроек станции авторизации выберите дату экзамена из списка, введите пароль в токени и нажмите кнопку «Авторизация».

Для получения ключа доступа к ЭМ, размещенного на федеральном портале, выберите текущую дату экзамена из списка, введите пароль в токени и нажмите кнопку «Основной ключ».

Для запроса резервного ключа доступа к ЭМ выберите текущую дату экзамена из списка, введите пароль в токени и нажмите кнопку «Резервный ключ».

Дата экзамена:
24.12.2020

Пароль доступа к токени ОГЭ:
■■■■

Токен загружен

Состояние подключения: федеральный портал сервер РЦОИ

За полчаса до начала экзамена необходимо скачать ключ для расшифровки материалов на станции авторизации



День экзамена

Станция для печати (ГИА-9), АРМ Технического специалиста 5.1

Загрузка ключа доступа к ЭМ

Действие выполняется в день экзамена. В систему необходимо загрузить ключ доступа к ЭМ, полученный для экзамена.

25 - ИНФОРМАТИКА (КОГЭ)

Этап: Аprobация | Дата экзамена: 26.03.2025 | № компьютера: 001
Код региона: 54 | Код МСУ: 0454 | Код ППЭ: 0454 | № аудитории: 0315

Информация об аудитории
Техническая подготовка
Загрузка ключа доступа к ЭМ

Загрузить ключ доступа к ЭМ: [Загрузить ключ по паролю](#)

Ключ доступа к ЭМ не загружен:

Для печати выбран принтер: **Pantum M7100DN Series PCL6 (копия 2) (найден)**

Диск C:\ доступно 390 Гб (достаточно для экзамена)
Интернет-пакет:
Internet_EMI_OGC_54_20250326_2
5-ИИИ_20250319_180539.ipem

**Не забудьте включить принтер
и выполнить проверку печати до начала экзамена**

Для проверки принтера выполняется печать на выбранный при проведении технической подготовки принтер. Если после проверки печать не выполнена, вернитесь на техническую подготовку для изменения и настройки принтера.

[Заворачивать экзамен](#)
[О программе](#)

Подготовка к печати ЭМ

Активируйте ключ доступа к ЭМ с помощью токена ОГЭ. Введите фактическое количество участковых экзамена в администре, для активации необходимо напечатать ЭМ.

01 - РУССКИЙ ЯЗЫК

Этап: Аprobация | Дата экзамена: 04.03.2021 | № компьютера: 001
Код региона: 50 | Код МСУ: 0200 | Код ППЭ: 3099 | № аудитории: 0002

Обновить информацию о токене ОГЭ

- Ключ доступа к ЭМ загружен: KEY_04.03.2021_Region_90_Station_9099_exported_174041.dat.
- Дата экзамена: 04.03.2021
- Код региона: 50 - ОУ, нахождение за пределами РФ
- Код ППЭ: 9099
- Дата и время формирования ключа: 20.02.2021 17:40:41
- Токен проверен успешно. Ключ доступа к ЭМ активирован.

Параметры печати (распределено участковых: 15)
Введите фактическое количество участковых экзамена, включая удаленный и не закончивших экзамен по уведомительной причине, и нажмите кнопку «Печать ЭМ».

[Изменить принтер](#)
[Изменить язык](#)
[Заворачивать экзамен](#)
[О программе](#)

Технический специалист при участии члена ГЭК должен загрузить ключ доступа к ЭМ на Станцию печати ЭМ во всех аудиториях, в которых будет выполняться печать ЭМ. Активация ключа доступа к ЭМ осуществляется членом ГЭК после его загрузки на Станцию печати ЭМ.



Печать ЭМ

Станция для печати (ГИА-9). АРМ Организатора

Печать ЭМ

Для печати нажмите на кнопку "Начать печать" или "Продолжить".
Для остановки печати нажмите на кнопку "Прервать печать".

06 - БИОЛОГИЯ

Экран: Трансформ Data экзамена: 01.01.2023 № компьютеров: 001
Код региона: 90 Код ИСУ: 0777 Код ЕГЭ: 0009 № аудитории: 0001

Подготовка к печати ЭМ

Печать ЭМ

Дополнительная печать ЭМ

Печать протокола

Для печати выбран принтер:
HP LaserJet 1024

Диск C:\ доступен 38 ТБ
(достаточно для экзамена)

Интернет-панель:
Internet_Organ_№_2023-03-01_06_Биология_06201210_155423.ppt

Начато печать: 06:20:10

Налечтано ЭМ: 3 из 5

Осталось напечатать: 2

Всего найдено ЭМ: 6 Из них напечатано (успешно/брак): 3/1 Доступно для печати: 2

Продолжить Прервать печать

Статус печати: Напечатано 3 из 5 экземпляров

Экземпляр	Статус
Экземпляр 04 КИМ № 0010000504	Успешно напечатан
Экземпляр 03 КИМ № 0010000503	Забракован
Экземпляр 02 КИМ № 0010000502	Успешно напечатан
Экземпляр 01 КИМ № 0010000501	Успешно напечатан

[Напечатать протокол](#)
[Напечатать АСЭ](#)
[Завершить экзамен](#)
[Справка](#)

Станция для печати (ГИА-9). АРМ Организатора

Дополнительная печать ЭМ

Страница должна оставаться заблокированной до конца экзамена. В случае необходимости дополнительной печати ЭМ в аудитории необходимо повторно авторизовать ключ доступа к ЭМ.

06 - БИОЛОГИЯ

Экран: Трансформ Data экзамена: 01.01.2023 № компьютеров: 001
Код региона: 90 Код ИСУ: 0777 Код ЕГЭ: 0009 № аудитории: 0001

Подготовка к печати ЭМ

Печать ЭМ

Дополнительная печать ЭМ

Печать протокола

Для печати выбран принтер:
HP LaserJet 1024

Диск C:\ доступен 38 ТБ
(достаточно для экзамена)

Интернет-панель:
Internet_Organ_№_2023-03-01_06_Биология_06201210_155423.ppt

Основная печать ЭМ в аудитории завершена

Названо участников: 5 Успешно напечатано: 6


Всего найдено ЭМ: 6 Основная печать (успешно/брак): 4/2

Доступно для печати: 0 Доп. печать (успешно/брак): 0/0

Экземпляр	Статус
Экземпляр 06 КИМ № 0010000506 БО1 № 2710800005058	Забракован
Экземпляр 05 КИМ № 0010000505 БО1 № 2710800005041	Успешно напечатан
Экземпляр 04 КИМ № 0010000504 БО1 № 2710800005034	Успешно напечатан
Экземпляр 03 КИМ № 0010000503 БО1 № 2710800005027	Забракован
Экземпляр 02 КИМ № 0010000502 БО1 № 2710800005010	Успешно напечатан
Экземпляр 01 КИМ № 0010000501 БО1 № 2710800005003	Успешно напечатан

[Завершить экзамен](#)

Дополнительная печать



Выставление статуса «Экзамены успешно начались»

- ✓ После завершения печати ЭМ во всех аудиториях, на станции авторизации в разделе «Мониторинг» необходимо выставить статус «Экзамены успешно начались» .



Воспроизведение аудио

Станция для печати (ПМ-9), АРМ Организатора

Дополнительная печать ЭМ

Станция должна остаться запущенной до конца экзамена. В случае необходимости дополнительной печати ЭМ в аудитории необходимо повторно активировать кнопку «Допустить к ЭМ с конодаой Ученик ОГЭ».

Этап: Атрибуция Дата экзамена: 04.03.2021 ИИ компьютерная: 001 Код региона: 90 Код ПСЭ: 0200 Код ППЭ: 9009 ИИ аудитории: 0002

01 - РУССКИЙ ЯЗЫК

Подготовка к печати ЭМ
Печать ЭМ
Дополнительная печать ЭМ
Воспроизведение аудио
Печать протокола

Для печати выбран принтер:
HP 3024

Диск C:\ доступен 34 Гб (доступно для экзамена)
Имя сетевого:
Internet_OrgEF1_90_2021-03-04_01_Русский_язык_20210220_174012.cpm

Закончить экзамен
Справка

Основная печать ЭМ в аудитории завершена

Назначено участников:	15	Успешно напечатано:	3
Всего найдено ЭМ:	18	Основная печать (успешно/ошиб):	3/0
Доступно для печати:	15	Доп. печать (успешно/ошиб):	0/0

Экземпляр 03 ИИМ № 0000013291 БО1 № 201500246780	Успешно напечатан	Забраковать
Экземпляр 02 ИИМ № 0000013290 БО1 № 2015004654263	Успешно напечатан	Забраковать
Экземпляр 01 ИИМ № 0000013289 БО1 № 2015001345799	Успешно напечатан	Забраковать

Дополнительная печать Воспроизведение **Завершить экзамен**

Станция для печати (ПМ-9), АРМ Организатора

Воспроизведение аудио

Для начала воспроизведения аудиоматериалов нажмите кнопку "Старт".

Этап: Атрибуция Дата экзамена: 04.03.2021 ИИ компьютерная: 001 Код региона: 90 Код ПСЭ: 0200 Код ППЭ: 9009 ИИ аудитории: 0002

01 - РУССКИЙ ЯЗЫК

Подготовка к печати ЭМ
Печать ЭМ
Дополнительная печать ЭМ
Воспроизведение аудио
Печать протокола

После распаковки станет доступна возможность воспроизведения аудиоматериалов. Для начала воспроизведения нажмите кнопку "Старт".

На случай нештатных ситуаций организатору доступны следующие функции при проигрывании аудиоматериалов:

- изменение уровня громкости воспроизведения (регулятор уровня громкости);
- переход к определенной временной отметке воспроизведения (ползунком);
- кнопка "Пауза" для остановки и "Старт" для начала воспроизведения после остановки.

✓ Файл 01_audio.ogg распакован успешно.

Диск C:\ доступен 34 Гб (доступно для экзамена)
Имя сетевого:
Internet_OrgEF1_90_2021-03-04_01_Русский_язык_20210220_174012.cpm

Для воспроизведения выбран аудиодорожка:
Динамика (Audient 4x4)

00:00 | 11:24

Назад **Экзамен завершен**

По окончании печати всех необходимых комплектов ЭМ и после начала экзамена в аудитории необходимо приступить к воспроизведению аудио. Аудио следует прослушивать один раз, после первого воспроизведения текста изложения включена технологическая пауза **5 минут**, затем текст воспроизводится повторно. После окончания воспроизведения задания завершите экзамен по кнопке **«Экзамен завершен»**



Выставление статуса «Аудирование успешно завершено»

- ✓ После завершения аудирования во всех аудиториях, на станции авторизации в разделе «Мониторинг» необходимо выставить статус «Аудирование успешно завершено» .



Завершение экзамена в аудиториях

Станция для печати (ГИА-9). АРМ Организатора

Дополнительная печать ЭМ

06 - БИОЛОГИЯ

Этап: тренировка Дата экзамена: 01.01.2025 № компьютера: 001
Код региона: 99 Код ИСР: 0777 Код ПЕД: 9099 № аудитории: 0001

Экзамен должен осуществляться задолго до конца экзамена. В случае необходимости дополнительной печати ЭМ в аудитории необходимо повторно активировать права доступа к ЭМ в панели Точка ОСЗ.

Подготовка к печати ЭМ

Печать ЭМ

Дополнительная печать ЭМ

Печать протокола

Для печати выбран принтер:
HP LaserJet 1024

Диск C:\Дискette 35 Гб
(доступно для экзамена)

Интернет-панель:
Internet_OperN_96_2025-01-01_06_Биология_20201210_155423.ppt
em

[Завершить экзамен](#)
[Организаторам](#)

Основная печать ЭМ в аудитории завершена

Назначено участников:	5	Успешно напечатано:	4
Всего найдено ЭМ:	6	Основная печать (успешно/брак):	4/2
Доступно для печати:	0	Доп. печать (успешно/брак):	0/0

Экземпляр 06 КИМ № 0810000506 EOI № 2710800005058	Забраковать
Экземпляр 05 КИМ № 0810000505 EOI № 2710800005041	Успешно напечатан <input type="button" value="Забраковать"/>
Экземпляр 04 КИМ № 0810000504 EOI № 2710800005034	Успешно напечатан <input type="button" value="Забраковать"/>
Экземпляр 03 КИМ № 0810000503 EOI № 2710800005027	Забраковать
Экземпляр 02 КИМ № 0810000502 EOI № 2710800005016	Успешно напечатан <input type="button" value="Забраковать"/>
Экземпляр 01 КИМ № 0810000501 EOI № 2710800005003	Успешно напечатан <input type="button" value="Забраковать"/>

Станция для печати (ГИА-9). АРМ Организатора

Печать протокола

06 - БИОЛОГИЯ

Этап: тренировка Дата экзамена: 01.01.2025 № компьютера: 001
Код региона: 99 Код ИСР: 0777 Код ПЕД: 9099 № аудитории: 0001

Протокол проведения экзамена должен формироваться после завершения экзамена. Если Вы случайно попали в этот раздел до завершения экзамена, то нажмите кнопку "Назад". После печати протокола кнопка "Назад" станет недоступна.

Подготовка к печати ЭМ

Печать ЭМ

Дополнительная печать ЭМ

Печать протокола

Для печати выбран принтер:
HP LaserJet 1024

Диск C:\Дискette 35 Гб
(доступно для экзамена)

Интернет-панель:
Internet_OperN_96_2025-01-01_06_Биология_20201210_155423.ppt
em


[Назад](#)
[Организаторам](#)

Назначено участников:	5	Успешно напечатано:	4
Всего найдено ЭМ:	6	Основная печать (успешно/брак):	4/1
Доступно для печати:	0	Доп. печать (успешно/брак):	0/1

Формирование протокола проведения экзамена в аудитории

Протокол проведения экзамена должен формироваться после завершения экзамена. Если Вы случайно попали в этот раздел, для возврата нажмите "Назад".

Протокол не напечатан
[Сохранить журнал работы станции](#)



Завершение экзамена в аудиториях

Результат печати и использования ЭМ

Перед печатью протокола необходимо указать результат печати и использования ЭМ:

Всего напечатано ЭМ (отправлено на печать):

Количество ЭМ, использованных участниками:

Количество бракованных ЭМ*, из них:

1. Напечатано с техническим браком:
2. Испорчено участниками:
3. Другие причины брака:
4. Не напечатано (неисправность оборудования):

Станция для печати (ГУМ-9), АРМ Организатора

Печать протокола

06 - БИОЛОГИЯ

Этап: Тренировка Дата экзамена: 01.01.2025 № компьютера: 001
Код региона: 90 Код МСУ: 0777 Код ВПЭК: 5099 № аудитории: 0001

Подготовка к печати ЭМ	Назначено участников: <input type="text" value="5"/>	Успешно напечатано: <input type="text" value="4"/>
Печать ЭМ	Всего найдено ЭМ: <input type="text" value="6"/>	Основная печать (успешно/брак): <input type="text" value="4/1"/>
Дополнительная печать ЭМ	Доступно для печати: <input type="text" value="0"/>	Доп. печать (успешно/брак): <input type="text" value="0/1"/>

Печать протокола

Для печати выбран принтер:
HP LaserJet 1024

Диск C:\ доступен 36 Гб (достаточно для экзамена)
Интернет-овые:

Формирование протокола проведения экзамена в аудитории

Протокол проведения экзамена в аудитории напечатан.
При необходимости Вы можете повторить печать протокола, изменив распределение бракованных комплектов ЭМ. Для этого нажмите кнопку «Печать протокола»

Работа на станции закончена. Сохраните журнал работы станции.

Протокол напечатан успешно
[Сохранить журнал работы станции](#)

[Изменить параметры](#)
[О программе](#)

После печати протокола необходимо сохранить файл журнала работы станции для печати на флеш-накопитель для последующей передачи его через раздел "Мониторинг" на станции авторизации



Сканирование материалов

Станция сканирования в ППЗ (ГИА-9)

Загрузка ключа и журналов

Для перехода на этап сканирование бланков необходимо загрузить ключ доступа к ЭМ и журналы работы станции печати в аудиториях.

06 - Биология
Код региона: 90 Код ППЗ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Основной период

Техническая подготовка

Загрузка ключа и журналов

Сканирование

Экспорт данных

Системный диск: C:\
Доступно: 12,9 ГБ
Достаточно для сканирования

[Загрузить ключ доступа к ЭМ](#) [Загрузить ключ по паролю](#)

Ключ доступа к ЭМ не загружен.

[Обновить информацию о токене ОГЭ](#)

Выполните проверку токена ОГЭ.

[Загрузить журналы печати ЭМ](#)

Список аудиторий

Номер аудитории	Распределено участников	Напечатано ЭМ	Создана	Ключ	Журнал
-----------------	-------------------------	---------------	---------	------	--------

О.програме

[На главную](#) [Назад](#) [Продолжить](#)

Станция сканирования в ППЗ (ГИА-9)

Загрузка ключа и журналов

Для перехода на этап сканирование бланков необходимо загрузить ключ доступа к ЭМ и журналы работы станции печати в аудиториях.

06 - Биология
Код региона: 90 Код ППЗ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Основной период

Техническая подготовка

Загрузка ключа и журналов

Сканирование

Экспорт данных

Системный диск: C:\
Доступно: 12,9 ГБ
Достаточно для сканирования

[Загрузить ключ доступа к ЭМ](#) [Загрузить ключ по паролю](#)

Ключ доступа к ЭМ загружен успешно.

[Обновить информацию о токене ОГЭ](#)

Выполните проверку токена ОГЭ.


[Загрузить журналы печати ЭМ](#)

Список аудиторий

Номер аудитории	Распределено участников	Напечатано ЭМ	Создана	Ключ	Журнал
0001	5		✓	✓	🚩
0002	5		✓	✓	🚩

О.програме

[На главную](#) [Назад](#) [Продолжить](#)



Сканирование материалов

Станция сканирования в ППЗ (ТИА-9)

Загрузка ключа и журналов

Для перехода на этап сканирования бланков необходимо загрузить ключ доступа к ЭМ и журналы работы станции печати в аудиториях.

06 - Биология
Код региона: 90 Код ППЗ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Основной период

Техническая подготовка

Загрузка ключа и журналов

Сканирование

Экспорт данных

Системный диск: C:\
Доступно: 12,9 Гб
Достаточно для сканирования

Загрузить ключ доступа к ЭМ [Загрузить ключ по паролю](#)

✓ Ключ доступа к ЭМ загружен успешно.

Обновить информацию о токене ОГЭ

✓ Токен ОГЭ проверен успешно.

Загрузить журналы печати ЭМ

Список аудиторий

Номер аудитории	Распределено участников	Напечатано ЭМ	Создана	Ключ	Журнал
0001	5		✓	✓	⚠
0002	5		✓	✓	⚠

Q.программе

На главную Назад Продолжить

Станция сканирования в ППЗ (ТИА-9)

Загрузка ключа и журналов

Для перехода на этап сканирования бланков необходимо загрузить ключ доступа к ЭМ и журналы работы станции печати в аудиториях.

06 - Биология
Код региона: 90 Код ППЗ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Основной период

Техническая подготовка

Загрузка ключа и журналов

Сканирование

Экспорт данных

Системный диск: C:\
Доступно: 12,9 Гб
Достаточно для сканирования

Загрузить ключ доступа к ЭМ [Загрузить ключ по паролю](#)

✓ Ключ доступа к ЭМ загружен успешно.

Обновить информацию о токене ОГЭ

✓ Токен ОГЭ проверен успешно.

Загрузить журналы печати ЭМ


✓ Загружено 1 журналов печати

Список аудиторий

Номер аудитории	Распределено участников	Напечатано ЭМ	Создана	Ключ	Журнал
0001	5	5	✓	✓	✓
0002	5		✓	✓	⚠

Q.программе

На главную Назад Продолжить



Сканирование материалов

Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9)

Сканирование

06 - Биология

Выполните сканирование бланков участников и форм ППЭ.

Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Основной период

Сканировать | Выбрать аудиторию **6**

Сканер: Canon DR-C240 TWAIN

Аудитория 0001

Пок. Вс. БС. БС.

Ит. Пл. Шт.аб.

Ос. Дл. Не. На. Дл. Не.

Список аудиторий

№	Работ полных (неполн.)	5	5	Отсканировано бланков				В	Ф	Не явилось/ Удалено/ Не закончили				Время экспорта		
				Б01	Б02Л1	Б02Л2	ДБ02			0	0	0	0			
0001	0(0)	5	5	0/5	0/5	0/5	0/5	--	--	0	0	0	0	✖	📄	--
0002	0(0)	5	--	0/5	0/5	0/5	0/5	--	--	0	0	0	0	✖	📄	--
Итого:	0(0)	10	5													

Добавить аудиторию **7**

Не определен штрих-код:
Отсутствует комментарий:

Сведения об аудитории

№ аудитории: 1

Укажите количество участников не явившихся на экзамен, удаленных из аудитории или не закончивших экзамен по уважительной причине в соответствии с ведомостью 13-02 МАШ.

Распределено	Не явилось	Удалено	Не закончили
5	0	0	0


Введите количество бланков, предварительно сверив количество бланков ответов №1 переданных из аудитории с количеством распределенных в аудиторию участников и напечатанных комплектов ЭМ.

Напечатано ЭМ	Б01	Б02Л1	Б02Л2	ДБ02	Всего
5	5	5	5	5	20

Сохранить **3** | Отмена

На главную | Назад | Перейти к экспорту

1 2 3 4 5 6 7



Сканирование материалов

Станция сканирования в ППЗ (ГИА-9).

Сканирование

Выполните сканирование бланков участков и форм ППЗ.

06 - Биология
Код региона: 90 Код ППЗ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Основной период

Сканировать | Выбрать аудиторию

Сканер: Canon DR-C240 TWAIN

Аудитория 0001

Показать:

- Все: 20
- Б02: 5 из 5
- Б02: 15 из 15
- ДБ02: 5 из 5

Итого:
Полных работ: 5 из 5

Особые ситуации: [Справка](#)

- Дубли: 0
- Неизвестный тип: 0
- Нарушена последовательность Б02: 0
- Другой предмет: 0
- Несистемные изображения:
 - Нарушена геометрия: 0
 - Не определен ОР-код: 0
 - Не определен штрих-код: 0
 - Отсутствует комментарий: 0

1. Б01 2. Б02/1 3. Б02/2

1. Б01 2. Б02/1 3. Б02/2

1 3 2

На главную | Назад | Перейти к экспорту

Станция сканирования в ППЗ (ГИА-9).

Сканирование

Выполните сканирование бланков участков и форм ППЗ.

06 - Биология
Код региона: 90 Код ППЗ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Основной период

Сканировать | Выбрать аудиторию

Сканер: Canon DR-C240 TWAIN

Штаб

Показать:

- Все: 26
- 13-02 МАШ: 1
- Формы ППЗ (контроль): 10
- Формы ППЗ (прочие): 10
- Акт 18 МАШ: 4
- Форма 12-04 МАШ: 1


Особые ситуации: [Справка](#)

- Неопределен (Акт 18 МАШ): 0
- Неопределен (дефектность): 0
- Бланки ОГЭ: 0
- Несистемные изображения:
 - Нарушена геометрия: 0
 - Не определен ОР-код: 0
 - Не определен штрих-код: 0
 - Отсутствует комментарий: 0

1. Форма ППЗ 2. Форма ППЗ-02 3. Форма ППЗ-03

1. Форма ППЗ 2. Форма ППЗ-02 3. Форма ППЗ-03

На главную | Назад | Перейти к экспорту



Экспорт материалов

Станция сканирования в ППЭ (ПИА-9).

Экспорт данных

06 - Биология
Код региона: 99 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Основной период

Обновить информацию о токене ОГЭ

Пакет сертификатов

Член ГЭК должен сверить приведенные ниже сведения о количестве отсканированных бланков с данными о количестве бланков, полученных от участников из ведомости 13-02 МАШ.

В случае совпадения сведений выполните экспорт данных.
Если данные о количестве отсканированных бланков и полученных от участников расходятся, нажмите на номер необходимой аудитории и выполните сканирование недостающих бланков.

#	№	Работ полных (неполн.)	5	5	Отсканировано бланков				В	Ф	Не явилось/ Удалено/ Не закончили				Вен		
					Б01	Б02/П1	Б02/Л2	ДБ02			0	0	0	0			
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	5(0)	5	5	5/5	5/5	5/5	5/5	--	--	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	0002	5(0)	5	--	5/5	5/5	5/5	5/5	--	--	0	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Штаб	--	--	--	--	--	--	--	1	25	--	--	--	0			
Итого:		10(0)	10	5	10	10	10	10	1	25	0	0	0	0			

Системный диск: C:\
Доступно: 14,2 ГБ
Достаточно для сканирования

О программе

Завершить экзамен

На главную

Назад

Экспорт данных

Подтверждение экспорта

Отсканированные материалы в экспортируемом пакете

Бланки участников экзамена:

Бланков ответов №1: **10**
Бланков ответов №2 лист 1: **10**
Бланков ответов №2 лист 2: **10**
Дополнительных бланков ответов №2: **10**
Всего отсканированных бланков участников экзамена: **40**
В том числе:
Бланков отсканированных в штабе: **0**

Формы ППЭ:

Всего отсканированных форм ППЭ: **26**
Всего аудиторий: **3**

Вы подтверждаете, что членом ГЭК проверено качество всех бланков (включая некачественные изображения)?

Да Нет

В результате экспорта данных в указанной папке будет сохранен файл с бланками участников и формами ППЭ в электронном виде. Файл экспорта имеет наименование вида: OGE_*.bnk.



Отправка бланков в РЦОИ

Станция авторизации (ГИА-9)
Регион: 90 - ОО, находящийся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 001 Данные подтверждены

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

Сведения мониторинга о готовности ППЭ на дату проведения экзаменов (актуально на 18:34 06.04.2022)

01.01.2025 Обновить

Авторизация выполнена: **Нет** Подробнее Аудиторий: **Нет рассадки**

Текущий статус: **Отсутствует**

Станция для печати

Акт осн.	Журн. осн.	Акт рез.	Журн. рез.
5	0	4	0

Станция сканирования

Акт осн.	Журн. осн.	Акт рез.	Журн. рез.
1	0	1	0

Станция авторизации

Акт осн.	Акт рез.
1	1

Сведения о работе станции

Станция авторизации (ГИА-9)
Регион: 90 - ОО, находящийся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 001 Данные подтверждены

Передача экзаменационных материалов в РЦОИ

Дата экзамена: 24.12.2020

Аудитализи Бланки

Тип	Имя файла	Статус	Изменен	Передано, %	Комментарий РЦОИ	Комментарий ППО
Тест	TEST_OGE_90_9099_20201224_AС04PC04_06_Биология_1	Сохранен	16.12.2020 17:24	100,00		
Бланки	OGE_90_9099_20201224_AС03PC17_06_Биология_008_10	Сохранен	16.12.2020 20:26	100,00		Качество печати достаточное
Бланки	OGE_90_9099_20201224_AС01PC00_06_Биология_001_14	Передача		0,00		Нештатные ситуации отсутствуют
Бланки	OGE_90_9099_20201224_AС01PC00_06_Биология_001_14	В очереди		0,00		Нештатные ситуации отсутствуют

Во время технической подготовки передайте тестовый пакет для проверки взаимодействия с РЦОИ.
В день экзамена по окончанию передачи в РЦОИ всех экзаменационных материалов с отелены участников по всем предметам передайте в РЦОИ статус «Все пакеты сформированы и отправлены в РЦОИ» кнопкой «Подтвердить».
В случае отклонения пакета в РЦОИ или при отправке нового пакета передача статуса будет отменена, выполните его передачу заново.
Все пакеты сформированы и отправлены в РЦОИ

Подтвердить Отмена

Состояние подключения: сервис выдачи ЭМ сервер РЦОИ

Состояние подключения: федеральный портал сервер РЦОИ

При передаче пакетов необходимо передать в РЦОИ подтверждение завершения передачи, при этом выполняется проверка комплектности переданных материалов (по аудиториям) на соответствие рассадке (при ее наличии на портале выдачи ЭМ).



Отправка бланков в РЦОИ

Станция авторизации (ПИА-9)

Регион: 90 ОУ: находящийся за пределами РФ ППЗ: 9099 № компьютера: 001 Данные подтверждены

Передача экзаменационных материалов в РЦОИ

Дата экзамена: 24.12.2020

Аудиозапись Бланки

Тип	Имя файла	Статус	Изменен	Передано, %	Комментарий РЦОИ	Комментарий ПТО
Тест	TEST_OGE_90_9099_20201224_ACS4RCS04_06_Биология_...	Создан	16.12.2020 17:24	100.00		
Бланки	OGE_90_9099_20201224_ACS3RCS17_06_Биология_008_10	Передан		100.00		Качество печати отличное
Бланки	OGE_90_9099_20201224_ACS1RCS08_06_Биология_001_14	Передан		100.00		Нештатные ситуации отсутствуют
Бланки	OGE_90_9099_20201224_ACS1RCS08_06_Биология_001_14	Передан		100.00		Нештатные ситуации отсутствуют

Во время технической подготовки передайте тестовый пакет для проверки взаимодействия с РЦОИ.
В день экзамена по окончании передачи в РЦОИ всех экзаменационных материалов с ответами участников по всем предметам передайте в РЦОИ статус «Все пакеты сформированы и отправлены в РЦОИ» кнопкой «Подтвердить».
В случае отклонения пакета в РЦОИ или при отправке нового пакета передача статуса будет отменена, выполните его передачу заново.
Все пакеты сформированы и отправлены в РЦОИ

Подтвердить Отмена

Состояние подключения: федеральный портал сервер РЦОИ

Проверьте по всем ли аудиториям, указанным в форме ППЗ-13-02 МАШ, выполнена передача отсканированных в них материалов в РЦОИ.

Если сведения по какой-либо аудитории передаваться не будут, укажите причину в комментарии.
Если аудитория не назначена на экзамен, укажите причину фактического использования данной аудитории в комментарии.

Сведения о переданных в РЦОИ материалах, отсканированных в рамках экзаменов: 24.12.2020

Предмет	Аудитория	Назначение на экзамен	Материалы передвались в РЦОИ	Статус последнего пакета с данными по аудитории	Комментарий
06 - Биология	Штаб	-	Да	Передан	
06 - Биология	0001	Да	Да	Передан	
06 - Биология	0002	Да	Нет		

Если передача всех пакетов бланков/аудиозаписей завершена, нажмите кнопку "Подтвердить" (в РЦОИ будет передан статус "Все пакеты сформированы и отправлены в РЦОИ").
Если не все пакеты были переданы, нажмите кнопку "Отмена" и продолжите работу.

Важно! В данном списке, в некоторых случаях, могут отображаться не все аудитории. Перед подтверждением полноты передачи сведений, проверьте соответствует ли перечень аудиторий в данном списке, перечню аудиторий в формах ППЗ-13-02 МАШ по соответствующим предметам.

Подтвердить Отмена

В случае наличия нештатных ситуаций выполните рекомендуемые действия и, если устранение не представляется возможным, в поле «Комментарий» внесите причины несоответствия. В результате станет доступна кнопка «Подтвердить» для передачи подтверждения завершения передачи в РЦОИ.



Завершение экзамена на резервных станциях Печати

Станция для печати (ГИА-9). АРМ Технического специалиста

Загрузка ключа доступа к ЭМ

Действие выполняется в день экзамена. В систему необходимо загрузить ключ доступа к ЭМ, сканный с Федерального портала.

Этап: Подготовка. Дата экзамена: 01.01.2025. № компьютера: 001 (Федер) | Код режима: 90 | Код МСЭ: 0777 | Код ВЭК: 0000 | № аудиторной: 0000

Информация об аудитории: Техническая подготовка

Загрузка ключа доступа к ЭМ

Загрузить ключ доступа к ЭМ: [Загрузить ключ по паролю](#)

Ключ доступа к ЭМ не загружен:

Данной резервной станции будет присвоен № аудитории, для которой был сформирован ключ: 0000

Для печати выбран принтер: **HP LaserJet 1024 (найден)**

**Не забудьте включить принтер
и выполнить проверку печати до начала экзамена**

Для проверки принтера выполняется печать на выбранный при проведении технической подготовки принтер. Если после проверки печать не выполнена, вернитесь на техническую подготовку для изменения и настройки принтера.

Завершение печати ЭМ


**Внимание !!!
Не все ЭМ напечатаны !!!**

Убедитесь, что печать ЭМ действительно не может быть завершена в штатном режиме.

Для завершения процедуры печати ЭМ необходимо подтверждение операции токеном ОГЭ.

Нажмите кнопку "Обновить информацию о токене ОГЭ".

⚠️ Нажмите кнопку «Обновить информацию о токене ОГЭ» для подтверждения завершения процедуры печати ЭМ.



Завершение экзамена на резервных станциях Печати

Станция для печати (ГИА-5) АРМ Организатора

Печать протокола

Протокол проведения экзамена должен формироваться после завершения экзамена.
Если Вы случайно попали в этот раздел до завершения экзамена, то нажмите кнопку "Назад".
После печати протокола кнопка "Назад" станет недоступна.

06 - БИОЛОГИЯ

Этап: Тревожная. Дата экзамена: 01.01.2023. № компьютерной: 001 (Резерв)
Код региона: 50 Код РСУ: 5777 Код ПЭД: 9599 № аудитории: 0000

Подготовка к печати ЭМ	Назначено участников:	Успешно напечатано:
Печать ЭМ	Всего найдено ЭМ:	Основная печать (успешно/ошибка):
Дополнительная печать ЭМ	Доступно для печати:	Доп. печать (успешно/ошибка):
Печать протокола		

Для печати выбран принтер:
HP LaserJet 1020

Диск C:\ (доступно 36 ГБ
(достаточно для экзамена))

Интернет-панель:
Панель_ОргЭМ_06_2025-01-01_06_Биология_20201210_1354423.rp
em

Формирование протокола проведения экзамена в аудитории

Протокол проведения экзамена должен формироваться после завершения экзамена.
Если Вы случайно попали в этот раздел, для возврата нажмите "Назад".

Проблема не распечатан
[Создать журнал работы станции](#)

[Помощь посетителю](#)
[О программе](#)

Результат печати и использования ЭМ

Перед печатью протокола необходимо указать причину, по которой не выполнялась печать

- не использовалась (резерв)
- не использовалась (неявка)
- техническая неисправность

В результате будет сформирован и отправлен на принтер протокол использования станции для печати в аудитории ППЭ, указанная причина будет отражена в сформированном протоколе печати ЭМ в аудитории. После этого, необходимо сохранить электронный журнал станции для печати на флеш-накопитель, полностью аналогично стандартной процедуре.



Выставление статуса «Экзамены завершены»

- ✓ После сохранения электронных журналов работы Станции печати ЭМ со всех Станций печати ЭМ во всех аудиториях ППЭ, включая замененные и резервные, на флеш-носитель технический специалист при участии руководителя ППЭ передает электронные журналы работы Станции печати ЭМ и статус «Экзамены завершены» в систему Мониторинга готовности ППЭ с помощью Станции авторизации в Штабе ППЭ.



Завершение экзамена на аудиторной станции Сканирования

Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9)

Экспорт данных **06 - Биология**
Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Основной период

Техническая подготовка Обновить информацию о токене ОГЭ Пакет сертификатов

Загрузка ключа и журналов

Сканирование

Экспорт данных

Системный диск: C:\
Доступно: 12,8 ГБ
Достаточно для сканирования

#	№	Работ полных (нетолк.)	Отсканировано бланков				Не вписано/ Удалено/ Не закончили				Время					
			Б01	Б02Л1	Б02Л2	Диск	В	Ф								
✓	0001	5(0)	5	5	5/5	5/5	5/5	5/5	--	--	0	0	0	0	0	16.12.2
✓	0002	5(0)	5	--	5/5	5/5	5/5	5/5	--	--	0	0	0	0	0	16.12.2
✓	Штаб	--	--	--	--	--	--	--	1	25	--	--	--	0		16.12.2
Итого:		10(0)	10	5	10	10	10	10	1	25	0	0	0	0		

Закончить экзамен

Использование станции сканирования

Для завершения экзамена будут сформированы протокол и электронный журнал работы станции.

Укажите текущий результат использования станции на экзамене.

- Сканирование успешно завершено, данные экспортированы (будет сформирован протокол сканирования - форма ППЭ-15)
- Резервная станция, сканирование не выполнялось (будет сформирован протокол использования станции - форма ППЭ-15-01)
- Неявка участников на экзамен, отсканированы только формы ППЭ в штабе (будет сформирован протокол использования станции - форма ППЭ-15-01)
- Техническая неисправность, использовалась другая станция (будет сформирован протокол использования станции - форма ППЭ-15-01)

Внимание! После завершения экзамена доступ к отсканированным изображениям возможен только с подтверждением токеном ОГЭ.

OK Отмена

В результате на флеш-накопитель в папку PPE_Export_OGE\PP_ПППП_ГГГГММДД будут сохранены:

- журнал работы станции, имя файла имеет вид: END_SCAN_OGE_*.dat,
- протокол сканирования в формате PDF для последующей печати, имя файла имеет вид PROTOCOL_SCAN_OGE_END_*.pdf



Завершение экзамена на основной/резервной станции Сканирования

Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9)

Код региона: 90 Код РКСУ: 777 Код ППЭ: 9099 № компьютера: 001 (Резерв) Изменить

Выберите экзамен для запуска или создайте новый. Новый экзамен

Экзамен	Дата экзамена	Этап	Количество аудиторий	Обработано работ	Текущий статус	
06 - Биология	01.01.2025	Основной период	1	0/0	Техподготовка	Завершить

Использование станции сканирования

Для завершения экзамена будут сформированы протокол и электронный журнал работы станции.

Укажите текущий результат использования станции на экзамене.

- Сканирование успешно завершено, данные экспортированы (будет сформирован протокол сканирования - форма ППЭ-15)
- Резервная станция, сканирование не выполнялось (будет сформирован протокол использования станции - форма ППЭ-15-01)
- Невяка участников на экзамен, отсканированы только формы ППЭ в штабе (будет сформирован протокол использования станции - форма ППЭ-15-01)
- Техническая неисправность, использовалась другая станция (будет сформирован протокол использования станции - форма ППЭ-15-01)

Внимание! После завершения экзамена доступ к отсканированным изображениям возможен только с подтверждением токеном ОГЭ.

OK Отмена

В результате на флеш-накопитель в папку PPE_Export_OGE\PP_ПППП_ГГГГММДД будут сохранены:

- журнал работы станции, имя файла имеет вид: END_SCAN_OGE_*.dat,
- протокол сканирования в формате PDF для последующей печати, имя файла имеет вид PROTOCOL_SCAN_OGE_END_*.pdf



Выставление статуса «Бланки переданы в РЦОИ»

- ✓ После передачи всех бланков (.bnk) на станции авторизации в разделе «Мониторинг» необходимо передать журналы со станций сканирования (аудиторных, основной и резервной), выставить статус **«Бланки переданы в РЦОИ»**
- ✓ Заполнить таблицу технических специалистов ГИА
([Таблица для внесения явки](#))
(Ссылка также закреплена в канале [ГИА54](#))



Алгоритм использования резервной станции печати

- ✓ Если станция печати вышла из строя необходимо задействовать резервную станцию печати.
- ✓ Для этого следует запросить резервный ключ доступа для резервной станции печати на станции авторизации.
- ✓ В запросе требуется выбрать предмет, номер компьютера, который будет использован в качестве резервной станции, номер аудитории, в которую будет установлена станция, и количество ИК для печати, которые осталось распечатать.
- ✓ В результате будет сформирован резервный ключ доступа, включающий указанные сведения. В случае проведения экзамена по предметам, включающим аудирование или изложение, ключ для воспроизведения задания будет добавлен автоматически.



Алгоритм использования резервной станции печати

- ✓ Полученный ключ доступа следует загрузить на резервную станцию для печати, код аудитории будет заполнен автоматически. После активации ключа следует распечатать **недостающее** количество ИК.
- ✓ По окончании экзамена следует завершить экзамен на обеих станциях печати - основной и резервной.
- ✓ Если снять журнал с любой станции невозможно, то информацию об этом ППЭ сообщает в РЦОИ, передача журнала в мониторинг и загрузка в станцию сканирования не выполняется.
- ✓ Если оба журнала удалось сохранить, то оба журнала должны быть переданы в мониторинг, при загрузке в станцию сканирования оба журнала следует загружать одновременно.



Алгоритм использования резервной станции печати

- ✓ При загрузке журнала печати в станцию сканирования вносятся сведения о количестве успешно напечатанных комплектов, однако отсутствие данной информации или несоответствие фактически отсканированным комплектам не ограничивает возможности экспорта отсканированных материалов, все предупреждения носят информационный характер.



Технологические экзамены КОГЭ и УЭ



Техническая подготовка станций

КОГЭ

Техническая подготовка

Выполните необходимые действия по технической подготовке станции.

Техническая подготовка

Выбор экзамена

Загрузка ключа

Экспорт результатов

Введите сведения о расположении рабочего места участника экзамена.

Код региона: Республика Адыгея

Код ППЭ: № аудитории:


Место в аудитории: Ряд: Место:

Внимание! В случае изменения новые значения будут применены ко всем экзаменам, включая ранее созданные.

Изменить


Сохранить

	Проверка	Статус	Системное сообщение
	Выбрать предмет и дату экзамена	Не выполнено	Выберите предмет: <input type="text"/> Дата экзамена: <input type="text" value="01.01.0001"/> 
	Путь к файлу с ключом	Не выполнено	Выберите этап, а также укажите путь к КИМ:



Техническая подготовка станций КОГЭ

	Проверка	Статус	Системное сообщение
	Выбор предмета и даты экзамена	Не выполнено	Выберите предмет: <input type="text"/> Дата экзамена: <input type="text" value="01.01.0001"/> <input type="text" value="15"/>
	Путь к файлу с КИМ	Не выполнено	Выберите этап, а также укажите путь к КИМ: Этап: <input type="text" value="Досрочный этап"/> Путь к КИМ: <input type="text"/>
	Системные дата и время	Не выполнено	Подтвердите корректность текущего системного времени: 04.04.2024 12:04:22 <input type="checkbox"/> Системное время установлено верно.
	Отображение/скрытие таймера	Не выполнено	Отображение времени участнику, отведенное на работу с КИМ. <input type="radio"/> Показывать время <input checked="" type="radio"/> Скрывать время
	Отображение КИМ	Не выполнено	<input type="text" value="Просмотр тестового КИМ"/> Необходимо проверить корректность отображения тестового КИМ.
	Код активации экзамена	Не выполнено	Код активации экзамена: <input type="text" value="7292"/> <input type="text" value="Отчёт"/> Сформируйте отчёт и передайте ответственному организатору в аудитории.
	Экспорт акта	Не выполнено	<input type="text" value="Акт технической готовности экзамена"/> Завершите техническую подготовку экспортом акта.



Техническая подготовка станций КОГЭ

Станция КОГЭ для ППЭ (версия: 3.4.0.436)

Название раздела
Комментарий к разделу

Код региона: 90 Код ППЭ: 0004 Этап: 1
№ аудитории: 0005 № места: Г:3

Техническая подготовка
Выбор экзамена
Информация об экзамене
Экспорт результатов

Проверка тестового КИМ

Для корректной работы с КИМ рекомендуется:

- использовать разрешение экрана не менее 1280 по горизонтали и не менее 1024 по вертикали;
- в настройках операционной системы установить стандартный размер (100%) текста и других элементов;
- включить Станция КОГЭ для ППЭ в исключения в настройках антивирусного ПО.

Нажмите "Проверка тестового КИМ" для начала просмотра тестовой версии КИМ и выполните следующие проверки:


1. Просмотрите все страницы КИМ и убедитесь, что:
 - текст задания КИМ чёткий и хорошо читаемый;
 - элементы управления (кнопки для ввода ответа) не мешают отображению текста КИМ;
2. Убедитесь в доступности ввода и сохранения ответа на задание.
3. Сохраните прилагаемые файлы к заданиям и убедитесь в наличии сохранённых файлов в выбранной папке.
4. Убедитесь в работоспособности кнопок вызова инструкции и сворачивания станции.

Нажмите "Завершить просмотр" для выхода из режима просмотра КИМ.

[На главную](#)
[О программе](#)

Проверка тестового КИМ

НАЗАД **ВЫПОЛНЕНО**



Техническая подготовка станций КОГЭ

КИМ № 0000000000 БР № 00000000000000 Завершить экзамен досрочно ? _ X

Дано ответов 0 / 15

Задание 12

 Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

Сколько файлов с расширением .txt содержится в подкаталогах каталога **Проза**? В ответе укажите только число.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


 12.zip Сохранить ответ

The screenshot shows a web-based exam interface. At the top, there is a dark blue header with identification numbers and a 'Finish exam early' button. Below the header, the current question is 'Задание 12'. A download icon is next to a text box stating that the task is completed using attached files. The question text asks for the number of .txt files in subdirectories of a folder named 'Проза'. On the left, a vertical sidebar shows a list of question numbers from 1 to 13, with question 12 highlighted in blue. At the bottom, there is a file upload area showing '12.zip' and a 'Save answer' button.





Техническая подготовка станций

Записи

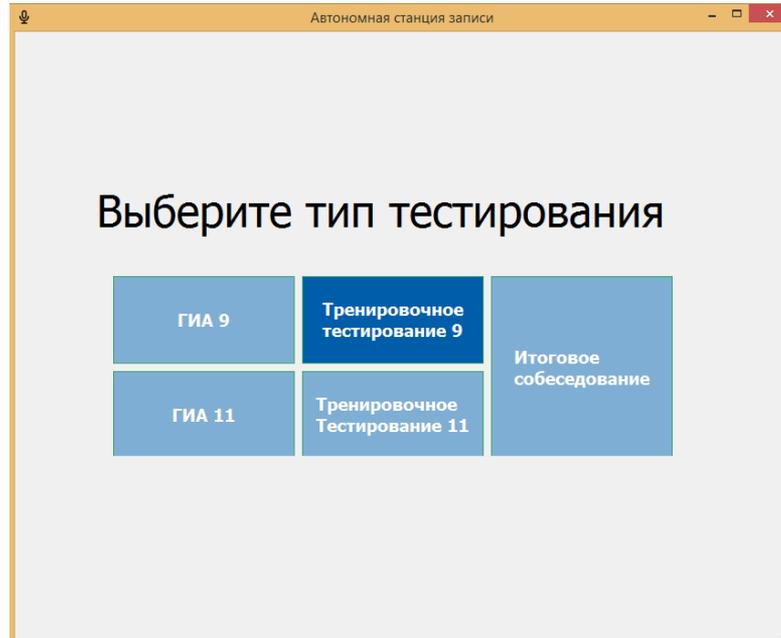

Техническая подготовка станций

Записи

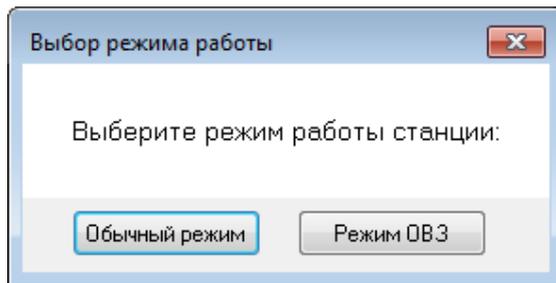

Техническая подготовка станций

Записи

Автономная станция записи (9.2.1.1)

Настройка экзаменов

Загрузка настроек из файла

Подготовка экзамена

Drag a column header here to group by that column

Код ППЭ	Код аудито...	Код предмета	Название п...	Дата экзам...	Время нача...	Время закр...	Последняя ...	Режим
---------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

Проведение экзамена

Начать экзамен

Закреть экзамен

Выгрузить экзамен

Выгрузить отчёт по папке

Выгрузить потоковую запись

Сменить пароль организатора

Сменить пароль техспециалиста

Код ППЭ: 0001

Номер аудиторис: 0001

Номер станция: 1

Место в аудиторис: 1А

Удалить выделенный экзамен

Фон: Выберите устройство записи фона

Участник: Выберите устройство записи участника

Сбросить все настройки



Техническая подготовка станций




Записи

Код ППЭ:	<input type="text" value="0001"/>	1
Номер аудитории:	<input type="text" value="0000"/>	2
Номер станции:	<input type="text" value="1"/>	3
Место в аудитории:	<input type="text" value="1A"/>	4






Техническая подготовка станций

Записи

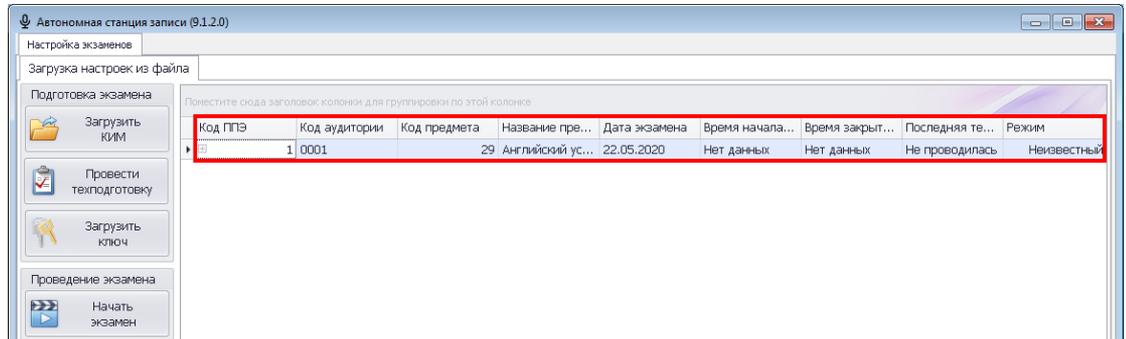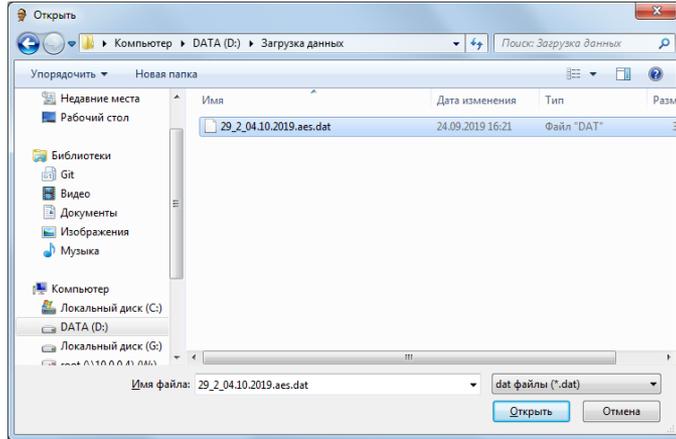


Техническая подготовка станций

Записи

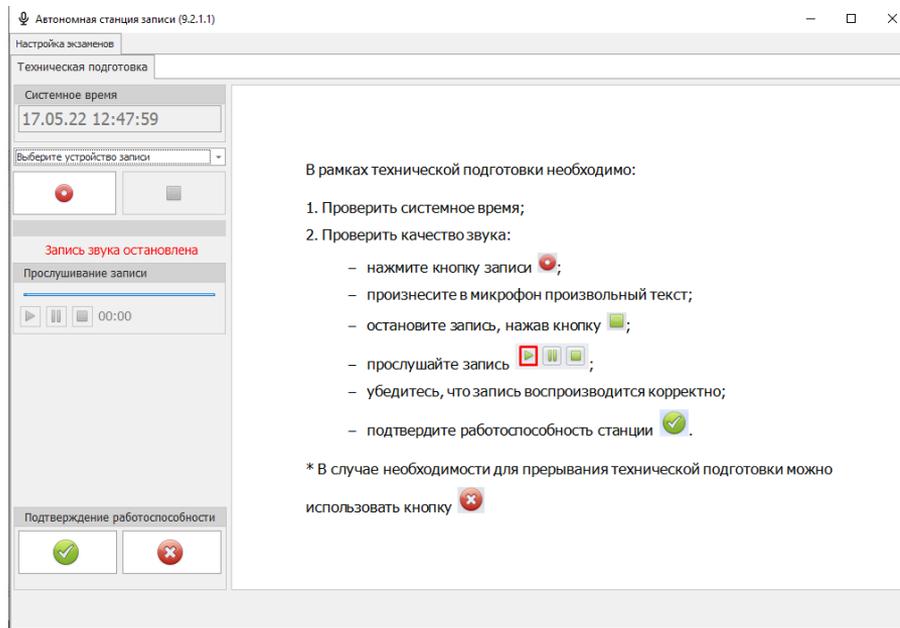



Контроль технической готовности на станции КОГЭ

	Код активации экзамена	Не выполнено	Код активации экзамена: <input type="text" value="7292"/> <input type="button" value="Отчёт"/> Сформируйте отчёт и передайте ответственному организатору в аудитории.
	Экспорт акта	Не выполнено	<input type="button" value="Акт технической готовности экзамена"/> Завершите техническую подготовку экспортом акта.




Контроль технической готовности на станции

Записи

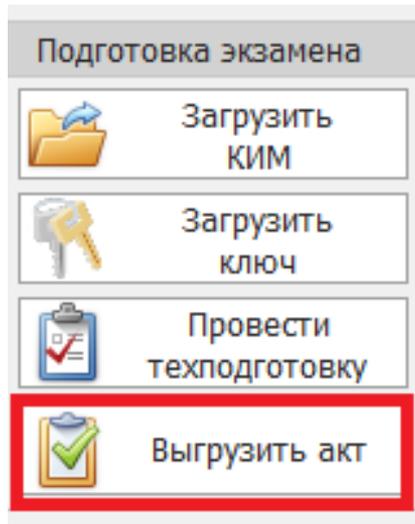

Личный кабинет ПШЭ ГИА-9 (апробация)



Вход в личный кабинет ППЭ ГИА-9 (апробация)

Доступ к ЛК ППЭ осуществляется по адресу: <https://lk9test.rustest.ru>.

Для входа в личный кабинет введите полученный из РЦОИ логин и пароль и нажмите кнопку «Вход»

Автоматизированная информационная система
проведения итогового собеседования по русскому языку
и мониторинга готовности пунктов проведения экзаменов

ИС-9 и мониторинг ППЭ

Логин*

Пароль*

ВХОД



Рабочий стол ЛК ППЭ

После успешного входа в ЛК ППЭ пользователь попадает на страницу («Рабочий стол»), содержащую следующие элементы:

- 1) краткое название;
- 2) меню;
- 3) поле для отображения даты экзамена, краткого наименования ППЭ, логина, под которым зашёл пользователь, и кнопки выхода из ЛК ППЭ;
- 4) Раздел «Подготовка ППЭ»;
- 5) Раздел «Проведение экзамена в ППЭ»;
- 6) Раздел «Завершение экзамена в ППЭ».

The screenshot shows the user interface of the PPE LK. It features a dark sidebar menu on the left and a main content area on the right. The main area is titled 'Дата экзамена: 18.04.2024' and 'ОПЛАТИТЬ ВСЕ СТАТУСЫ'. Below this, there are several sections: 'Подготовка ППЭ' (Preparation of PPE) and 'Проведение экзамена в ППЭ' (Conducting the exam in PPE). Each section contains a table of exam items with columns for 'Доступен с' (Available from), 'Доступен до' (Available until), 'Период' (Period), 'Ответственный' (Responsible), and 'ФИО' (Full name). The 'Подготовка ППЭ' section includes items like 'Акты передачи' (Acts of transfer) and 'Контроль технической готовности серверов' (Control of server technical readiness). The 'Проведение экзамена в ППЭ' section includes 'Экзамены условно начались' (Exams conditionally started) and 'Экзамены завершены' (Exams completed). The 'Завершение экзамена в ППЭ' (Completion of exam in PPE) section includes 'Журналы передачи' (Transfer journals). Red boxes and numbers 1-6 highlight specific UI elements: 1) User profile and menu; 2) Main menu; 3) Exam date and status; 4) 'Подготовка ППЭ' section; 5) 'Проведение экзамена в ППЭ' section; 6) 'Завершение экзамена в ППЭ' section.




Подготовка ППЭ

Для того чтобы загрузить акты со станций КОГЭ и Автономной станции записи в мониторинг, нужно нажать на кнопку «Передать»

Подготовка ППЭ			
1	Акты переданы	Доступен с: 16.04.2024 00:00 Доступен до: 17.04.2024 17:00 Передан: Не передан Ответственный: - ФИО: - Актов передано: 0	<input type="button" value="Передать"/> <input type="button" value="Завершить"/>
2	Контроль технической готовности завершен	Доступен с: 16.04.2024 00:00 Доступен до: 17.04.2024 17:00 Передан: Не передан Ответственный: - ФИО: -	<input type="button" value="Завершить"/> <input type="button" value="Отменить"/>
3	Ключи получены	Доступен с: 18.04.2024 09:30 Доступен до: 18.04.2024 10:00 Передан: Не передан Ответственный: - ФИО: -	<input type="button" value="Получить"/> <input type="button" value="Завершить"/>



После нажатия на кнопку «Передать» откроется окно с загрузкой актов, в котором необходимо нажать на кнопку «Выбрать файлы». В открывшемся окне выбрать путь к актам с расширением .ktg и нажать кнопку «Открыть»

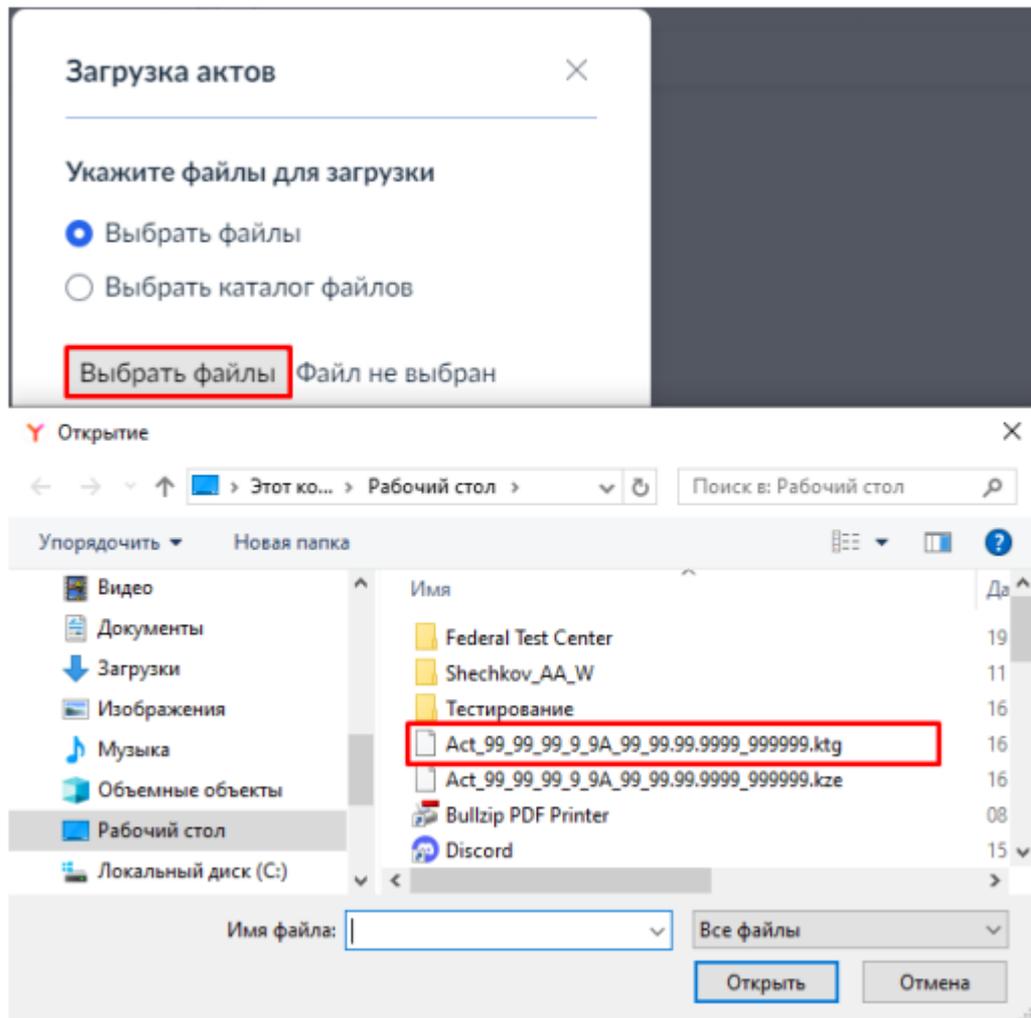

После того, как будут загружены акты, необходимо нажать на кнопку «Проверить»

Загрузка актов ×

Укажите файлы для загрузки

Выбрать файлы

Выбрать каталог файлов

Act_99_99_...9999999.ktg



После проверки актов появится информация о загруженных актах (аудитория, место, статус), если для всех актов установлен статус «ОК», необходимо нажать на кнопку «Загрузить файлы»

Загрузка актов



Результат проверки:

№	Наименование файла	Аудитория	Место	Комментарий	Статус
1	Act_99_99_99_9_9A_99_99.99.9999_999999.ktg	1	1A		ОК

↻ Загрузить новые файлы

⬆️ Загрузить файлы



Затем необходимо вернуться в раздел «Подготовка ППЭ» и нажать на кнопку «Завершить». открывшемся окне необходимо выбрать должность ответственного, ввести ФИО и нажать на кнопку «Подтвердить».

Подготовка ППЭ

1 Акты переданы	Доступен с:	16.04.2024 00:00
	Доступен до:	17.04.2024 17:00
	Передан:	Не передан
	Ответственный:	-
	ФИО:	-
	Актов передано:	1

Передать Завершить

Рисунок 7

Изменение статуса экзамена

Подтвердите изменение статуса экзамена.
Новый статус экзамена **Акты переданы**

Ответственный*

Технический специалист

ФИО*

Иванов Иван Иванович

✓ Подтвердить



После завершения загрузки актов со всех машин будет доступно завершение прохождения контроля технической готовности. Далее нужно нажать на кнопку «Завершить», после чего появится окно, в котором необходимо выбрать должность ответственного, ввести ФИО и нажать на кнопку «Подтвердить»

Подготовка ППЭ																
1	Акты переданы	<table><tr><td>Доступен с:</td><td>16.04.2024 00:00</td></tr><tr><td>Доступен до:</td><td>17.04.2024 17:00</td></tr><tr><td>Передан:</td><td>16.04.2024 17:29</td><td><button>Передать</button></td><td><button>Завершить</button></td></tr><tr><td>Ответственный:</td><td>Технический специалист</td></tr><tr><td>ФИО:</td><td>Иванов Иван Иванович</td></tr><tr><td>Актов передано:</td><td>1</td></tr></table>	Доступен с:	16.04.2024 00:00	Доступен до:	17.04.2024 17:00	Передан:	16.04.2024 17:29	<button>Передать</button>	<button>Завершить</button>	Ответственный:	Технический специалист	ФИО:	Иванов Иван Иванович	Актов передано:	1
Доступен с:	16.04.2024 00:00															
Доступен до:	17.04.2024 17:00															
Передан:	16.04.2024 17:29	<button>Передать</button>	<button>Завершить</button>													
Ответственный:	Технический специалист															
ФИО:	Иванов Иван Иванович															
Актов передано:	1															
2	Контроль технической готовности завершен	<table><tr><td>Доступен с:</td><td>16.04.2024 00:00</td></tr><tr><td>Доступен до:</td><td>17.04.2024 17:00</td></tr><tr><td>Передан:</td><td>Не передан</td><td><button>Завершить</button></td><td><button>Отменить</button></td></tr><tr><td>Ответственный:</td><td>-</td></tr><tr><td>ФИО:</td><td>-</td></tr></table>	Доступен с:	16.04.2024 00:00	Доступен до:	17.04.2024 17:00	Передан:	Не передан	<button>Завершить</button>	<button>Отменить</button>	Ответственный:	-	ФИО:	-		
Доступен с:	16.04.2024 00:00															
Доступен до:	17.04.2024 17:00															
Передан:	Не передан	<button>Завершить</button>	<button>Отменить</button>													
Ответственный:	-															
ФИО:	-															
3	Ключи получены	<table><tr><td>Доступен с:</td><td>18.04.2024 09:30</td></tr><tr><td>Доступен до:</td><td>18.04.2024 10:00</td></tr><tr><td>Передан:</td><td>Не передан</td><td><button>Получить</button></td><td><button>Завершить</button></td></tr><tr><td>Ответственный:</td><td>-</td></tr><tr><td>ФИО:</td><td>-</td></tr></table>	Доступен с:	18.04.2024 09:30	Доступен до:	18.04.2024 10:00	Передан:	Не передан	<button>Получить</button>	<button>Завершить</button>	Ответственный:	-	ФИО:	-		
Доступен с:	18.04.2024 09:30															
Доступен до:	18.04.2024 10:00															
Передан:	Не передан	<button>Получить</button>	<button>Завершить</button>													
Ответственный:	-															
ФИО:	-															

Изменение статуса экзамена ✕

Подтвердите изменение статуса экзамена.
Новый статус экзамена **Контроль технической готовности завершен**

Ответственный*

Технический специалист

ФИО*

Иванов Иван Иванович

Подтвердить



Подготовка в день экзамена

В день экзамена в 9:30 по местному времени будет доступна возможность скачать ключ для раскодирования ЭКИМ, для скачивания ключа необходимо нажать на кнопку «Получить».

КОГЭ > ДАТА ЭКЗАМЕНА:

КОГЭ	Акты	Ключи	Журналы	Аудитории
Подготовка ППЭ				
1	Акты переданы	Доступен с: 16.04.2024 00:00 Доступен до: 17.04.2024 17:00 Передан: 16.04.2024 17:29 Ответственный: Технический специалист ФИО: Иванов Иван Иванович Актов передано: 1		<input type="button" value="Передать"/> <input type="button" value="Завершить"/>
2	Контроль технической готовности завершен	Доступен с: 16.04.2024 00:00 Доступен до: 17.04.2024 17:00 Передан: 16.04.2024 17:37 Ответственный: Технический специалист ФИО: Иванов Иван Иванович		<input type="button" value="Завершить"/> <input type="button" value="Отменить"/>
3	Ключи получены	Доступен с: 18.04.2024 09:30 Доступен до: 18.04.2024 10:00 Передан: Не передан Ответственный: - ФИО: -		<input type="button" value="Получить"/> <input type="button" value="Завершить"/>



Затем нужно нажать на кнопку «Скачать ключ»

☰ КОГЭ > КЛЮЧИ > ДАТА ЭКЗАМЕНА:

КОГЭ Акты **Ключи** Журналы Аудитории

Ключи

№	Название ключа	Регион	
1	Когэ_23_18.04.2024_56E329.private.key	23 - Краснодарский край	↓ Скачать ключ




После того, как ключ загружен, необходимо вернуться во вкладку экзамена и подтвердить скачивание ключа, нажав на кнопку «Завершить»

☰ Дата экзамена 18.04.2024 ▼ ОТКАТИТЬ ВСЕ СТАТУСЫ 7401 - ППЭ 7401 - СОШ №6 23P331

☰ КОГЭ > ДАТА ЭКЗАМЕНА:

КОГЭ	Акты	Ключи	Журналы	Аудитории
Подготовка ППЭ				
1	Акты переданы	Доступен с: Доступен до: Передан: Ответственный: ФИО: Актов передано:	16.04.2024 00:00 17.04.2024 17:00 16.04.2024 17:29 Технический специалист Иванов Иван Иванович 1	<input type="button" value="Передать"/> <input type="button" value="Завершить"/>
2	Контроль технической готовности завершен	Доступен с: Доступен до: Передан: Ответственный: ФИО:	16.04.2024 00:00 17.04.2024 17:00 16.04.2024 17:37 Технический специалист Иванов Иван Иванович	<input type="button" value="Завершить"/> <input type="button" value="Отменить"/>
3	Ключи получены	Доступен с: Доступен до: Передан: Ответственный: ФИО:	18.04.2024 09:30 18.04.2024 10:00 Не передан - -	<input type="button" value="Получить"/> <input type="button" value="Завершить"/>



После чего появится окно, в котором необходимо выбрать должность ответственного, ввести ФИО и нажать на кнопку «Подтвердить»

Изменение статуса экзамена ✕

Подтвердите изменение статуса экзамена.
Новый статус экзамена Ключи получены

Ответственный*

Технический специалист ▾

ФИО*

Иванов Иван Иванович

✓ Подтвердить



Проведение экзамена в ППЭ

В окне «Проведение экзамена ППЭ» необходимо поставить соответствующий статус об экзамене, после чего появится окно, в котором необходимо выбрать должность ответственного, ввести ФИО и нажать на кнопку «Подтвердить»

- Экзамен начался;
- Ожидает участников;
- Экзамен не состоялся.

Проведение экзамена в ППЭ

4	Экзамены успешно начались	Доступен с:	18.04.2024 10:00
		Доступен до:	18.04.2024 11:00
		Передан:	Не передан
		Ответственный:	-
		ФИО:	-

Экзамен начался Ожидание участников Экзамен не состоялся

Изменение статуса экзамена

Подтвердите изменение статуса экзамена.
Новый статус экзамена **Экзамены успешно начались**


Ответственный*

Технический специалист

ФИО*

Иванов Иван Иванович

✓ Подтвердить



Завершение экзамена в ППЭ

Для того, чтобы поставить статус о завершении экзамена, необходимо нажать на кнопку «Завершить»

Завершение экзамена в ППЭ		
5 Экзамены завершены	Доступен с:	18.04.2024 10:30
	Доступен до:	18.04.2024 16:30
	Передан:	Не передан
	Ответственный:	-
	ФИО:	-
	Завершить	Отменить
6 Журналы переданы	Доступен с:	18.04.2024 11:00
	Доступен до:	18.04.2024 19:00
	Передан:	Не передан
	Ответственный:	-
	ФИО:	-
	Журналов передано:	0
	Передать	Завершить



После появится окно, в котором необходимо выбрать должность ответственного, ввести ФИО и нажать на кнопку «Подтвердить»

Изменение статуса экзамена ×

Подтвердите изменение статуса экзамена.
Новый статус экзамена Экзамены завершены

Ответственный*

Технический специалист ▾

ФИО*

Иванов Иван Иванович

✓ Подтвердить



Со всех машин, на которых проводились экзамены, необходимо выгрузить журналы, имеющие расширение .kze, и загрузить их в мониторинг ППЭ, нажав на кнопку «Передать», далее «Загрузить журналы»

Завершение экзамена в ППЭ

5	Экзамены завершены	Доступен с: 18.04.2024 10:30 Доступен до: 18.04.2024 16:30 Передан: 16.04.2024 18:02 Ответственный: Технический специалист ФИО: Иванов Иван Иванович	Завершить	Отменить
6	Журналы переданы	Доступен с: 18.04.2024 11:00 Доступен до: 18.04.2024 19:00 Передан: Не передан Ответственный: - ФИО: - Журналов передано: 0	Передать	Завершить

КОГЭ > ЖУРНАЛЫ > ДАТА ЭКЗАМЕНА: 2024-04-18 / 23 – КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ / ППЭ: 7401

КОГЭ Акты Ключи **Журналы** Аудитории


Загрузить журналы

Журналы

№	Наименование	Аудитория	Место	Статус
Нет данных				



После нажатия на кнопку «Загрузить журналы» откроется окно с загрузкой журналов, в котором необходимо нажать на кнопку «Выбрать файлы». В открывшемся окне необходимо выбрать путь к журналам с расширением .kze и нажать на кнопку «Открыть»

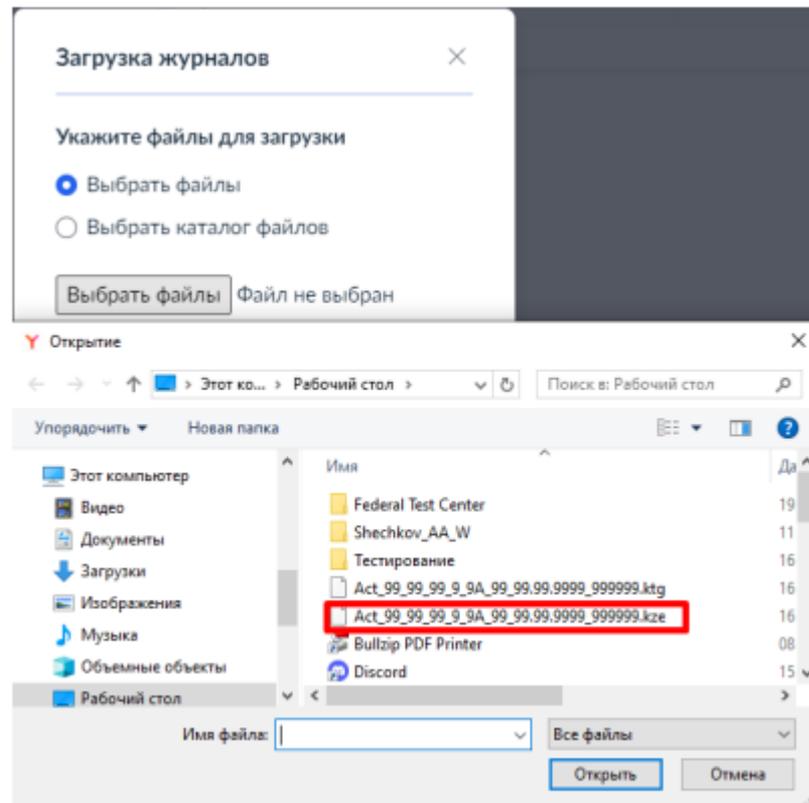

После того как будут загружены журналы, необходимо нажать на кнопку проверить

Загрузка журналов ×

Укажите файлы для загрузки

Выбрать файлы

Выбрать каталог файлов

Act_99_99_...9999999.kze



После проверки журналов появится информация о загруженных журналах (аудитория, место, статус), если для всех журналов установлен статус «ОК», необходимо нажать на кнопку «Загрузить файлы»

Загрузка журналов ×

Результат проверки:

№	Наименование файла	Аудитория	Место	Комментарий	Статус
1	Act_99_99_99_9_9A_99_99.99999_999999.kze	1	1A		ОК

↻ Загрузить новые файлы ⬇ Загрузить файлы



Затем необходимо вернуться в раздел «Завершение экзамена в ППЭ» и нажать на кнопку «Завершить».

Завершение экзамена в ППЭ			
5	Экзамены завершены	Доступен с:	18.04.2024 10:30
		Доступен до:	18.04.2024 16:30
		Передач:	16.04.2024 18:02
		Ответственный:	Технический специалист
		ФИО:	Иванов Иван Иванович
		Завершить	Отменить
6	Журналы переданы	Доступен с:	18.04.2024 11:00
		Доступен до:	18.04.2024 19:00
		Передач:	Не передан
		Ответственный:	-
		ФИО:	-
		Журналов передано:	1
		Передать	Завершить



В открывшемся окне необходимо выбрать должность ответственного, ввести ФИО и нажать на кнопку «Подтвердить»

Изменение статуса экзамена ✕

Подтвердите изменение статуса экзамена.
Новый статус экзамена **Журналы переданы**

Ответственный*

Технический специалист ▾

ФИО*

Иванов Иван Иванович


✓ Подтвердить



Отправка материалов через Сервис приемки

https://nscm54.ru/ppe_upload

- ✓ Реквизиты доступа для сервиса приемки размещены на станции авторизации
- ✓ Направить на сервис приемки:
 - Файлы ответов КОГЭ/Английский устный в двух архивах (.zip) по предметно отправляются с датой 26.03.2025 и соответствующему предмету (без ожидания статуса)
 - По итогам апробации 26.03.2025 необходимо будет заполнить журнал в формате .xlsx



Использование сервиса «Приемка материалов»



НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ
МОНИТОРИНГА И РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Вход

Логин



Необходимо заполнить «Логин».

Пароль



Необходимо заполнить «Пароль».

Запомнить меня

Вход



Использование сервиса «Приемка материалов»



НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ
МОНИТОРИНГА И РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Загрузка материалов

Выход (gia9_2801)

☰ Приемка материалов

Показаны 1-4 из 4 записи.


Отправить файл



↗ Все

Отправить файл Files

#	Тип тестирования	Код ППЭ	Предмет	Дата экзамена	Имя файла	Дата и время загрузки ↓	Статус	Комментарий
1	ГВЭ-9	2801	Русский язык	2022-06-07	54_GVE9_51_2022.06.07_2801_1654585619.zip	07-06-2022 14:06:59	Сохранен	(не задано)



Использование сервиса «Приемка материалов»

Загрузить ×

Экзамен

Файл

Файл не выбран





НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ
МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Канал ГИА54:

<https://t.me/+11gFLeF8r-hkNjZi>



Чат тех. Специалистов:

https://t.me/nimro_teh_spec



Отдел IT:

8-(383)-347-80-52
