


**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ**  
центр тестирования



**Организация работы технического  
специалиста при проведении ГИА  
по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования.  
Особенности работы станций,  
используемых в ППЭ.  
Решение нестандартных ситуаций**

Балягутдинов Дмитрий Вадимович

Заместитель начальника отдела по взаимодействию  
с образовательными организациями

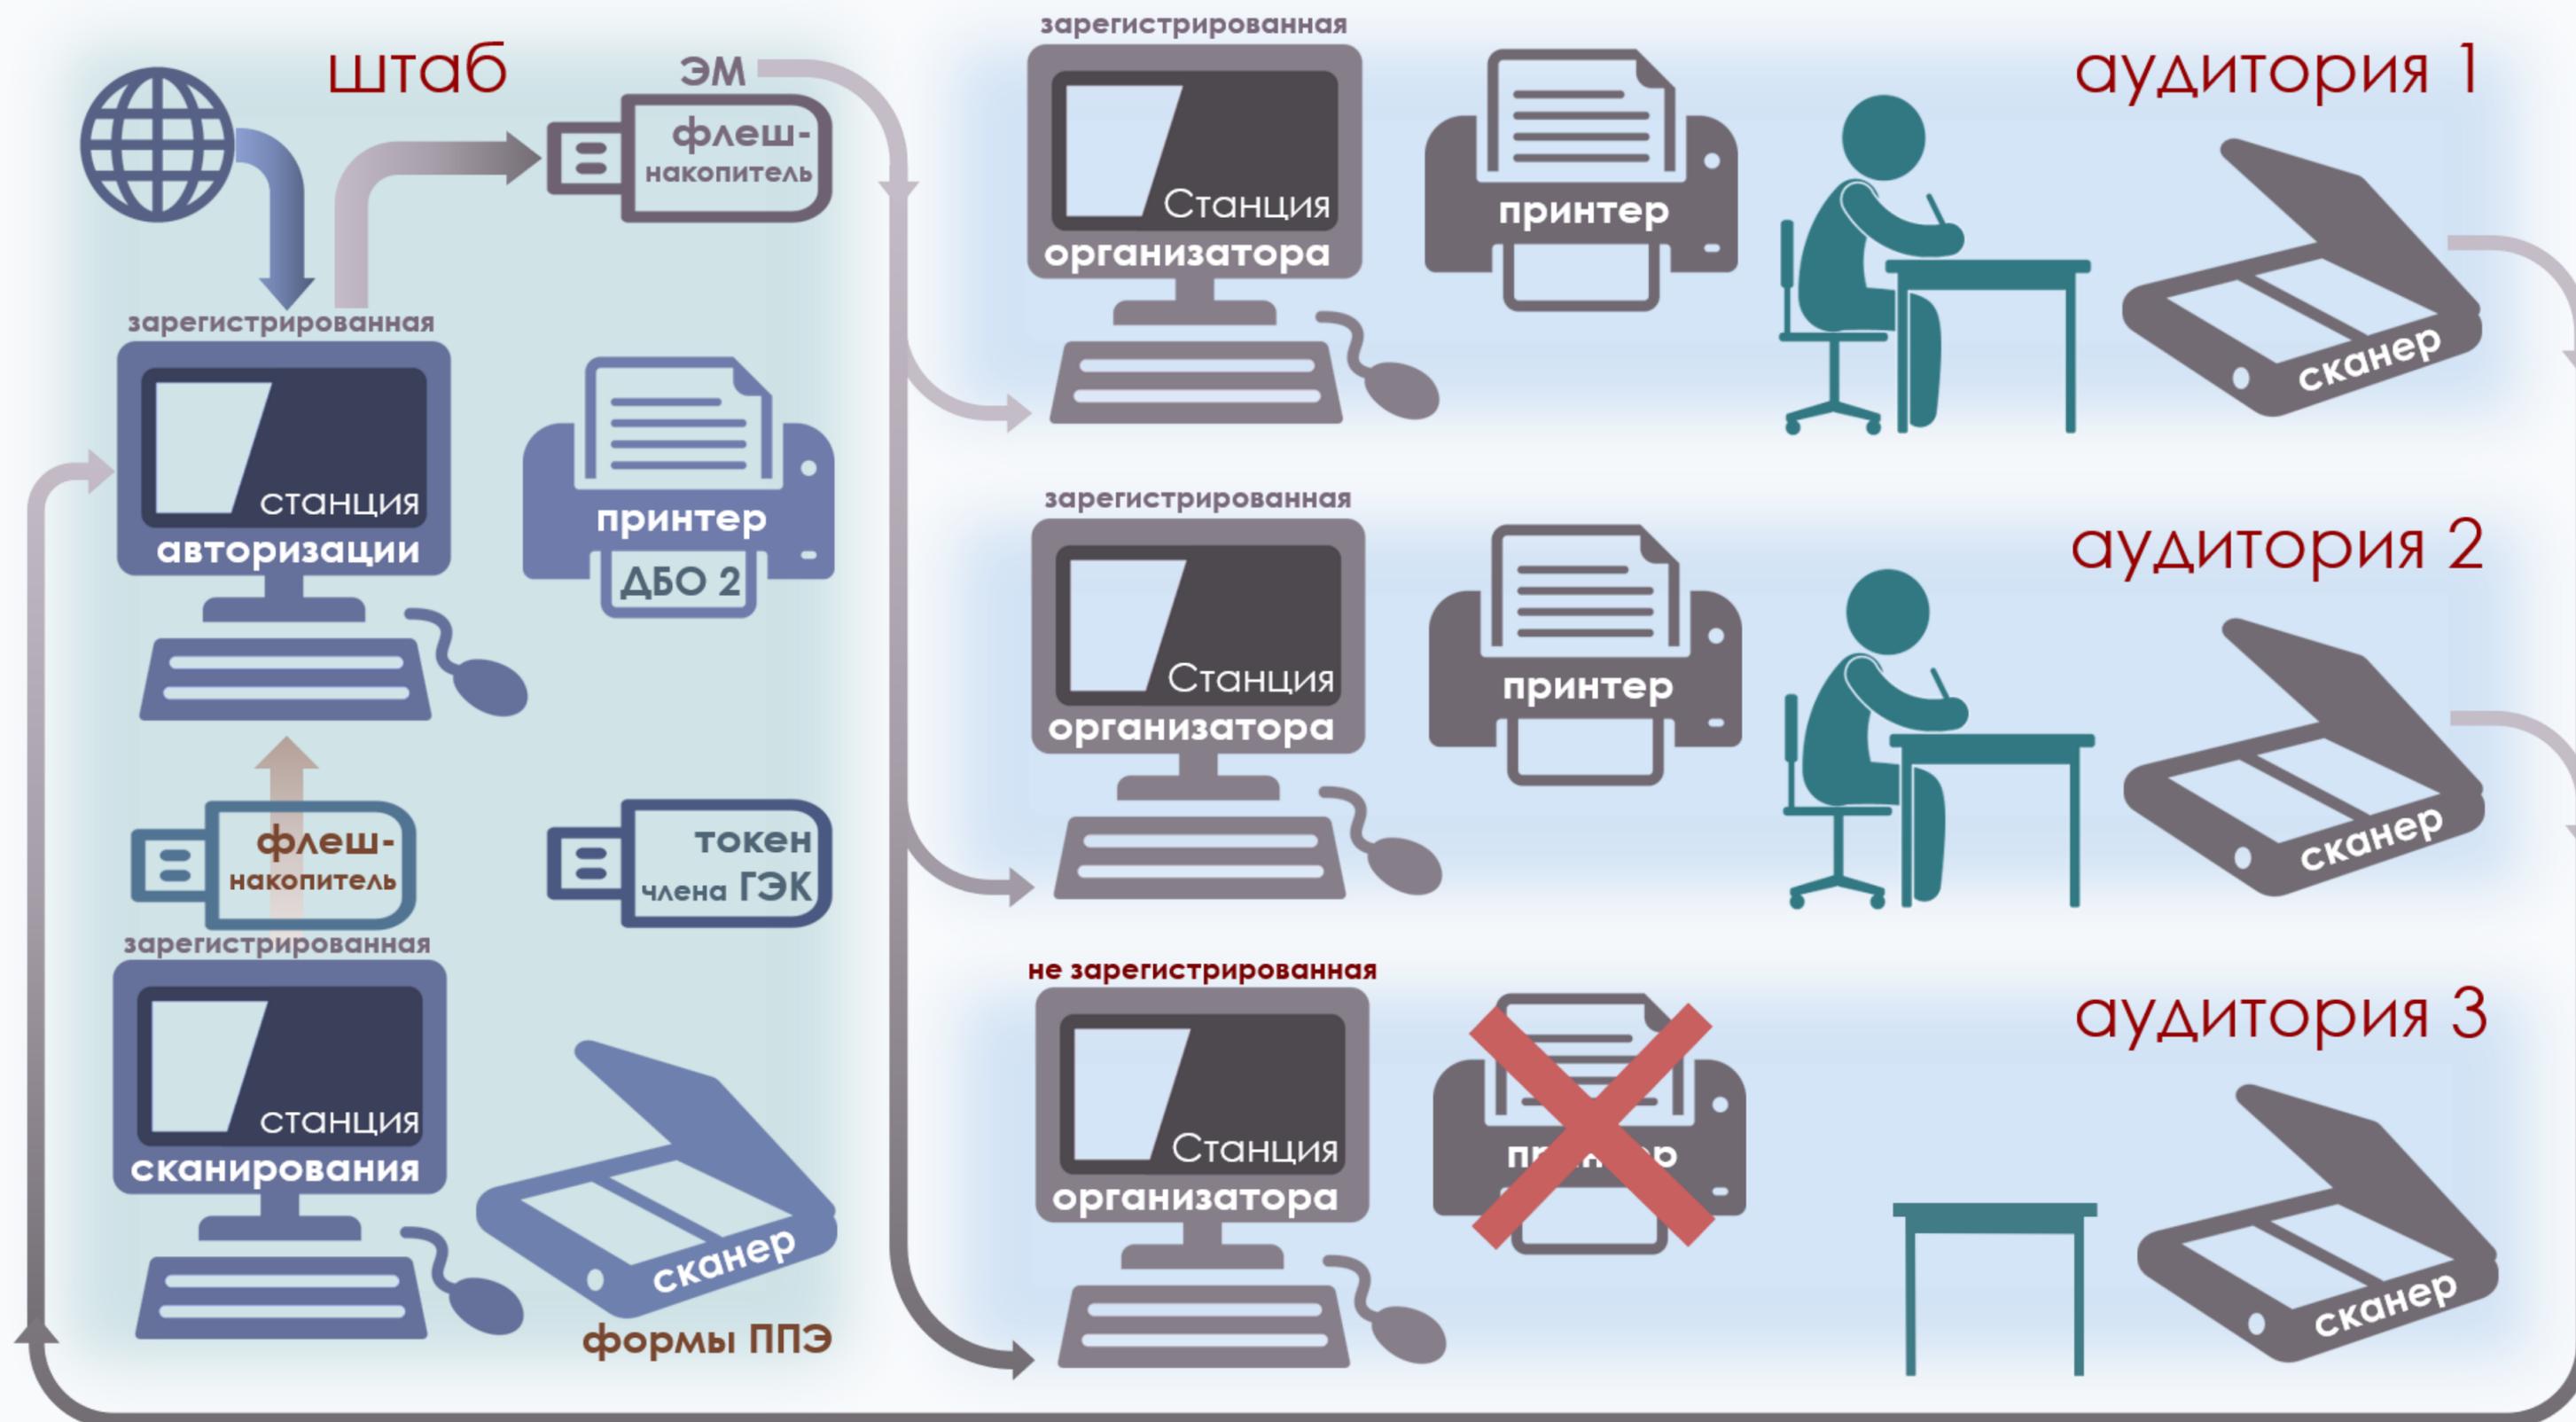

## Токен члена ГЭК

- Выдается члену ГЭК на срок не более 1 года
- При осуществлении операций в различных технологических процедурах на этапе подготовки и проведения экзамена требуется:
  - для авторизации члена ГЭК
  - для применения региональных настроек на станции авторизации
  - для скачивания основного и резервного ключа активации печати ЭМ
  - для активации печати ЭМ на станции организатора (станции печати)
  - для организации дополнительной печати в аудитории ППЭ
  - для осуществления экспорта ЭМ в аудитории ППЭ
  - для осуществления экспорта форм ППЭ и ЭМ, отсканированных в штабе ППЭ
  - **для передачи актов и журналов со станций**
  - **для передачи статусов подготовки и проведения экзаменов в ЛК ППЭ**



## Сертификат специалиста РЦОИ

- Выдается специалисту РЦОИ на срок не более 1 года
- Скачивается на станции авторизации
- Загружается на все станции, связанные со сканированием ЭМ (станция организатора, станция сканирования в ППЭ, станция записи ответов, станция КЕГЭ)





- Резервное оборудование находится в штабе ППЭ
- Состав резервного оборудования:
  - резервная станция авторизации в ППЭ – 1
  - резервная станция сканирования в ППЭ – 1
  - резервная станция организатора – 1 на каждые 3-4 основных станций печати ЭМ
  - резервная станция записи ответов – 1 на каждые 3-4 основных станций записи ответов
  - резервная станция КЕГЭ - 1 на каждые 3-4 основных станций КЕГЭ
  - резервная гарнитура – 1 на каждые 3-4 основные станции записи ответов
  - резервные картриджи для принтера

## ЛК ППЭ

внесение сведений об основном и резервном канале доступа в сети Интернет

получение интернет-пакетов ЭМ

авторизация членов ГЭК

регистрация станций (передача актов) и статусов подготовки к проведению экзамена проводится с использованием токена члена ГЭК (за исключением статуса Техническая подготовка пройдена), передача акта технической готовности станции авторизации не предусмотрена

получение основного и резервных ключей доступа к ЭМ

передача статусов проведения экзамена и журналов работы станций с использованием токена члена ГЭК

## СТАНЦИЯ АВТОРИЗАЦИИ

ввод настроек станции авторизации

подтверждение настроек станции с помощью авторизации токеном члена ГЭК

печать ДБОН<sub>2</sub>

получение пакета с сертификатами РЦОИ


получение настроек подключения к РЦОИ

формирование ключа по паролю в случае отсутствия доступа в сеть Интернет

передача пакетов с результатами экзамена в РЦОИ


получение файлов из РЦОИ

- Windows 8.1/10 и выше
- Microsoft.NET Framework 4.7.2 (включено в дистрибутив)
- Подключение к сети «Интернет» - наличие стабильного стационарного канала связи с выходом в Интернет
- Скорость передачи данных от 10 Мбит/сек
- Локальный лазерный принтер
- Установка и запуск станции авторизации должны выполняться под учетной записью с правами администратора
- **ПО ViPNet** может конфликтовать с криптосредствами, обеспечивающими работу с токеном члена ГЭК

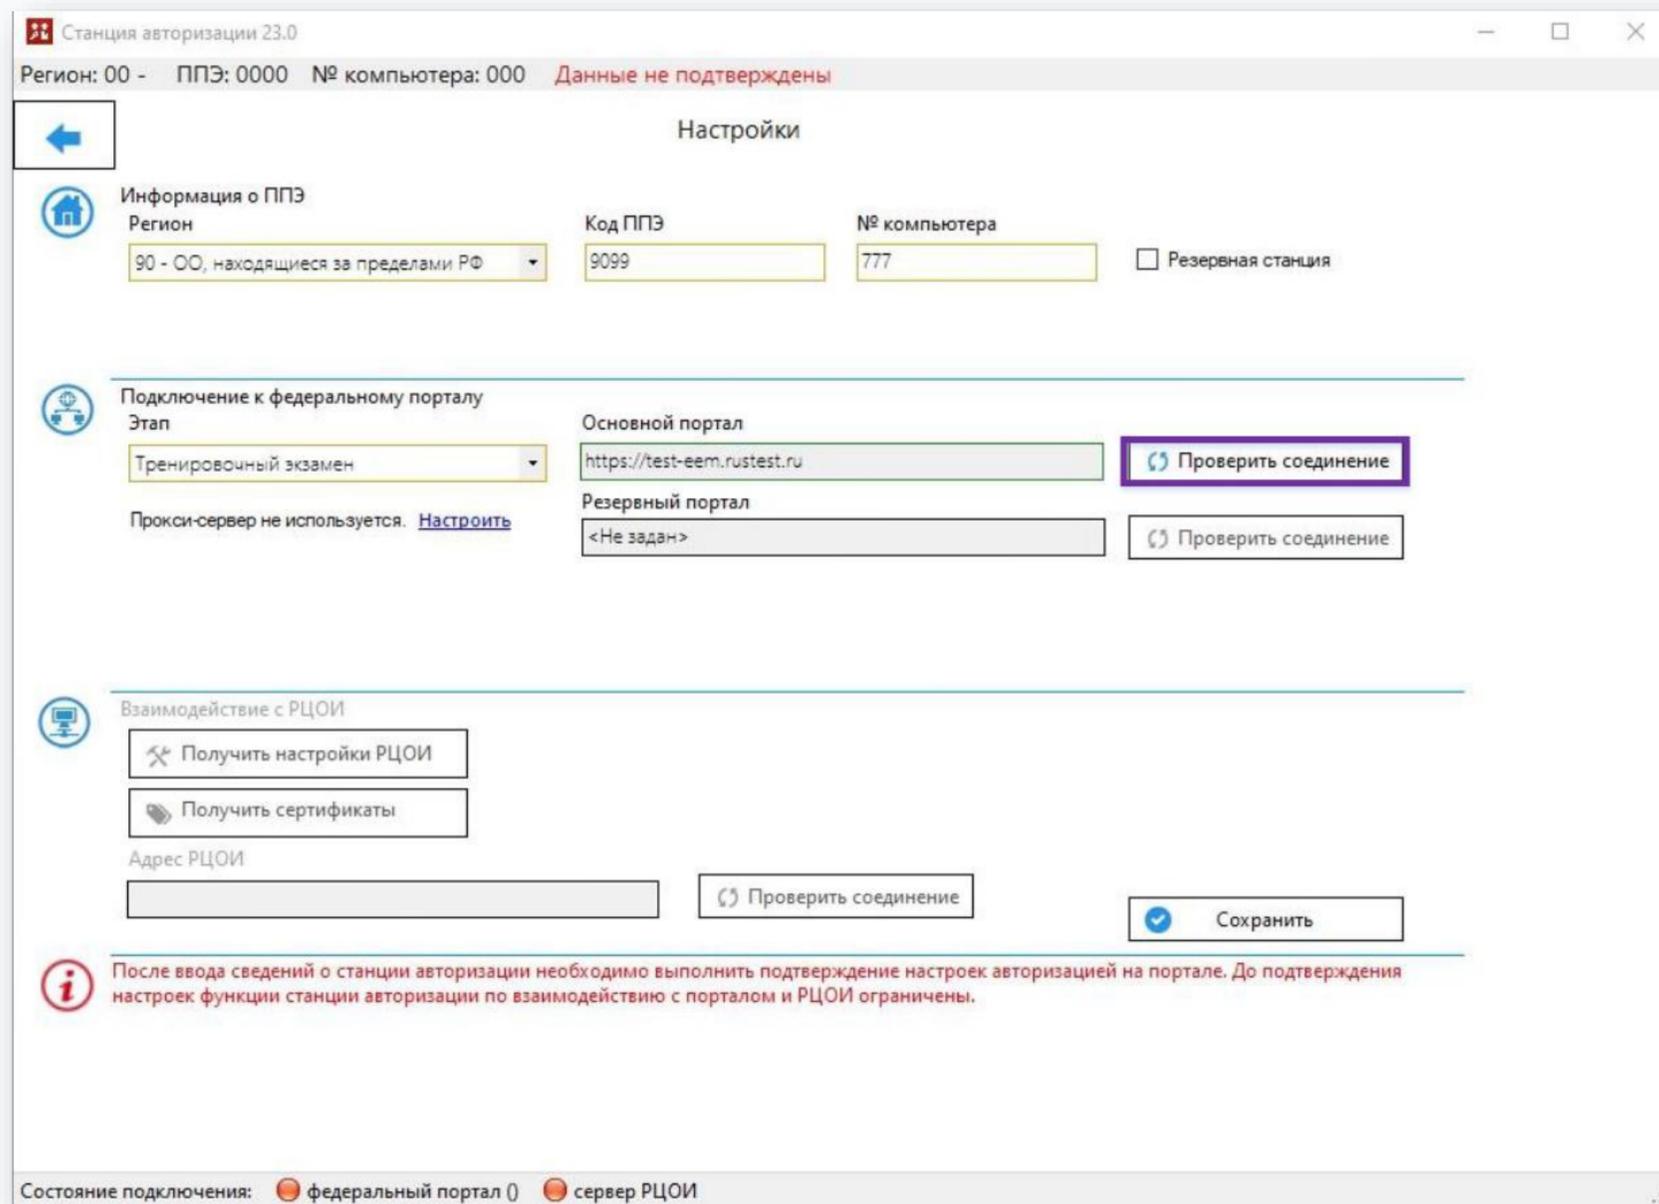



- При первом запуске станции авторизации необходимо заполнить следующие поля интерфейса:
  - **Регион** – выбрать из выпадающего списка
  - **Код ППЭ** – ввести код ППЭ
  - **№ компьютера** – уникальный в рамках всего ППЭ
  - **Резервная станция** – в случае если данная станция используется как резервная
  - **Этап** – автоматически выполняется проверка подключения к федеральному portalу

При последующих запусках станции авторизации будет сразу открываться стартовое окно, повторно указывать регион, вводить код ППЭ и выбирать этап не нужно

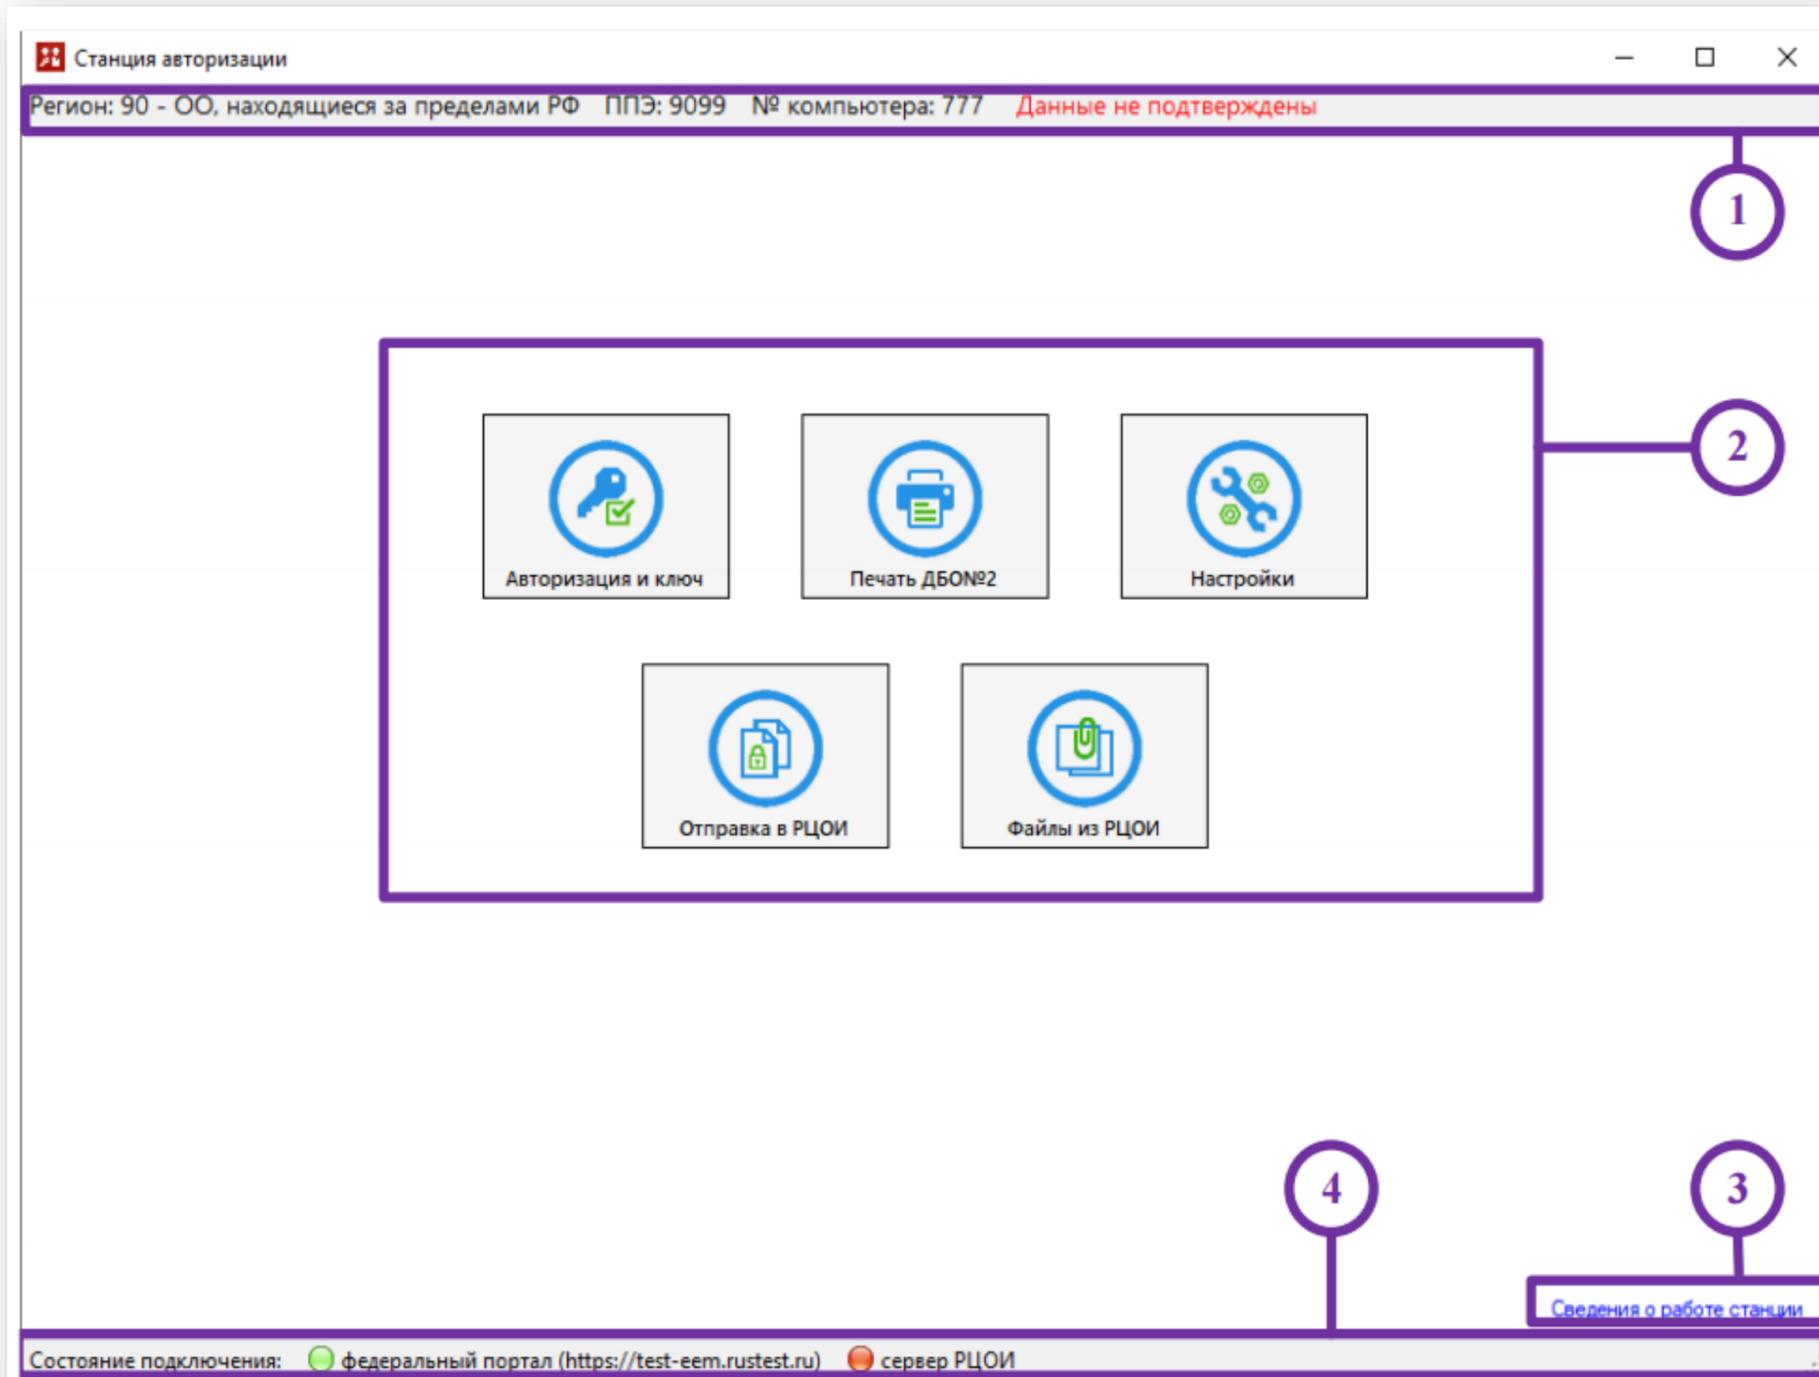

1. Информация о ППЭ
2. Разделы станции авторизации
3. Сведения о работе станции
4. Строка состояния

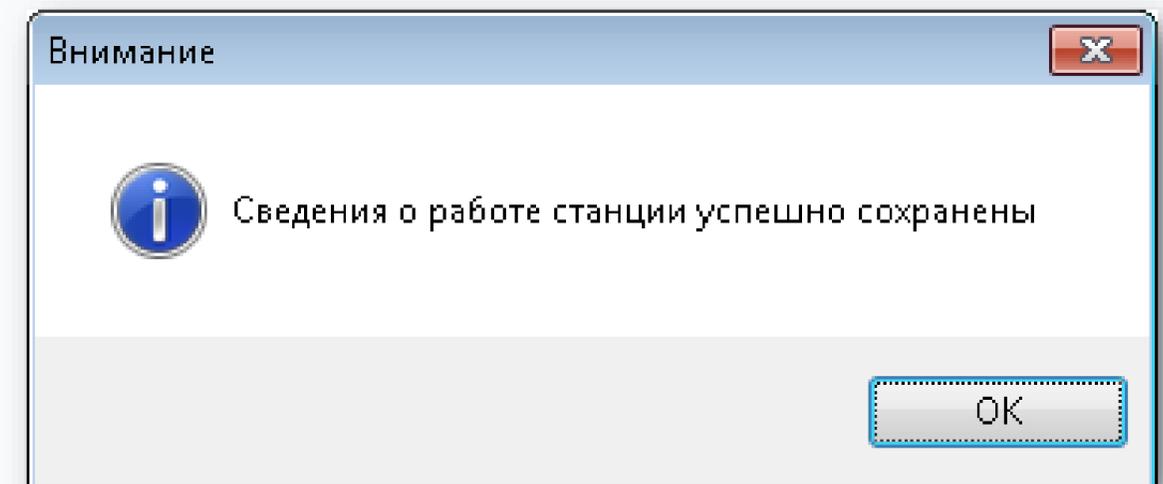

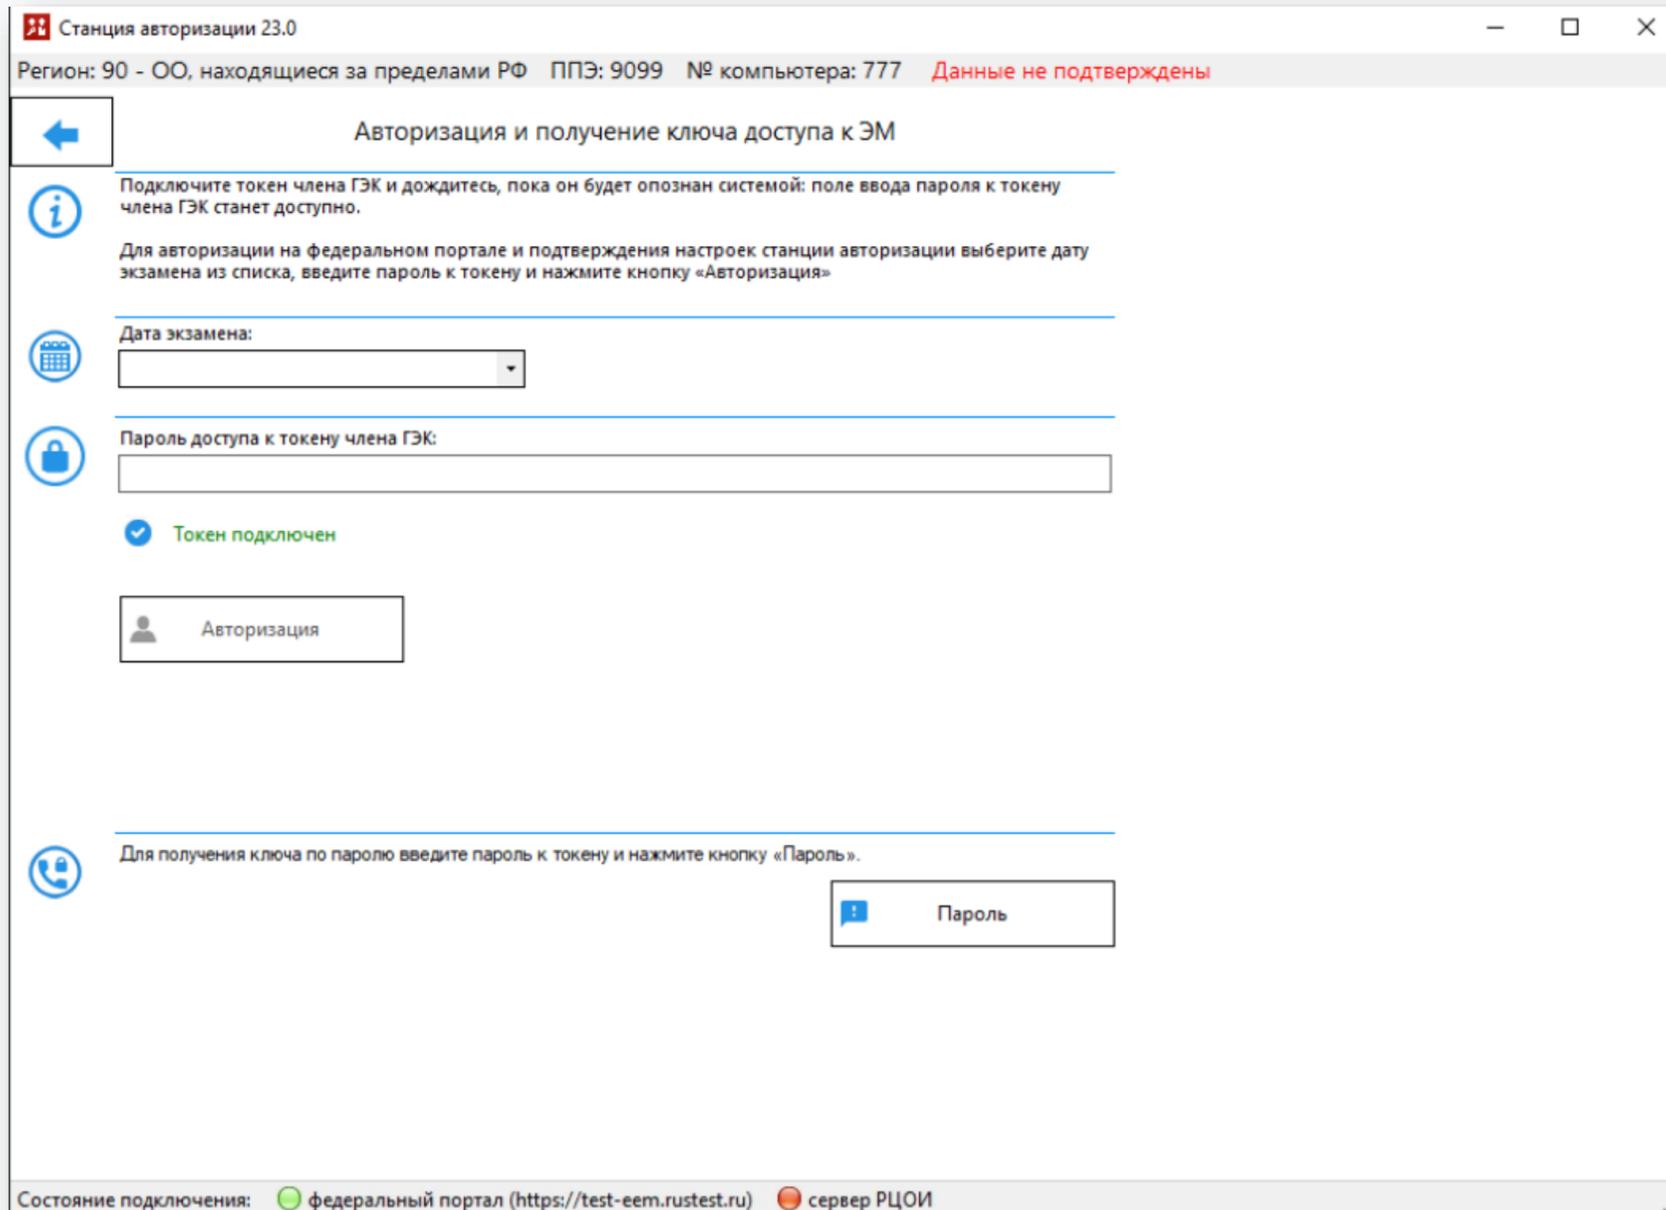

Станция авторизации 23.0

Регион: 90 - ОО, находящиеся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 777 **Данные не подтверждены**

← Авторизация и получение ключа доступа к ЭМ

Подключите токен члена ГЭК и дождитесь, пока он будет опознан системой: поле ввода пароля к токenu члена ГЭК станет доступно.

Для авторизации на федеральном портале и подтверждения настроек станции авторизации выберите дату экзамена из списка, введите пароль к токenu и нажмите кнопку «Авторизация»

Дата экзамена:

Пароль доступа к токenu члена ГЭК:

Токен подключен

Авторизация

Для получения ключа по паролю введите пароль к токenu и нажмите кнопку «Пароль».

Пароль

Состояние подключения: федеральный портал (https://test-eem.rustest.ru) сервер РЦОИ

Для подтверждения сведений о ППЭ необходимо выполнить авторизацию с использованием токена члена ГЭК

До подтверждения настроек ППЭ запрещены следующие действия:

- получение пакета с сертификатами специалистов РЦОИ и адреса подключения к РЦОИ
- передача материалов в РЦОИ, включая тестовые пакеты сканирование
- печать дополнительных бланков ответов №2 для проведения экзамена

Станция авторизации  
Регион: 90 - ОУ, находящиеся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 777 Данные подтверждены

Печать дополнительных бланков ответов №2

Выберите принтер для печати: HP Smart Tank 500 series

Тестовая печать ДБОН<sup>№2</sup>    Тестовая печать китайского ДБОН<sup>№2</sup>

Максимальное количество выделенных ДБОН<sup>№2</sup> для ППЭ: 500; по китайскому языку: 500  
По состоянию на 31.12.2024 15:00:54  
- напечатано ДБОН<sup>№2</sup>: 15; по китайскому языку: 10  
- доступно ДБОН<sup>№2</sup>: 485; по китайскому языку: 490

Для печати дополнительных бланков ответов укажите необходимое количество бланков и нажмите кнопку «Получить и напечатать ДБОН<sup>№2</sup>». По окончании печати проверьте качество напечатанного комплекта и подтвердите его корректность. Забракованные комплекты повторно печатать запрещено, в случае отсутствия доступных для печати бланков обратитесь в РЦОИ.  
Количество ДБОН<sup>№2</sup> для печати (от 1 до 20): 1

Получить и напечатать ДБОН<sup>№2</sup>    Получить и напечатать китайский ДБОН<sup>№2</sup>

**Внимание!** На экзаменах по предмету «14-Китайский язык» используются специальные ДБОН<sup>№2</sup> с увеличенным размером клетки. Для их печати нажмите кнопку «Получить и напечатать китайский ДБОН<sup>№2</sup>». Использование ДБОН<sup>№2</sup> для китайского языка на других предметах запрещено.

Сведения о напечатанных дополнительных бланках ответов №2

Дата и время	Тип бланков	Кол-во	Номера полученных ДБОН <sup>№2</sup>	Статус печати	
31.12.2024 12:30:27	Китайский	5	2504000000209, 2504000000216, 2504000000223, 2504000000230, 2504000000247	Успешно напечатано	<a href="#">Забраковать</a>
31.12.2024 12:29:47	Стандартный	5	2504000000155, 2504000000162, 2504000000179, 2504000000186, 2504000000193	Успешно напечатано	<a href="#">Забраковать</a>
31.12.2024 12:27:29	Стандартный	5	2504000000100, 2504000000117, 2504000000148, 2504000000148		
31.12.2024 12:26:31	Китайский	5	2504000000056, 2504000000063, 2504000000094, 2504000000094		
31.12.2024 12:22:28	Стандартный	5	2504000000001, 2504000000018, 2504000000049, 2504000000049		

Подтверждение печати ДБОН<sup>№2</sup>

ДБОН<sup>№2</sup> направлены на печать  
тип: стандартный    
количество: 5  
**Проверьте качество и количество напечатанных экземпляров ДБОН<sup>№2</sup> после завершения печати.**

[Подтвердить](#)    [Забраковать](#)

При недостаточном качестве печати, сбое принтера, несоответствии заданного для печати количества ДБОН<sup>№2</sup> напечатанным или если печать не началась – следует забраковать направленные на печать ДБОН<sup>№2</sup>, устранить неполадки, а затем продолжить печать необходимого количества ДБОН<sup>№2</sup> (будут выделены новые номера ДБОН<sup>№2</sup>).


[+ Печать не началась](#)

Состояние подключения:  федеральный портал  сервер РЦОИ

- В разделе «Печать ДБОН<sup>№2</sup>» ввести необходимое количество ДБО №2
- Нажать кнопку «Получить и напечатать ДБОН<sup>№2</sup>»
- Подтвердить качество и количество напечатанных ДБО №2

В разделе «Печать ДБОН<sup>№2</sup>» осуществляется печать тестовых ДБО №2 на этапе технической подготовки

- При отсутствии соединения с сетью «Интернет» в день проведения экзамена
- Необходимо наличие мобильного телефона

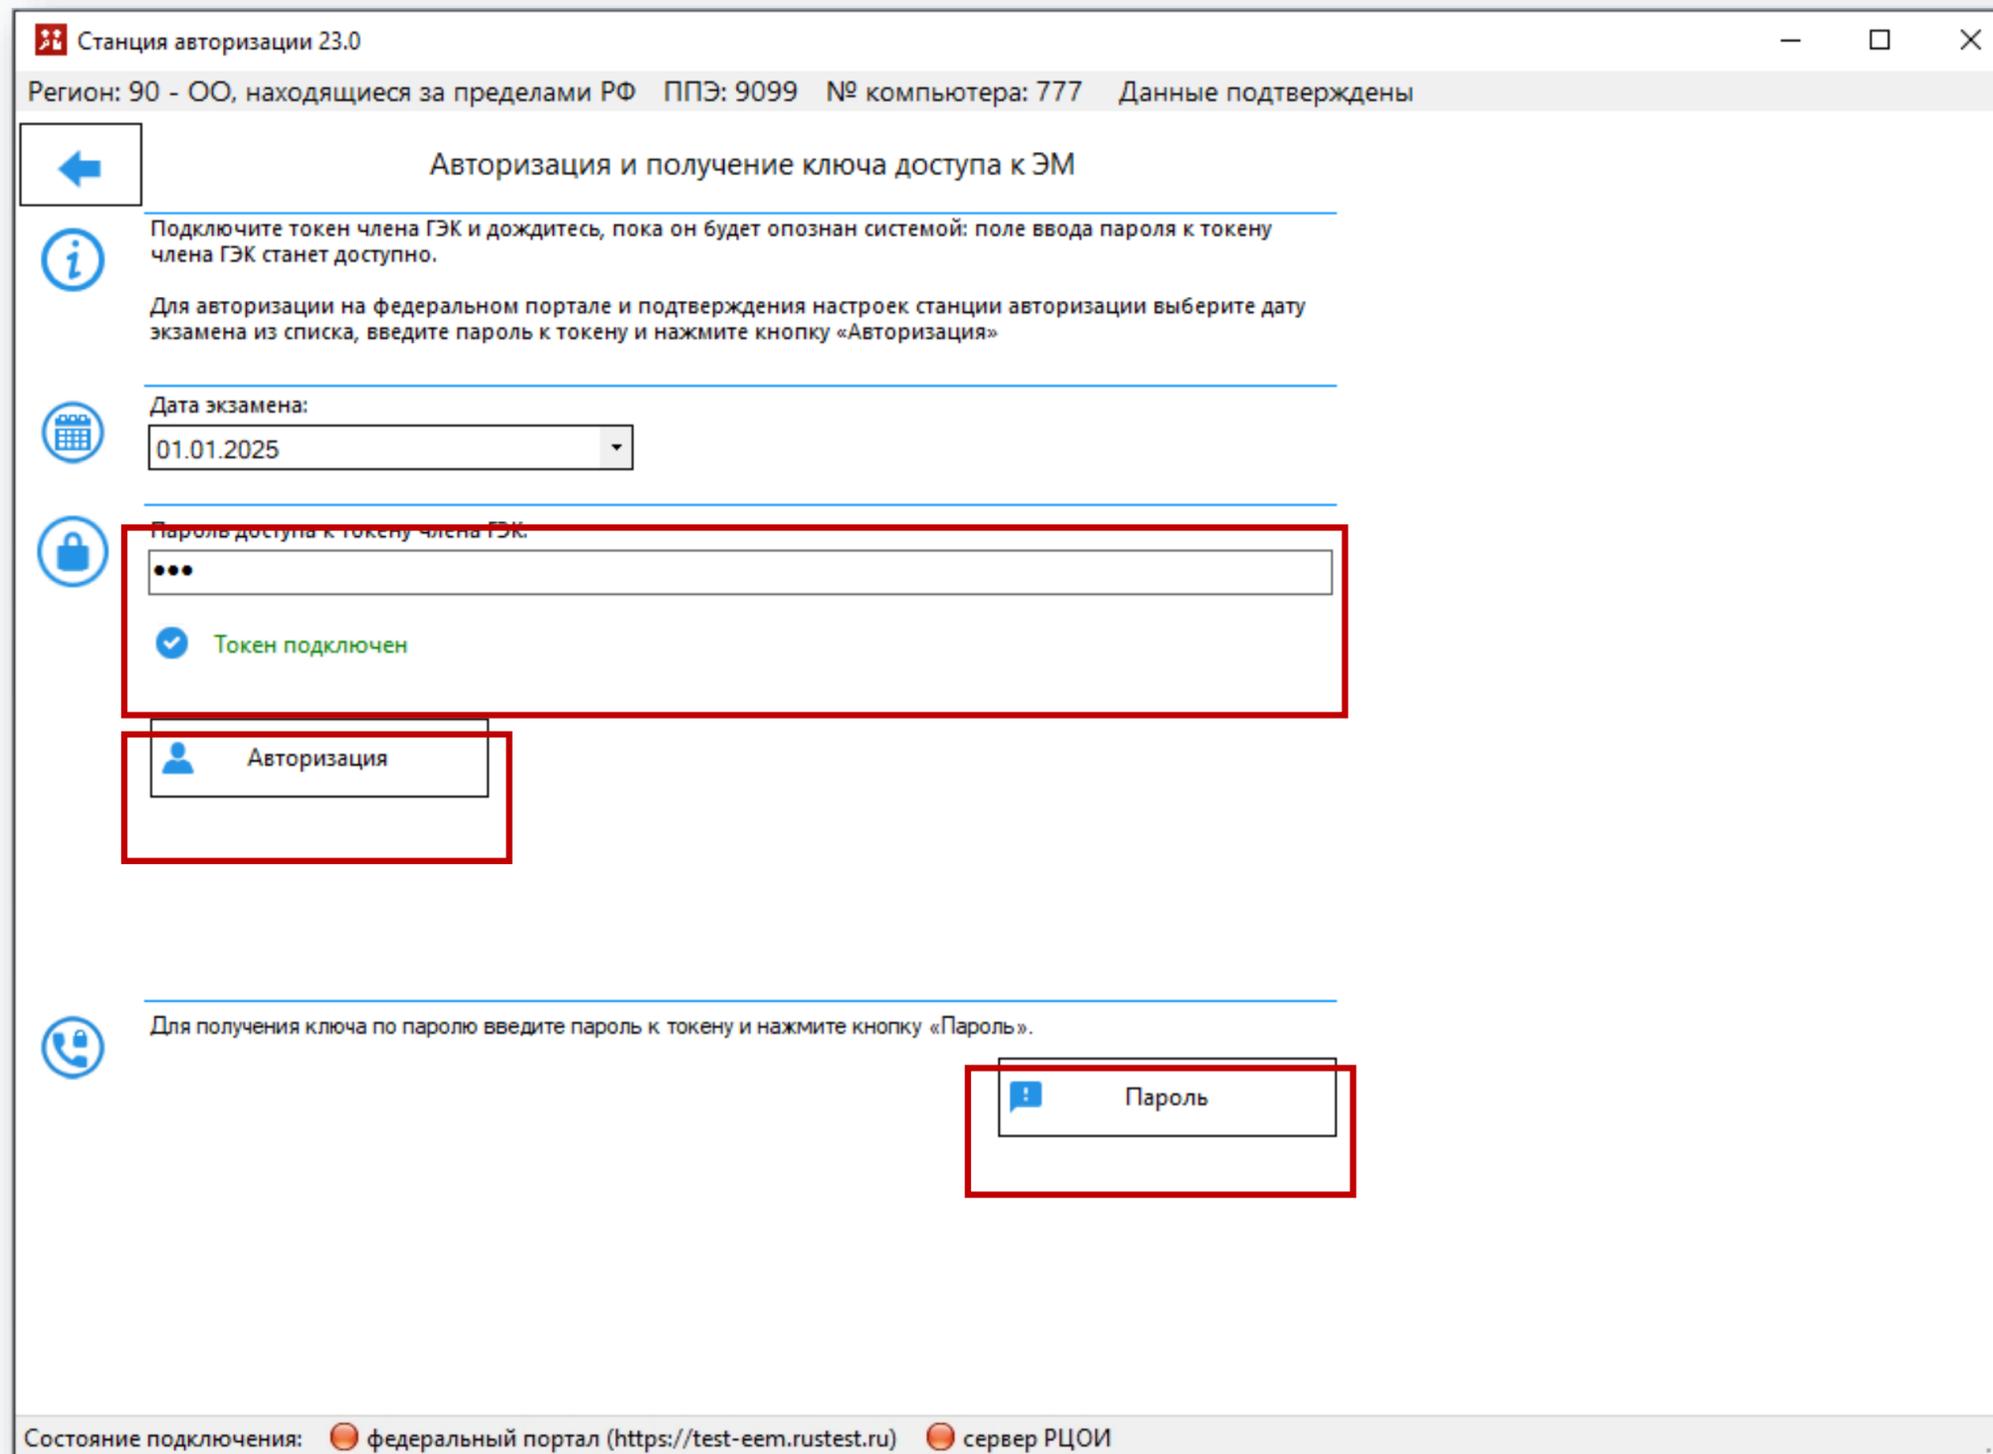

Станция авторизации 23.0

Регион: 90 - ОО, находящиеся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 777 Данные подтверждены

### Авторизация и получение ключа доступа к ЭМ

Подключите токен члена ГЭК и дождитесь, пока он будет опознан системой: поле ввода пароля к токenu члена ГЭК станет доступно.

Для авторизации на федеральном портале и подтверждения настроек станции авторизации выберите дату экзамена из списка, введите пароль к токenu и нажмите кнопку «Авторизация»

Дата экзамена:  
01.01.2025

Пароль доступа к токenu члена ГЭК.  
[Redacted password field]

✓ Токен подключен

Авторизация

Для получения ключа по паролю введите пароль к токenu и нажмите кнопку «Пароль».

Пароль

Состояние подключения:  федеральный портал (<https://test-eem.rustest.ru>)  сервер РЦОИ

- Раздел «Авторизация и ключ»
- Авторизация члена ГЭК
- Кнопка «Пароль»

- При отсутствии соединения с сетью «Интернет» в день проведения экзамена
- Необходимо наличие мобильного телефона

**Формирование ключа по паролю**

**Внимание!!!**  
Данным разделом можно воспользоваться только в случае отсутствия интернет-соединения в ППЭ в день экзамена. Для получения пароля обратитесь на горячую линию и сообщите приведённый ниже контрольный код. Поочерёдно введите все сообщённые вам пароли и нажмите кнопку «Сохранить в файл». Сохранённый файл необходимо загрузить на станции в разделе загрузки ключа доступа к ЭМ по ссылке «Ключ по паролю».

Контрольный код  
**ЩСЫУЭЮ**

Полученный пароль введите с клавиатуры, либо воспользуйтесь виртуальным алфавитом.

Пароль  
[ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ]

Введенные пароли

Пароль	Дата ввода пароля	Удалить

Обращение на горячую линию ППЭ:

- ФИО члена ГЭК
- код региона
- код ППЭ
- номер мобильного телефона, на который будет предоставлен пароль (пароли)
- номер ключа шифрования (сертификата)
- номер токена
- контрольный код, который отображается в окне «Восстановление пароля» станции авторизации

- При отсутствии соединения с сетью «Интернет» в день проведения экзамена
- Необходимо наличие мобильного телефона

**Формирование ключа по паролю**

**Внимание!!!**  
Данным разделом можно воспользоваться только в случае отсутствия интернет-соединения в ППЭ в день экзамена. Для получения пароля обратитесь на горячую линию и сообщите приведённый ниже контрольный код. Поочерёдно введите все сообщённые вам пароли и нажмите кнопку «Сохранить в файл». Сохранённый файл необходимо загрузить на станции в разделе загрузки ключа доступа к ЭМ по ссылке «Ключ по паролю».

Контрольный код  
ЩСЫУЭЮ

Полученный пароль введите с клавиатуры, либо воспользуйтесь виртуальным алфавитом.

Пароль  
Обп1 — хжм — гел — жэщ — аьм — хву — пучйэ

Введенные пароли

Пароль	Дата ввода пароля	Удалить

Если пароль введен верно,  
нажать кнопку «Использовать»

- При отсутствии соединения с сетью «Интернет» в день проведения экзамена
- Необходимо наличие мобильного телефона

**Формирование ключа по паролю**

**Внимание!!!**  
 Данным разделом можно воспользоваться только в случае отсутствия интернет-соединения в ППЭ в день экзамена.  
 Для получения пароля обратитесь на горячую линию и сообщите приведённый ниже контрольный код.  
 Поочерёдно введите все сообщённые вам пароли и нажмите кнопку «Сохранить в файл».  
 Сохранённый файл необходимо загрузить на станции в разделе загрузки ключа доступа к ЭМ по ссылке «Ключ по паролю».

Контрольный код  
ЩСЫУЭЮ

Полученный пароль введите с клавиатуры, либо воспользуйтесь виртуальным алфавитом.

Пароль  
 –  –  –  –  –  –  Использовать

**Введенные пароли**

Пароль	Дата ввода пароля	Удалить
00ППСЩДГЛПНЦЬЮЫАФЬЬДЕДЯ	01.01.2025 10:33	
ОГОМ036	01.01.2025 10:32	
1БПМГХПЖЕАМВЬЪУЗНЯХ12ЯС51	01.01.2025 10:31	
ОПОД026	01.01.2025 10:31	
00ПДСХМОЩВЧЦХЬЦХРСГПУЧН6	01.01.2025 10:30	
000101В	01.01.2025 10:30	
0БП1ХЖМГЕЛЖЭЩАЬМХВУПУЧЙЭ	01.01.2025 10:30	

Сохранить в файл Закреть

В результате вводимый пароль будет добавлен в список «Введенные пароли» и станет доступна кнопка «Сохранить в файл»

Станция авторизации

Регион: 90 - ОУ, находящиеся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 777 Данные подтверждены

← Передача экзаменационных материалов в РЦОИ

Дата экзамена: 01.01.2025

Тип	Имя файла	Статус	Изменен	Передано, %	Комментарий РЦОИ	Комментарий ППЭ
Тест	BLANK_TEST_EGE_90_9099_20250101_01-РУС_AC01_RC01	Подтвержден	22.10.2021 16:43	100,00		Качество печати достаточное
Тест	BLANK_TEST_EGE_90_9099_20250101_14-КИТ_AC01_RC01	Подтвержден	22.10.2021 16:43	100,00		Качество печати достаточное
Тест	BLANK_TEST_EGE_90_9099_20250101_25-ИНФ_AC01_RC01	Подтвержден	22.10.2021 16:43	100,00		Качество печати достаточное
Тест	BLANK_TEST_EGE_90_9099_20250101_29-АНГ_AC01_RC01	Подтвержден	22.10.2021 16:43	100,00		Качество печати достаточное
Тест	BLANK_TEST_EGE_90_9099_20250101_34-КИТ_AC01_RC01	Подтвержден	22.10.2021 16:43	100,00		Качество печати достаточное
Тест	BLANK_TEST_EGE_90_9099_20250101_22-MAT_AC01_RC01	Подтвержден	22.10.2021 16:48	100,00		Качество печати достаточное
Аудио	VOICE_EGE_90_9099_20250101_34-КИТ_AC01_RC02_061	Подтвержден	28.10.2021 16:14	100,00		
Аудио	VOICE_EGE_90_9099_20250101_29-АНГ_AC01_RC02_052	Подтвержден	28.10.2021 16:14	100,00		
КЕГЭ	KEGE_90_9099_20250101_25-ИНФ_AC01_RC02_041_2021	Подтвержден	28.10.2021 16:14	100,00		
Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_01-РУС_AC01_RC00_701	Подтвержден	28.10.2021 16:14	100,00		
Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_01-РУС_AC01_RC05_001	Подтвержден	28.10.2021 16:14	100,00		
Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_14-КИТ_AC01_RC00_701	Подтвержден	28.10.2021 16:14	100,00		
Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_14-КИТ_AC01_RC05_002	Подтвержден	28.10.2021 16:14	100,00		
Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_22-MAT_AC01_RC00_701	Сохранен	28.10.2021 16:14			
Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_22-MAT_AC01_RC05_003	Сохранен	28.10.2021 16:14			
Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_25-ИНФ_AC01_RC00_701	Передан	28.10.2021 16:14			
Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_25-ИНФ_AC01_RC02_004	Передан	28.10.2021 16:14			
Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_29-АНГ_AC02_RC02_701	Передан	28.10.2021 16:14			
Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_34-КИТ_AC02_RC02_701	Подтвержден	28.10.2021 16:14			

Состояние подключения:  федеральный портал  сервер РЦОИ

Выбор бланков для передачи

Файлы для передачи в РЦОИ:

- BLANK\_TEST\_EGE\_90\_9099\_20250101\_01-РУС\_AC01\_RC01\_999\_20211008\_...  
Подготовлен для передачи в РЦОИ
- BLANK\_TEST\_EGE\_90\_9099\_20250101\_14-КИТ\_AC01\_RC01\_999\_20211008\_...  
Подготовлен для передачи в РЦОИ
- BLANK\_TEST\_EGE\_90\_9099\_20250101\_22-MAT\_AC01\_RC01\_999\_20211008\_...  
Подготовлен для передачи в РЦОИ
- BLANK\_TEST\_EGE\_90\_9099\_20250101\_25-ИНФ\_AC01\_RC01\_999\_20211008\_...  
Подготовлен для передачи в РЦОИ
- BLANK\_TEST\_EGE\_90\_9099\_20250101\_29-АНГ\_AC01\_RC01\_999\_20211008\_1...  
Подготовлен для передачи в РЦОИ

Комментарий:

Качество печати достаточное

Во время технической подготовки передайте тестовый пакет для проверки взаимодействия.  
 В день экзамена по окончании передачи в РЦОИ всех экзаменационных материалов с ответом  
 и отправлены в РЦОИ» кнопкой «Подтвердить».  
 В случае отклонения пакета в РЦОИ или при отправке нового пакета передача статуса будет  
 Все пакеты сформированы и отправлены в РЦОИ 28.10.2021 16:01

В разделе «Отправка в РЦОИ» выбрать тип пакетов для передачи:

- Ответы участников
- Бланки
- В окне выбора для передачи добавить файлы
- Ввести комментарий при необходимости
- Нажать кнопку «Передать»
- В результате подготовленные пакеты сверяются на соответствие рассадке, переданной на федеральный портал и откроется окно Проверка комплектности передаваемых материалов

## Проверка комплектности передаваемых материалов

Проверка комплектности передаваемых материалов

Дата экзамена: 01.01.2025 Код ППЭ: 9099

Выберите предмет

Предмет	Дата рассадки	Отсутствующие в пакетах аудитории	Код доступа РЦОИ	Наличие всех аудиторий
14 - Китайский язык	28.12.2024 15:00			Да
22 - Математика базовая	28.12.2024 15:00			Да
01 - Русский язык	28.12.2024 15:00			Да

Для каждого, подготовленного для передачи в РЦОИ, пакета выполните проверку полноты передаваемых материалов с результатами сканирования. При необходимости внесите в нижнюю таблицу дополнительные сведения из формы ППЭ-13-02 МАШ.

Выберите пакет бланков для проверки

Имя пакета	Аудиторий	Работ уч-в	Проверен
EGE_90_9099_20250101_AC4RC45_01_Русский_язык_010_28052020_15_44_44.bnk	4	45	Да

Проверьте полноту передаваемых материалов. Введите дополнительные сведения

№ аудитории	БР	Б01	Б02 (П1)	Б02 (П2)	ДБО2	В	Ф	Распределено участников	Распределено участников (коррект)	Не явилось	Удалено в связи с нарушением порядка	Не закончили по уважительной причине	Комментарий
0001	15	15	15	15	5	0	0	15	-	-	-	-	
0006	15	15	15	15	5	0	0	15	-	-	-	-	
0007	15	15	15	15	5	0	0	15	-	-	-	-	
Штаб	0	0	0	0	0	1	23	0	-	-	-	-	

Осуществляется автоматическое сопоставление количества бланков регистрации, отсканированных в аудитории (графа "БР") с количеством распределенных в аудиторию участников (графа "Распр. участников") по данным рассадки. Если указанное количество распределенных в аудиторию участников не соответствует значению, указанному в форме ППЭ-13-02 МАШ, укажите верное значение в графе "Распр. участников (корректировка)". Также при наличии неявившихся, удаленных из аудитории или не закончивших экзамен участников, укажите их количество из формы ППЭ-13-02 МАШ. При необходимости укажите комментарий.

Сергеев Сергей Сергеевич ФИО ответственного лица

Подтверждаю, что выполнена проверка соответствия передаваемых материалов, включая количество ДБО №2, сведениям формы ППЭ-13-02 МАШ

Отмена Передача бланков доступна при наличии всех аудиторий по выбранным предметам после проверки комплектности материалов во всех пакетах

- Указать количество участников, удаленных в связи с нарушением порядка или не закончивших экзамен по уважительной причине, а также комментарий
- Ввести ФИО ответственного лица за передачу бланков в РЦОИ (член ГЭК или руководитель ППЭ)
- Отметить флажок «Подтверждаю, что выполнена проверка соответствия передаваемых материалов, включая количество ДБО №2»
- Нажать кнопку «Передать бланки в РЦОИ»

## Подтверждение передачи

Станция авторизации

Регион: 90 - ОУ, находящиеся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 001 Данные подтверждены

← Передача экзаменационных материалов в РЦОИ

Дата экзамена: 01.01.2025

01 10 Ответы участников Бланки

	Тип	Имя файла	Статус	Изменен	Передано, %	Комментарий РЦОИ	Комментарий ППЭ
✓	Тест	TEST_90_9099_20250101_AC1RC1_01_Русский_язык_010	Подтвержден	27.05.2020 22:31	100,00		Качество печати достаточное
✓	Тест	TEST_90_9099_20250101_AC1RC1_14_Китайский_язык_0	Подтвержден	27.05.2020 22:31	100,00		Качество печати достаточное
✓	Тест	TEST_90_9099_20250101_AC1RC1_22_Математика_базов	Подтвержден	27.05.2020 22:31	100,00		Качество печати достаточное
✓	Тест	TEST_90_9099_20250101_AC1RC1_29_Английский_язык_	Подтвержден	27.05.2020 22:31	100,00		Качество печати достаточное
✓	Бланки	EGE_90_9099_20250101_AC2RC1_01_Русский_язык_010_	Передан		100,00		Нештатные ситуации отсутствуют
✓	Бланки	EGE_90_9099_20250101_AC2RC1_29_Английский_язык_(	Передан		100,00		Нештатные ситуации отсутствуют
▶	Бланки	EGE_90_9099_20250101_AC2RC2_14_Китайский_язык_01	Передача		99,59		Нештатные ситуации отсутствуют
✓	Бланки	EGE_90_9099_20250101_AC2RC2_22_Математика_базов	В очереди		0,00		Нештатные ситуации отсутствуют

Во время технической подготовки передайте тестовый пакет для проверки взаимодействия с РЦОИ.  
 В день экзамена по окончании передачи в РЦОИ всех экзаменационных материалов с ответами участников по всем предметам передайте в РЦОИ статус «Все пакеты сформированы и отправлены в РЦОИ» кнопкой «Подтвердить».  
 В случае отклонения пакета в РЦОИ или при отправке нового пакета передача статуса будет отменена, выполните его передачу заново.

Все пакеты сформированы и отправлены в РЦОИ

Подтвердить Отмена

Состояние подключения: ● федеральный портал ● сервер РЦОИ

- По окончании передачи всех пакетов необходимо передать в РЦОИ подтверждение завершения передачи, при этом выполняется проверка комплектности переданных материалов на соответствие рассадке

## Действия в случае несоответствия пакетов рассадке

Проверка комплектности передаваемых материалов

Дата экзамена: 01.01.2025 Код ППЭ: 9099

**Для передачи в РЦОИ должны быть выбраны пакеты, содержащие отсканированные материалы из всех аудиторий, назначенных на экзамен по предмету.**  
Если в списке предметов, имеются отсутствующие аудитории, отмените проверку, подготовьте пакеты бланков, содержащие материалы из всех аудиторий и выполните передачу снова.  
Если выбранные пакеты содержат все аудитории, в которых фактически выполнялось сканирование ЭМ, обратитесь в РЦОИ.

**Выберите предмет**

Предмет	Дата рассадки	Отсутствующие в пакетах аудитории	Код доступа РЦОИ	Наличие всех аудиторий
01 - Русский язык	28.12.2024 15:00	0001		Нет

**Для каждого, подготовленного для передачи в РЦОИ, пакета выполните проверку полноты передаваемых материалов с результатами сканирования. При необходимости внесите в нижнюю таблицу дополнительные сведения из формы ППЭ-13-02 МАШ.**

**Выберите пакет бланков для проверки**

Имя пакета	Аудиторий	Работ уч-в	Проверен
EGE_90_9099_20250101_AC3RC30_01_Русский_язык_010_28052020_15_50_47.brk	3	7	Нет

**Проверьте полноту передаваемых материалов. Введите дополнительные сведения**

№ аудитории	БР	Б01	Б02 (П1)	Б02 (П2)	ДБ02	В	Ф	Распределено участников	Распределено участников (коррект)	Не явилось	Удалено в связи с нарушением порядка	Не закончили по уважительной причине	Комментарий	
0006	5	5	5	5	0	0	0	15	-	-	-	-		X
0007	2	2	2	2	0	0	0	15	-	-	-	-		X
Штаб	0	0	0	0	0	1	23	0	-	-	-	-		V

Осуществляется автоматическое сопоставление количества бланков регистрации, отсканированных в аудитории (графа "БР") с количеством распределенных в аудиторию участников (графа "Распр. участников") по данным рассадки. Если указанное количество распределенных в аудиторию участников не соответствует значению, указанному в форме ППЭ-13-02 МАШ, укажите верное значение в графе "Распр. участников (корректировка)".  
Также при наличии неявившихся, удаленных из аудитории или не закончивших экзамен участников, укажите их количество из формы ППЭ-13-02 МАШ. При необходимости укажите комментарий.

ФИО ответственного лица

Подтверждаю, что выполнена проверка соответствия передаваемых материалов, включая количество ДБО №2, сведениям формы ППЭ-13-02 МАШ

Передача бланков доступна при наличии всех аудиторий по выбранным предметам после проверки комплектности материалов во всех пакетах

Требуется устранить выявленные несоответствия путем сканирования и формирования нового пакета на станции сканирования в ППЭ:

- ✓ Информация о рассадке на федеральный портал не передана
- ✓ Переданная на федеральный портал рассадка по какой-либо причине не соответствует использованной в ППЭ
- ✓ При сканировании возникли нештатные ситуации, не позволяющие отсканировать все бланки в соответствии с рассадкой (часть бланков не удалось распознать)
- ✓ Выявлены несоответствия, которые могут быть решены путем повторного сканирования и формирования пакетов с бланками

## Действия в случае несоответствия пакетов рассадке

Проверка комплектности передаваемых материалов

Дата экзамена: 01.01.2025 Код ППЭ: 9099

**Для передачи в РЦОИ должны быть выбраны пакеты, содержащие отсканированные материалы из всех аудиторий, назначенных на экзамен по предмету.**  
Если в списке предметов, имеются отсутствующие аудитории, отмените проверку, подготовьте пакеты бланков, содержащие материалы из всех аудиторий и выполните передачу снова.  
Если выбранные пакеты содержат все аудитории, в которых фактически выполнялось сканирование ЭМ, обратитесь в РЦОИ.

**Выберите предмет**

Предмет	Дата рассадки	Отсутствующие в пакетах аудитории	Код доступа РЦОИ	Наличие всех аудиторий
01 - Русский язык	28.12.2024 15:00	0001	207068	Да

**Для каждого, подготовленного для передачи в РЦОИ, пакета выполните проверку полноты передаваемых материалов с результатами сканирования. При необходимости внесите в нижнюю таблицу дополнительные сведения из формы ППЭ-13-02 МАШ.**

**Выберите пакет бланков для проверки**

Имя пакета	Аудиторий	Работ уч-в	Проверен
EGE_90_9099_20250101_AC3RC30_01_Русский_язык_010_28052020_15_50_47.bnk	3	7	Да

**Проверьте полноту передаваемых материалов. Введите дополнительные сведения**

№ аудитории	БР	Б01	Б02 (П1)	Б02 (П2)	ДБ02	В	Ф	Распределено участников	Распределено участников (коррект)	Не явилось	Удалено в связи с нарушением порядка	Не закончили по уважительной причине	Комментарий	
0006	5	5	5	5	0	0	0	15	-	10	-	-	Неявка участников	V
0007	2	2	2	2	0	0	0	15	-	13	-	-	Неявка участников	V
Штаб	0	0	0	0	0	1	23	0	-	-	-	-		V

Осуществляется автоматическое сопоставление количества бланков регистрации, отсканированных в аудитории (графа "БР") с количеством распределенных в аудиторию участников (графа "Распр. участников") по данным рассадки. Если указанное количество распределенных в аудиторию участников не соответствует значению, указанному в форме ППЭ-13-02 МАШ, укажите верное значение в графе "Распр. участников (корректировка)".  
Также при наличии неявившихся, удаленных из аудитории или не закончивших экзамен участников, укажите их количество из формы ППЭ-13-02 МАШ. При необходимости укажите комментарий.

Сергеев Сергей Сергеевич ФИО ответственного лица

Подтверждаю, что выполнена проверка соответствия передаваемых материалов, включая количество ДБО №2, сведениям формы ППЭ-13-02 МАШ

Отмена Передача бланков доступна при наличии всех аудиторий по выбранным предметам после проверки комплектности материалов во всех пакетах

- В случае невозможности устранения несоответствий обратиться в РЦОИ для получения кода доступа
- Ввести полученный код доступа в поле «Код доступа РЦОИ» пакета с несоответствиями

Формирование кода доступа


**Формирование кода доступа для передачи из ППЭ пакетов бланков по предмету при неполном комплекте аудиторий.**

Выберите дату экзамена, введите код предмета (целое число) и нажмите кнопку "Сформировать".

Дата экзамена: 01.01.2020

Код предмета: 1


Код доступа: 207408

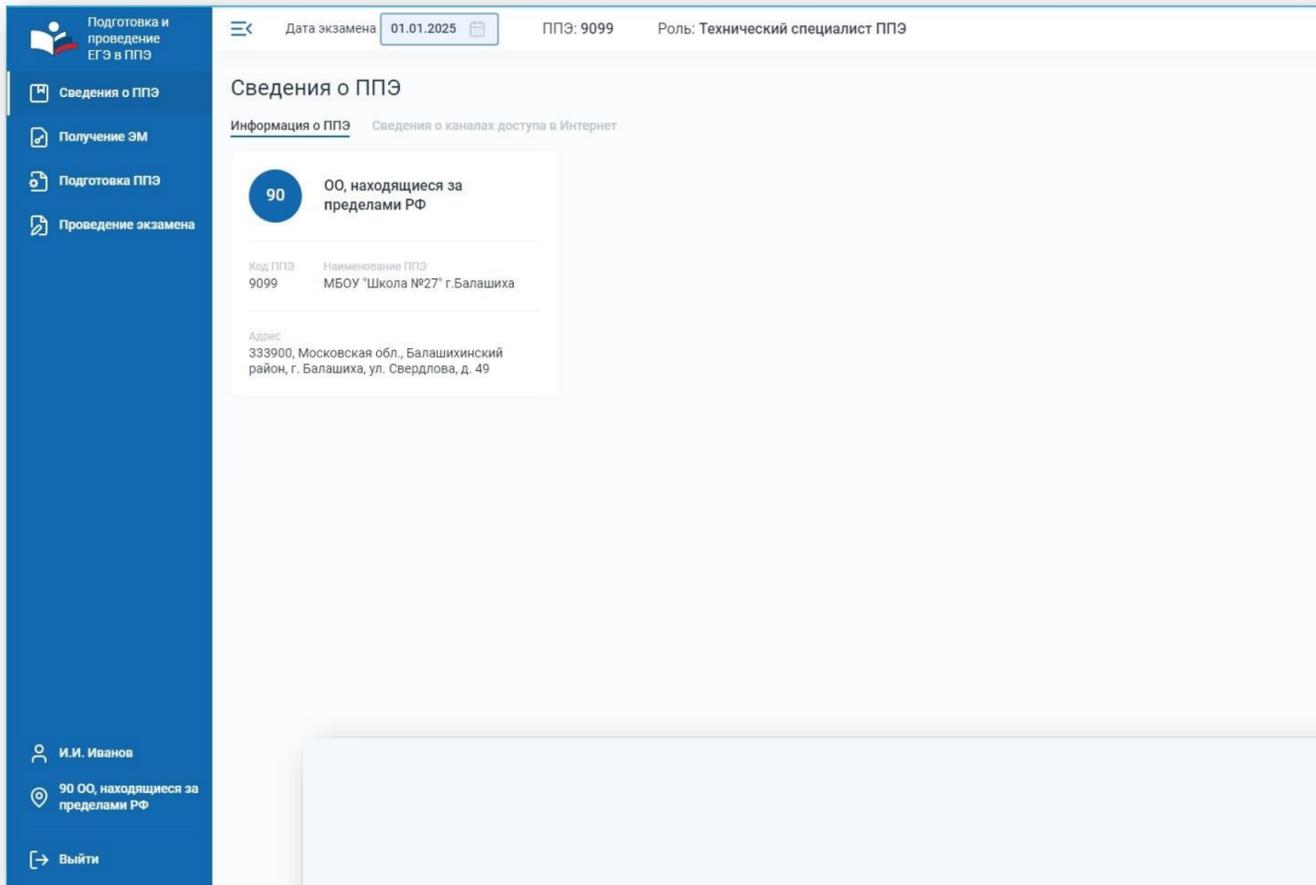

## Личный кабинет ППЭ


Функции:

- внесение сведений об основном и резервном канале доступа к сети Интернет
- получение интернет-пакетов с ЭМ
- авторизация членов ГЭК
- регистрация станций (передача актов) и статусов подготовки к проведению экзамена, проводится с использованием токена члена ГЭК (за исключением статуса «Техническая подготовка пройдена»), передача акта технической готовности станции авторизации не предусмотрена
- получение основного и резервных ключей доступа к ЭМ
- передача статусов проведения экзамена и журналов работы станций с использованием токена члена ГЭК

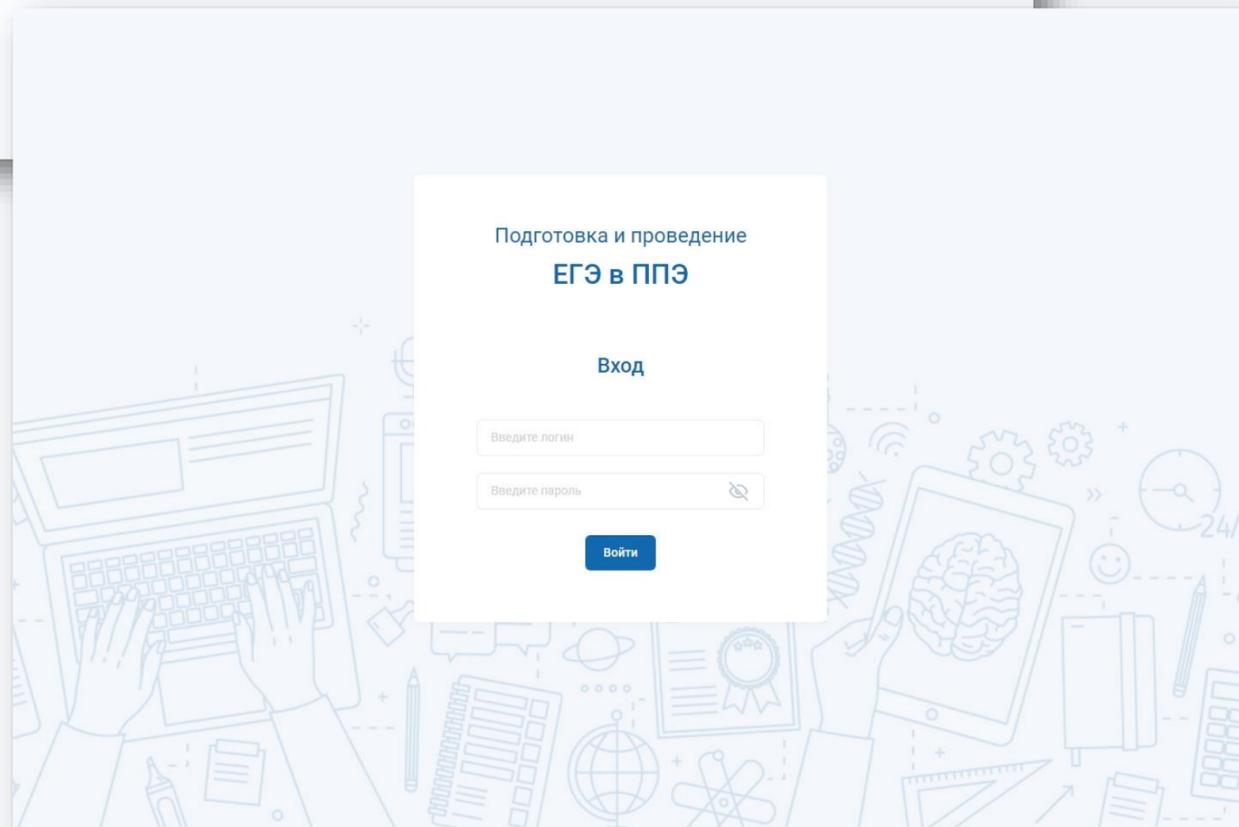

- ✓ Google Chrome (версия 103 и выше),
- ✓ «Яндекс. Браузер» (версия 22 и выше)
- ✓ Рутокен Плагин

<https://www.rutoken.ru/support/download/rutoken-plugin/>

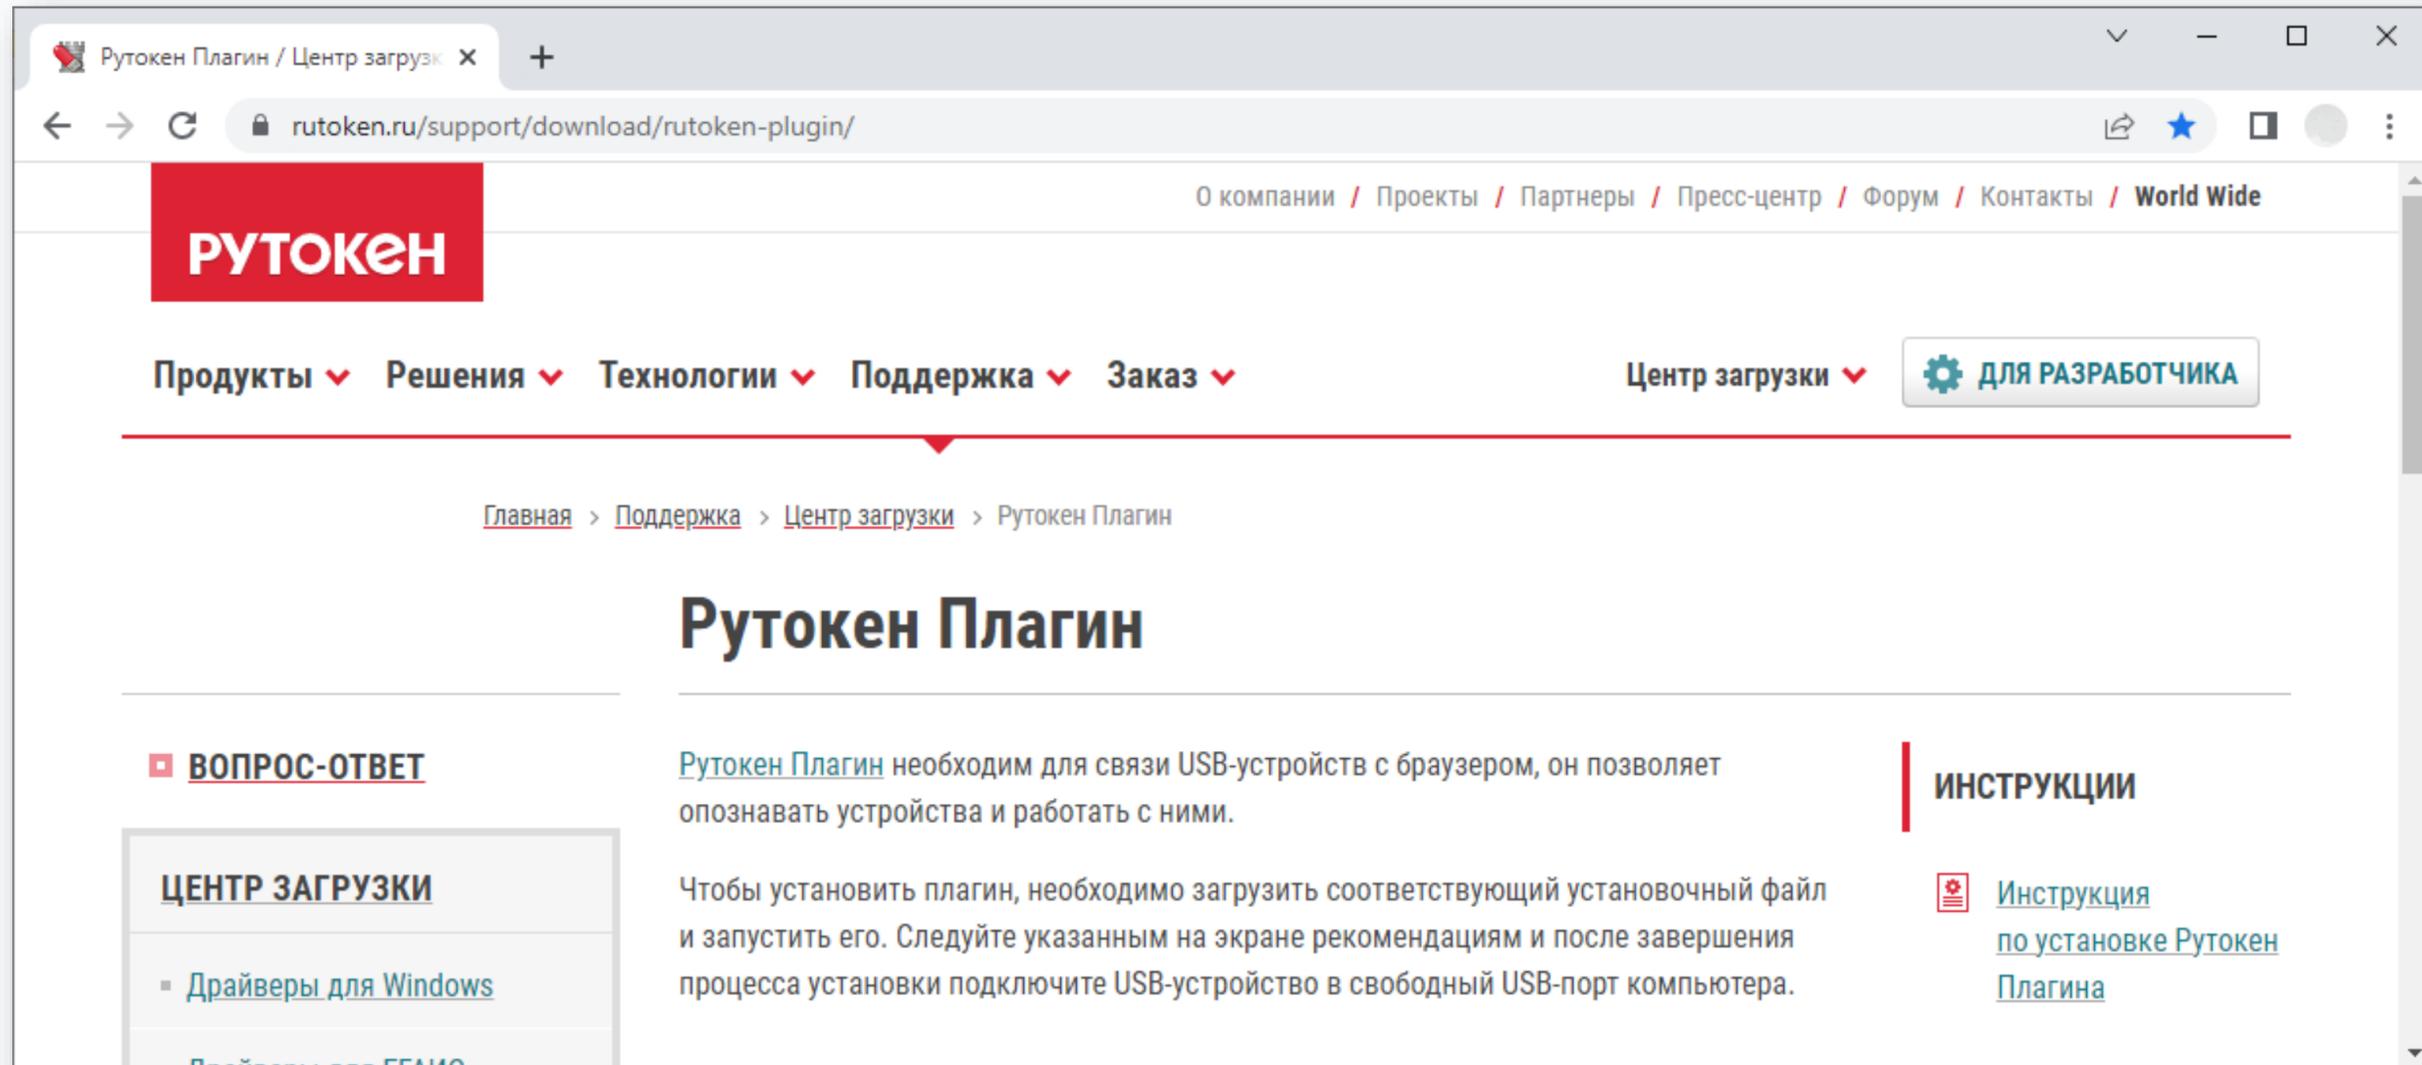

The screenshot shows a web browser window displaying the support page for the Rutoken plugin. The browser's address bar shows the URL [rutoken.ru/support/download/rutoken-plugin/](https://www.rutoken.ru/support/download/rutoken-plugin/). The website header includes the "РУТОКЕН" logo and a navigation menu with items like "Продукты", "Решения", "Технологии", "Поддержка", and "Заказ". A "Центр загрузки" button is also visible. The main content area features a breadcrumb trail: "Главная > Поддержка > Центр загрузки > Рутокен Плагин". The title "Рутокен Плагин" is prominently displayed. Below the title, there is a "ВОПРОС-ОТВЕТ" section with a "ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ" sub-section containing links for "Драйверы для Windows" and "Драйверы для БГАМС". The main text explains that the plugin is needed for connecting USB devices to the browser and provides instructions on how to install it. A right-hand sidebar titled "ИНСТРУКЦИИ" contains a link to the "Инструкция по установке Рутокен Плагина".

Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ

Сведения о ППЭ

Получение ЭМ

Подготовка ППЭ

Проведение экзамена

admin

90 00, находящиеся за пределами РФ

Выйти

Дата экзамена 01.01.2025

ППЭ: 9099

Роль: Технический специалист ППЭ

### Сведения о ППЭ

Информация о ППЭ Сведения о каналах доступа в Интернет

✓ Данные переданы 02.02.2023 17:53:39

**Основной**

Выберите тип доступа  
Проводной, Ethernet

**Резервный**

Выберите тип доступа  
Проводной, телефон (ISDN)

Передать

Сведения о каналах доступа сохраняются для ППЭ

Информация об используемых в ППЭ каналах доступа в сеть Интернет сохраняется независимо от даты проведения экзамена в соответствующем ППЭ, при необходимости сведения можно обновить и передать повторно

Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ

Сведения о ППЭ

Получение ЭМ

Подготовка ППЭ

Проведение экзамена

---

admin

90 00, находящиеся за пределами РФ

Выйти

☰ Дата экзамена 01.01.2025 ППЭ: 9099 Роль: Технический специалист ППЭ

**Получение ЭМ**

Интернет-пакеты Резервные ЭМ

Выполните загрузку и сохранение в корень основного и резервного флеш-накопителей файлов интернет-пакетов с экзаменационными материалами.  
Регламентный срок загрузки интернет-пакетов с 27.12.2024 по 31.12.2024 17:00

↻ Обновить

Файл интернет-пакета	Предмет	Дата интернет-пакета, мск	Размер, МБ	Статус	Дата изменения статуса
<a href="#">Internet_EM_EGE_90_20250101_01-РУС_20221216_153726.ipem</a>	01 - Русский язык	29.12.2022 12:17	2,49	Передача	02.02.2023 19:18
<a href="#">Internet_EM_EGE_90_20250101_09-АНГ_20221219_114827.ipem</a>	09 - Английский язык	29.12.2022 12:18	34,06	Размещен	27.01.2023 14:46
<a href="#">Internet_EM_EGE_90_20250101_25-ИНФ_20221216_153744.ipem</a>	25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ)	29.12.2022 12:20	84,91	Размещен	27.01.2023 14:45
<a href="#">Internet_EM_EGE_90_20250101_29-АНГ_20221216_153730.ipem</a>	29 - Английский язык (устный)	29.12.2022 12:20	10,26	Размещен	27.01.2023 14:46

Статусы интернет-пакетов

- ✓ **Размещен** – доступен для скачивания в ППЭ
- ✓ **Передача** – в ППЭ начали скачивать файл

Интернет-пакеты скачиваются средствами браузера в папку **Загрузки**

Полученные файлы интернет-пакетов следует сохранить на основной и резервный флеш-накопители для хранения интернет-пакетов **в корень** (допускается папка **InternetPackages**)

Флеш-накопители для хранения интернет-пакетов следует использовать при проведении технической подготовки



Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ

Сведения о ППЭ

Получение ЭМ

Подготовка ППЭ

Проведение экзамена

admin

90 ОО, находящиеся за пределами РФ

Выйти

Дата экзамена: 01.01.2025

ППЭ: 9099

Роль: Технический специалист ППЭ

### Подготовка ППЭ

Статус подготовки | Передача актов | Авторизация членов ГЭК

**Предмет**  
01 - Русский язык, 09 - Английский язык, 25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ), 29 - Английский язык (устный)

**Аудиторий (распределено)**  
9

**Дата рассадки**  
07.02.2021 19:33

**Текущий статус**  
Техническая подготовка пройдена

**Дата передачи**  
02.02.2023 19:14:42

**Членов ГЭК авторизовалось**  
0 из 9

#### Регистрация станций

<b>Станция сканирования</b> Основных: 2 из 4 Резервных: 4	<b>Станция печати ЭМ</b> Основных: 3 из 6 Резервных: 5	<b>Станция КЕГЭ</b> Основных: 0 из 4 Резервных: 2
<b>Станция записи ответов</b> Основных: 2 из 2 Резервных: 2		

#### Передача статусов

После завершения соответствующего этапа подготовки ППЭ выполните передачу статуса в соответствии с регламентными сроками

Срок передачи с 27.12.2024 00:00 по 31.12.2024 17:00

**Техническая подготовка пройдена**  
Дата передачи: 02.02.2023 19:14

Передать | Отменить статус

Срок передачи с 30.12.2024 00:00 по 31.12.2024 17:00

**Контроль технической готовности завершен**  
Дата передачи: не передан

Передать | Отменить статус

Для выполнения значимых действий в ППЭ необходимо подтверждение токеном члена ГЭК



Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ

Сведения о ППЭ

Получение ЭМ

Подготовка ППЭ

Проведение экзамена

admin

90 00, находящиеся за пределами РФ

Выйти

Дата экзамена: 01.01.2025

ППЭ: 9099

Роль: Технический специалист ППЭ

### Подготовка ППЭ

Статус подготовки: Передача актов Авторизация членов ГЭК

Выполните авторизацию с использованием токена члена ГЭК. Авторизация членов ГЭК с использованием токена члена ГЭК осуществляется не ранее чем за рабочих дня и не позднее 17:00 календарного дня до даты проведения экзамена

Срок авторизации: с 02.02.2023 по 03.02.2023 17:00

Выполнить авторизацию

Токен:   Только в срок

Номер токена	Технология	Дата и время авторизации	Учтено
99_01015_2022_L	Печать, Сканирование	02.02.2023 17:56	<input checked="" type="checkbox"/> В срок
99_01017_2022_L	Печать, Сканирование		

### Запрос пароля к токenu

Подключите токен к компьютеру и введите пароль.

Если сертификат подключенного токена отсутствует в списке, нажмите кнопку «Обновить список сертификатов»

**Расширение "Адаптер Рутокен Плагин" не установлено**

Установите расширение "Адаптер Рутокен Плагин" с [официального сайта](#)

OK Отмена



### Запрос пароля к токenu

Подключите токен к компьютеру и введите пароль.

Если сертификат подключенного токена отсутствует в списке, нажмите кнопку «Обновить список сертификатов»

Сертификат: 99\_01017\_2022\_L

Пароль

OK Отмена



Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ

Сведения о ППЭ

Получение ЭМ

Подготовка ППЭ

Проведение экзамена

☰ Дата экзамена  ППЭ: 9099 Роль: Технический специалист ППЭ

**Подготовка ППЭ**

Статус подготовки: Передача актов Авторизация членов ГЭК

Для подготовки ППЭ выполните передачу актов основных и резервных станций, задействованных для проведения экзамена

Срок передачи с 13.02.2023 12:00 по 31.12.2024 13:40 🔒 Передать акты

Предмет

Тип станции

Аудитория

Предмет	Аудитория	Дата рассадки	Участников (рассадка)	Тип станции	Резерв	Номер компьютера	Акт (регистрация)
01 - Русский язык	Штаб			Станция сканирования			⊖ Не передан
01 - Русский язык	001	07.02.2021 19:33	10	Станция печати ЭМ			⊖ Не передан
09 - Английский язык	Штаб			Станция печати ЭМ	☑	110	30.01.2023 10:46:16 ☒
09 - Английский язык	Штаб			Станция печати ЭМ	☑	111	30.01.2023 11:10:16 ☒
09 - Английский язык	Штаб			Станция сканирования		786	30.01.2023 10:46:10 ☒
09 - Английский язык	Штаб			Станция сканирования	☑	110	30.01.2023 10:46:16 ☒
09 - Английский язык	Штаб			Станция сканирования	☑	111	30.01.2023 11:10:16 ☒
09 - Английский язык	002	07.02.2021 19:33	5	Станция печати ЭМ			⊖ Не передан
09 - Английский язык	007	07.02.2021 19:33	5	Станция печати ЭМ		007	30.01.2023 10:46:10 ☒
25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ)	Штаб			Станция печати ЭМ	☑	126	30.01.2023 10:46:16 ☒
25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ)	Штаб			Станция печати ЭМ	☑	127	30.01.2023 11:10:16 ☒

Акты могут быть переданы **только при наличии «рассадки»**

Акт станции авторизации **не предусмотрен**

Для выполнения значимых действий в ППЭ **необходимо подтверждение токеном члена ГЭК**



Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ

Сведения о ППЭ

Получение ЭМ

Подготовка ППЭ

Проведение экзамена

iiivanov007

90 00, находящиеся за пределами РФ

Выйти

☰ Дата экзамена 01.01.2025 ППЭ: 9099 Роль: Технический специалист ППЭ

### Проведение экзамена

Статус проведения Получение ключей доступа Передача журналов

Скачайте и сохраните на отдельный флеш-накопитель ключ доступа к ЭМ для использования на основных станциях ППЭ.

📌 Ключ доступа к ЭМ получен 19:34 07.02.2023, доступен для скачивания

#### Получить основной ключ доступа к ЭМ

[Получить основной ключ](#)

Ключ получен: 07.02.2023 19:34

#### Получить резервный ключ доступа к ЭМ

[Получить резервный ключ](#)

Ключи доступа к ЭМ  
скачиваются средствами  
браузера  
в папку **Загрузки**

### Получение резервного ключа доступа к ЭМ на экзамен 10.03.2023

Член ГЭК 99\_01008\_2022\_NL Сертификат токена Найден

Назначение на экзамен  
Назначение на экзамен 10.03.2023 найдено.

Регион: 90 - 00, находящиеся за пределами РФ  
ППЭ: 9099 - СМРШ г.Улан-Батор  
Адрес ППЭ: 22011, Монголия, г. Улан-Батор, Сухэ-Баторский р-н, 5-й мкр., ул. г. Сеула III участок

Ключ доступа  
✔ Размещен и доступен для скачивания

Выберите предмет  
25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ)

Выберите нештатную ситуацию

- Использование новой резервной станции для печати ЭМ
- Запрос дополнительных материалов для печати на уже задействованной станции
- Использование новой резервной станции для выполнения заданий КЕГЭ

1. Укажите код аудитории, в которой возник недостаток ЭМ.  
2. При необходимости уточните № компьютера в указанной аудитории.  
3. Введите количество ИК, которое осталось напечатать.

Аудитория 03 № компьютера 03 ИК для печати 3  
Количество участников от 1 до 2

Все необходимые данные для получения резервного ключа введены корректно

[Получить ключ](#) [Отмена](#)

Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ

Сведения о ППЭ

Получение ЭМ

Подготовка ППЭ

Проведение экзамена

Дата экзамена: 01.01.2025

ППЭ: 9099    Роль: Технический специалист ППЭ

### Проведение экзамена

Статус проведения    Получение ключей доступа    Передача журналов

**Предмет**  
06 - Биология, 09 - Английский язык, 25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ), 29 - Английский язык (устный)

**Аудиторий (распределено)**  
6

**Текущий статус**  
Контроль технической готовности завершен

**Дата передачи**  
01.01.2024 13:48

**Ключ доступа к ЭМ**  
Ключ доступа к ЭМ получен 9:34 01.01.2025, доступен для скачивания

#### Передача журналов

**Станция сканирования**

Основных: 0 из 4    Резервных: 0

**Станция печати ЭМ**

Основных: 0 из 4    Резервных: 0 из 1

**Станция КЕГЭ**

Основных: 0 из 2    Резервных: 0 из 1

**Станция записи ответов**

Основных: 0 из 1    Резервных: 0 из 1

#### Передача статусов

После завершения соответствующего этапа выполните передачу статуса в соответствии с регламентными сроками

Экзамены успешно начались     Экзамен не состоялся

Статус	Дата передачи	Срок (не ранее)	Срок (не позднее)
Экзамены успешно начались	не передан	01.01.2025 10:05	01.01.2025 11:00
Аудирование успешно завершено	не передан	01.01.2025 10:40	01.01.2025 11:35
Экзамены завершены	не передан	01.01.2025 10:30	01.01.2025 16:30
Материалы переданы в РЦОИ	не передан	01.01.2025 11:00	01.01.2025 19:00

ivanov007

90 ОО, находящиеся за пределами РФ

[Выйти](#)

Для выполнения значимых действий в ППЭ необходимо подтверждение токеном члена ГЭК



Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ

Сведения о ППЭ

Получение ЭМ

Подготовка ППЭ

Проведение экзамена

☰ Дата экзамена 01.01.2025 ППЭ: 9099 Роль: Технический специалист ППЭ

**Проведение экзамена**

Статус проведения Получение ключей доступа Передача журналов

Выполните передачу всех журналов работы станций.

Срок передачи журналов с 01.01.2025 10:30 по 01.01.2025 19:00 🔒 Передать журналы

Предмет ▼

Тип станции ▼

Аудитория ▼

Предмет	Аудитория	Тип станции	Резерв	Номер компьютера	Акт (регистрация)	Журнал
06 - Биология	Штаб	Станция сканирования		222	09.02.2023 14:47:55	
06 - Биология	001	Станция печати ЭМ		001	09.02.2023 14:47:55	
09 - Английский язык	Штаб	Станция печати ЭМ	✔	222	09.02.2023 14:47:55	
09 - Английский язык	Штаб	Станция сканирования		222	09.02.2023 14:47:55	
09 - Английский язык	002	Станция печати ЭМ		002	09.02.2023 14:47:55	
25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ)	Штаб	Станция сканирования		222	09.02.2023 14:47:55	
25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ)	Штаб	Станция КЕГЭ	✔	333	09.02.2023 14:47:55	
25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ)	003	Станция печати ЭМ		003	09.02.2023 14:47:55	
25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ)	003	Станция КЕГЭ		033	09.02.2023 14:47:55	
25 - Информатика и ИКТ (КЕГЭ)	003	Станция КЕГЭ		034	09.02.2023 14:47:55	
29 - Английский язык (устный)	Штаб	Станция записи ответов	✔	555	09.02.2023 14:47:55	

иванов007

90 00, находящиеся за пределами РФ

Выйти

Для выполнения значимых действий в ППЭ необходимо подтверждение токеном члена ГЭК



**Информация о ППЭ**

Введите код региона, код МСУ и код ППЭ, в которых будут проводиться экзамены.

**Код региона:**  ОУ, находящиеся за пределами РФ

Изменение кода региона допускается до проведения первого экзамена. В случае изменения кода региона потребуется повторное проведение технической подготовки и контроля технической готовности для всех ранее созданных экзаменов.

**Код МСУ:**

**Код ППЭ:**

**№ компьютера:**  Введите уникальный для ППЭ № компьютера.

В случае изменения кода МСУ, кода ППЭ и № компьютера новые значения будут применены при создании новых экзаменов. Для корректировки значений в ранее созданных экзаменах выберите соответствующий экзамен.

**Станция организатора. АРМ Технического специалиста**

### Информация об аудитории

Введите сведения об аудитории, в которой будет проводиться экзамен, и о станции, указав ее номер. Выберите этап, предмет и дату проведения экзамена.

Техническая поддержка: 8 (800) 775-88-43

**Информация об аудитории**

Техническая подготовка

Загрузка ключа доступа к ЭМ

Диск C:\ доступно 31 ГБ (достаточно для экзамена)

Введите сведения об аудитории, в которой будет использоваться станция (для резервной станции № аудитории не указывается):

**Код региона:**  ОУ, находящиеся за пределами РФ

**Код МСУ:**

**Код ППЭ:**

**№ компьютера:**  Введите уникальный для ППЭ № компьютера.

**№ аудитории:**   Резервная станция

Выберите экзамен, который будет проводиться в аудитории:

**Этап:**

**Предмет:**

**Дата экзамена:**

[О программе](#)

СКЗИ работает

- Сохранение акта, печать протокола готовности
- Печать ЭМ
- Воспроизведение задания по аудированию
- Сканирование ЭМ и аудиторных форм
- Сохранение журнала, печать протокола печати и протокола сканирования

**О программе**

 **Станция организатора 22.1**

Версия: 22.1.0.33527  
Последняя сборка: 33527  
Дата сборки: 24.02.2022 18:45:00

[Сведения о работе станции](#)

Станция организатора. АРМ Технического специалиста

## Техническая подготовка

Не позднее чем за день до экзамена необходимо завершить все действия по технической подготовке аудитории и напечатать протокол технической готовности аудитории.

Техническая поддержка: 8 (800) 302-31-56

### 01 - РУССКИЙ ЯЗЫК

Этап: Тренировка    Дата экзамена: 01.01.2025    № компьютера: 001  
Код региона: 90    Код МСУ: 0900    Код ППЭ: 9099    № аудитории: 0001

Проверка	Статус	Системное сообщение
Системные дата и время	Замечание	Подтвердите корректность текущего системного времени: 31.12.2024 12:16:57 <input type="checkbox"/> Системное время установлено корректно
Загрузка ЭМ	Замечание	<b>Загрузить</b> Необходимо загрузить полученный интернет-пакет
Принтер	Выполнено	Найден локальный принтер HP LaserJet
Проверка границ	Замечание	<b>Проверка границ печати</b> Необходимо выполнить проверку границ печати
Тестовая печать	Замечание	<b>Тестовая печать ЭМ</b> Необходимо выполнить печать тестового ЭМ
Сканер	Замечание	Выбранный сканер: Выберите сканер Выберите из списка сканер, который будет использоваться для сканирования в аудитории. <b>Внимание! При смене выбранного сканера или принтера результаты тестового сканирования будут удалены.</b>
Тестовое сканирование	Замечание	<b>Тестовое сканирование</b> Выполните тестовое сканирование страницы, напечатанной при проверке границ печати. <b>Для тестового сканирования необходимо использовать страницу, напечатанную при проверке границ печати на данной станции.</b>
Пакет сертификатов	Замечание	<b>Загрузить сертификат</b> <b>Просмотреть сертификат</b> Необходимо выполнить загрузку пакета с сертификатами РЦОН

Информация об аудитории  
**Техническая подготовка**  
Загрузка ключа доступа к ЭМ

Диск C:\ доступно 100 Гб (достаточно для экзамена)  
Интернет-пакет:

[Технические требования](#)  
[О программе](#)

SKZI работает

Калибровка сканера

< Назад    Закрыть    Продолжить >

Дата и время будет фиксироваться в сопроводительных документах, а также в электронных актах и журналах, передаваемых на федеральный портал

Для штатной загрузки интернет-пакета используется корень флеш-накопителя и папка с именем InternetPackages

Для печати ЭМ в аудиториях ППЭ используются только локальные принтеры. Подключенные к компьютеру сетевые принтеры не отображаются в интерфейсе станции

Напечатанный калибровочный лист (тестовая страница) потребуется для выполнения тестового сканирования

Если защитные знаки плохо видны на напечатанном тестовом КИМ, попробуйте изменить настройки принтера

Сканирующее устройство должно быть подключено и включено на протяжении всей работы станции

Контроль качества сканирования выбранного сканера, используя напечатанный калибровочный лист (тестовую страницу проверки границ печати). При каждом изменении сканера контроль качества сканирования должен быть выполнен заново

Калибровка сканера

Не удалось определить отсканированное изображение как калибровочный лист. Проверьте, что все реперные точки (черные квадраты) четко видны.

**OK**

Станция организатора. АРМ Технического специалиста

## Техническая подготовка

Не позднее чем за день до экзамена необходимо завершить все действия по технической подготовке аудитории и напечатать протокол технической готовности аудитории.

Техническая поддержка: 8 (800) 302-31-56

### 01 - РУССКИЙ ЯЗЫК

Этап: Тренировка    Дата экзамена: 01.01.2025    № компьютера: 001  
Код региона: 90    Код МСУ: 0900    Код ППЭ: 9099    № аудитории: 0001

Проверка границ печати выполнена успешно 31.12.2024 12:45:16

Информация об аудитории			
<b>Техническая подготовка</b>			
Загрузка ключа доступа к ЭМ			
Диск C:\ доступно 100 Гб (достаточно для экзамена)			
Интернет-пакет: Internet_EM_EGE_90_20250101_0 1-РУС_20241230_153726.ipem			
Технические требования			
О программе			
СКЗИ работает			
Тестовая печать	Выполнено	Тестовая печать ЭМ	Печать была произведена: 31.12.2024 12:50:07 Минимальное количество бумаги для печати 15 экземпляров: 210 листов
Сканер	Выполнено	Выбранный сканер: HP Smart Tank 500 series TWAIN (TWAIN)	Выберите из списка сканер, который будет использоваться для сканирования в аудитории. Внимание! При смене выбранного сканера или принтера результаты тестового сканирования будут удалены.
Тестовое сканирование	Выполнено	Тестовое сканирование	Выполните тестовое сканирование страницы, напечатанной при проверке границ печати. Для тестового сканирования необходимо использовать страницу, напечатанную при проверке границ печати на данной станции.
Пакет сертификатов	Замечание	Загрузить сертификат    Просмотреть сертификат	Необходимо выполнить загрузку пакета с сертификатами РЦОИ.
Токен члена ГЭК	Замечание	Проверить	Проверка выполняется в присутствии члена ГЭК
Печать протокола	Замечание	Печать протокола готовности	Печать протокола доступна только после выполнения всех предыдущих действий
Сохранение акта	Замечание	Сохранение акта готовности	Акт не сохранен

< Назад    Закрыть    Продолжить >

Для обеспечения возможности формирования зашифрованного пакета с результатами экзамена (электронные образы бланков и форм ППЭ)

Для выполнения данного шага необходимо присутствие члена ГЭК с токеном. При изменении реквизитов экзамена на странице «Информация об аудитории» необходимо повторно выполнить проверку работоспособности токена члена ГЭК

Протокол технической готовности аудитории для печати ЭМ и сканирования в аудитории ППЭ составляется только в случае успешной проверки работоспособности всего оборудования, используемого на станции


По окончании печати протокола готовности сохраните электронный акт технической готовности станции

Выбор диска

Выберите флеш-накопитель, на который будут сохранены данные для передачи на федеральный портал.


D:

OK    Отмена

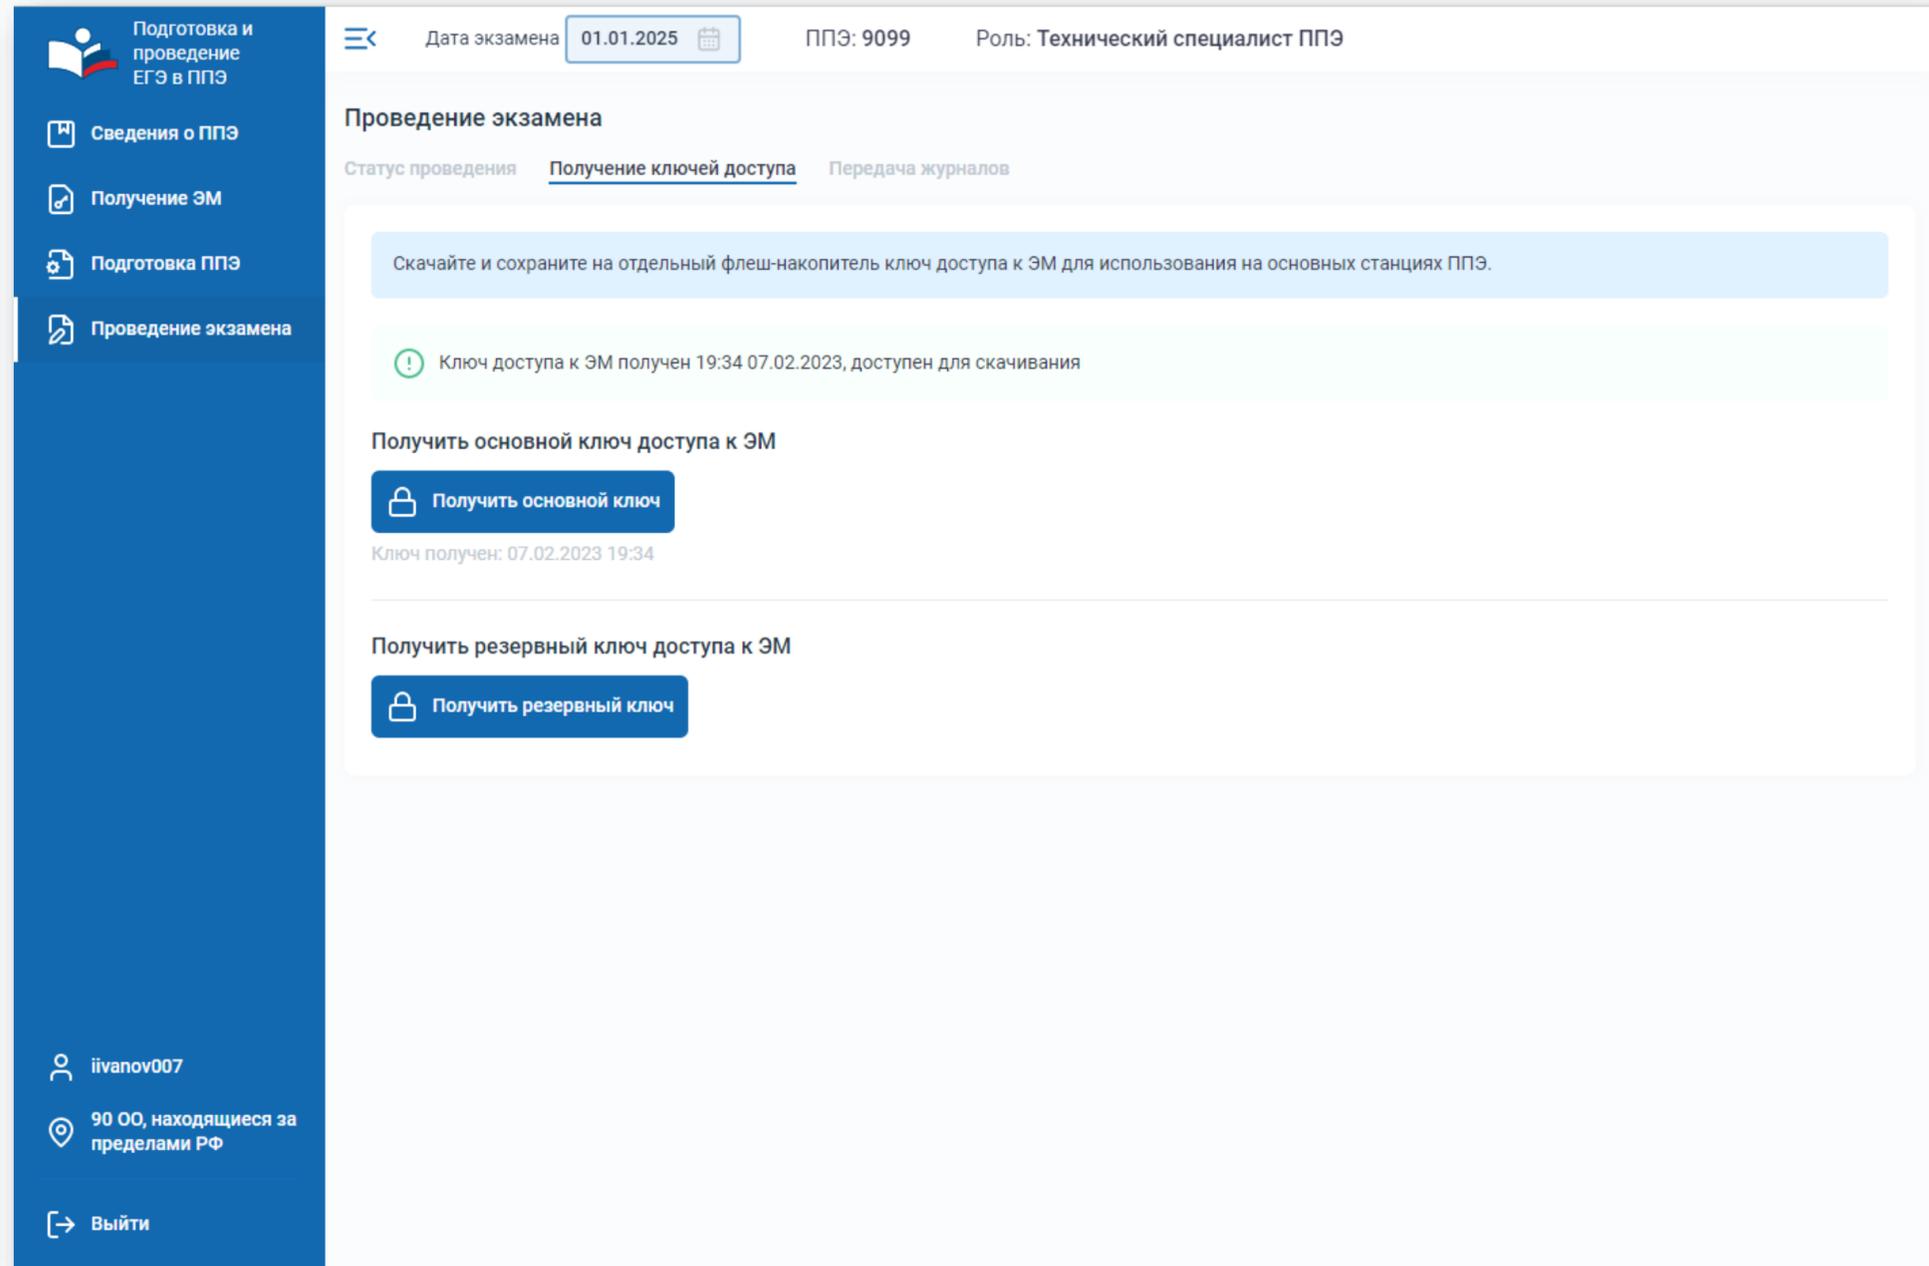

The screenshot shows a web interface for exam preparation. On the left is a blue sidebar with navigation items: 'Подготовка и проведение ЕГЭ в ППЭ', 'Сведения о ППЭ', 'Получение ЭМ', 'Подготовка ППЭ', and 'Проведение экзамена'. The main content area has a top bar with 'Дата экзамена: 01.01.2025', 'ППЭ: 9099', and 'Роль: Технический специалист ППЭ'. Below this is a section titled 'Проведение экзамена' with tabs for 'Статус проведения', 'Получение ключей доступа', and 'Передача журналов'. A blue instruction box says: 'Скачайте и сохраните на отдельный флеш-накопитель ключ доступа к ЭМ для использования на основных станциях ППЭ.' A green notification box states: 'Ключ доступа к ЭМ получен 19:34 07.02.2023, доступен для скачивания'. There are two buttons to 'Получить основной ключ' and 'Получить резервный ключ', with a timestamp 'Ключ получен: 07.02.2023 19:34'. The bottom of the sidebar shows the user 'ivanov007' and a 'Выйти' button.


- В 9:30 по местному времени в день экзамена в ЛК ППЭ доступен ключ доступа к ЭМ
- Ключ доступа сохраняется на флеш-накопителе (нескольких флеш-накопителях)

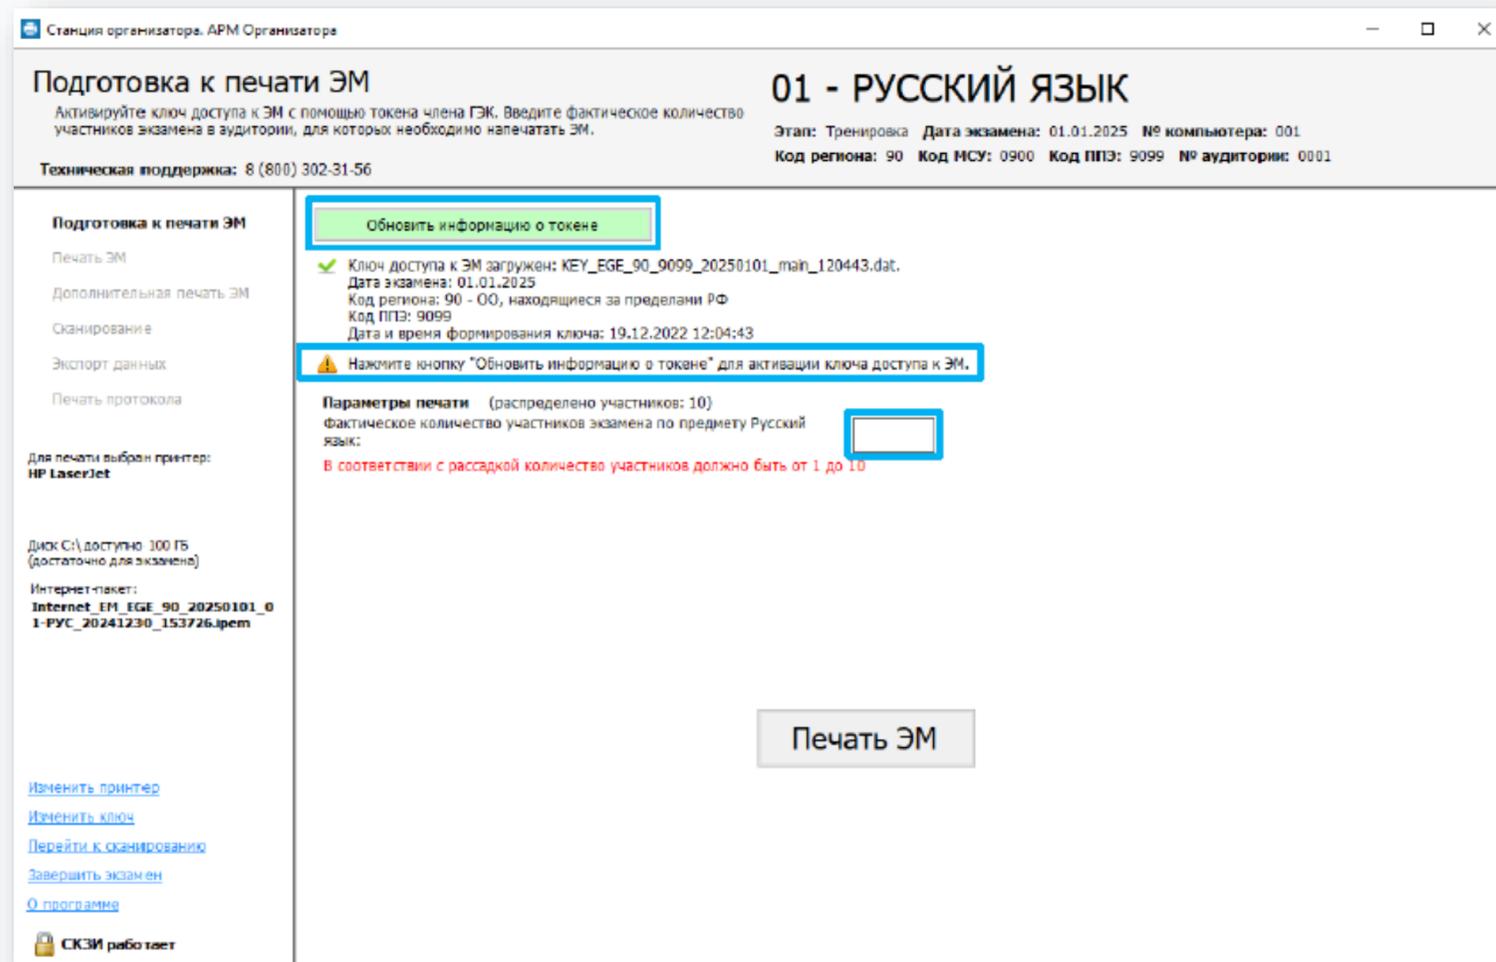

Ключ доступа загружается на станцию организатора в каждой аудитории в ППЭ

Ключ доступа активируется токеном члена ГЭК

**Код 103. Дата ключа доступа к ЭМ не соответствует дате экзамена на станции**

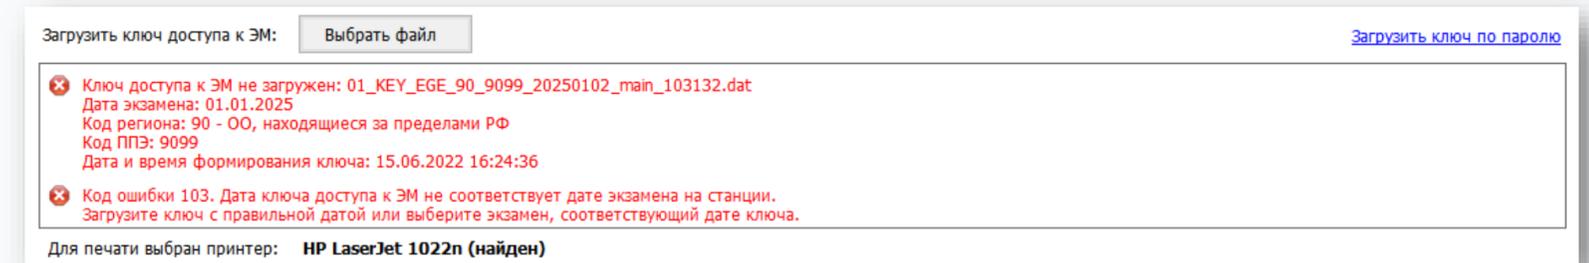


Время выполнения указанных действий определяется в соответствии с методическими рекомендациями Рособрнадзора

1. Проверьте, что дата ключа доступа к ЭМ, который Вы пытаетесь загрузить, соответствует дате, указанной на станции
2. В случае неверной даты экзамена на станции, перезапустите станцию и в окне управления экзаменами выберите экзамен на правильную дату
3. В случае неверной даты ключа доступа к ЭМ повторно скачайте ключ доступа к ЭМ, запишите на флеш-накопитель и загрузите его на станцию
4. В случае повторения ошибки обратитесь на горячую линию

## Аудитория – станция организатора


- Печать ЭМ выполняется организатором в аудитории **без присутствия технического специалиста и члена ГЭК**
- Скорость печати зависит от модели принтера, технических характеристик ПК и установленной операционной системы и в среднем составляет 1 – 2 минуты на 1 индивидуальный комплект (регламентный срок печати – **11:00**)

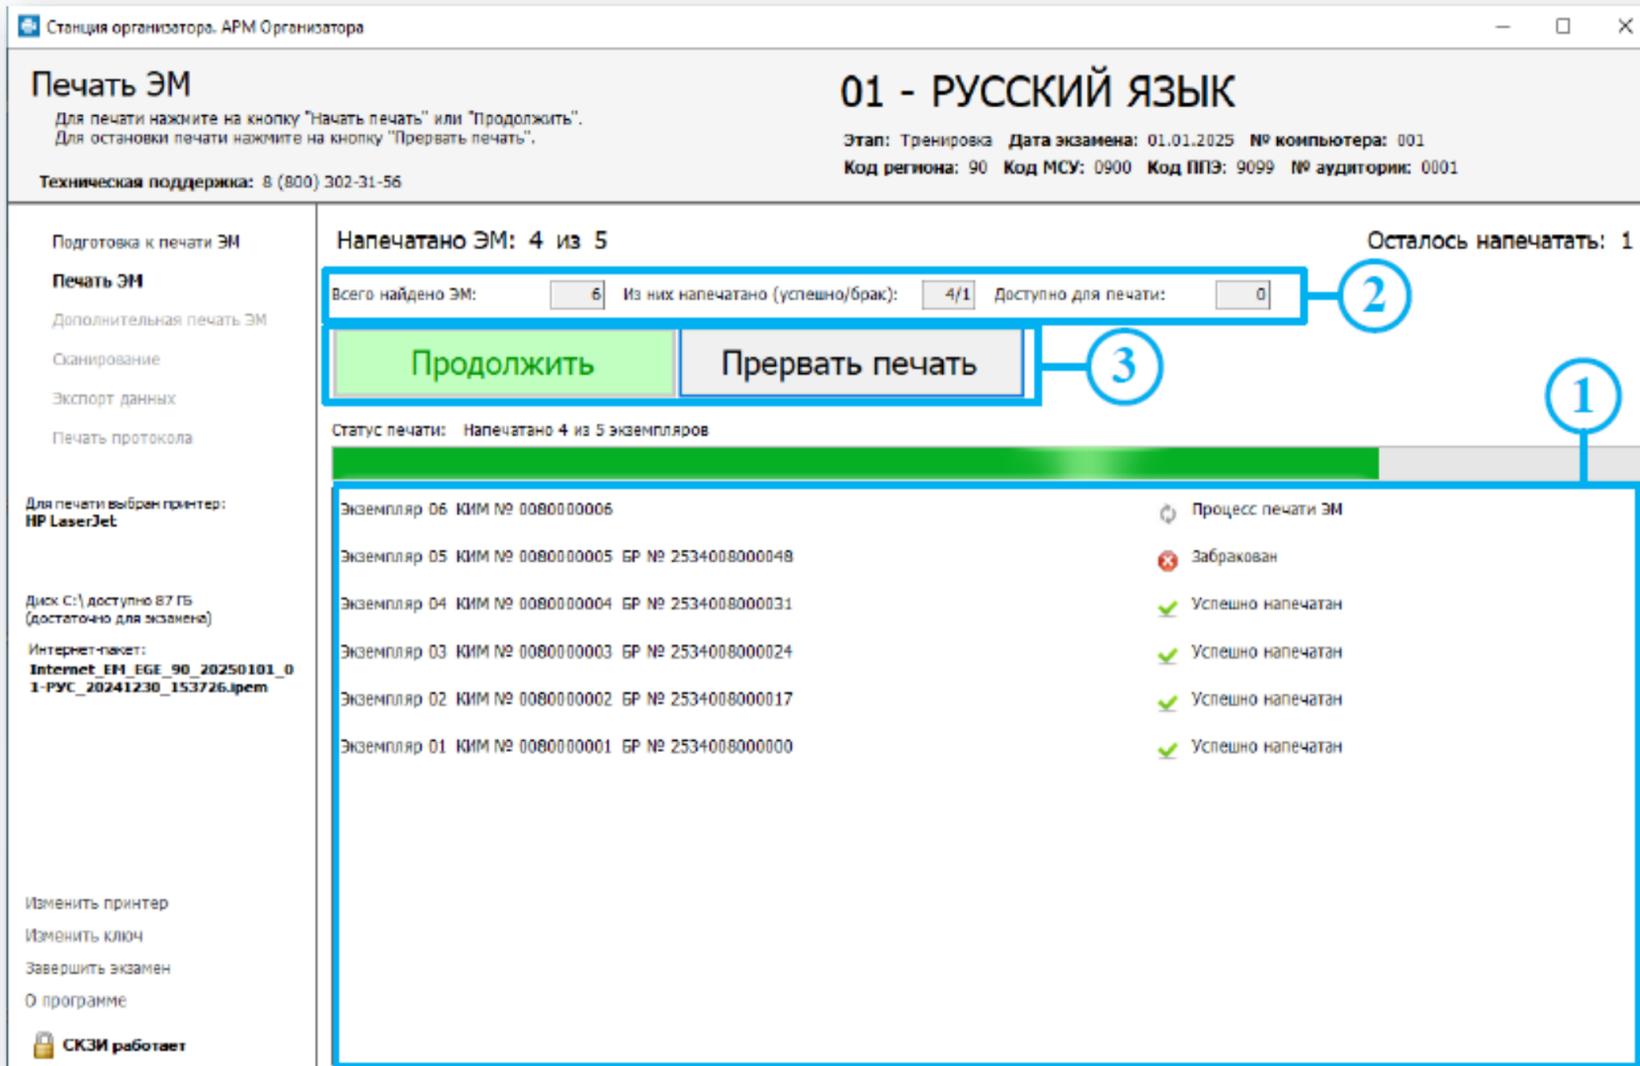


Если ИК напечатан некорректно:


- продолжение печати с забраковкой некорректного ИК
- замена картриджа принтера
- замена принтера на резервный
- замена станции организатора на резервную

По окончании печати ЭМ во всех аудиториях технический специалист с членом ГЭК проставляет статус «Экзамены успешно начались» в ЛК ППЭ

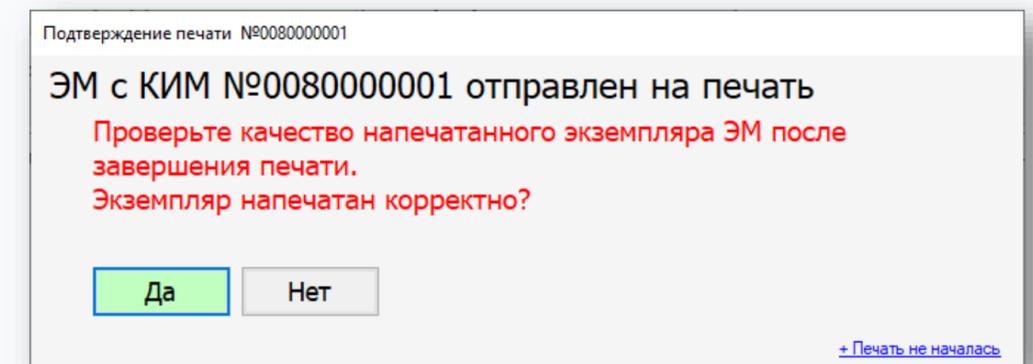

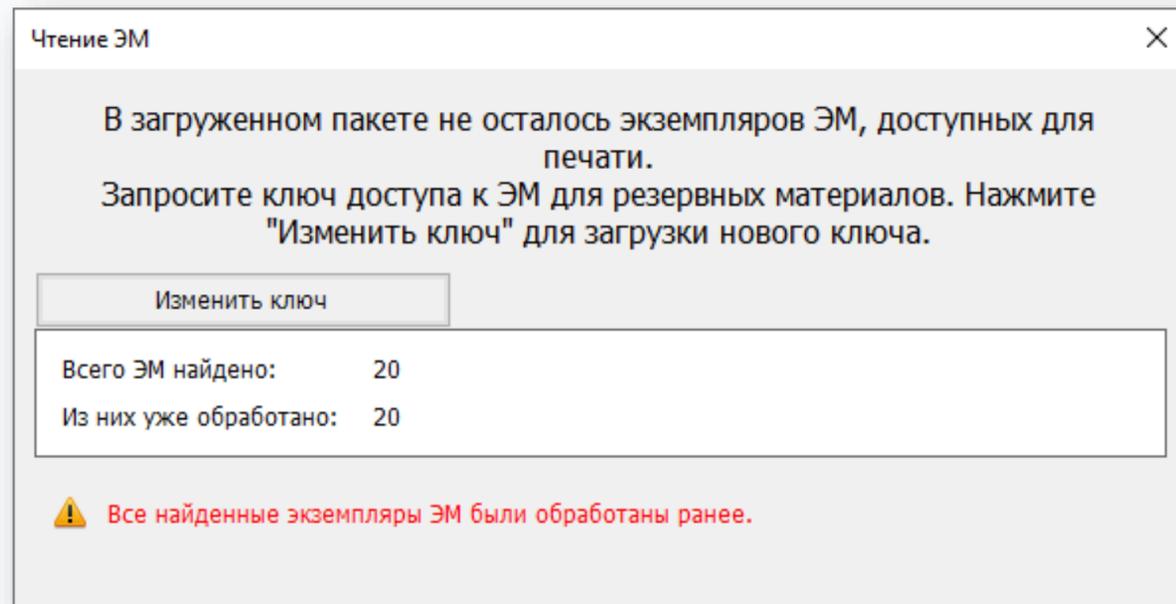


В случае если ЭМ, предназначенные для печати на текущей станции, закончились, автоматически появится окно с предложением использовать резервный ключ

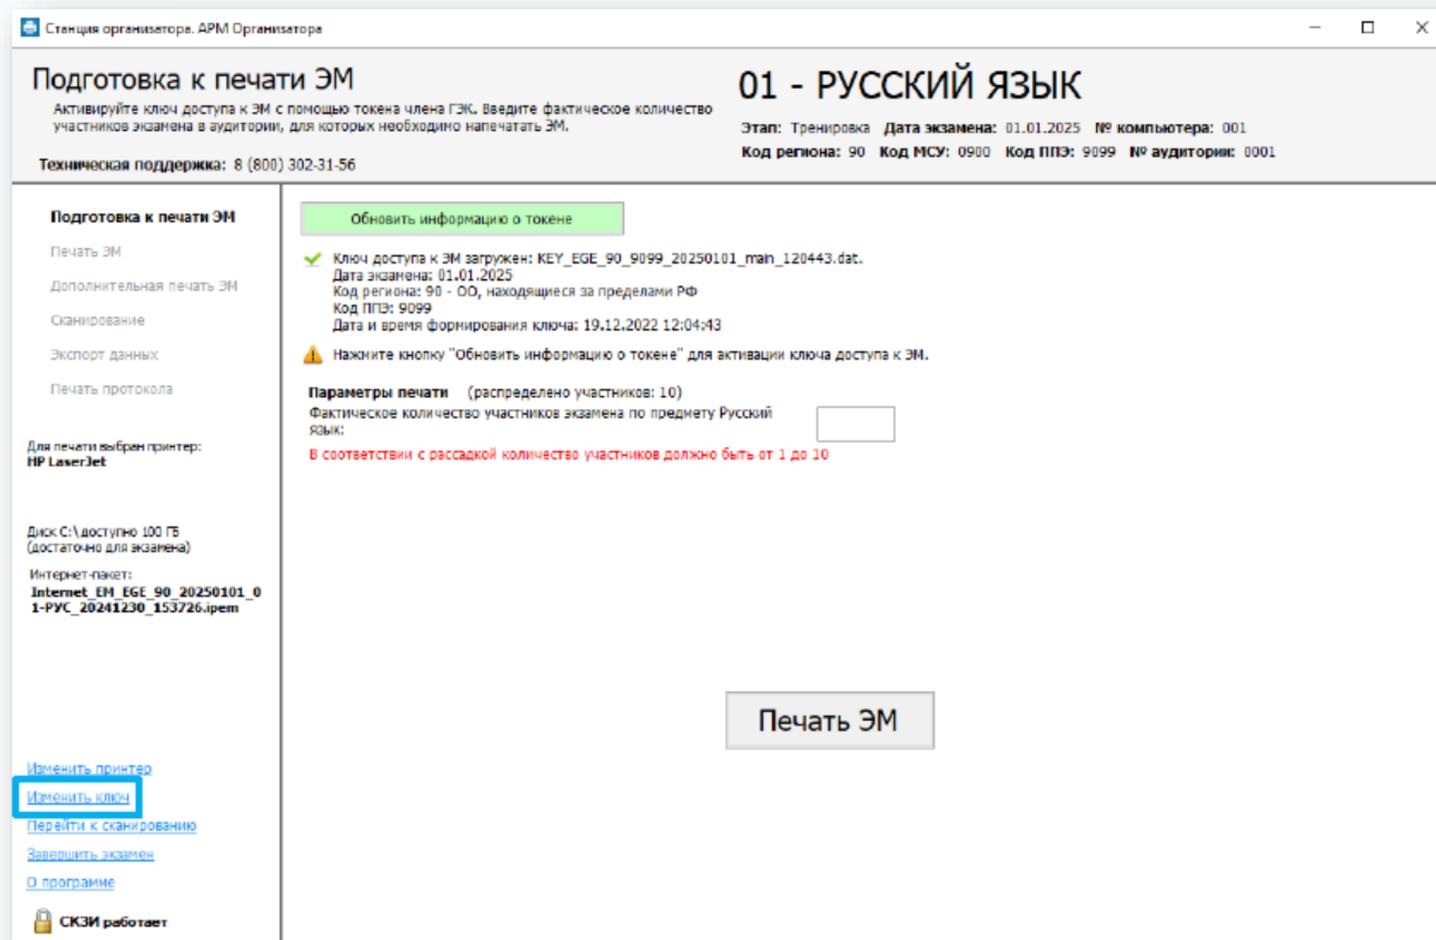

**Следующие действия выполняются при участии технического специалиста и члена ГЭК**


1. Запросить резервный ключ доступа к ЭМ для получения новых ЭМ для задействованной станции, указав ее номер
2. Использовать кнопку «**Изменить ключ**» для **перехода на страницу загрузки ключа доступа к ЭМ**
3. Загрузить полученный резервный ключ доступа к ЭМ, предназначенный для данной станции, активировать его токеном члена ГЭК

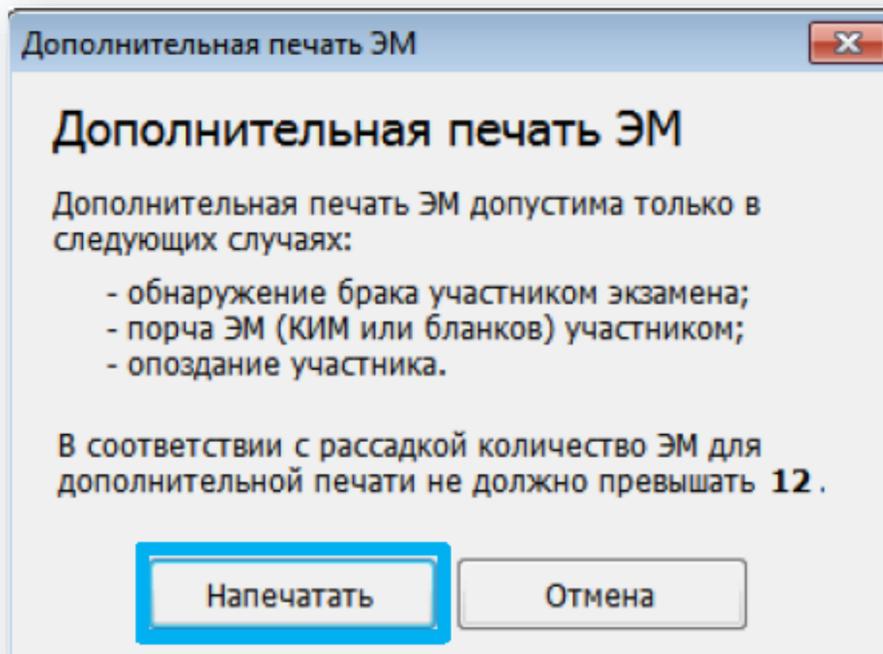

Дополнительная печать ЭМ:

- обнаружение брака комплекта, в том числе участником экзамена;
- порча ЭМ участником;
- опоздание участника;
- отсутствие участника в «рассадке»

Для выполнения дополнительной печати необходимо пригласить **члена ГЭК**

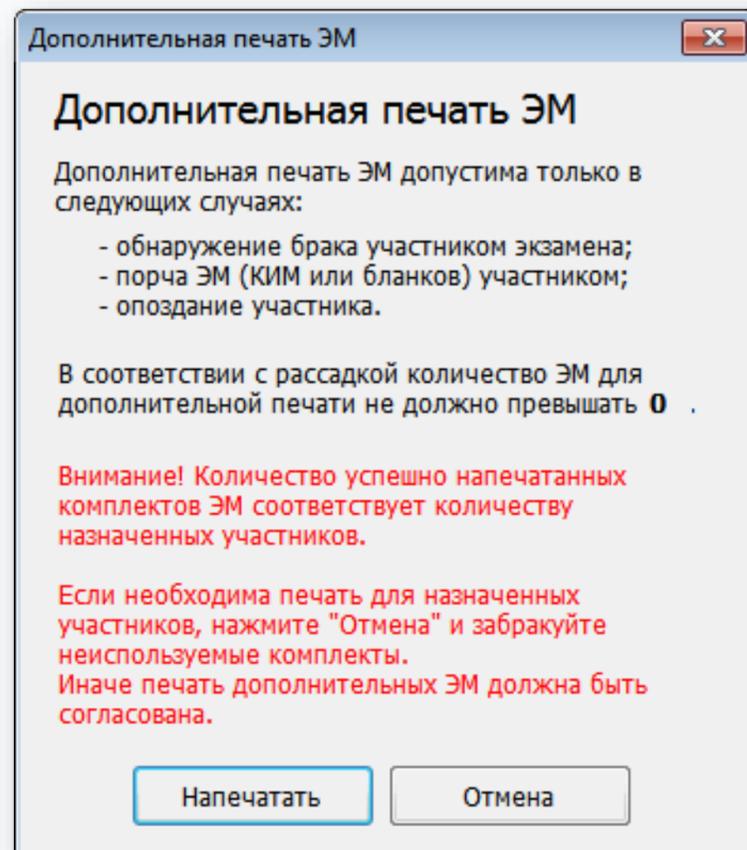

Печать сверх количества распределенных в аудиторию участников доступна только в случае выполнения успешной печати комплектов для всех распределенных в аудиторию участников

Сведения об аудитории

Номер аудитории

Укажите количество участников не явившихся на экзамен, удаленных из аудитории или не закончивших экзамен по уважительной причине в соответствии с формой 13-02.

Распределено  **Не явилось**  Удалено  Не закончили

Введите количество бланков, указанное в форме ППЭ-11, предварительно сверив количество бланков регистрации с количеством распределенных в аудиторию участников и напечатанных комплектов ЭМ.

Напечатано ЭМ БР БО1 БО2П1 БО2П2 **ДБО2** Всего

Станция организатора. АРМ Организатора

## Сканирование

01 - РУССКИЙ ЯЗЫК

Этап: Тренировка Дата экзамена: 01.01.2021 № компьютера: 001  
 Код региона: 90 Код МСУ: 0100 Код ППЭ: 9099 № аудитории: 0001

1  2

3

4

Техническая поддержка: 8 (800) 775-88-43

✓ Полных работ 2 из 2 ✓ ДБО2 2 из 2  
 ✓ 12-04 МАШ ✓ ППЭ-05-02 ✓ ППЭ-12-02

1. БР	2. БО1	3. БО2П1	4. БО2П2	5. ДБО2

[Печать калибровочного листа](#) [Перечень возможных особых ситуаций](#)

## Аудитория – станция организатора

после завершения экзамена в аудитории для всех участников

В штатном режиме сканирование ЭМ в аудитории выполняется организатором без присутствия технического специалиста и члена ГЭК

Организатор вводит сведения об аудитории  
 Организатор сканирует бланки и формы ППЭ  
 В статистике сканирования материалов отображается количество отсканированных полных работ участника и форм ППЭ для аудитории:

- ППЭ-05-02 Ведомость учета участников ЕГЭ и экзаменационных материалов в аудитории ППЭ
- ППЭ-12-02 Ведомость коррекции персональных данных участников ЕГЭ в аудитории
- ППЭ-12-04 МАШ Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории

-  увеличение размера отображаемых бланков
-  уменьшение размера отображаемых бланков
-  переход в режим подробного просмотра бланков *(активна, если выбран один бланк)*
-  удаление бланков *(активна, если выбрано не менее одного бланка)*
-  выбрать все бланки в текущем фильтре
-  упорядочить бланки ответов №2
-  установить текущий предмет

Станция организатора, АРМ Технического специалиста

## Подробный просмотр бланков

Подробный просмотр бланков

техническая поддержка: в (800) 302-31-56

### 01 - РУССКИЙ ЯЗЫК

Этап: Тренировка Дата экзамена: 01.01.2025 № компьютера: 001  
Код региона: 90 Код МСУ: 0900 Код ППЗ: 9099 № аудиторис: 0001

Увеличительное стекло

01 - РУССКИЙ ЯЗЫК

БЛАНК РЕГИСТРАЦИИ

Код региона: 90 Код МСУ: 0900 Код ППЗ: 9099 № аудиторис: 0001

01 РУС 01-01-25

23040000000160

1

Верификация поля



Пожалуйста, сверьте результаты распознавания с изображением, при необходимости, внесите изменения.

01 РУС

№ 23040000000160

23040000000160

Принять (Enter)

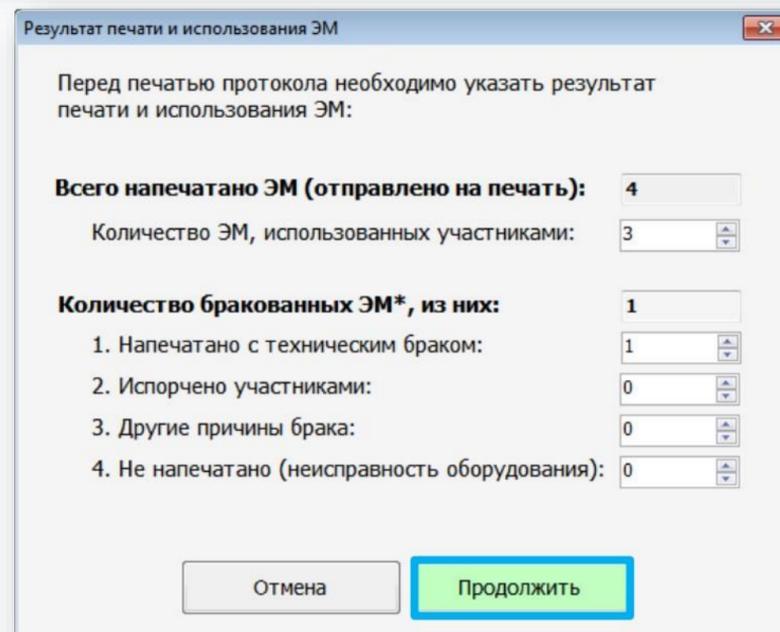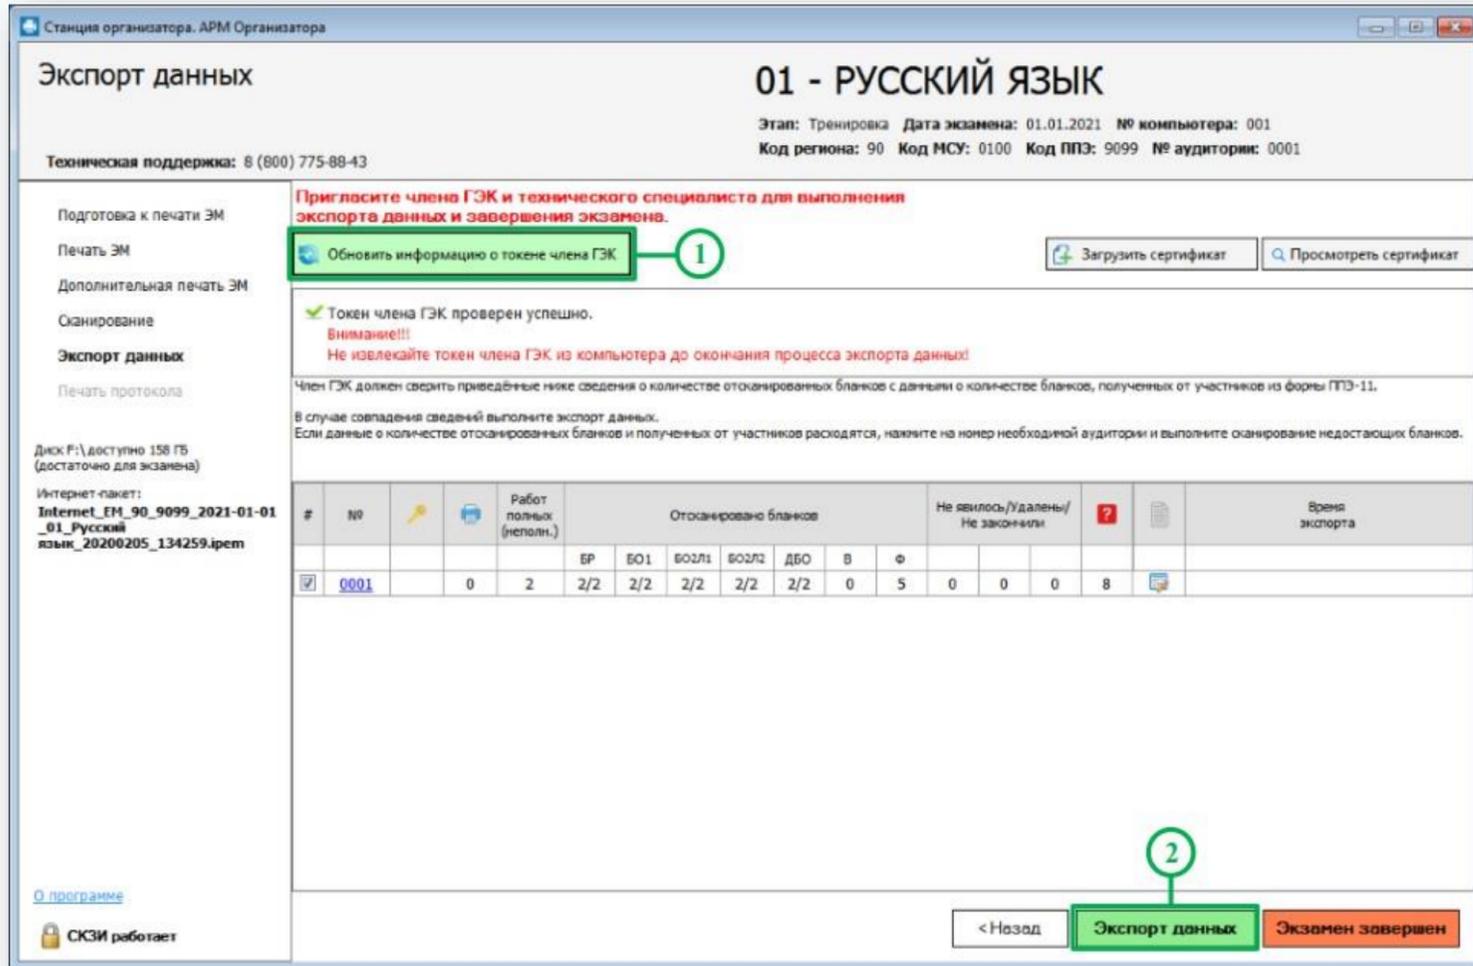

## Аудитория – станция организатора




после завершения экзамена в аудитории для всех участников

Организатор приглашает технического специалиста и члена ГЭК



Технический специалист завершает экзамен на станции организатора:

- осуществляет экспорт зашифрованных с использованием токена члена ГЭК пакетов с бланками и формами на флеш-накопитель
- печатает протокол проведения экзамена в аудитории (совместно с организатором)
- сохраняет электронный журнал станции организатора на флеш-накопитель

Протокол подписывается организаторами, техническим специалистом и членом ГЭК

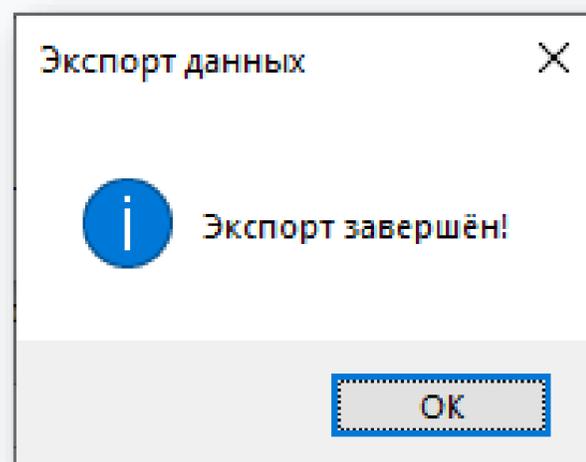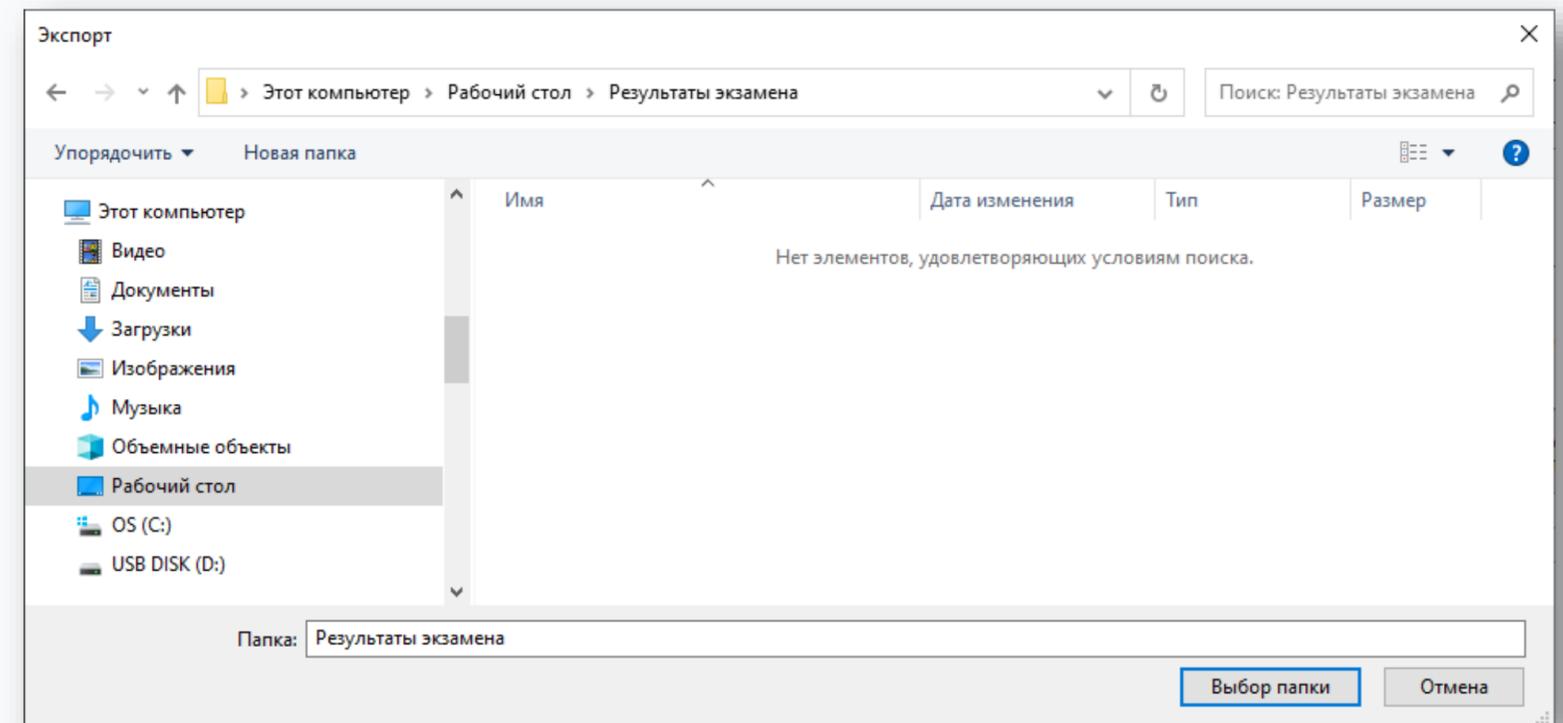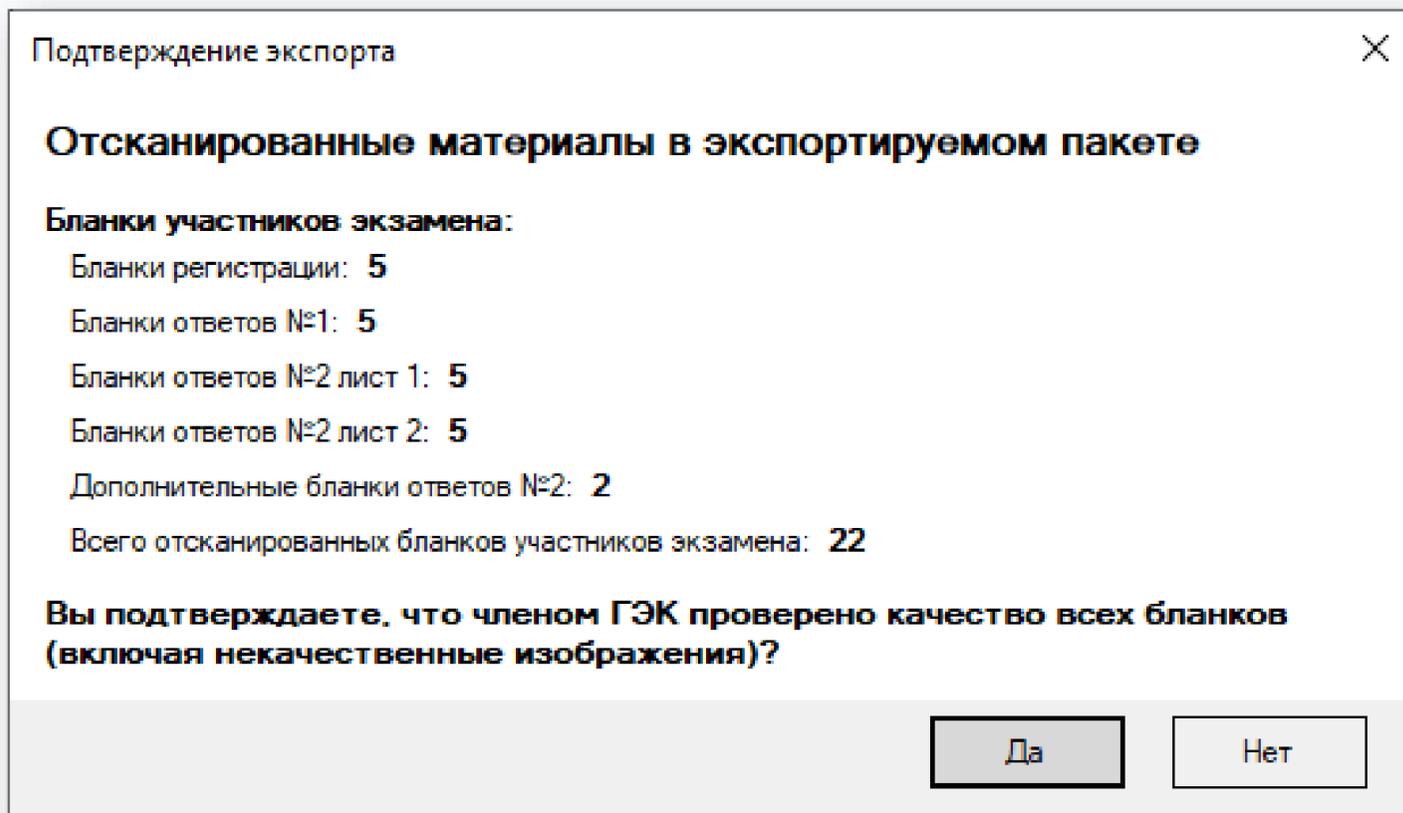

Токен члена ГЭК можно отключить от компьютера только после закрытия сообщения о завершении экспорта!

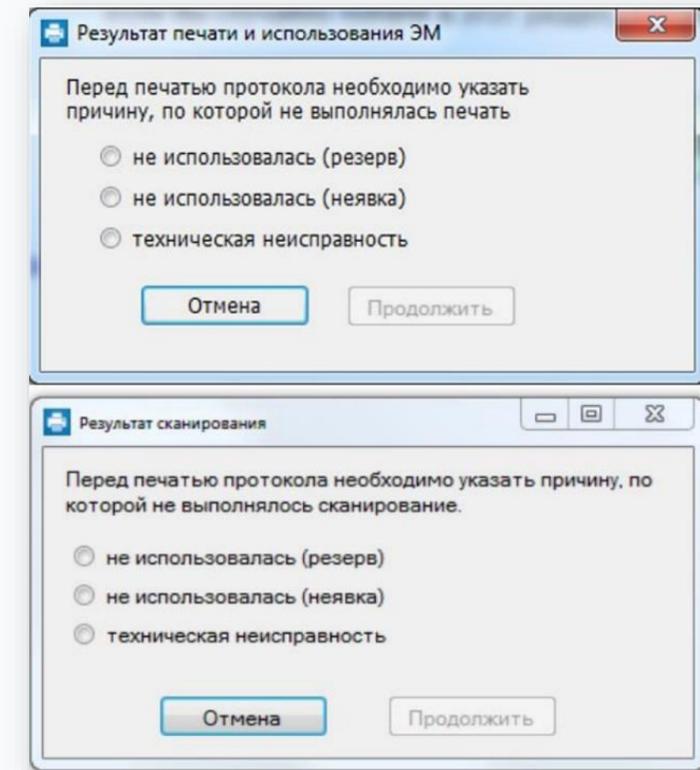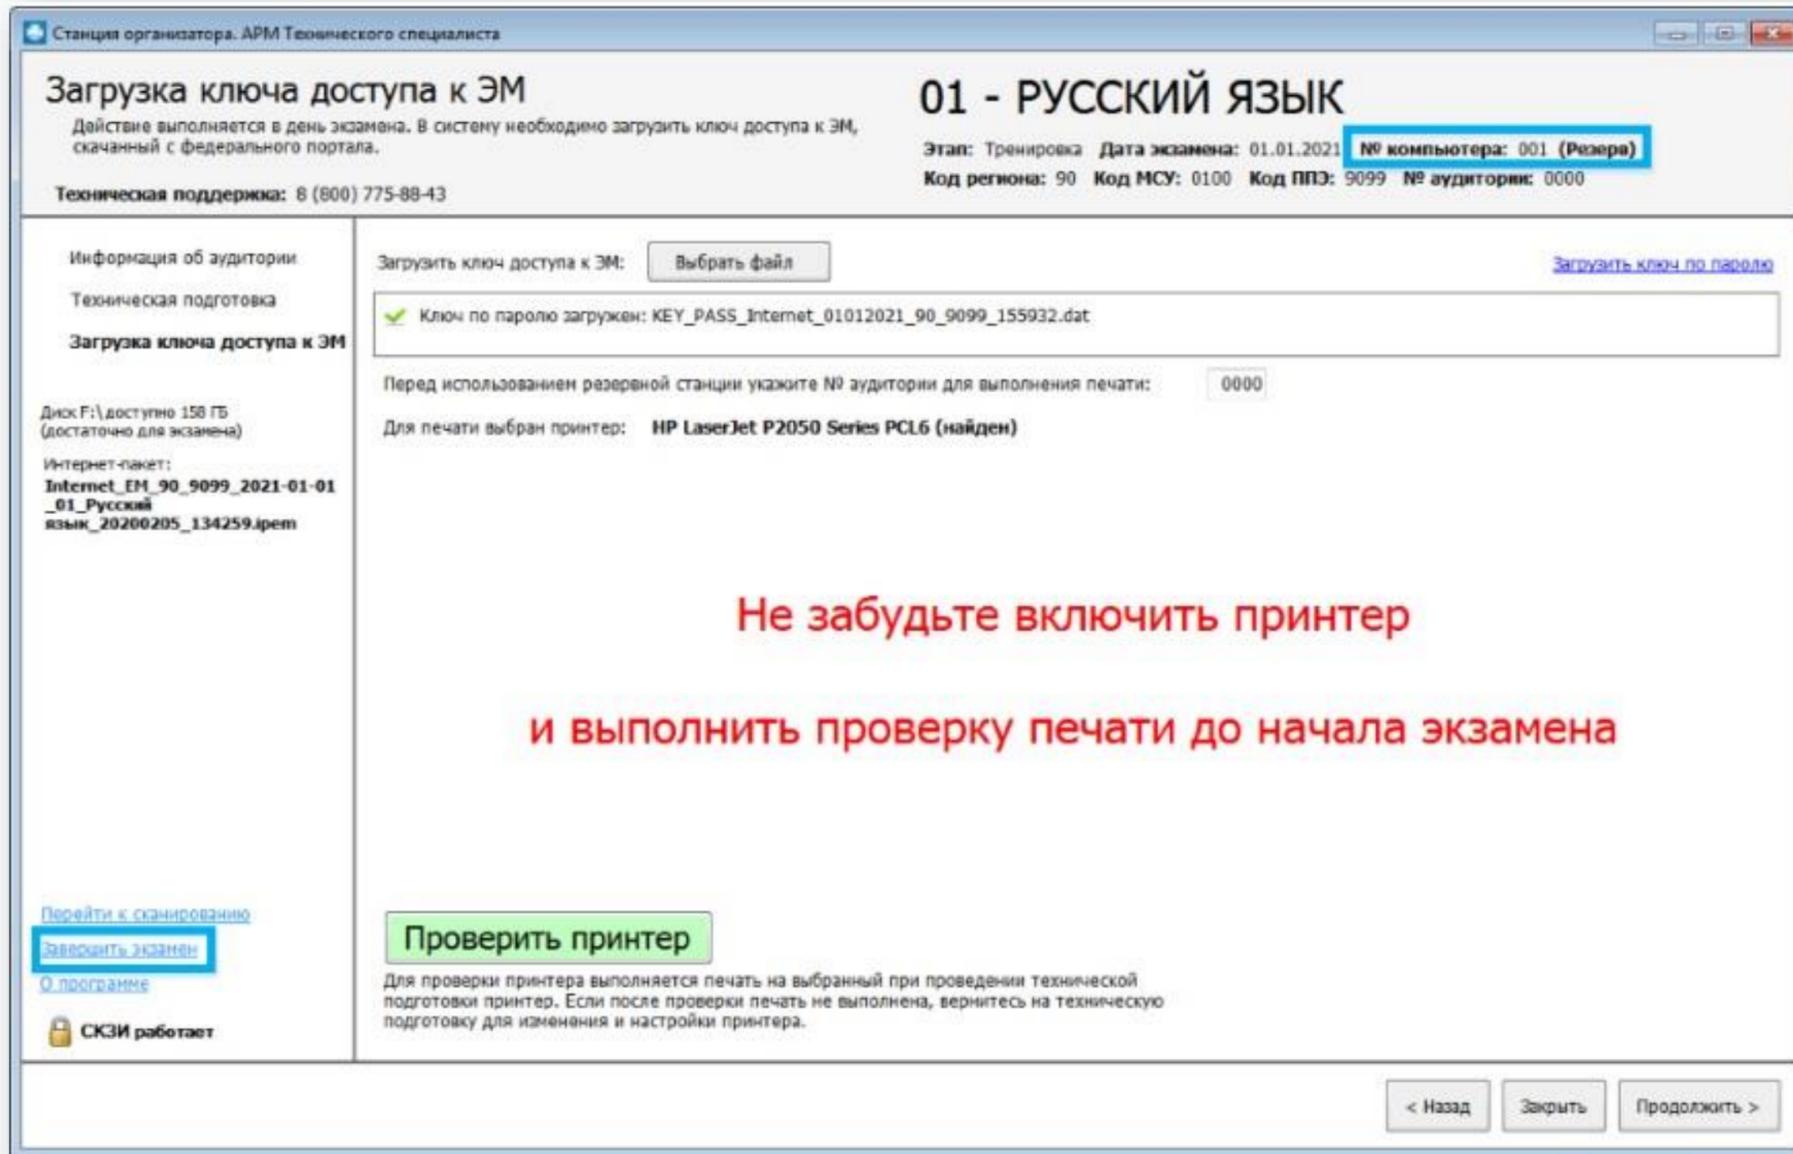

Все резервные станции (авторизации, организатора, сканирования, записи ответов и КЕГЭ) **хранятся в штабе ППЭ**

Прохождение ТП и КТГ аналогично основной станции организатора

- После окончания экзамена в ППЭ:
- нажать на кнопку «Завершить печать»
  - совместно с членом ГЭК завершить работу на станции (ввод пароля к токену члена ГЭК)
  - напечатать протоколы печати и сканирования
  - сохранить журнал на флеш-накопитель

Внесенные сведения, в том числе после изменения, применяются ко всем экзаменам на станции

Информация о ППЭ

Выберите регион, введите код МСУ и код ППЭ, в котором будет выполняться сканирование.

Регион:

Код МСУ: \*

Код ППЭ: \*

Введите уникальный для ППЭ № компьютера.

Номер компьютера: \*

Резервная станция

**ВНИМАНИЕ!** В случае изменения новые значения будут применены ко всем экзаменам, включая ранее созданные.

Код региона: 90 Код МСУ: 100 Код ППЭ: 9099 № компьютера: 001 [Изменить](#)

Выберите экзамен для запуска или создайте новый [Новый экзамен](#)

Экзамен	Дата экзамена	Этап	Количество аудиторий	Обработано работ	Текущий статус	
<a href="#">01 - Русский язык</a>	01.01.2020	Тренировка	2	5/10	Обработка	
<a href="#">02 - Математика профильная</a>	01.01.2020	Тренировка	0	0/0	Техподготовка	<a href="#">Завершить</a>

[Сведения о работе станции](#) [О программе](#)

- Сохранение акта и протокола готовности на флеш-накопитель
- Сканирование штабных форм
- **Сканирование ЭМ участников и аудиторных форм ( в случае нештатной ситуации!)**
- Сохранение журнала и протокола сканирования на флеш-накопитель

Требуется подключить и включить сканер до запуска ПО

О программе

Станция сканирования в ППЭ 22.2.1

Версия: 22.2.1.31107  
Последняя сборка: 31107  
Дата сборки: 28.04.2022 17:16:54

Удалять устаревшие данные

[Сведения о работе станции](#) [Закреть](#)

Станция сканирования в ППЭ

Техническая подготовка **01 - Русский язык**

Не позднее, чем за день до экзамена, необходимо завершить все действия по технической подготовке станции сканирования и напечатать протокол технической готовности станции сканирования. **Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка**

Техническая поддержка: 8 (800) 775-88-43

Проверка	Статус	Системное сообщение
Системные дата и время	Замечание	Подтвердите корректность текущего системного времени: 30.12.2024 12:12:45 <input type="checkbox"/> Системное время установлено корректно
Сканер	Замечание	Выбор сканера... <b>Внимание!</b> При смене выбранного сканера необходимо выполнить тестовое сканирование повторно.
Калибровка сканера	Замечание	Калибровать сканер Выполните калибровку сканера, используя <a href="#">эталонный калибровочный лист</a>
Тестовое сканирование	Замечание	Сканировать тестовые ЭМ Проведите тестовое сканирование, сохраните пакет с результатами и передайте в РЦОИ.
Пакет сертификатов РЦОИ	Замечание	<b>Загрузить и просмотреть</b> Необходимо выполнить загрузку пакета с сертификатами РЦОИ
Токен члена ГЭК	Замечание	<b>Проверить</b>
Протокол и акт готовности	Замечание	Сохранить протокол и акт

Системный диск: C:\  
Доступно: 66 ГБ  
Достаточно для сканирования

[О программе](#) На главную Продолжить

Дата и время будет фиксироваться в сопроводительных документах, а также в электронных актах и журналах, передаваемых на федеральный портал

Сканирующее устройство должно быть подключено и включено на протяжении всей работы станции

Папка с эталонными файлами в формате \*.pdf:





- Эталонный калибровочный лист
- Набор машиночитаемых форм ППЭ

Сканирование всех напечатанных тестовых комплектов бланков участников, включая ДБО2, а также эталонных форм ППЭ, а также сохранить тестовые пакеты сканирования для передачи в РЦОИ

Для обеспечения возможности формирования зашифрованного пакета с результатами экзамена (электронные образы бланков и форм ППЭ)

Для выполнения данного шага необходимо присутствие члена ГЭК с токеном


Формирование протокола и акта технической готовности выполняется после завершения всех действий по ТП и КТГ

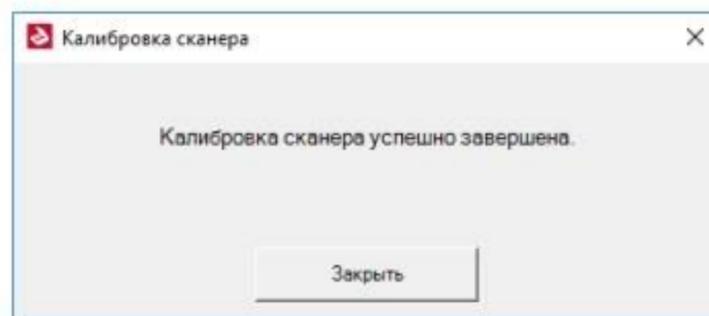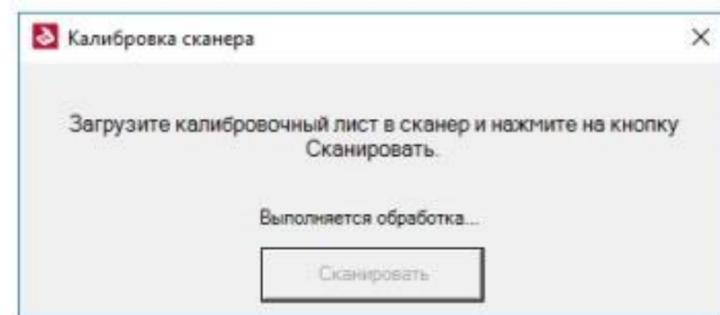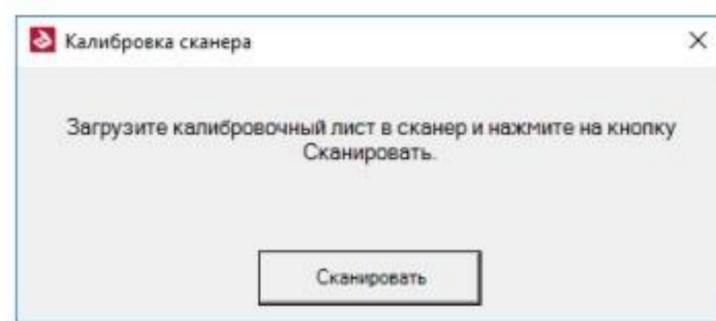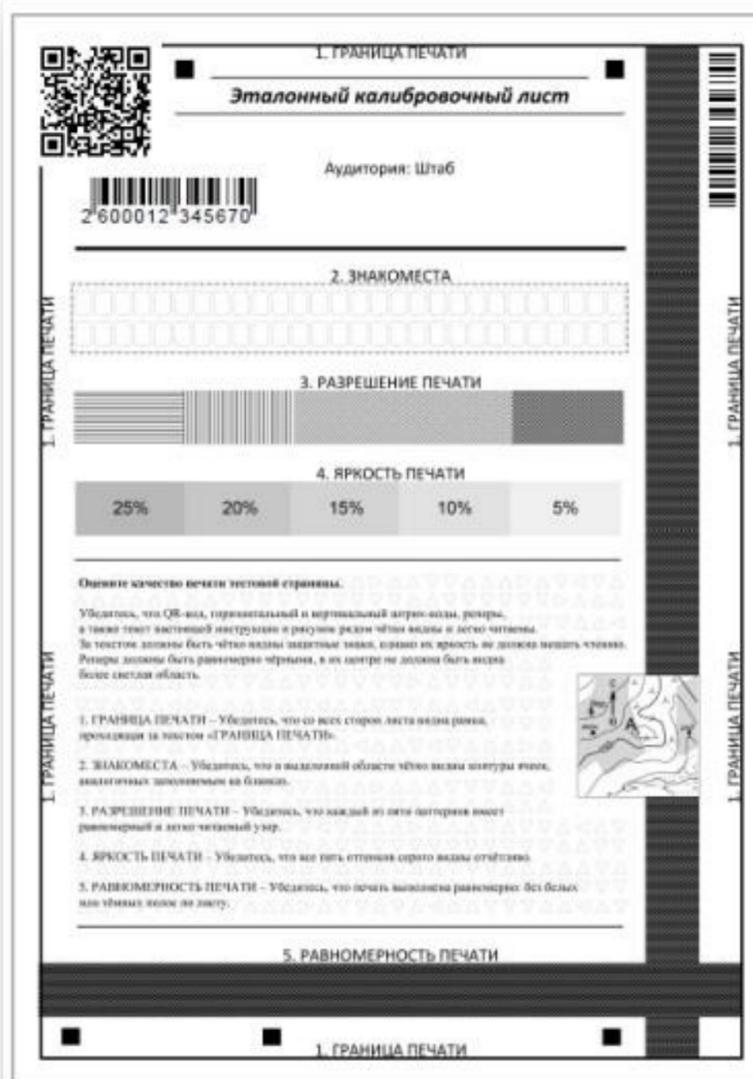

✓	Калибровка сканера	Выполнено	Калибровать сканер
Выполните калибровку сканера, используя <a href="#">эталонный калибровочный лист</a>			

**Эталонный калибровочный лист** – используется для калибровки сканера на технической подготовке, а также для калибровки, при необходимости, аудитории «Штаб» и аудиторий подготовки при сканировании бланков регистрации устного экзамена

**Набор машиночитаемых форм ППЭ** (ведомость ППЭ-13-02 МАШ (ППЭ-13-03-У для устного экзамена, ППЭ-13-03-К для КЕГЭ), Акт 18 МАШ, ППЭ-12-04 МАШ) – используются для тестового сканирования

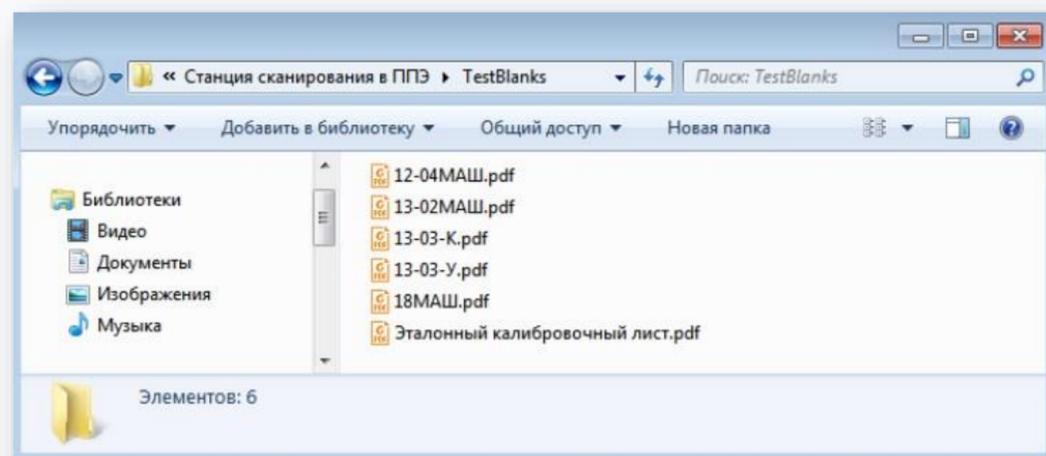


**ДБО2** – тестовая страница ДБО№2, напечатанная на станции авторизации (отсутствует для устного экзамена и КЕГЭ)


**Аудитории** – полный комплект бланков (только бланк регистрации для устного экзамена и КЕГЭ), напечатанный хотя бы на одной станции печати ЭМ

## Штаб – станция сканирования

- Перед началом сканирования форм ППЭ на станцию сканирования должен быть загружен и активирован токеном члена ГЭК **ключ доступа к ЭМ** (по каждому предмету отдельно)
- Формы ППЭ сканируются в рамках специализированной аудитории «**Штаб**»
- После завершения сканирования форм ППЭ выполняется экспорт пакета с формами ППЭ с использованием токена члена ГЭК на флеш-накопитель

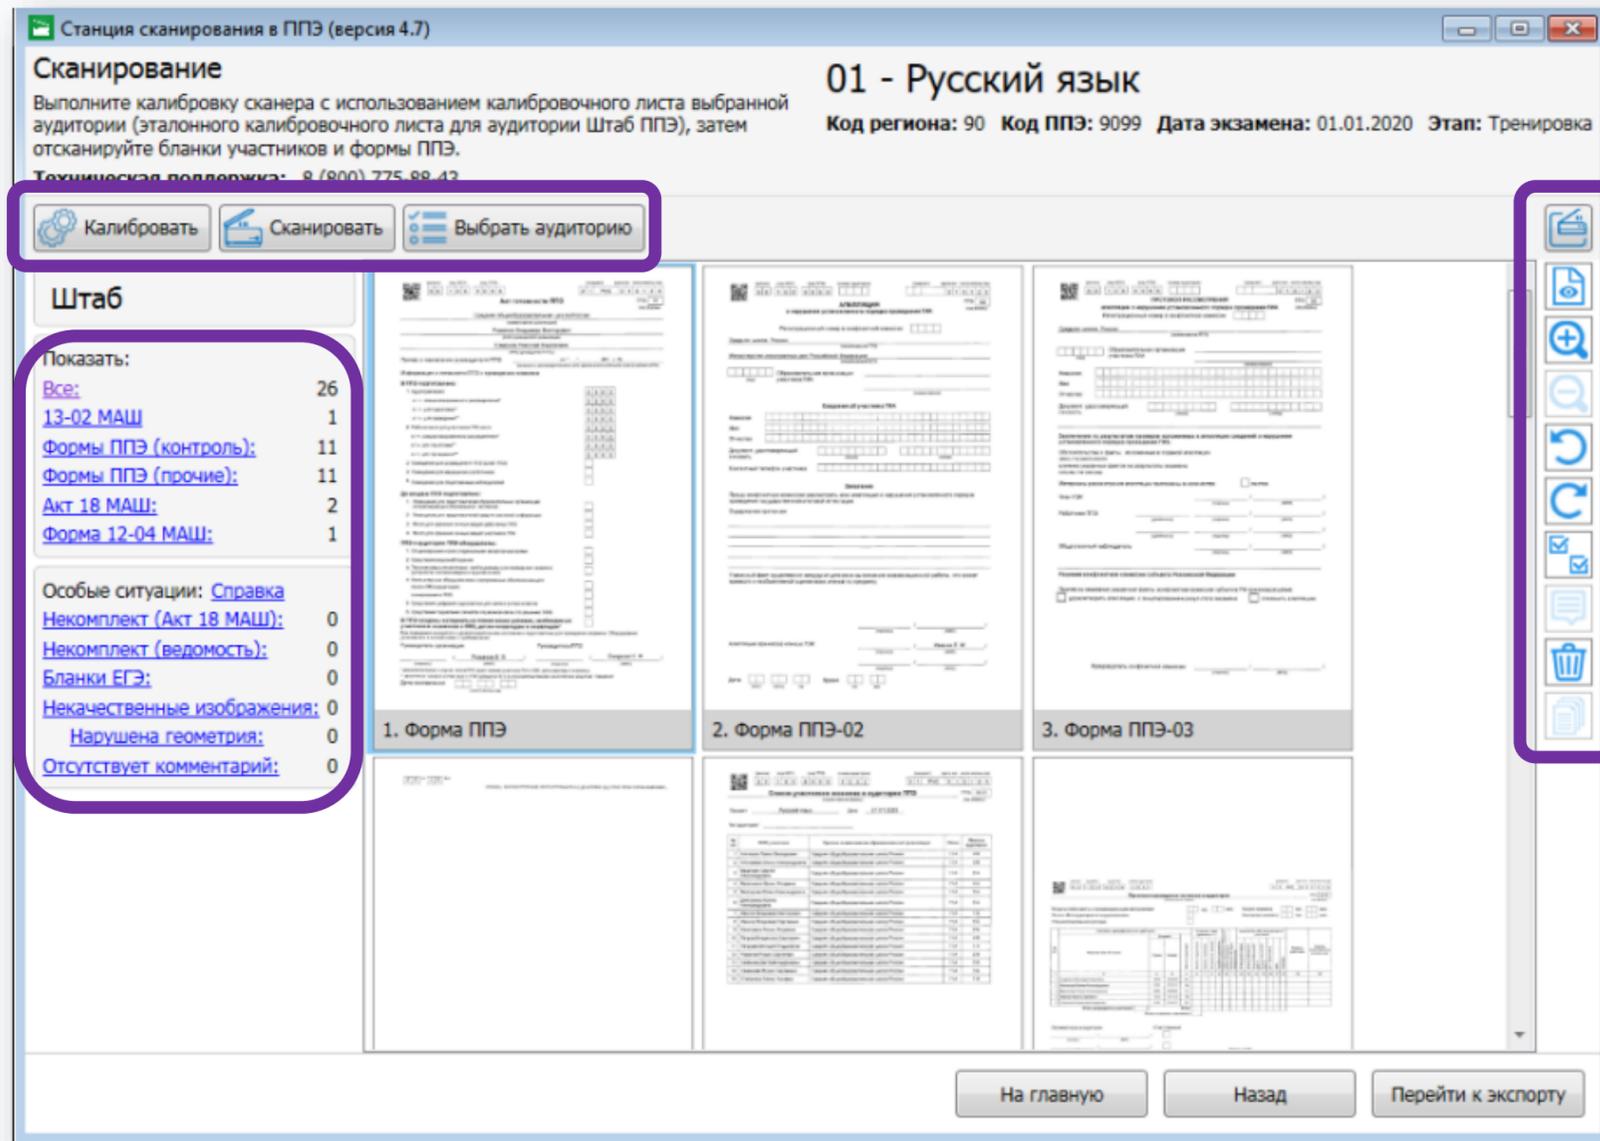

Сканирование материалов из аудитории ППЭ в случае отсутствия возможности сканирования на станции организатора в аудитории переносится в штаб ППЭ и осуществляется на станции сканирования

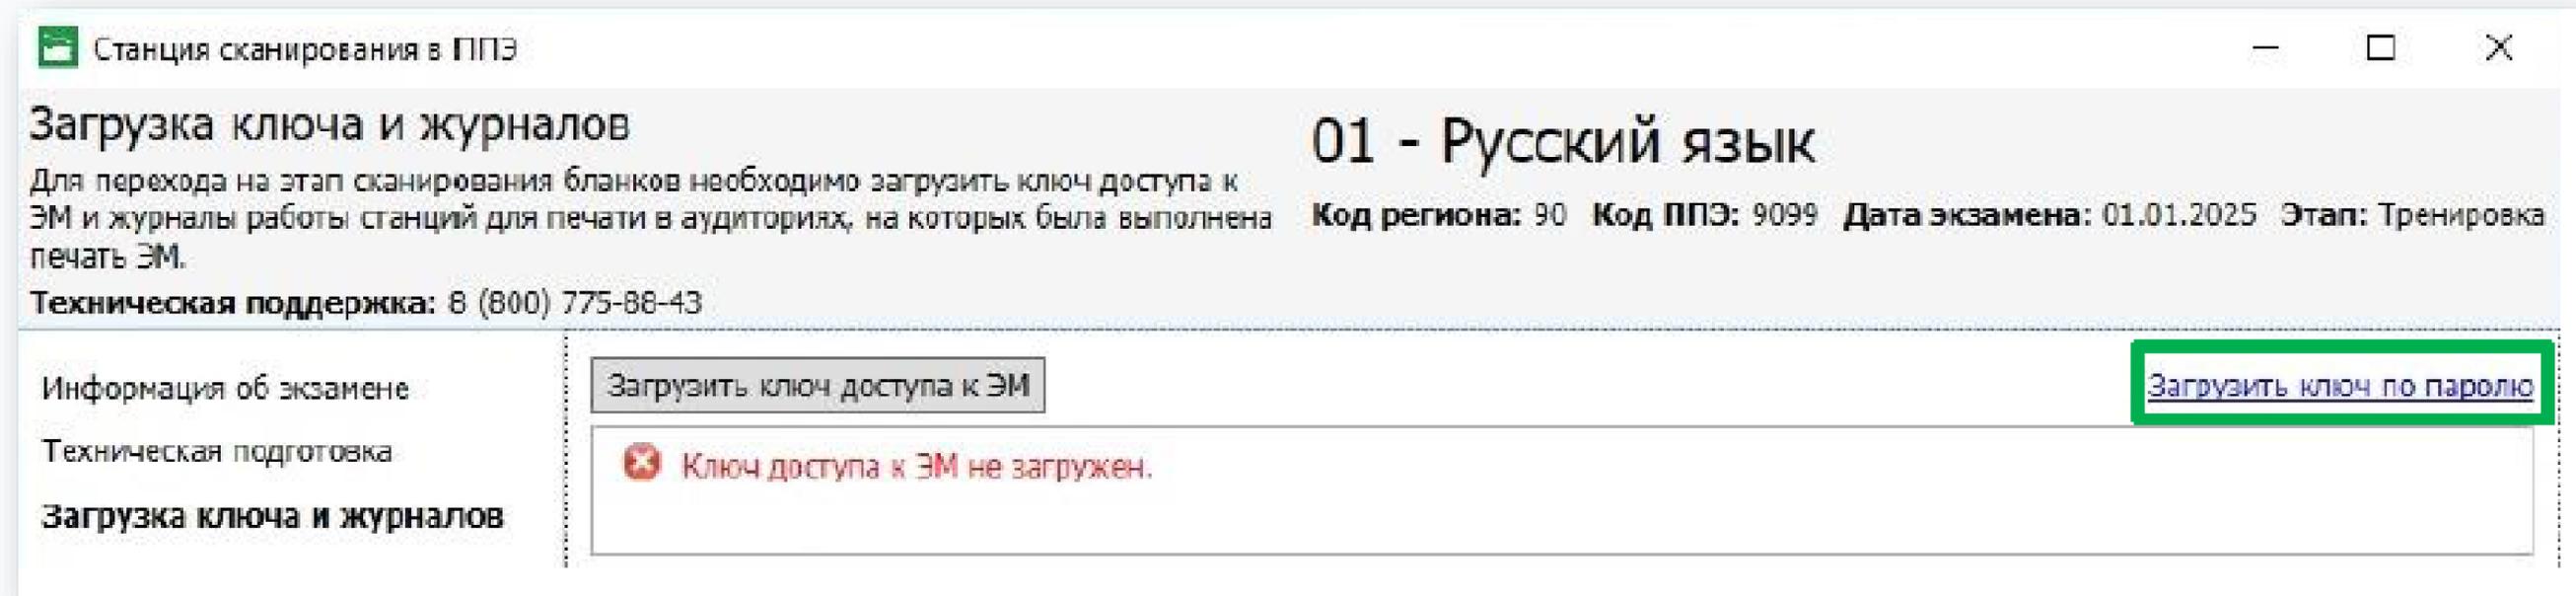

В случае загрузки ключа по паролю сведения о рассадке на станции сканирования отсутствуют, создание аудитории необходимо выполнить вручную

	Штаб	Аудитория
1	Формы ППЭ	Бланки участников (БР, БО1, БО2Л1, БО2Л2, ДБО2)
2	АКТЫ	Формы 05-02, 12-04 и 12-02 (при наличии)
3	Протоколы	
4	Прочие документы (служебные записки и др.)	
5	Бланки участников (в случае нештатной ситуации)	

Станция сканирования в ППЭ

## Сканирование

01 - Русский язык  
Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка

Выполните калибровку сканера с использованием калибровочного листа выбранной аудитории (эталонного калибровочного листа для аудитории Штаб), затем отсканируйте бланки участников и формы ППЭ.  
Техническая поддержка: 8 (800) 775-88-43

Калибровать Сканировать **Выбрать аудиторию** (6) Сканер: HP Smart Tank 500 series TWAIN (TWAIN)

Список аудиторий

№	Работ полных (неполн.)	БП	БО1	БО2Л1	БО2Л2	ДБО2	В	Ф	Не явились/ Удалено/ Не закончили	Время экспорта
0001	0(0)	15	5						0	
<b>Штаб</b>	--	--	--	--	--	--	--	--		
<b>Итого:</b>	<b>0(0)</b>	<b>15</b>								

Сведения об аудитории

№ аудитории: 1

Укажите количество участников не явившихся на экзамен, удаленных из аудитории или не закончивших экзамен по уважительной причине в соответствии с ведомостью 13-02 (13-03).

Распределено: 15 Не явилось: \* Удалено: \* Не закончили: \*

Введите количество бланков, указанное в форме ППЭ-11, предварительно сверив количество бланков регистрации с количеством распределенных в аудиторию участников и напечатанных комплектов ЭМ.

Напечатано ЭМ: 5 БП: \* БО1: \* БО2Л1: \* БО2Л2: \* ДБО2: \* Всего: 0

**Сохранить** (3) Отмена

Добавить аудиторию (7)

На главную Назад Перейти к экспорту

В случае, если количество распределенных в аудиторию участников и количество заданных для сканирования бланков (за исключением не явившихся участников) будет отличаться, данное различие **будет отмечено желтым цветом**

Сканирование форм ППЭ выполняется в рамках специализированной аудитории **Штаб**

Станция сканирования в ППЭ

## Сканирование

Выполните калибровку сканера с использованием калибровочного листа выбранной аудитории (эталонного калибровочного листа для аудитории Штаб), затем отсканируйте бланки участников и формы ППЭ.  
Техническая поддержка: 8 (800) 775-88-43

**01 - Русский язык**  
Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка

Сканер: HP Smart Tank 500 series TWAIN (TWAIN)

Калибровать Сканировать Выбрать аудиторию

**Штаб**

Показать:

- Все: 29
- 13-02 МАШ: 1
- Формы ППЭ (контроль): 10
- Формы ППЭ (прочие): 15
- Акт 18 МАШ: 2
- Форма 12-04 МАШ: 1

Особые ситуации:

- Справка: 0
- Некомплект (Акт 18 МАШ): 0
- Некомплект (ведомость): 0
- Бланки ЕГЭ: 0
- Некачественные изображения: 0
- Нарушена геометрия: 0
- Отсутствует комментарий: 0

16. Форма ППЭ-12-02

17. Форма ППЭ

18. Форма 12-04 МАШ


19. Форма ППЭ

20. Ведомость 13-02 МАШ

21. Форма ППЭ-14-01

На главную Назад Перейти к экспорту

Для калибровки сканера в аудитории **Штаб** необходимо использовать **эталонный калибровочный лист**

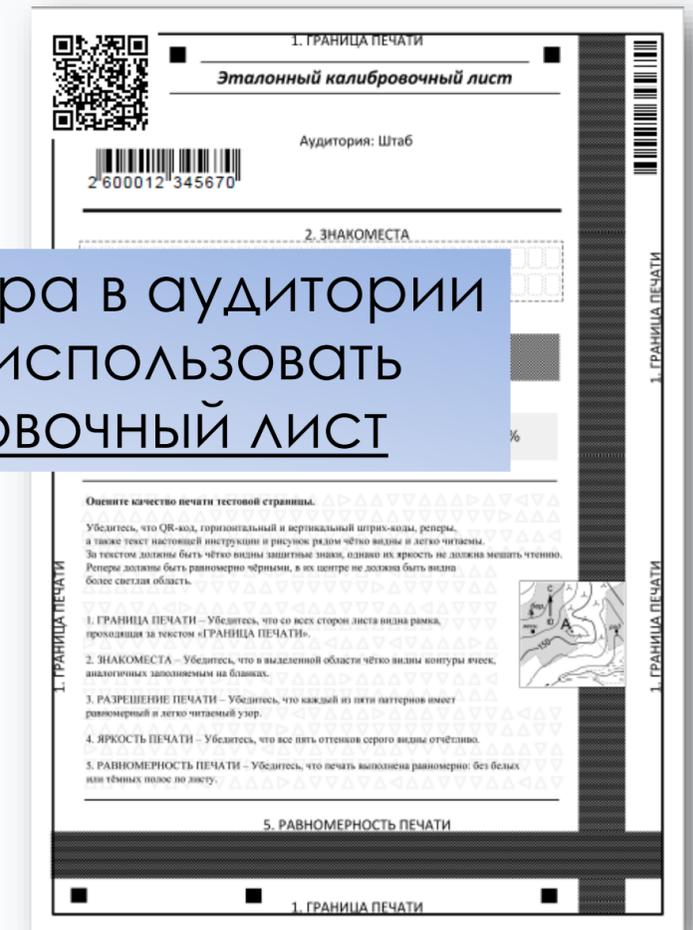

Если в процессе обработки отсканированных изображений будет выявлено несоответствие требуемым параметрам, то появится соответствующее сообщение, отсканированные бланки отображаться не будут

Станция сканирования в ППЭ

## Сканирование

01 - Русский язык  
 Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка

Выполните калибровку сканера с использованием калибровочного листа выбранной аудитории (эталонного калибровочного листа для аудитории Штаб), затем отсканируйте бланки участников и формы ППЭ.

Техническая поддержка: 8 (800) 775-88-43

Калибровать Сканировать Выбрать аудиторию

Сканер: HP Smart Tank 500 series TWAIN (TWAIN)

Аудитория 0001

Показать:

Все:	25
БР:	5 из 5
Б01:	5 из 5
Б02:	13 из 12
ДБ02:	3 из 2

Итого:

Полных работ:	5 из 5
Неполных работ:	0

Особые ситуации: [Справка](#)

Дубли:	2
Неизвестный тип:	1
Другой предмет:	1
Нарушена последовательность Б02:	5
Некачественные изображения:	3
Нарушена геометрия:	3
Отсутствует комментарий:	3

19. Б01

Комментарий к некачественным изображениям

Введите комментарий к некачественным изображениям:

Если было выбрано несколько некачественных изображений, то данный комментарий будет сохранен для каждого из них. При наличии у выбранных изображений комментариев, введенных ранее, они будут перезаписаны.

Брак при печати. Не видно QR а бланке.

3 4

Сохранить Удалить комментарий Отмена

На главную Назад Перейти к экспорту

Каждое некачественное изображение, если оно не может быть отсканировано повторно с необходимым качеством, должно быть прокомментировано

До перехода к экспорту необходимо убедиться в отсутствии особых ситуаций, в том числе связанных с комментированием изображений

## Установка текущего предмета

Данная функция возможна только для отсканированных бланков, у которых был определен предмет, отличающийся от текущего

## Режим разрешения особых ситуаций при сканировании



«Разрешение особых ситуаций»

Станция сканирования в ППЭ

Сканирование 01 - Русский язык  
Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка

Калибровать Сканировать Выбрать аудиторию Сканер: HP Smart Tank 500 series TWAIN (TWAIN)

Аудитория 0001

Показать: Все: 24  
БР: 5 из 5  
БО1: 5 из 5  
БО2: 13 из 12  
ДБО2: 3 из 2

Итого: Полных работ: 5 из 5  
Неполных работ: 0

Особые ситуации: Справка  
Дубли: 2  
Неизвестный тип: 0  
Другой предмет: 1  
Нарушена последовательность БО2: 5  
Некачественные изображения: 3  
Нарушена геометрия: 3  
Отсутствует комментарий: 3

Установка текущего предмета

Выбранным бланкам будет установлен текущий предмет экзамена. Продолжить?

Да Нет

21. БО2П2

22. ДБО2

23. ДБО2

24. БР

На главную Назад Перейти к экспорту

Код активации возможности калибровки по эталонному калибровочному листу

Разрешение наличия особых ситуаций

Введите код активации для разрешения наличия особых ситуаций в аудитории.

Код активации: 98335118

Подтвердить

Станция сканирования в ППЭ

Сканирование 01 - Русский язык  
Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка

Калибровать Сканировать Выбрать аудиторию Сканер: HP Smart Tank 500 series TWAIN (TWAIN)

Аудитория 0001

Показать: Все: 25  
БР: 5 из 5  
БО1: 5 из 5  
БО2: 13 из 12  
ДБО2: 3 из 2

Итого: Полных работ: 5 из 5  
Неполных работ: 0

Особые ситуации: Справка  
Дубли: 2  
Неизвестный тип: 1  
Другой предмет: 1  
Нарушена последовательность БО2: 5  
Некачественные изображения: 3  
Нарушена геометрия: 3  
Отсутствует комментарий: 0

Изменение типа бланка

Выберите нужный тип бланка:

Бланк регистрации

Бланк ответов №1

Бланк ответов №2 лист 1

Бланк ответов №2 лист 2

Дополнительный бланк ответов №2

OK Отмена

25. Неизвестный тип

1

2

3

На главную Назад Перейти к экспорту

Станция сканирования в ППЭ

## Экспорт данных

01 - Русский язык

Техническая поддержка: 8 (800) 775-88-43    Код региона: 90    Код ППЭ: 9099    Дата экзамена: 01.01.2025    Этап: Тренировка

**Обновить информацию о токене** 1    **Пакет сертификатов**

Подключите токен и нажмите кнопку "Обновите информацию о токене"

Член ГЭК должен сверить приведённые ниже сведения о количестве отсканированных бланков с данными о количестве бланков, полученных от участников из ведомости 13-02 МАШ.

В случае совпадения сведений выполните экспорт данных.  
Если данные о количестве отсканированных бланков и полученных от участников расходятся, нажмите на номер необходимой аудитории и выполните сканирование недостающих бланков.

#	№	Работ полных (неполн.)	🔑	📁	Отсканировано бланков						Не явилось/ Удалено/ Не закончили			?	
					БР	Б01	Б02Л1	Б02Л2	ДБ02	В	Ф				
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	5(0)	15	5	5/5	5/5	5/5	5/5	2/2	--	--	10	0	0	4
<input checked="" type="checkbox"/>	0002	0(0)	--	--	0/2	0/2	0/2	0/2	0/0	--	--	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Штаб	--	--	--	--	--	--	--	--	1	28	--	--	--	0
<b>Итого:</b>		<b>5(0)</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Системный диск: C:\  
Доступно: 65,8 Гб  
Достаточно для сканирования

Сверка по 13-02 МАШ  
О программе

Завершить экзамен    На главную    Назад    **Экспорт данных** 2

До начала экспорта необходимо исправить все особые ситуации, запрещающие экспорт аудитории Штаб

Токен члена ГЭК можно отключить от компьютера только после закрытия сообщения о завершении экспорта



Подтверждение экспорта

**Отсканированные материалы в экспортируемом пакете**

**Бланки участников экзамена:**  
 Бланков регистрации: 5  
 Бланков ответов №1: 5  
 Бланков ответов №2 лист 1: 5  
 Бланков ответов №2 лист 2: 5  
 Дополнительных бланков ответов №2: 2  
 Всего отсканированных бланков участников экзамена: 22  
 В том числе:  
 Бланков отсканированных в штабе: 0

**Формы ППЭ:**  
 Всего отсканированных форм ППЭ: 29  
 Всего аудиторий: 2

**Вы подтверждаете, что членом ГЭК проверено качество всех бланков (включая некачественные изображения)?**

Да    Нет

Экспорт данных

**Экспорт завершён!**

OK

## Штаб – станция авторизации, ЛК ППЭ и станция сканирования

- В разделе **«Отправка в РЦОИ»** осуществляется передача в РЦОИ всех пакетов с бланками участников, аудиозаписями участников, ответами участников КЕГЭ и формами ППЭ
- Осуществляется проверка комплектности передаваемых материалов
- После передачи всех пакетов (статус **«Передан»**) отправка подтверждается кнопкой **«Подтвердить»**
- После получения подтверждения от РЦОИ по всем пакетам (статус **«Подтвержден»**), передается статус **«Материалы переданы в РЦОИ»** в разделе **«Мониторинг»**
- Завершается экзамен на станции сканирования
- Протокол станции сканирования и электронный журнал станции сканирования сохраняется на флеш-накопитель
- Через ЛК ППЭ передаются электронные журналы работы станций, в том числе с резервных станций

# Информатика и ИКТ (КЕГЭ)

- ✓ Добавлена возможность загрузки перечня стандартного ПО, полученного из РЦОИ
- ✓ Исключена функция автоматического завершения экзамена по истечению времени, а также версия для участников с ОВЗ, стандартные настройки – время окончания выполнения экзаменационной работы определяется организационно
- ✓ Информирование о необходимости удостоверения организатором перенесенной контрольной суммы подписью в бланке регистрации КЕГЭ



Перечень стандартного ПО (конкретных программ каждого вида)  
утверждается на уровне ОИВ


## ПО «Станция КЕГЭ»

### Набор стандартного ПО:

1. текстовые редакторы
2. редакторы электронных таблиц
3. среды программирования

на языках:

- Школьный алгоритмический язык
- C#
- C++
- Pascal
- Java
- Python

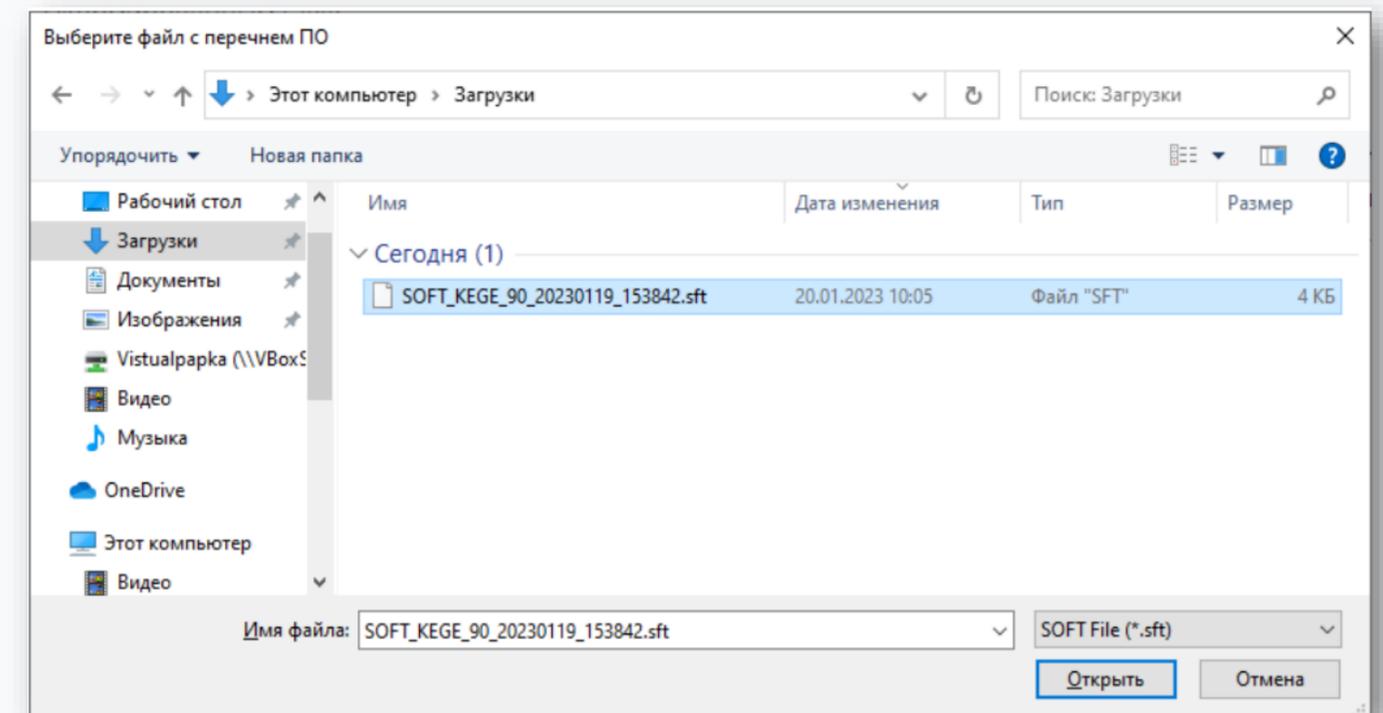

Станция КЕГЭ 22.1. АРМ Технического специалиста

## Техническая подготовка

Не менее чем за день до экзамена необходимо выполнить все действия по технической подготовке аудитории.

### 25 - ИНФОРМАТИКА И ИКТ (КЕГЭ)

Этап: Всероссийская тренировка    Дата экзамена: 10.03.2022    № компьютера: 006  
 Код региона: 90    Код ППЭ: 0999    № аудитории: 0001

Паспорт станции КЕГЭ №

Инвентарный номер:

Соответствие техническим требованиям:  Соответствует     Не соответствует

[Технические требования](#)

Проверка технического КИМ:

- качество отображения текста каждого задания;
- возможность ввода и сохранения значения в поле ответа или в ячейки таблицы, сохранения файлов вложений;
- наличие и работоспособность установленного стандартного ПО, предоставляемого участнику во время экзамена;
- работоспособность кнопок вызова инструкции и сворачивания станции.

Без замечаний     Неудовлетворительно

В соответствии с перечнем, определенным субъектом Российской Федерации, установлено стандартное программное обеспечение, предоставляемое участнику для выполнения экзаменационной работы (редакторы электронных таблиц, текстовые редакторы, среды программирования на языках: Школьный алгоритмический язык, C#, C++, Pascal, Java, Python)

Да     Нет

Заключение технического специалиста о возможности использования рабочей станции для проведения единого государственного экзамена по Информатике и ИКТ:

Нет     Да

[Технические требования](#)  
[О программе](#)

### Паспорт станции КЕГЭ

№ 90\_0999\_20220310\_25-ИНФ\_0001\_006

- Код и наименование субъекта Российской Федерации  
90 - *ОО, находящиеся за пределами РФ*
- Код ППЭ  
0999
- Аудитория  
0001
- Номер компьютера  
006
- Тип установки  
*Стандартная*
- Инвентарный номер  
*Не указан*
- Проверка технического КИМ:  
 - качество отображения текста каждого задания;  
 - возможность ввода и сохранения значения в поле ответа или в ячейки таблицы, сохранения файлов вложений;  
 - наличие и работоспособность установленного стандартного ПО, предоставляемого участнику во время экзамена;  
 - работоспособность кнопок вызова инструкции и сворачивания станции.  
*Без замечаний*
- Соответствие техническим требованиям  
*Соответствует*

Компонент	Характеристики рабочей станции	Минимальные требования
Операционная система:	Microsoft Windows 7 Профессиональная	Windows 8.1/10 (сборка 1607 и выше) платформы: ia32 (x86), x64
Процессор:	Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz Количество ядер: 2	Четырехъядерный от 2,0 ГГц
Оперативная память:	Всего: 8192 МБ Доступно: 5577 МБ	Всего: от 4096 МБ Доступно: не менее 1024 МБ
Экран:	Разрешение: 1680 x 1050	Разрешение: не менее 1280 по горизонтали, не менее 1024 по вертикали. Диагональ экрана: от 13 дюймов для ноутбуков, от 15 дюймов мониторов и моноблоков. Размер шрифта: 100% стандартный.

- В соответствии с перечнем, определенным субъектом Российской Федерации, установлено стандартное программное обеспечение, предоставляемое участнику для выполнения экзаменационной работы (редакторы электронных таблиц, текстовые редакторы, среды программирования на языках: Школьный алгоритмический язык, C#, C++, Pascal, Java, Python)  
*Установлено*

**Заключение технического специалиста о возможности использования рабочей станции для проведения единого государственного экзамена по Информатике и ИКТ**  
 Да  
 Интернет-пакет с ЭМ успешно загружен:  
*Internet\_EM\_EGE\_90\_0999\_20220310\_25-ИНФ\_20220301\_120729.ipem*  
 02.03.2022 12:05:26

Член ГЭК \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

Технический специалист \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

Дата формирования: 02.03.2022 12:17 стр. 1

### Приложение к паспорту станции КЕГЭ

Дата экзамена: 10.03.2022  
 Аудитория: 0001  
 Номер компьютера: 006  
 Тип установки: **Стандартная**  
 Рабочая папка экзамена для сохранения файлов-вложений к КИМ :  
 C:\10.03.2022\2022.03.10  
 Файлы вложений к заданиям КИМ будут сохранены в подпапку рабочей папки экзамена, в имени которой будет указан Ваш номер КИМ. К имени каждого сохраненного файла будет добавлен Ваш номер КИМ.

При выполнении экзаменационной работы Вы можете использовать установленное **стандартное программное обеспечение:**

Категория ПО	Наименование ПО	Версия ПО	Языки программирования
Текстовый редактор (doc, docx, odt, rtf, txt)	Microsoft Word	2019	
Редактор эл. таблиц (csv, ods, xls, xlsx)	Microsoft Excel	2019	
Среда программирования	Visual Studio Community	10	C#, C++, Java, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык

Дата формирования: 02.03.2022 12:17 стр. 2


- Техспециалист распечатывает приложения, отдаёт руководителю ППЭ поаудиторно
- Руководитель ППЭ выдаёт приложения организаторам соответствующих аудиторий
- Организатор до экзамена раскладывает приложения **в соответствии с номерами компьютеров** (в МР есть картинка, где указано, где на экране виден номер компьютера)
- При замене станции КЕГЭ на резервную надо менять и приложение

## Дополнительно требуется распечатать:

- **Черновики КЕГЭ** на каждого участника в одностороннем режиме из файла, полученного из РЦОИ
- **Инструкции по использованию ПО для сдачи КЕГЭ** на каждого участника КЕГЭ из файла, полученного из РЦОИ
- **Инструкцию для участника экзамена**, зачитываемую организатором в аудитории перед началом КЕГЭ из методических рекомендаций на каждую аудиторию
- **Код активации экзамена** – единый для всех станций КЕГЭ в одной аудитории

## ВНИМАНИЕ!

На все станции КЕГЭ, включая **резервные**,  
на этапе технической подготовки должны быть загружены  
**сертификаты специалистов РЦОИ**

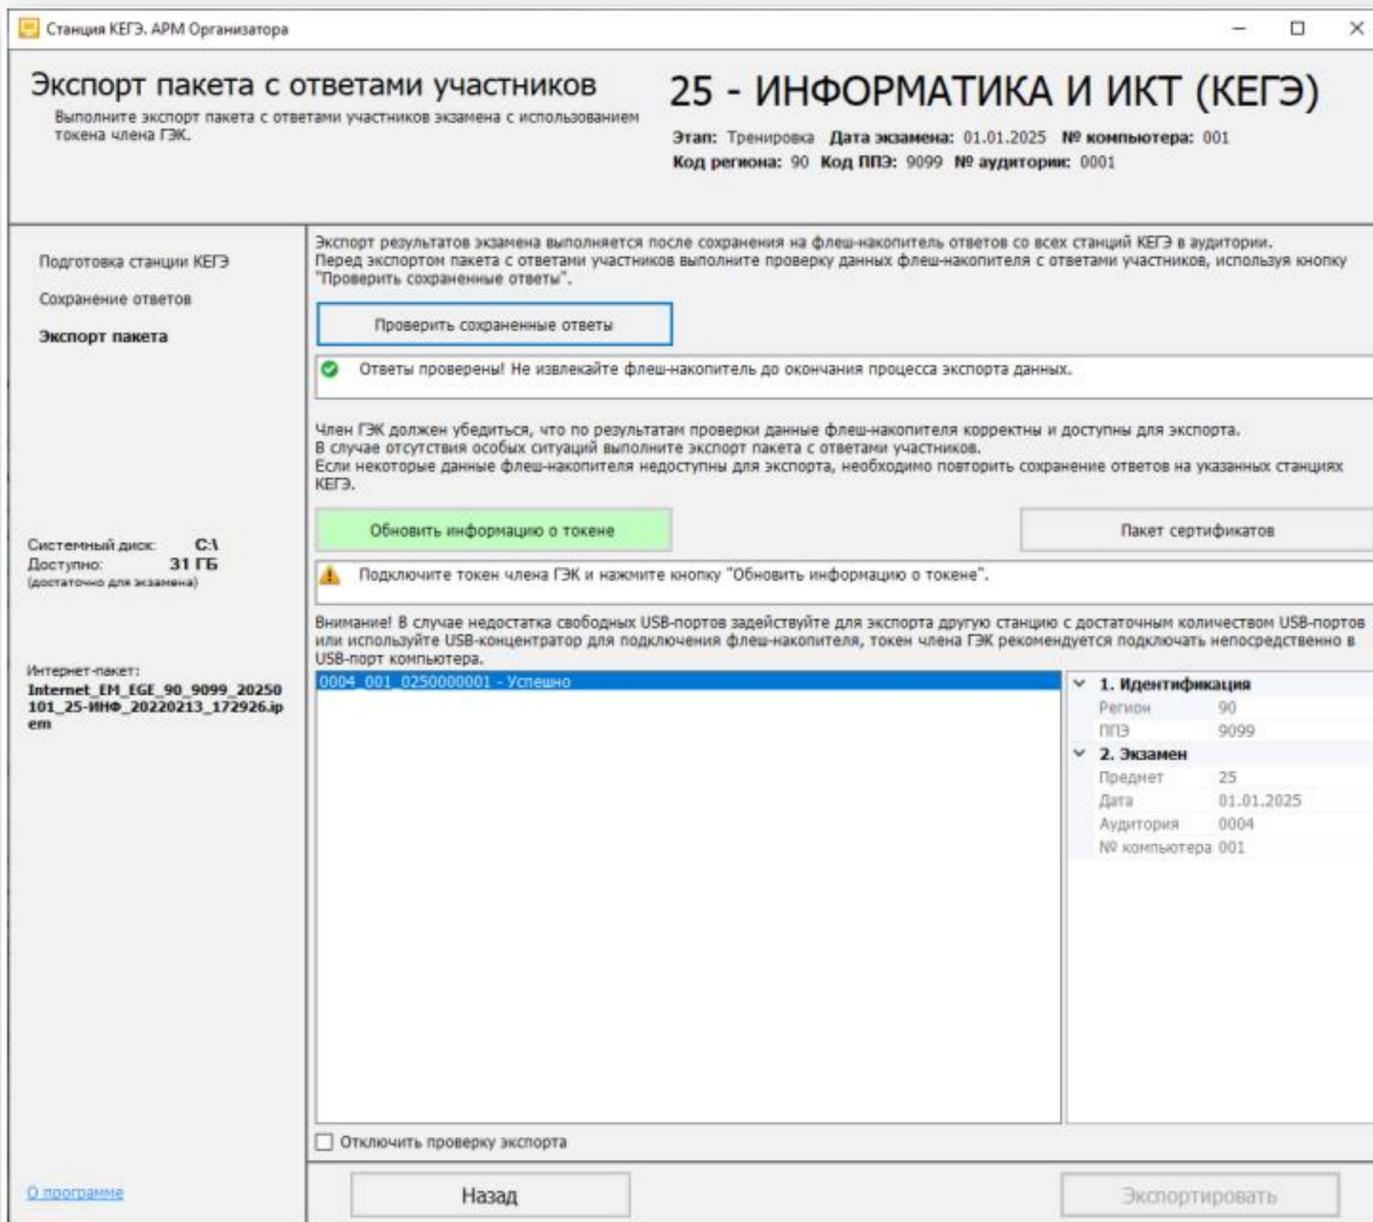

- Экспорт ответов участников экзамена в каждой аудитории со всех станций КЕГЭ, включая замененные в процессе экзамена, на флеш-накопитель. Одновременно на флеш-накопитель сохраняются электронные журналы станции КЕГЭ для передачи в систему мониторинга готовности ППЭ
- Формирование на последней станции КЕГЭ проводимого бланка к флеш-накопителю, содержащего сведения о всех записанных на него данных
- Завершение экзамена и сохранение электронных журналов на всех станциях КЕГЭ, не использовавшихся для проведения экзамена, для последующей передачи в систему мониторинга готовности ППЭ


### После восстановления работоспособности станции:

- член ГЭК обеспечивает активацию ранее загруженного ключа доступа к ЭМ;
- организатор в аудитории запускает расшифровку КИМ;
- член ГЭК совместно с организатором в аудитории:
  - проверяют на странице активации экзамена соответствие номера бланка регистрации, отображаемого на экране компьютера, номеру в бумажном бланке регистрации
  - предлагают участнику экзамена ввести код активации и нажать кнопку «Продолжить экзамен»

Экзамен продолжится, оставшаяся продолжительность экзамена будет соответствовать сведениям на момент закрытия станции КЕГЭ. Время окончания экзамена для участника экзамена не меняется и определяется временем, объявленным организатором в момент начала экзамена

**При отсутствии возможности  
восстановления работоспособности станции КЕГЭ после сбоя:**

- технический специалист устанавливает резервную станцию КЕГЭ
- запрашивает резервный ключ в ЛК ППЭ
- загружает резервный ключ на новую станцию КЕГЭ
- член ГЭК обеспечивает активацию ключа доступа к ЭМ
- участник вводит свои данные в новую станцию КЕГЭ и продолжает экзамен
- член ГЭК совместно с организатором в аудитории информируют участника экзамена о необходимости повторного ввода ответов на задания, которые были выполнены на вышедшей из строя станции

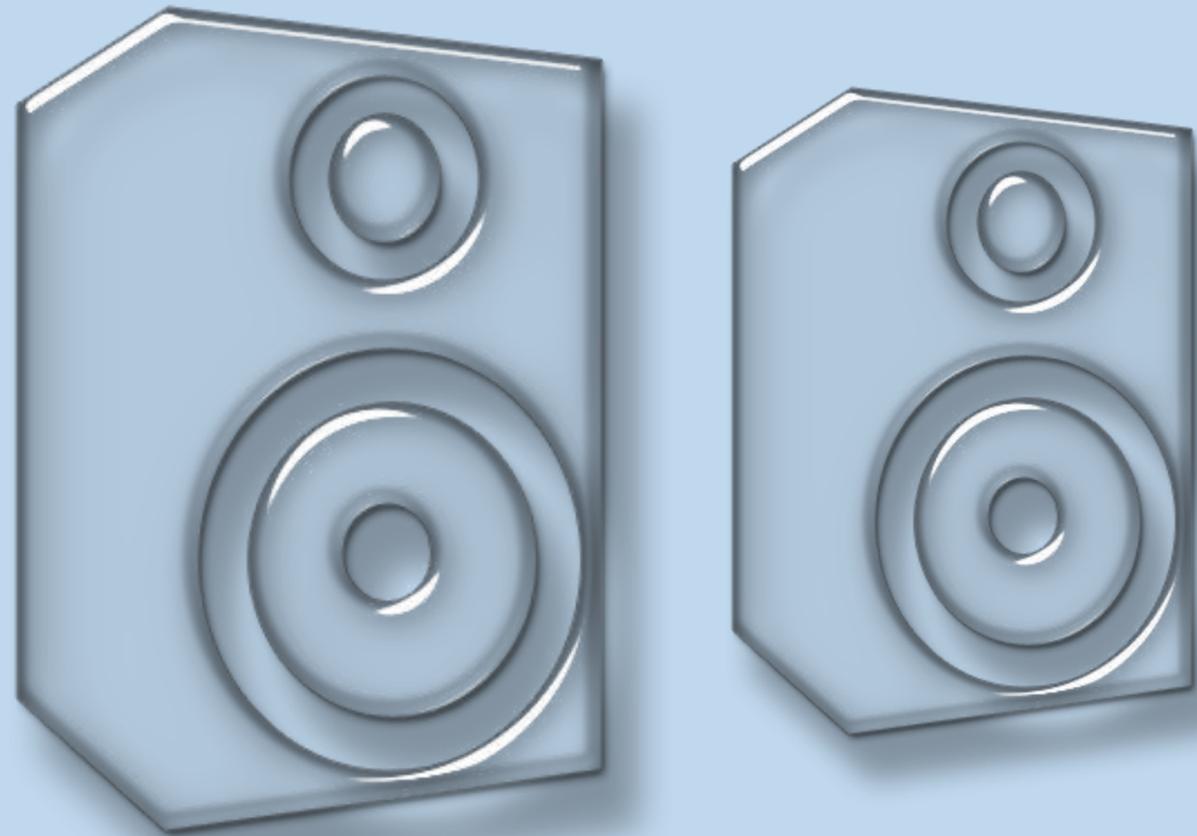

Колонки для воспроизведения  
аудиозаписи  
на станции организатора

**Передача статусов**

После завершения соответствующего этапа выполните передачу статуса в соответствии с регламентными сроками

Экзамены успешно начались Передать

Экзамен не состоялся Отменить статус

Статус	Дата передачи	Срок (не ранее)	Срок (не позднее)
Экзамены успешно начались	не передан	01.01.2025 10:05	01.01.2025 11:00
<b>Аудирование успешно завершено</b>	не передан	01.01.2025 10:40	01.01.2025 11:35
Экзамены завершены	не передан	01.01.2025 10:30	01.01.2025 16:30
Материалы переданы в РЦОИ	не передан	01.01.2025 11:00	01.01.2025 19:00

Статус  
«Аудирование  
успешно завершено»

Станция организатора. АРМ Технического специалиста

## Техническая подготовка

Не позднее чем за день до экзамена необходимо завершить все действия по технической подготовке аудитории и напечатать протокол технической готовности аудитории.

Техническая поддержка: 8 (800) 302-31-56

### 14 - КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Этап: Тренировка    Дата экзамена: 01.01.2025    № компьютера: 001  
Код региона: 90    Код МСУ: 0900    Код ППЭ: 9099    № аудитории: 0001

Проверка	Статус	Системное сообщение
Системные дата и время	Замечание	Подтвердите корректность текущего системного времени: 02.02.2023 14:45:15 <input type="checkbox"/> Системное время установлено корректно
Загрузка ЭМ	Замечание	<input type="button" value="Загрузить"/> Необходимо загрузить полученный интернет-пакет
Принтер	Замечание	Найдено несколько локальных принтеров. Выберите из списка принтер, который будет использоваться для печати ЭМ: <input type="button" value="Выберите принтер ..."/> <input type="button" value="Определить принтер"/>
Проверка границ	Замечание	<input type="button" value="Проверка границ печати"/> Необходимо выполнить проверку границ печати
Тестовая печать	Замечание	<input type="button" value="Тестовая печать ЭМ"/> Необходимо выполнить печать тестового ЭМ
Воспроизведение аудио	Замечание	<input type="button" value="Проверка воспроизведения"/> Аудиодрайвер: <input type="text"/>
Сканер	Замечание	Выбранный сканер: <input type="button" value="Выберите сканер"/> Выберите из списка сканер, который будет использоваться для сканирования в аудитории. Внимание! При смене выбранного сканера или принтера результаты тестового сканирования будут удалены.
Тестовое сканирование	Замечание	<input type="button" value="Тестовое сканирование"/>

Информация об аудитории  
Техническая подготовка  
Загрузка ключа доступа к ЭМ  
Диск C:\ доступно 96 Гб (достаточно для экзамена)  
Интернет-пакет:  
Технические требования  
О программе  
СКЗИ работает

< Назад    Закрывать    Продолжить >

### Проверка воспроизведения

Выберите аудиодрайвер, нажмите "Старт" для начала воспроизведения звука и при необходимости измените уровень громкости. Заданный уровень громкости будет сохранен для дальнейшего воспроизведения аудиофайла

В день экзамена на случай нештатных ситуаций организатору будут доступны следующие функции при проигрывании КИМ:

- изменение уровня громкости воспроизведения (регулятор уровня громкости);
- переход к определённому времени начала воспроизведения (ползунок);
- кнопка "Пауза" для остановки и "Старт" для начала воспроизведения после остановки.

Проверка качества воспроизведения звука:

- убедитесь, что звук не прерывается и не искажён, текст слышно отчётливо;
- в случае плохого качества воспроизведения выберите другой аудиодрайвер или измените настройки аудиооборудования средствами Windows;
- если настройкой аудиооборудования не удастся достичь необходимого качества воспроизведения, то данную рабочую станцию нельзя использовать на экзамене и ее необходимо заменить.

Внимание! Тестовая аудиозапись соответствует файлу аудирования по английскому языку.

Выберите аудиодрайвер:  
<Не выбрано>   00:00 | 26:09

Выполненная проверка удовлетворяет требованиям к качеству воспроизведения звука?

На этапе КТГ – выбор аудиодрайвера и проверка воспроизведения

- Выбрать оборудование для воспроизведения звука (кнопка «Выбрать аудиодрайвер»)
- Прослушать тестовое задание по аудированию
- Отрегулировать громкость звука

Станция организатора. АРМ Организатора

## Подготовка к печати ЭМ

Активируйте ключ доступа к ЭМ с помощью токена члена ГЭК. Введите фактическое количество участников экзамена в аудитории, для которых необходимо напечатать ЭМ.

Техническая поддержка: 8 (800) 302-31-56

### 14 - КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Этап: Тренировка Дата экзамена: 01.01.2025 № компьютера: 001  
Код региона: 90 Код МСУ: 0900 Код ППЭ: 9099 № аудитории: 0001

Обновить информацию о токене

✓ Ключ доступа к ЭМ загружен: 14\_KEY\_EGE\_90\_9099\_20250101\_main\_103147.dat.  
Дата экзамена: 01.01.2025  
Код региона: 90 - ОО, находящиеся за пределами РФ  
Код ППЭ: 9099  
Дата и время формирования ключа: 15.06.2022 16:24:52

✓ Токен проверен успешно. Ключ доступа к ЭМ активирован.

Параметры печати (распределено участников: 15)  
Фактическое количество участников экзамена по предмету Китайский язык:

Загрузить аудиоматериалы

✓ Файл 00\_КЯ.ogg расшифрован успешно.

[Перейти к воспроизведению аудио без печати](#)

Печать ЭМ

Для печати выбран принтер: HP LaserJet

Диск C:\ доступен 68 ГБ (достаточно для экзамена)

Интернет-пакет: Internet\_EM\_EGE\_90\_20250101\_1 4-КИТ\_20241230\_144342.ipem

[Изменить принтер](#)  
[Изменить ключ](#)  
[Перейти к сканированию](#)  
[Завершить экзамен](#)  
[О программе](#)

СКЗИ работает

После проверки токена члена ГЭК загрузить задания по аудированию

Станция организатора. АРМ Организатора

## Дополнительная печать ЭМ

Станция должна оставаться запущенной до конца экзамена. В случае необходимости дополнительной печати ЭМ в аудитории необходимо повторно активировать ключ доступа к ЭМ с помощью токена.

Техническая поддержка: 8 (800) 302-31-56

### 14 - КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Этап: Тренировка Дата экзамена: 01.01.2025 № компьютера: 001  
Код региона: 90 Код МСУ: 0900 Код ППЭ: 9099 № аудитории: 0001

Основная печать ЭМ в аудитории завершена

Назначено участников:	<input type="text" value="15"/>	Успешно напечатано:	<input type="text" value="1"/>
Всего найдено ЭМ:	<input type="text" value="20"/>	Основная печать (успешно/брак):	<input type="text" value="1/0"/>
Доступно для печати:	<input type="text" value="16"/>	Доп. печать (успешно/брак):	<input type="text" value="0/0"/>

Экземпляр 01 КИМ № 0091000504 БР № 2230910005033 ✓ Успешно напечатан [Забраковать](#)

Дополнительная печать Воспроизведение Сканирование

Для печати выбран принтер: HP LaserJet

Диск C:\ доступен 68 ГБ (достаточно для экзамена)

Интернет-пакет: Internet\_EM\_EGE\_90\_20250101\_1 4-КИТ\_20241230\_144342.ipem

[Завершить экзамен](#)  
[О программе](#)

СКЗИ работает

Организатор нажимает кнопку «Воспроизведение»

## Организатор активирует воспроизведение аудирования

Станция организатора. АРМ Организатора

### Воспроизведение аудио

Для начала воспроизведения аудиоматериалов нажмите кнопку "Старт".

Техническая поддержка: 8 (800) 302-31-56

### 14 - КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Этап: Тренировка Дата экзамена: 01.01.2025 № компьютера: 001  
Код региона: 90 Код МСУ: 0900 Код ППЭ: 9099 № аудитории: 0001

После расшифровки станет доступна возможность воспроизведения аудиоматериалов. Для начала воспроизведения нажмите кнопку "Старт".

На случай нештатных ситуаций организатору доступны следующие функции при проигрывании аудиоматериалов:

- изменение уровня громкости воспроизведения (регулятор уровня громкости);
- переход к определённому времени начала воспроизведения (ползунок);
- кнопка "Пауза" для остановки и "Старт" для начала воспроизведения после остановки.

✓ Файл 00\_КЯ.ogg расшифрован успешно.

00:00 | 25:30

Назад | Сканирование

Диск C:\ доступно 68 ГБ (достаточно для экзамена)  
Интернет-пакет: Internet\_EM\_EGE\_90\_20250101\_1 4-КИТ\_20241230\_144342.ipem  
Для воспроизведения выбран аудиодрайвер: Speakers (Realtek(R) Audio)  
[Изменить аудиодрайвер](#)  
[Изменить ключ](#)  
[О программе](#)  
СКЗИ работает


**Опоздавший участник не допускается в аудиторию при воспроизведении задания по аудированию**

После окончания воспроизведения задания по аудированию опоздавший участник приглашается в аудиторию и для него осуществляется «Дополнительная печать»

Расположение рабочего  
места для печати ЭМ

Места  
участников  
экзамена

Станция для  
печати

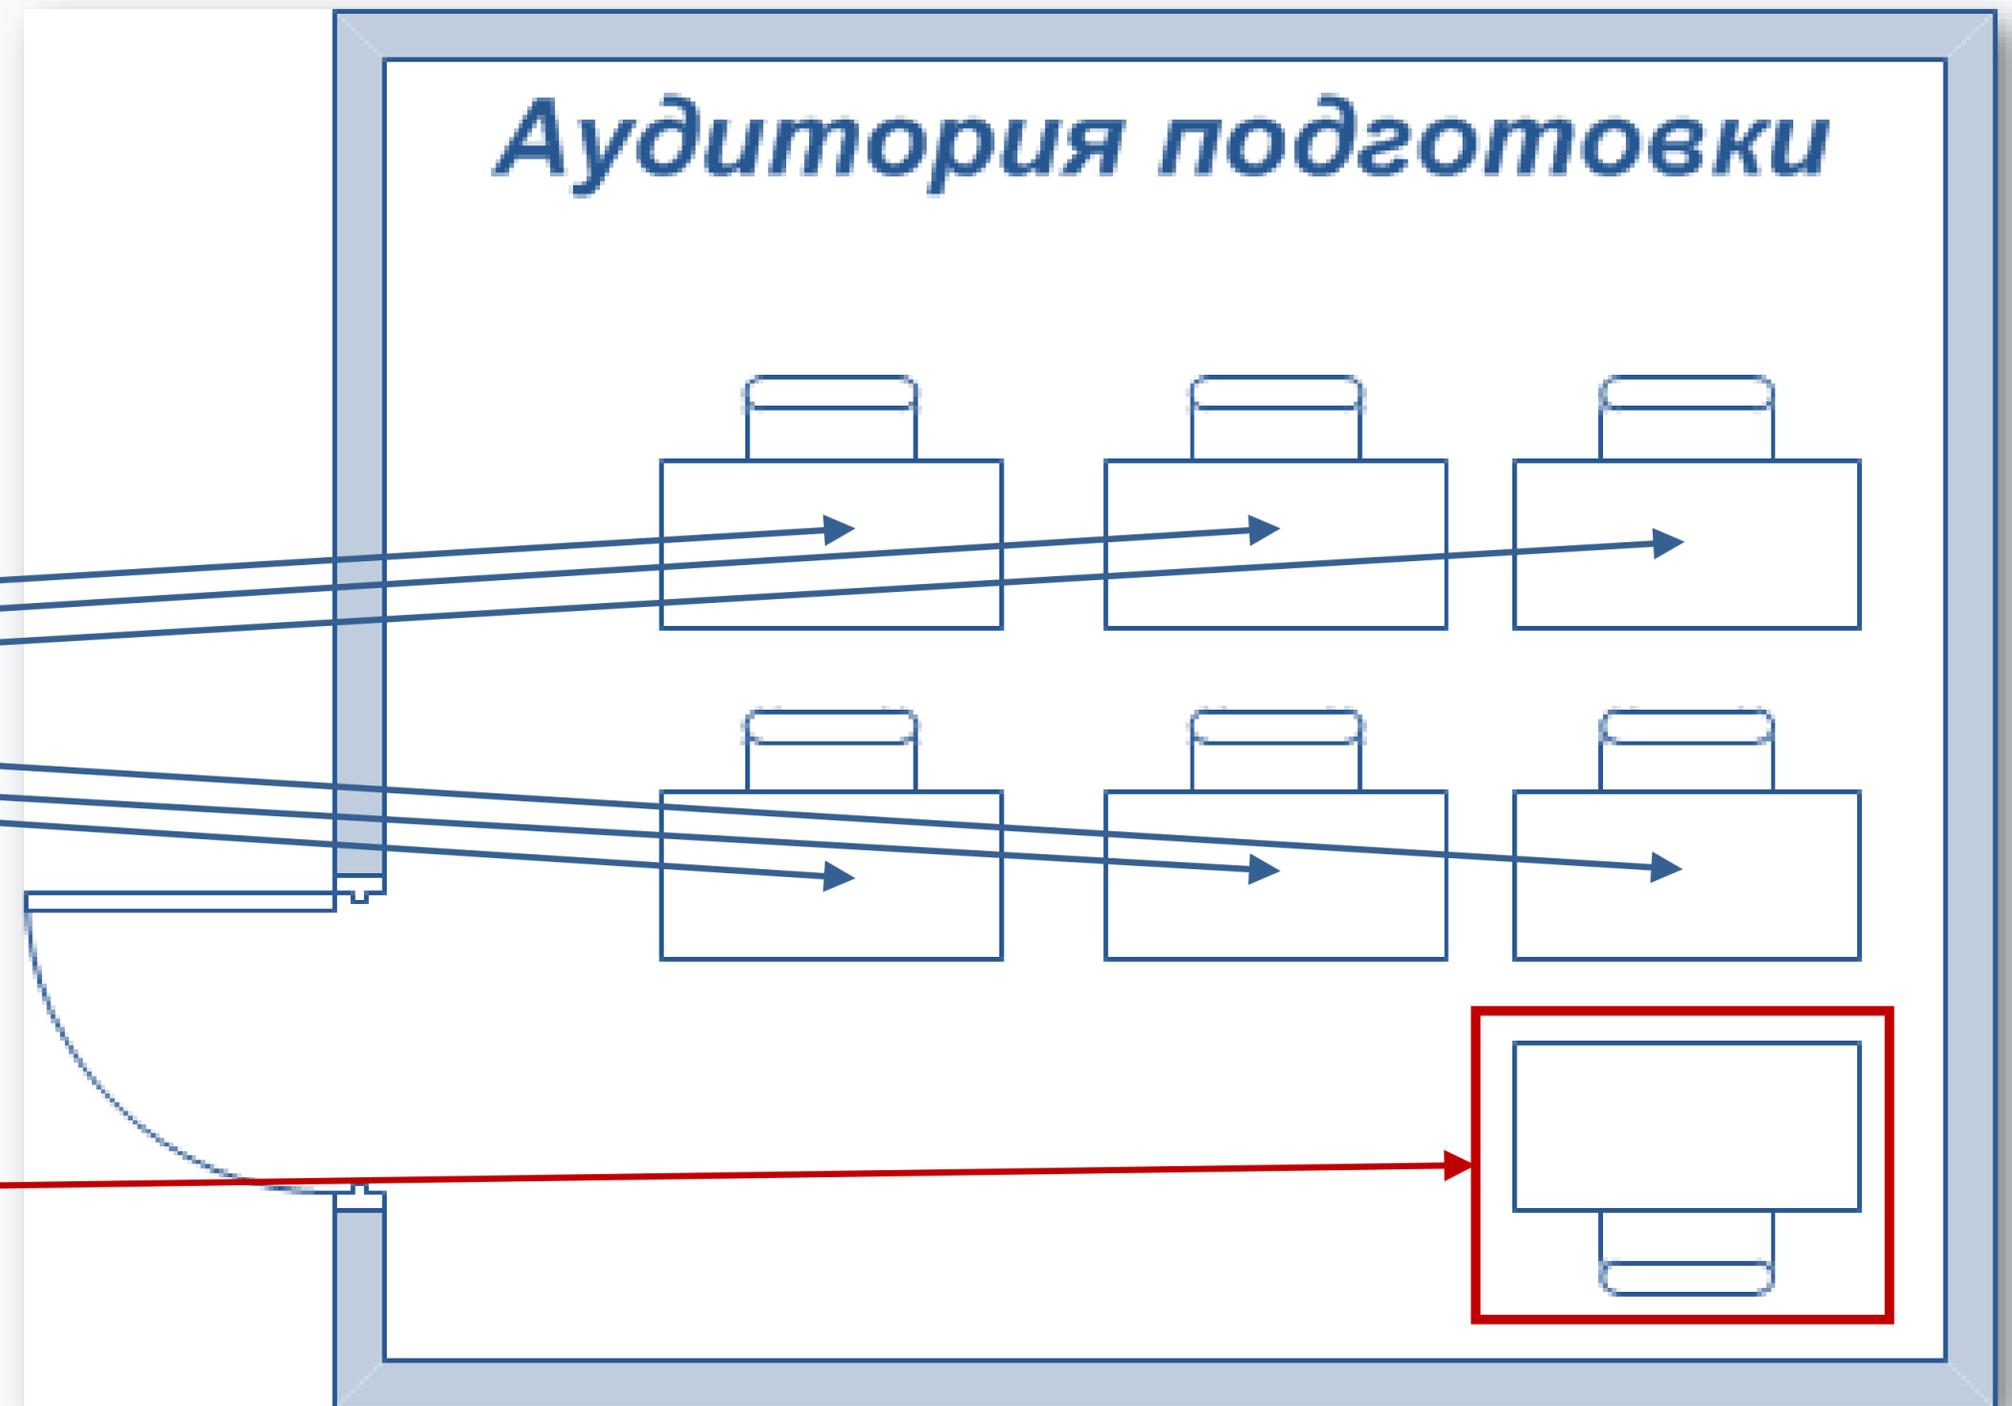

## Расположение рабочих мест участников экзамена





**Комбинированный  
миниджек –  
для наушников и  
микрофона**



**Два миниджека –  
наушники и микрофон  
подключаются отдельно**



**Разъем USB – гарнитура  
имеет встроенный аудио  
интерфейс**



**Bluetooth гарнитура –  
беспроводное  
соединение**

## Паспорт станции записи

Паспорт станции записи	
Паспорт станции записи №	90_9099_0001_A_1
Инвентарный номер:	<input type="text" value="Укажите, если имеется"/>
Отображение тестового КИМ:	<input type="radio"/> Без замечаний <input type="radio"/> Неудовлетворительно
Качество звучания фоновой мелодии:	<input type="radio"/> Без замечаний <input type="radio"/> Неудовлетворительно
Качество звучания голоса диктора:	<input type="radio"/> Без замечаний <input type="radio"/> Неудовлетворительно
Наличие фоновых шумов в ответе:	<input type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да
Наличие прерываний в ответе:	<input type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да
Громкость записи ответа:	<input type="radio"/> Без замечаний <input type="radio"/> Неудовлетворительно
Влияние фоновой мелодии на качество записи:	<input type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да
Соответствие техническим требованиям:	<input type="radio"/> Соответствует <input type="radio"/> Не соответствует
<a href="#">Технические требования</a>	
Заключение технического специалиста о возможности использования рабочей станции для проведения единого государственного экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»):	
	<input type="radio"/> Нет <input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Да, без фоновой мелодии
<input type="button" value="Закрыть"/>	<input type="button" value="Сохранить паспорт и акт"/>

- Провести контроль качества воспроизведения аудиозаписи и качества записи на станции записи ответов
- Провести контроль качества отображения электронных КИМ
- Сформировать отчет с кодом активации экзамена на станции записи ответов
- Заполнить паспорт станции записи и сохранить вместе с актом технической готовности на флеш-накопитель
- Выполнить тиражирование краткой инструкции по использованию станции записи ответов по количеству участников экзамена

9:00

- запустить ПО Станция организатора на всех АРМ в аудиториях подготовки
- запустить ПО Станция записи ответов на всех рабочих местах участников экзамена

9:30

- скачать ключ доступа к ЭМ на станции авторизации
- записать ключ доступа к ЭМ на флеш-накопитель
- загрузить ключ доступа к ЭМ на все станции организатора в аудиториях подготовки
- загрузить ключ доступа к ЭМ на все станции записи ответов во всех аудиториях проведения

- После завершения экзамена на станции записи ответов автоматически откроется форма экспорта результатов
- Нажать кнопку «Сохранить ответы» и выбрать флеш-накопитель для экспорта записей ответов участников и журнала работы станции записи ответов
- На последней станции записи ответов необходимо сформировать сопроводительный бланк к носителю аудиозаписей ответов участников экзамена и протокол создания аудионосителя ППЭ
  - Сопроводительный бланк и протокол создания содержат информацию о всех записях ответов участников экзамена со всех станций записи ответов

Станция записи ответов. АРМ Организатора

## Сохранение ответов

Подключите флеш-накопитель и выполните сохранение ответов участников экзамена

### 29 - АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (УСТНЫЙ)

Этап: Тренировка    Дата экзамена: 01.01.2025    № компьютера: 001  
Код региона: 90    Код ППЭ: 9099    № аудитории: 0001

После завершения экзамена выполните сохранение ответов участников, используя кнопку "Сохранить ответы". Одновременно на флеш-накопитель будет выполнено сохранение журнала работы станции записи ответов.

**ВНИМАНИЕ!** Не извлекайте флеш-накопитель до появления сообщения об окончании процесса сохранения ответов. После успешного завершения сохранения ответов будет выполнена попытка автоматического безопасного извлечения флеш-накопителя и выдано соответствующее сообщение о результате.

Количество экзаменов, проведенных на рабочей станции:

Номер бланка регистрации	Номер КИМ	Ответ записан	Длительность ответов	Количество ответов на задания	Сохранен
2232900005078	2900507	14.04.2022 14:14:03	15 мин. 40 сек.	4	<input checked="" type="checkbox"/>
2232900005092	2900509	14.04.2022 13:57:14	10 мин. 31 сек.	4	<input checked="" type="checkbox"/>

Системный диск: C:\  
Доступно: 359 ГБ  
(достаточно для записи ответов)

[Сохранить журнал](#)    [О программе](#)

Для экспорта пакета (пакетов) в аудиторию проведения приглашается **член ГЭК с токеном**

1. Технический специалист выполняет проверку флеш-накопителя
2. Член ГЭК подключает токен и вводит пароль
3. Технический специалист запускает процедуру экспорта
4. Совместно подтверждают данные формируемого пакета

**Подтверждение экспорта**

4

Дата экзамена: **01.01.2025**

**Экспортируемые ответы участников:**

Предмет: **29 Английский язык (устный)**

Всего работ участников: **6**

Всего станций **5**

Всего аудиторий: **2**

Предмет: **34 Китайский язык (устный)**

Всего работ участников: **1**

Всего станций **1**

Всего аудиторий: **1**

Внимание!!! Ранее созданные пакеты и сопроводительные бланки будут удалены.

Вы подтверждаете, что проверка флеш-накопителя с ответами участников была произведена в присутствии члена ГЭК и экспорт может быть выполнен?

Да
Нет

29 - АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (УСТНЫЙ)

Этап: Тренировка    Дата экзамена: 01.01.2025    № компьютера: 051  
Код региона: 90    Код ППЭ: 9099    № аудитории: 0006

Станция записи ответов. APM Организатора

**Экспорт пакета с ответами участников**

Выполните экспорт пакета с ответами участников экзамена с использованием токена члена ГЭК.

Подготовка станции записи ответов

Экзамен

Сохранение ответов

**Экспорт пакета**

Системный диск: C:1  
Доступно: 114 ГБ  
(достаточно для записи ответов)

Интернет-пакет:  
Internet\_EM\_EGE\_90\_9099\_20250101\_29-АНГ\_20211214\_144617.ipem

Экспорт результатов экзамена выполняется после сохранения на флеш-накопитель ответов со всех станций записи в аудитории. Перед экспортом пакета с ответами участников выполните проверку данных флеш-накопителя с ответами участников, используя кнопку "Проверить сохраненные ответы".

✓ Ответы проверены! Не извлекайте флеш-накопитель до окончания процесса экспорта данных.

Член ГЭК должен убедиться, что по результатам проверки данные флеш-накопителя корректны и доступны для экспорта. В случае отсутствия особых ситуаций выполните экспорт пакета с ответами участников. Если некоторые данные флеш-накопителя недоступны для экспорта, необходимо повторить сохранение ответов на указанных станциях записи.

✓ Токен проверен! Не извлекайте токен члена ГЭК из компьютера до окончания процесса экспорта данных.

Внимание! В случае недостатка свободных USB-портов задействуйте для экспорта другую станцию с достаточным количеством USB-портов или используйте USB-концентратор для подключения флеш-накопителя, токен члена ГЭК рекомендуется подключать непосредственно в USB-порт компьютера.

90-29-20250101-9099-0006-051	- Успешно
90-29-20250101-9099-0006-052	- Успешно
90-29-20250101-9099-0008-053	- Успешно
90-29-20250101-9099-0008-054	- Успешно
90-29-20250101-9099-0008-055	- Успешно
90-34-20250101-9099-0008-061	- Успешно

Отключить проверку экспорта

3

Для выполнения экспорта необходимо выбрать станцию записи ответов, имеющую два **свободных** USB-порта с **удобным** доступом

Станция авторизации

Регион: 90 - ОУ, находящиеся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 777 Данные подтверждены

← Передача экзаменационных материалов в РЦОИ

Дата экзамена: 01.01.2025

	Тип	Имя файла	Статус	Изменен	Передано, %	Комментарий РЦОИ	Комментарий ППЭ
✓	Тест	BLANK_TEST_EGE_90_9099_20250101_01-РУС_AC01_RC0	Подтвержден	22.10.2021 16:43	100,00		Качество печати достаточное
✓	Тест	BLANK_TEST_EGE_90_9099_20250101_14-КИТ_AC01_RC0	Подтвержден	22.10.2021 16:43	100,00		Качество печати достаточное
✓	Тест	BLANK_TEST_EGE_90_9099_20250101_25-ИНФ_AC01_RC0	Подтвержден	22.10.2021 16:43	100,00		Качество печати достаточное
✓	Тест	BLANK_TEST_EGE_90_9099_20250101_29-АНГ_AC01_RC0	Подтвержден	22.10.2021 16:43	100,00		Качество печати достаточное
✓	Тест	BLANK_TEST_EGE_90_9099_20250101_34-КИТ_AC01_RC0	Подтвержден	22.10.2021 16:43	100,00		Качество печати достаточное
✓	Тест	BLANK_TEST_EGE_90_9099_20250101_22-MAT_AC01_RC0	Подтвержден	22.10.2021 16:48	100,00		Качество печати достаточное
✓	Аудио	VOICE_EGE_90_9099_20250101_34-КИТ_AC01_RC02_061	Подтвержден	28.10.2021 16:14	100,00		
✓	Аудио	VOICE_EGE_90_9099_20250101_29-АНГ_AC01_RC02_052	Подтвержден	28.10.2021 16:14	100,00		
✓	КЕГЭ	KEGE_90_9099_20250101_25-ИНФ_AC01_RC02_041_2021	Подтвержден	28.10.2021 16:14	100,00		
✓	Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_01-РУС_AC01_RC00_701	Подтвержден	28.10.2021 16:14	100,00		
✓	Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_01-РУС_AC01_RC05_001	Подтвержден	28.10.2021 16:14	100,00		
✓	Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_14-КИТ_AC01_RC00_701	Подтвержден	28.10.2021 16:14	100,00		
✓	Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_14-КИТ_AC01_RC05_002	Подтвержден	28.10.2021 16:14	100,00		
✓	Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_22-MAT_AC01_RC00_701	Сохранен	28.10.2021 16:15	100,00		
✓	Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_22-MAT_AC01_RC05_003	Сохранен	28.10.2021 16:15	100,00		
✓	Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_25-ИНФ_AC01_RC00_701	Передан	28.10.2021 15:53	100,00		
✓	Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_25-ИНФ_AC01_RC02_004	Передан	28.10.2021 15:53	100,00		
✓	Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_29-АНГ_AC02_RC02_701	Передан	28.10.2021 15:53	100,00		
✓	Бланки	BLANK_EGE_90_9099_20250101_34-КИТ_AC02_RC02_701	Подтвержден				

Во время технической подготовки передайте тестовый пакет для проверки взаимодействия. В день экзамена по окончании передачи в РЦОИ всех экзаменационных материалов с и отправлены в РЦОИ» кнопкой «Подтвердить». В случае отклонения пакета в РЦОИ или при отправке нового пакета передача статуса. Все пакеты сформированы и отправлены в РЦОИ 28.10.2021 16:01

Состояние подключения:  федеральный портал  сервер РЦОИ

Подготовка аудиозаписей для передачи

Выберите флеш-накопитель, на котором сохранены аудиозаписи для передачи в РЦОИ, и нажмите кнопку Добавить

F:\

Аудиозаписи для передачи в РЦОИ:

- ✓ VOICE\_90\_01012019\_9099\_29\_08052018\_201738.pvr. Подготовлен
- ✓ VOICE\_90\_01012019\_9099\_31\_08052018\_201739.pvr. Подготовлен
- ✓ VOICE\_90\_01012019\_9099\_30\_08052018\_201741.pvr. Подготовлен

Комментарий:

- Регистрационные бланки участников экзамена и формы ППЭ сканируются на станции сканирования в штабе ППЭ (бланки сканируются в аудиторию проведения, формы в аудиторию 7777 «Штаб»)
- Для настройки сканера используется эталонный калибровочный лист
- Экспорт пакетов с аудиозаписями участников и пакетов с регистрационными бланками участников и формами ППЭ осуществляется на станции авторизации в разделе «Отправка в РЦОИ»
- В ЛК ППЭ производится передача журналов со всех станций

Этап	Статус	Сроки (по местному времени)		Отображение в мониторинге ППЭ
		Не ранее	Не позднее	
Техническая подготовка	<b>Техническая подготовка пройдена</b>	<b>5</b> календарных дней	<b>17:00</b> за день до экзамена	<b>Техподготовка пройдена</b>
Контроль технической готовности	<b>Контроль технической готовности завершен</b>	<b>2</b> рабочих дней	<b>17:00</b> за день до экзамена	<b>КТГ завершен</b>
Авторизация		<b>2</b> рабочих дней	<b>17:00</b> за день до экзамена	<b>Авторизовалось</b> (авторизовалось членов ГЭК)
Передача актов готовности		<b>2</b> рабочих дней	<b>17:00</b> за день до экзамена	<b>Акты переданы</b> (передано актов)
Скачивание ключа		<b>9:30</b> в день экзамена	<b>10:00</b> в день экзамена	<b>Ключ скачан</b>
Начало экзаменов	<b>Экзамены успешно начались</b>	<b>10:05</b> в день экзамена	<b>11:00</b> в день экзамена	<b>Экзамены начались</b>
Завершение аудирования	<b>Аудирование успешно завершено</b>	<b>10:40</b> в день экзамена	<b>11:35</b> в день экзамена	<b>Аудирование завершено</b>
Завершение экзаменов	<b>Экзамены завершены</b>	<b>10:30</b> в день экзамена	<b>16:30</b> в день экзамена	<b>Экзамены завершены</b>
Передача бланков	<b>Материалы переданы в РЦОИ</b>	<b>11:00</b> в день экзамена	<b>19:00</b> в день экзамена	<b>Материалы переданы</b>
Передача журналов		<b>10:30</b> в день экзамена	<b>19:00</b> в день экзамена	<b>Журналы переданы</b>

## Мониторинг готовности ППЭ

Общие сведения				Члены ГЭК		Статус экзамена		Назначено аудиторий		Подготовка к экзаменам					Этапы проведения экзаменов					Ст. АВТОРИЗАЦИИ		Ст. ПЕЧАТИ			Ст. СКАНИРОВАНИЯ				Ст. ЗАПИСИ		
Технологии	Дата проведения экзамена	Код ППЭ	Наименование ППЭ	Назначено	Авторизовалось	Статус экзамена	Назначено аудиторий	Техподготовка пройдена	КТГ завершен	Акты переданы	Ключ скачан	Экзамены начались	Экзамены завершены	Бланки переданы	Журналы переданы	Акт	Акт(Р)	Акт	Жур.	Акт(Р)	Жур. (Р)	Акт	Жур.	Акт(Р)	Жур. (Р)	Акт	Жур.	Акт(Р)	Жур. (Р)		

Станция авторизации (ГИА-9)

Регион: 90 - ОО, находящиеся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 001 Данные не подтверждены

### ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

**Сведения мониторинга о готовности ППЭ на дату проведения экзаменов (актуально на 18:32 06.04.2022)**

01.01.2025 [Обновить](#)

Авторизация выполнена: **Нет** [подробнее](#) Аудиторий: 7

Текущий статус: **Отсутствует**

**Станция для печати**

Акт осн.	Журн. осн.	Акт рез.	Журн. рез.
5	0	4	0

**Станция сканирования**

Акт осн.	Журн. осн.	Акт рез.	Журн. рез.
4	0	4	0

**Станция авторизации**

Акт осн.	Акт рез.		
1	1		

[Сведения о работе станции](#)


Состояние подключения: ● сервис выдачи ЭМ ● сервер РЦОИ

- Авторизация и получение ключа доступа к ЭМ
- Печать дополнительных бланков ответов №2
- Получение файлов произвольного формата из РЦОИ
- Передача в РЦОИ пакетов с электронными образами бланков и форм ППЭ
- Передача статусов выполнения этапов подготовки/проведения экзаменов, электронных актов технической готовности и журналов проведения экзамена для обеспечения мониторинга готовности и проведения экзаменов в ППЭ
- Получение ЭМ по защищенной сети

Интернет: наличие стабильного стационарного канала связи **с выходом в защищенную сеть**

Использование Windows 7 SP1 не рекомендуется в связи с завершением ее поддержки производителем

Категорически запрещается использование операционной системы, развернутой из образа

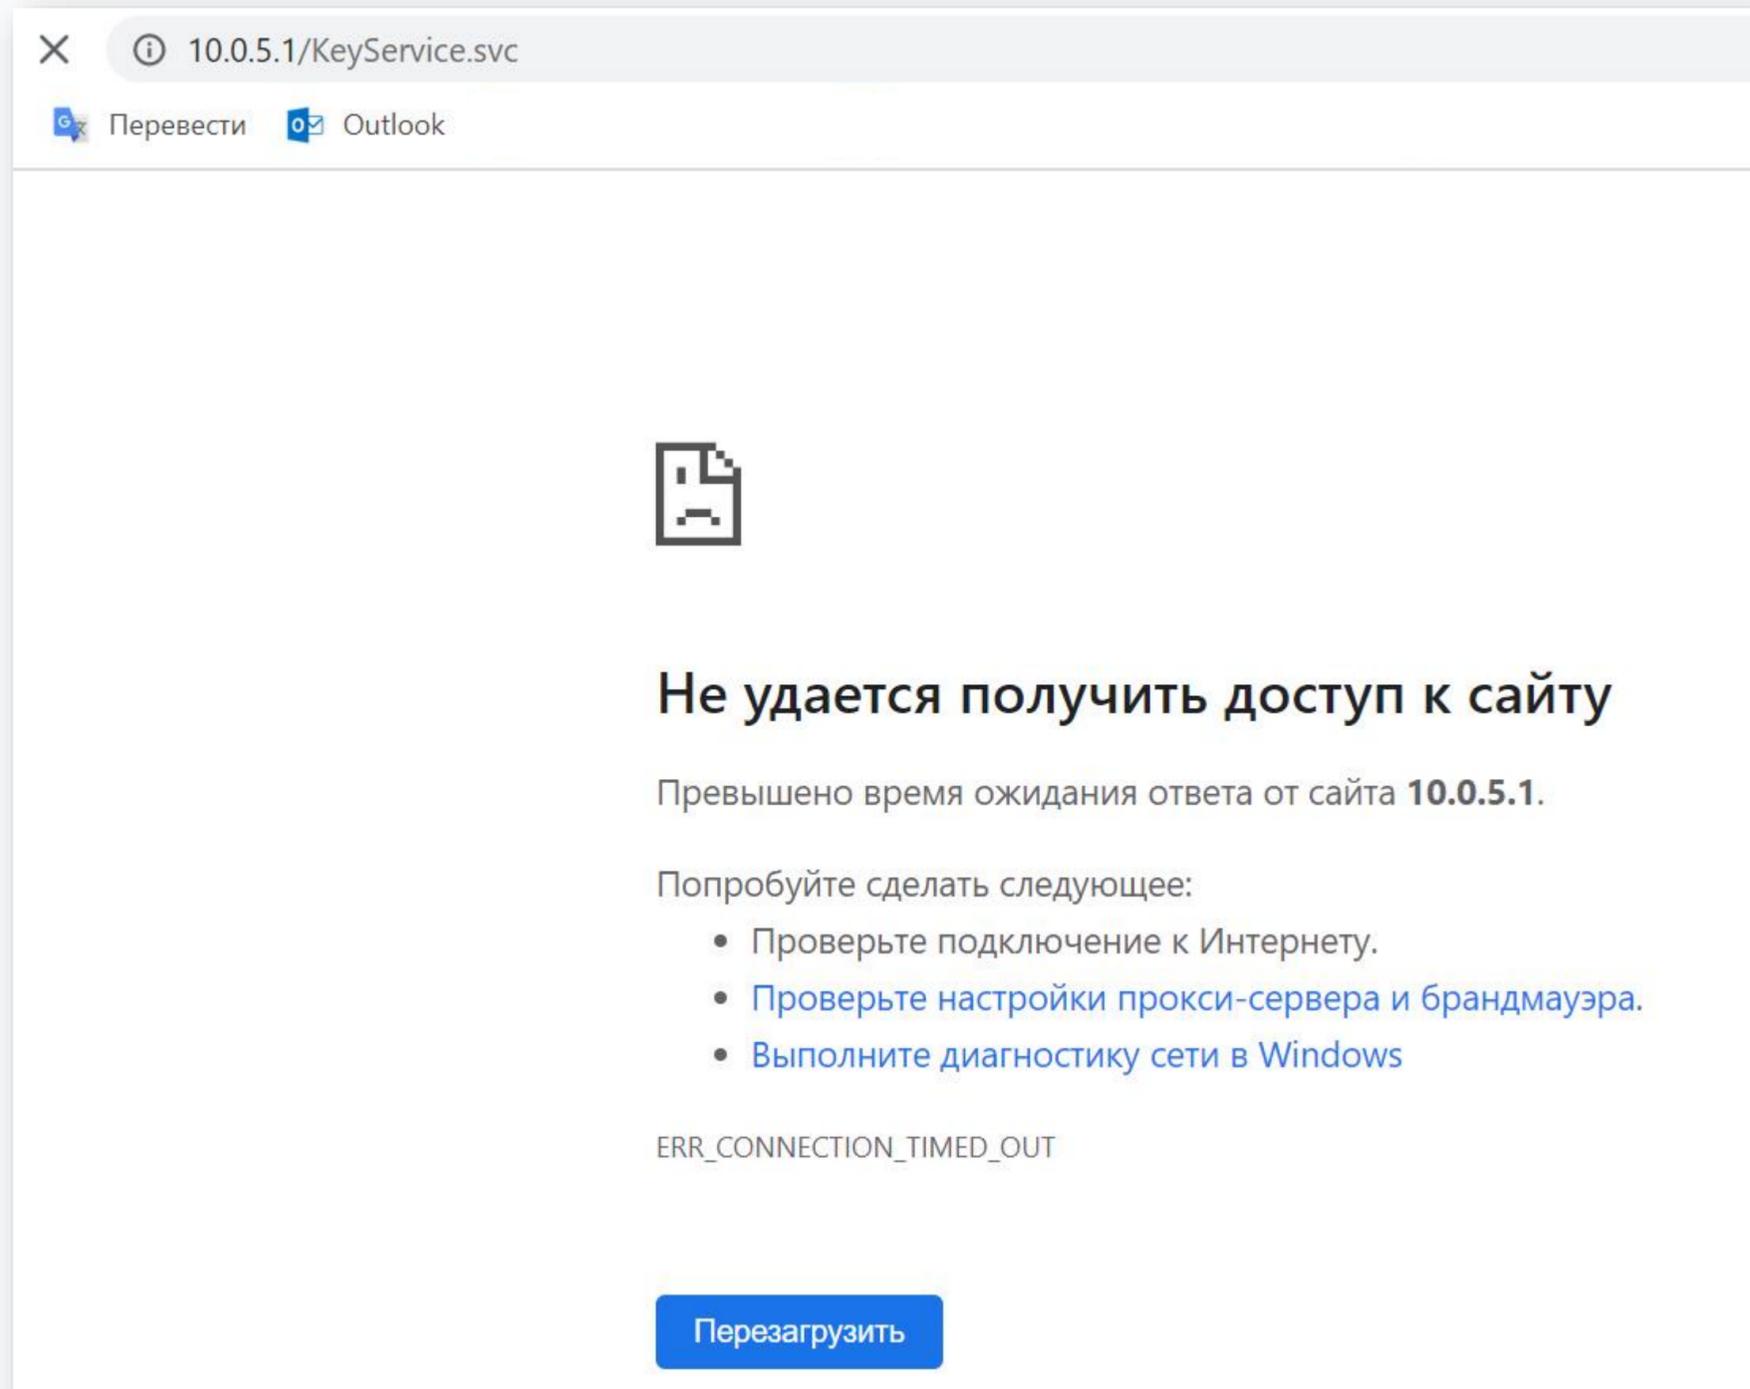

Для проверки доступности и работоспособности основного портала:

1. Перейдите по адресу в браузере:

<https://10.0.5.1/KeyService.svc>

2. В случае если появится сообщение об ошибках в сертификате безопасности сайта, все равно продолжайте его открытие.

3. В появившемся окне для авторизации укажите:

**Логин: 1**

**Пароль: 1**

В результате авторизации в окне браузера отобразится информация о развернутой службе. В этом случае проверка доступности портала считается успешно завершённой

Станция авторизации (ГИА-9)

Регион: 90 - ОУ, находящиеся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 001 **Данные не подтверждены**

### Авторизация и получение ключа доступа к ЭМ

В разделе настроек станции должна быть выполнена загрузка файла виртуального токена ОГЭ. Поле ввода пароля к токену ОГЭ станет доступно после его загрузки.

Для авторизации на федеральном портале и подтверждения настроек станции авторизации выберите дату экзамена из списка, введите пароль к токену и нажмите кнопку «Авторизация»  
 Для получения ключа доступа к ЭМ, размещенного на федеральном портале, выберите текущую дату экзамена из списка, введите пароль к токену и нажмите кнопку «Основной ключ».  
 Для запроса резервного ключа доступа к ЭМ выберите текущую дату экзамена из списка, введите пароль к токену и нажмите кнопку «Резервный ключ».

Дата экзамена:

Пароль доступа к токену ОГЭ:

Токен загружен

Состояние подключения:  федеральный портал  сервер РЦОИ

До подтверждения данных о ППЭ запрещены следующие действия:

- ✓ Получение пакета с сертификатами специалистов РЦОИ и адреса подключения к РЦОИ
- ✓ Передача материалов в РЦОИ, включая тестовые пакеты сканирования
- ✓ Передача и отмена переданных ранее статусов в систему мониторинга
- ✓ Передача в систему мониторинга и удаление актов и журналов
- ✓ Печать ДБОН№2
- ✓ Получение файлов произвольного формата из РЦОИ
- ✓ Получение интернет-пакетов с ЭМ

Станция авторизации (ГИА-9)

Регион: 90 - ОО, находящиеся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 001 **Данные подтверждены**

### Настройки

Информация о ППЭ

Регион:  Код ППЭ:  № компьютера:   Резервная станция

**Данные подтверждены. Изменить**

Токен ОГЭ  
 Загружен 90\_09099\_2023.tkn

Токен ОГЭ субъекта РФ -  
**ТТ\_ТТТТ\_ТТТТ\_NNN\_PPPP.tkn**

Получение резервного ключа

Дата экзамена: 01.01.2025 Код ППЭ: 9099

Предмет: 03 - Физика

Выберите нештатную ситуацию:

Использование новой резервной станции для печати ЭМ

Запрос дополнительных материалов для печати на уже задействованной станции

Все необходимые данные для получения резервного ключа введены корректно

Сохранить Закрыть

Получение резервного ключа

Дата экзамена: 01.01.2025 Код ППЭ: 9099

Предмет: 03 - Физика

Выберите нештатную ситуацию:

Использование новой резервной станции для печати ЭМ

Запрос дополнительных материалов для печати на уже задействованной станции

- Укажите код аудитории, в которой возникла нехватка ЭМ  
- При необходимости уточните № компьютера в указанной аудитории  
- Введите количество ИК, которое осталось напечатать

Аудитория: 0003 № компьютера: 03 ИК для печати: 2 Количество участников от 1 до 3

Все необходимые данные для получения резервного ключа введены корректно

Сохранить Закрыть

Резервный ключ доступа к ЭМ:



- **в случае недостатка комплектов ЭМ на задействованной станции для печати** – в случае недостатка доступных для печати ИК на рабочей (основной или резервной) станции для печати, например, из-за большого количества брака или порчи комплектов участниками
- **для резервной станции для печати** – в случае возникновения нештатной ситуации на основной станции для печати, которую не удалось оперативно устранить, **для печати комплектов ЭМ**
- **для резервной станции для печати** – в случае возникновения нештатной ситуации на основной станции для печати, которую не удалось оперативно устранить
- **для воспроизведения аудио** (при проведении письменного экзамена с разделом воспроизведения аудио)

**В случае использования в день проведения экзамена любой, ранее не зарегистрированной станции для печати, в том числе вместо основной станции, необходимо настроить новую станцию как резервную и передать акт технической готовности**

Каждый пароль позволит напечатать ИК на одной из станций печати ЭМ или воспроизвести аудиозадания

Необходимо получить все пароли, которые позволят напечатать запланированные для проведения экзаменов в ППЭ материалы во всех аудиториях ППЭ

Для удобства использования все полученные пароли объединяются в единый файл пароля, используемый на всех станциях ППЭ

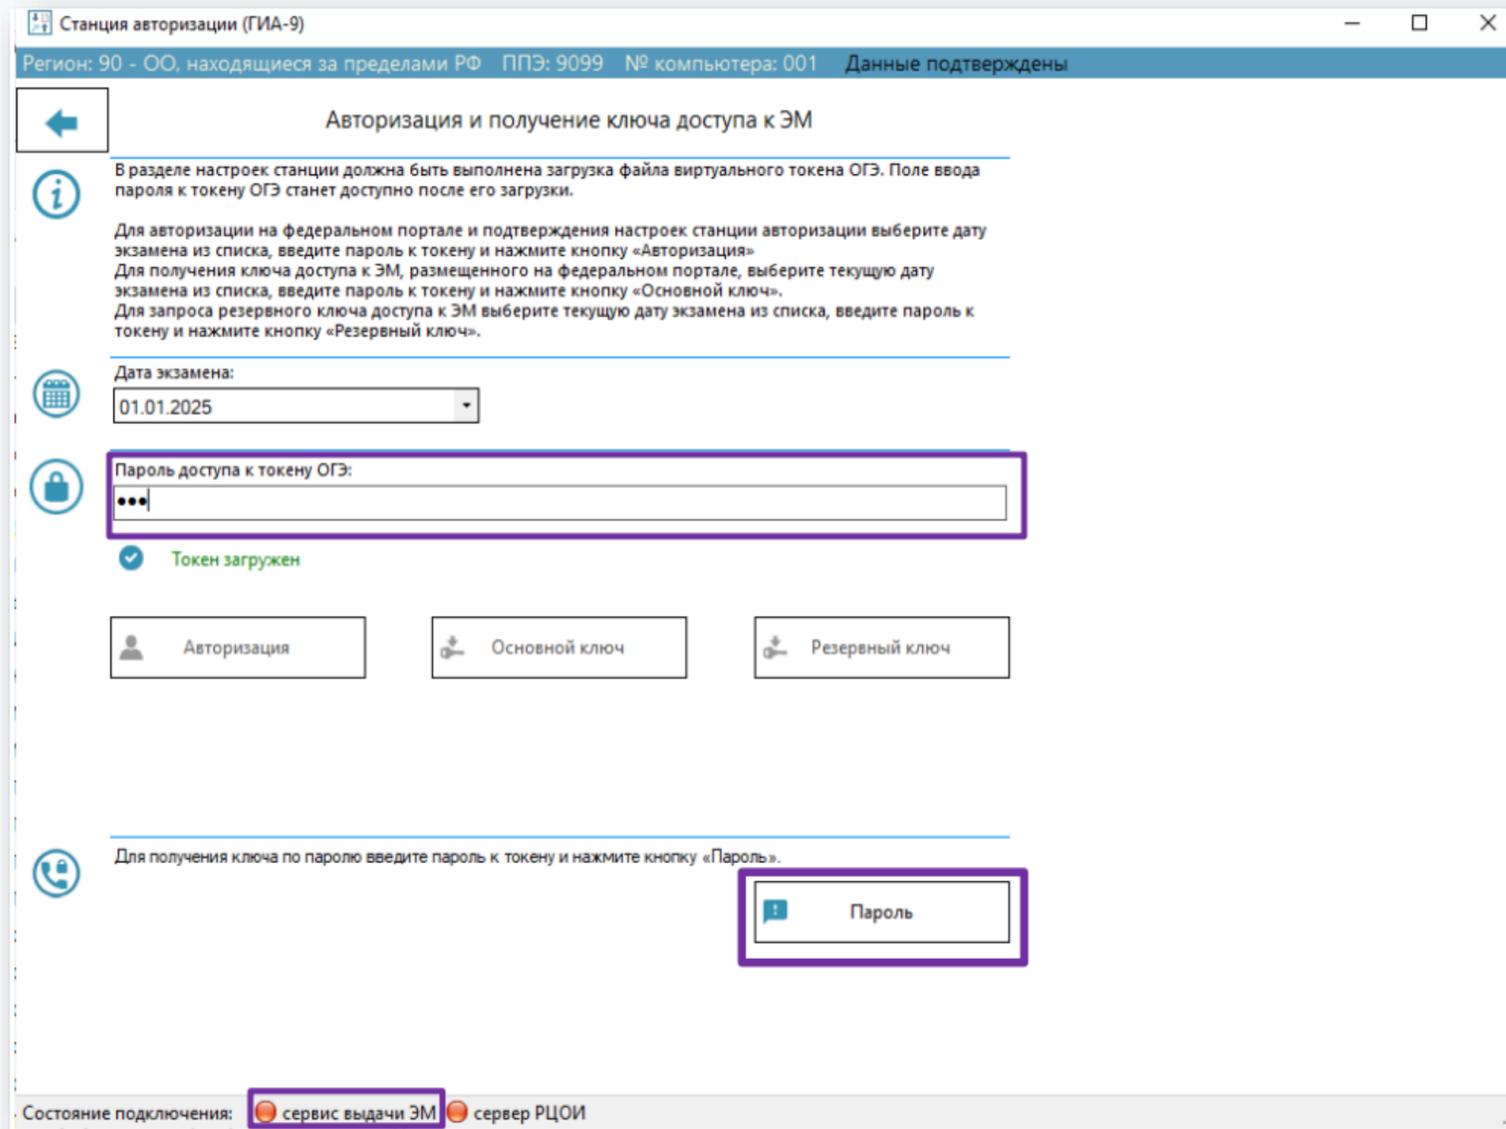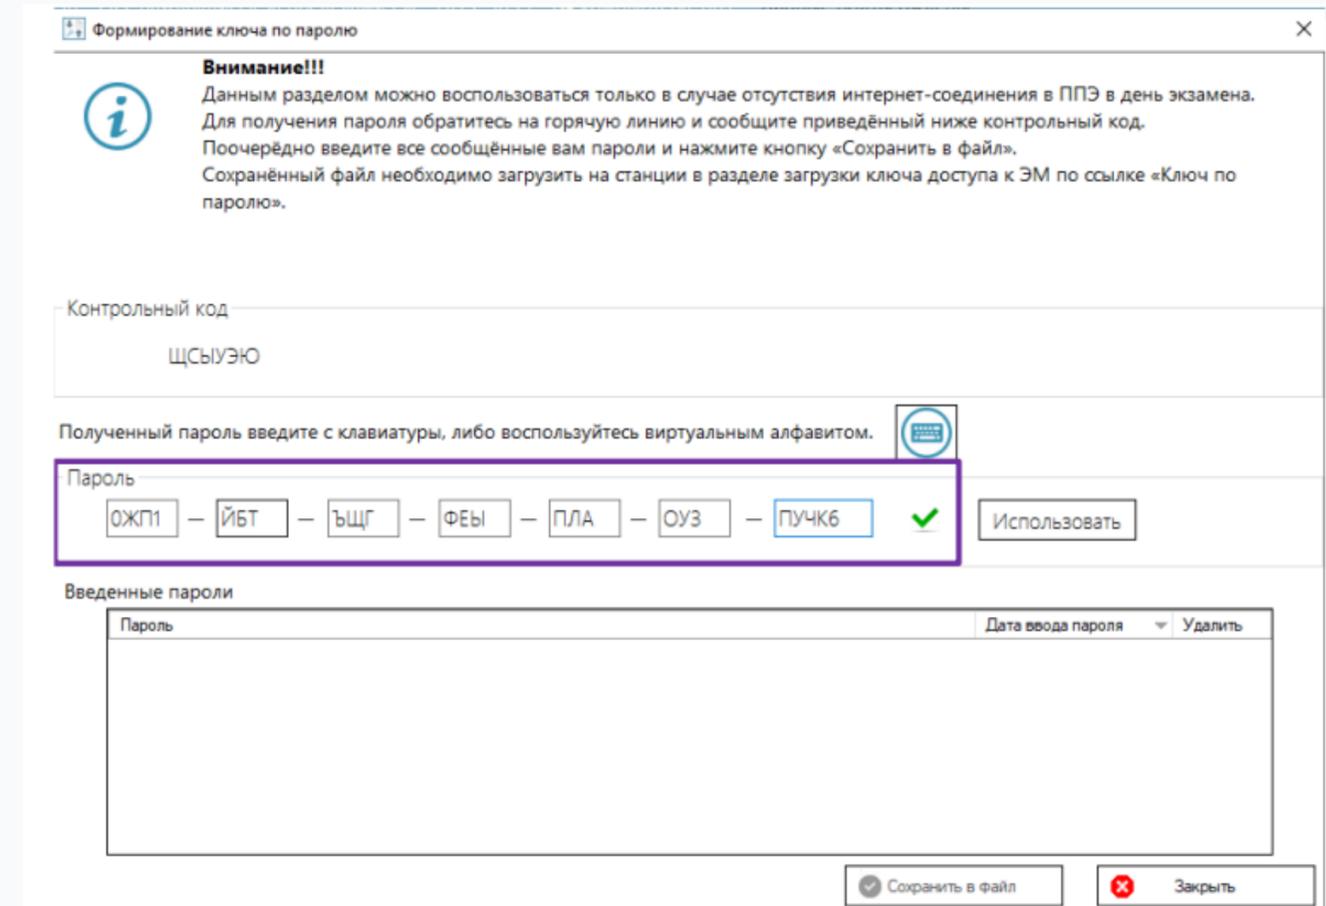

Тестовая печать тестового **ДБОН№2 м ДБОН№2 по физике** возможна только после подтверждения настроек авторизацией с использованием токена ОГЭ, а также при наличии назначения ППЭ на экзамен по физике

Регион: 90 - ОО, находящиеся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 001 Данные подтверждены

Печать дополнительных бланков ответов №2

Выберите принтер для печати: VersaLink B7035

Тестовая печать ДБОН№2
  Тестовая печать ДБОН№2 по физике

Максимальное количество выделенных ДБОН№2 для ППЭ: 500; по физике: 500;  
 По состоянию на 07.04.2022 11:14:16  
 - напечатано ДБОН№2: 5 по физике: 0  
 - доступно ДБОН№2: 495 по физике: 500

Для печати дополнительных бланков ответов укажите необходимое количество бланков и нажмите кнопку «Получить и напечатать ДБОН№2». По окончании печати проверьте качество напечатанного комплекта и подтвердите его корректность. Забронированные комплекты повторно печатать запрещено, в случае отсутствия доступных для печати бланков обратитесь в РЦОИ.

Количество ДБОН№2 для печати (от 1 до 20): 5

**Внимание!** На экзаменах по предмету "03-Физика" дополнительно используются специальные ДБОН№2 с полями для записи результатов эксперимента. Для их печати нажмите кнопку "Получить и напечатать ДБОН№2 по физике". Использование ДБОН№2 по физике на других предметах запрещено.

Сведения о напечатанных дополнительных бланках ответов №2

Дата и время	Тип бланков	Кол-во	Номера полученных ДБОН№2	Статус печати
07.04.2022 11:14:10	Стандартный	5	2105000000444, 2105000000451, 2105000000468, 2105000000475, 2105000000482	Успешно напечатано <a href="#">Забронировать</a>

Для проведения экзамена напечатайте достаточное количество дополнительных бланков ответов №2.

Состояние подключения: ● сервис выдачи ЭМ ● сервер РЦОИ

Станция авторизации (ГИА-9)

Регион: 90 - ОУ, находящиеся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 001 Данные подтверждены

### Мониторинг готовности ППЭ

Дата экзамена: 01.01.2025

Текущий статус: **Рассадка участников в ППЭ не выполнена**

Контроль технической готовности завершен

ФИО ответственного: Иванов Иван Иванович

Статус	Дата передачи	ФИО ответственного	Срок (не ранее)	Срок (не позднее)
Техническая подготовка пройдена	27.12.2024 9:31	Иванов Иван Иванович	27.12.2024 00:00	31.12.2024 17:00
Контроль технической готовности завершен			30.12.2024 00:00	31.12.2024 17:00
Экзамены успешно начались			01.01.2025 10:05	01.01.2025 11:00
Аудирование успешно завершено			01.01.2025 10:40	01.01.2025 11:35
Экзамены завершены			01.01.2025 10:30	01.01.2025 16:30

---

Станция авторизации (ГИА-9)

Регион: 90 - ОУ, находящиеся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 001 Данные подтверждены

### Мониторинг готовности ППЭ

Дата экзамена: 01.01.2025

Текущий статус: **Необходимо подтвердить полноту передачи в РЦОИ отсканированных ЭМ**

Бланки переданы в РЦОИ

ФИО ответственного: Иванов Иван Иванович

Статус	Дата передачи	ФИО ответственного	Срок (не ранее)	Срок (не позднее)
Техническая подготовка пройдена	27.12.2024 9:31	Иванов Иван Иванович	27.12.2024 00:00	31.12.2024 17:00
Контроль технической готовности завершен	30.12.2024 15:41	Иванов Иван Иванович	30.12.2024 00:00	31.12.2024 17:00
Экзамены успешно начались	01.01.2025 10:15	Иванов Иван Иванович	01.01.2025 10:05	01.01.2025 11:00
Аудирование успешно завершено	01.01.2025 10:45	Иванов Иван Иванович	01.01.2025 10:40	01.01.2025 11:35
Экзамены завершены	01.01.2025 17:15	Иванов Иван Иванович	01.01.2025 10:30	01.01.2025 16:30
Материалы переданы в РЦОИ			01.01.2025 11:00	01.01.2025 19:00

Передача актов и журналов (сроки передачи: актов - от 30.12.2024 00:00 до 31.12.2024 17:00; журналов - от 01.01.2025 10:30 до 01.01.2025 19:00)

Предмет (технологии): Все Тип станции: Все Аудитория: Все

Предмет	Дата рассадки	Аудитория	Р	Тип станции	№ компьютера	Акт (регистрация)	Журнал
01 - Русский язык	27.12.2024 18:00	0001		Станция печати ЭМ	-	30.12.2024 15:41:06	Не передан
01 - Русский язык	27.12.2024 18:00	0002		Станция печати ЭМ	-	30.12.2024 15:41:06	Не передан
01 - Русский язык	-	Штаб		Станция сканирования	-	30.12.2024 15:41:06	Не передан
03 - Физика	27.12.2024 18:00	0003		Станция печати ЭМ	-	30.12.2024 15:41:06	Не передан
03 - Физика	-	Штаб		Станция сканирования	-	30.12.2024 15:41:06	Не передан
Все предметы	-	Штаб		Станция авторизации	-	30.12.2024 15:41:06	Не предусмотрен

Во время подготовки и проведения экзамена передавайте статусы, акты и журналы в соответствии с рекомендованными сроками.

Состояние подключения: ● сервис выдачи ЭМ ● сервер РЦОИ

**В рамках КТГ** необходимо передать электронные акты технической готовности со всех планируемых для использования на экзаменах станциях:

- Станциях для печати, включая резервные
- Станциях сканирования в ППЭ, включая резервные
- Станции авторизации

**По окончании экзамена** необходимо передать электронные журналы проведения экзамена со следующих станций:

- Станций для печати, включая резервные, не используемые при проведении экзамена
- Станциях сканирования в ППЭ, включая резервные, не используемые при проведении экзамена

## Передача актов и журналов

Станция авторизации (ГИА-9)

Регион: 90 - ОУ, находящиеся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 001 Данные подтверждены

Мониторинг готовности ППЭ

Дата экзамена: 01.01.2025

Текущий статус: Необходимо сформировать и передать все акты

Контроль технической готовности завершен

ФИО ответственного: Иванов Иван Иванович

Статус	Дата передачи	ФИО ответственного	Срок (не ранее)	Срок (не позднее)
Техническая подготовка пройдена	27.12.2024 9:31	Иванов Иван Иванович	27.12.2024 00:00	31.12.2024 17:00
Контроль технической готовности завершен			30.12.2024 00:00	31.12.2024 17:00
Экзамены успешно начались			01.01.2025 10:05	01.01.2025 11:00
Аудирование успешно завершено			01.01.2025 10:40	01.01.2025 11:35
Экзамены завершены			01.01.2025 10:30	01.01.2025 16:30
Материалы переданы в РЦОИ			01.01.2025 11:00	01.01.2025 19:00

Передача актов и журналов (сроки передачи: актов - от 30.12.2024 00:00 до 31.12.2024 17:00; журналов - от 01.01.2025 10:30 до 01.01.2025 19:00)

Предмет (технологии): Все Тип станции: Все Аудитория: Все

Предмет	Дата рассадки	Аудитория	P	Тип станции	№ компьютера	Акт (регистрация)	Журнал
01 - Русский язык	28.12.2024 15:00	0001		Станция печати ЭМ	-	Не передан	Не передан
01 - Русский язык	28.12.2024 15:00	0002		Станция печати ЭМ	-	Не передан	Не передан
01 - Русский язык	-	Штаб		Станция сканирования	-	Не передан	Не передан
03 - Физика	28.12.2024 15:00	0003		Станция печати ЭМ	-	Не передан	Не передан
03 - Физика	-	Штаб		Станция сканирования	-	Не передан	Не передан

Все предметы

Во время подготовки и провед

Состояние подключения: ● сервер

Акты и журналы для передачи

Акты готовности и журналы для передачи:

- ACT\_PRINT\_OGE\_90\_9099\_20250101\_01-РУС\_0001\_001.dat  
Подготовлен для передачи
- ACT\_PRINT\_OGE\_90\_9099\_20250101\_01-РУС\_102\_Резерв.dat  
Подготовлен для передачи
- ACT\_PRINT\_OGE\_90\_9099\_20250101\_03-ФИЗ\_0003\_003.dat  
Подготовлен для передачи
- ACT\_PRINT\_OGE\_90\_9099\_20250101\_03-ФИЗ\_104\_Резерв.dat  
Подготовлен для передачи
- ACT\_SCAN\_OGE\_90\_9099\_20250101\_01-РУС\_111.dat  
Подготовлен для передачи
- ACT\_AUTH\_OGE\_90\_9099\_20230516\_001.dat  
Передача запрещена. Дата файла не соответствуют текущим настройкам станции авторизации [Подробнее](#)

Внимание! Обнаружены файлы, передача которых запрещена. Описание причины см. по ссылке Подробнее соответствующего файла.

Передача **запрещена** в случаях:

- использования одного компьютера как нескольких основных станций (печати и сканирования, печати и авторизации, сканирования и авторизации);
- использования кода аудитории, отличного от данных рассадки;
- неуникального использования номера компьютера в ППЭ;
- на станцию загружен неактуальный интернет-пакет;
- передачи в день экзамена акта с ранее зарегистрированной станции, для которой на портале выдачи ЭМ размещен ключ

Информация о ППЭ

Загрузите полученный от РЦОИ файл токена ОГЭ.

**Токен ОГЭ**  
**Не загружен**

Код региона и код ППЭ заполняются автоматически из загруженного файла токена ОГЭ.

**Код региона:**  Регион не найден

**Код МСУ:**

**Код ППЭ:**

**№ компьютера:**  Введите уникальный для ППЭ № компьютера.

В случае изменения кода МСУ и № компьютера новые значения будут применены при создании новых экзаменов. Для корректировки значений в ранее созданных экзаменах выберите соответствующий экзамен и перейдите на страницу с информацией об аудитории.

Станция для печати (ГИА-9). АРМ Технического специалиста

**Регион:** 90 - ОУ, находящиеся за пределами РФ **Код МСУ:** 777 **Код ППЭ:** 9099 **№ компьютера:** 001 [Изменить](#)

Выберите экзамен для запуска или создайте новый

Начатые и завершённые экзамены	№ аудитории   № компьютера	Текущий статус
<a href="#">01.01.2025   06-Биология</a>	0001   001	Техническая подготовка

Проконтролируйте, что поля «Код региона» и «Код ППЭ» заполнены верно, значения из этих полей будут впечатаны в бланки участников ОГЭ

Станция для печати (ГИА-9). АРМ Технического специалиста

## Техническая подготовка

Не позднее чем за день до экзамена необходимо завершить все действия по технической подготовке аудитории и напечатать протокол технической готовности аудитории.

### 03 - ФИЗИКА

Этап: Тренировка Дата экзамена: 01.01.2025 № компьютера: 001  
Код региона: 90 Код МСУ: 0900 Код ППЭ: 9099 № аудитории: 0001

Проверка	Статус	Системное сообщение
✓ Системные дата и время	Выполнено	Подтвердите корректность текущего системного времени: 30.03.2023 16:11:47 <input checked="" type="checkbox"/> Системное время установлено корректно
✓ Загрузка ЭМ	Выполнено	<input type="button" value="Загрузить"/> Интернет-пакет загружен: Internet_EM_OGE_90_20250101_03-ФИЗ_20230320_095246.ipem
✓ Принтер	Выполнено	Найдено несколько локальных принтеров. Для печати ЭМ выбран принтер: HP LaserJet 1022n <input type="button" value="Определить принтер"/>
✓ Тестовая страница	Выполнено	<input type="button" value="Напечатать"/> Проверка печати тестовой страницы выполнена успешно 30.03.2023 16:11:11
✓ Тестовая печать	Выполнено	<input type="button" value="Тестовая печать ЭМ"/> Печать была произведена: 30.03.2023 16:11:31 Минимальное количество бумаги для печати 15 экземпляров: 225 листов
⚠ Токен	Замечание	<input type="button" value="Проверить"/> Выполните проверку токена (потребуется ввод пароля)
⚠ Печать протокола	Замечание	<input type="button" value="Печать протокола готовности"/> Печать протокола доступна только после выполнения всех предыдущих действий
⚠ Сохранение акта	Замечание	<input type="button" value="Сохранение акта готовности"/> Акт не сохранен

Информация об аудитории  
**Техническая подготовка**  
Загрузка ключа доступа к ЭМ

Диск C:\ доступно 90 ГБ (достаточно для экзамена)  
Интернет-пакет:  
**Internet\_EM\_OGE\_90\_20250101\_03-ФИЗ\_20230320\_095246.ipem**


[Технические требования](#)  
[О программе](#)

## Техническая подготовка

- «Системная дата и время»
- «Загрузка ЭМ»
- «Принтер»
- «Тестовая страница»
- «Тестовая печать»

## Контроль технической готовности

- «Токен ОГЭ»
- «Печать протокола»
- «Сохранение акта»

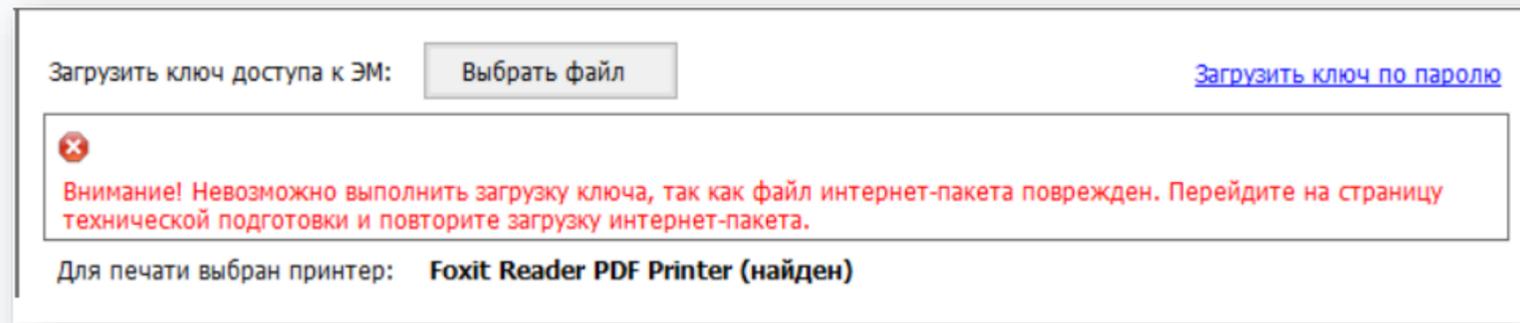



Во время загрузки ключа доступа дополнительно выполняется проверка загруженного интернет-пакета с ЭМ

Требуется перезапустить станцию, вернуться на страницу «Техническая подготовка» и загрузить интернет-пакет с ЭМ повторно, а затем перейти к загрузке ключа доступа к ЭМ

### Код 106. Регистрационные сведения о станции отсутствуют


- Требуется запросить резервный ключ средствами станции авторизации в случае использования резервной станции для печати
- Передать сформированный акт технической готовности станции для печати в мониторинг готовности средствами станции авторизации и запросить резервный ключ

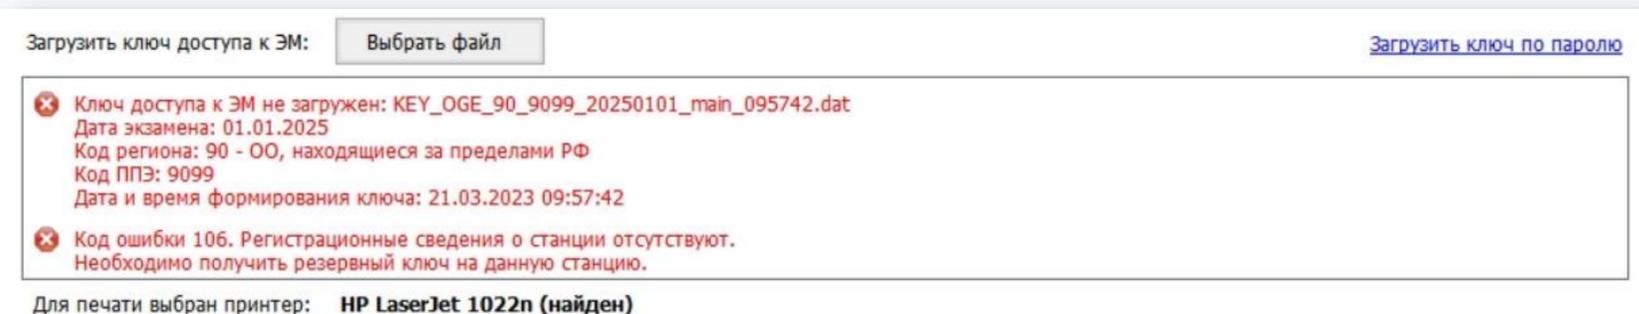

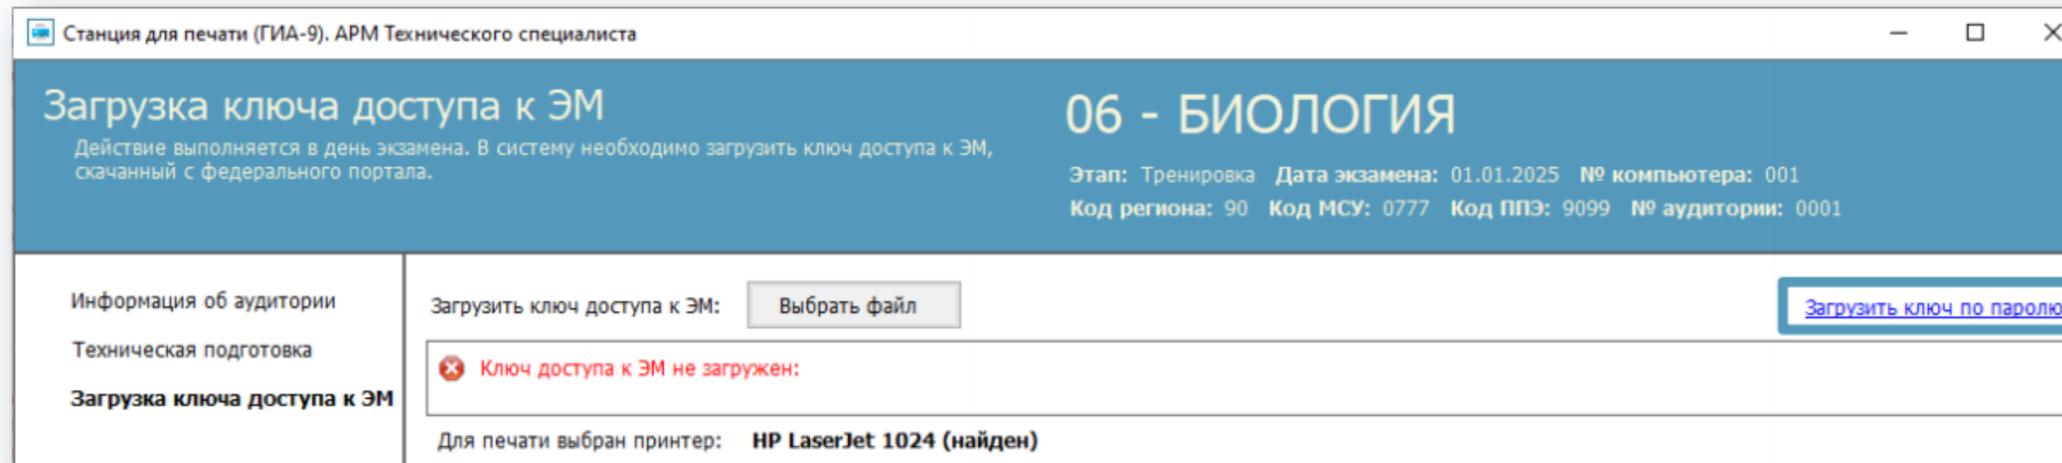

На странице «Загрузка ключа доступа к ЭМ» нажмите ссылку «Загрузить ключ по паролю»

Ключ по паролю: **KEY\_PASS\_OGE\_ГГГММДД\_PP\_ПППП\_ччммсс.dat**

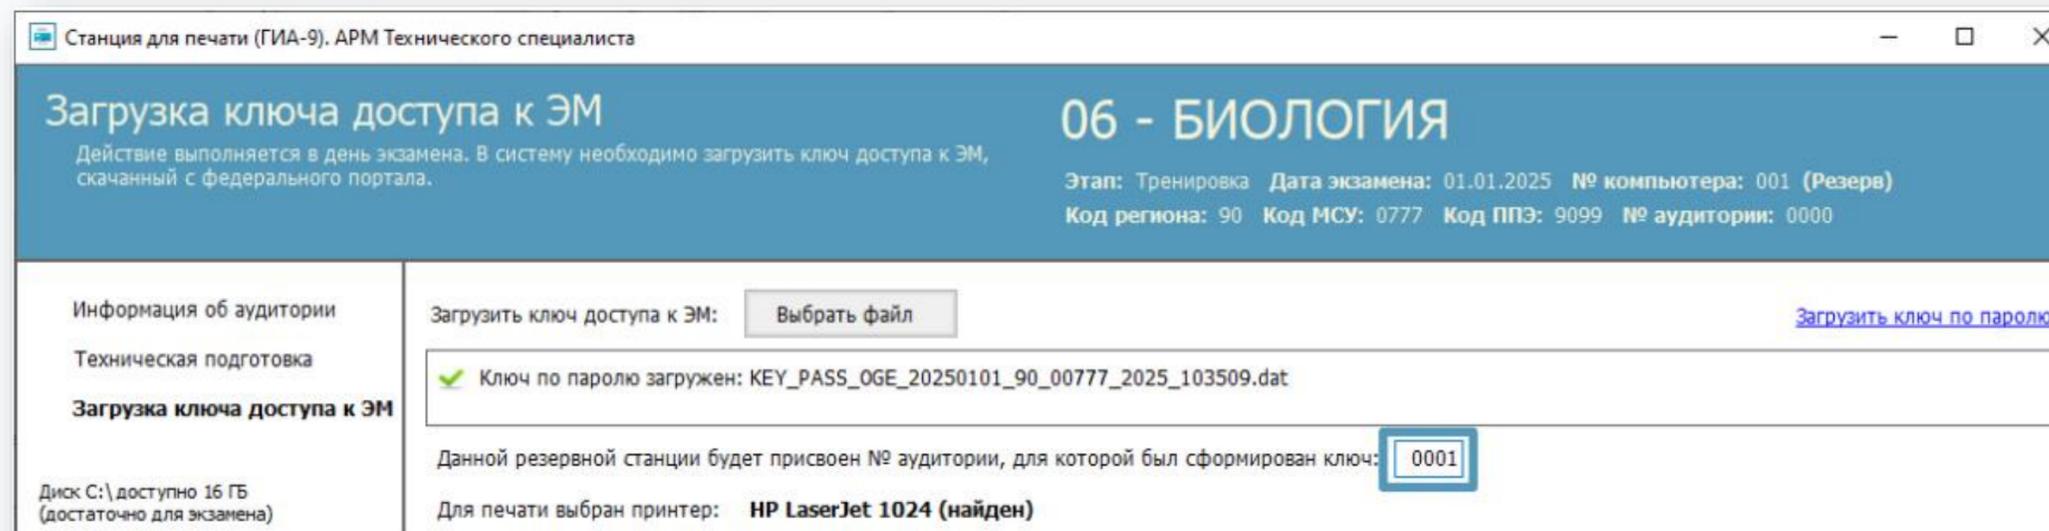

В случае использования файла пароля на резервной станции для перехода на следующую страницу для активации пароля доступа к ЭМ необходимо указать номер аудитории, в которой используется резервная станция

## Досрочное завершение печати ЭМ требуется в случаях:

- ошибочно заданного количества ЭМ для печати
- возникновения неустраняемых технических проблем, не позволяющих напечатать необходимое количество ЭМ, печать ЭМ можно завершить досрочно

## Основными причинами дополнительной печати ЭМ являются:

- обнаружение брака комплекта, в том числе участником экзамена;
- порча ЭМ участником;
- опоздание участника;
- отсутствие участника в «рассадке»

Станция для печати (ГИА-9). АРМ Организатора

### Печать ЭМ

Для печати нажмите на кнопку "Начать печать" или "Продолжить".  
Для остановки печати нажмите на кнопку "Прервать печать".

**06 - БИОЛОГИЯ**  
Этап: Тренировка Дата экзамена: 01.01.2025 № компьютера: 001  
Код региона: 90 Код ИСУ: 0777 Код ППО: 9099 № аудитории: 0001

Подготовка к печати ЭМ  
**Печать ЭМ**  
Дополнительная печать ЭМ  
Печать протокола

Для печати выбран принтер:  
**HP LaserJet 1024**

Диск C:\доступно 16 Гб (достаточно для экзамена)  
Интернет-пакет:  
**Internet\_OgeEM\_90\_2025-01-01\_06\_Биология\_20201210\_155423.jp**  
cm

Напечатано ЭМ: 3 из 5  
Осталось напечатать: 2

Всего найдено ЭМ: 6 Из них напечатано (успешно/брак): 3/1 Доступно для печати: 2

**Продолжить** **Прервать печать**

Статус печати: Напечатано 3 из 5 экземпляров

Экземпляр 04 КИМ № 0010000504	Успешно напечатан
Экземпляр 03 КИМ № 0010000503	Забракован
Экземпляр 02 КИМ № 0010000502	Успешно напечатан
Экземпляр 01 КИМ № 0010000501	Успешно напечатан

[Изменить принтер](#)  
[Изменить ключ](#)  
**Завесить экзамен**  
[О программе](#)

Станция для печати (ГИА-9). АРМ Организатора

### Дополнительная печать ЭМ

Станция должна оставаться запущенной до конца экзамена. В случае необходимости дополнительной печати ЭМ в аудитории необходимо повторно активировать ключ доступа к ЭМ с помощью токена ОГЭ.

**06 - БИОЛОГИЯ**  
Этап: Тренировка Дата экзамена: 01.01.2025 № компьютера: 001  
Код региона: 90 Код ИСУ: 0777 Код ППО: 9099 № аудитории: 0001

Подготовка к печати ЭМ  
Печать ЭМ  
**Дополнительная печать ЭМ**  
Печать протокола

Для печати выбран принтер:  
**HP LaserJet 1024**

Диск C:\доступно 16 Гб (достаточно для экзамена)  
Интернет-пакет:  
**Internet\_OgeEM\_90\_2025-01-01\_06\_Биология\_20201210\_155423.jp**  
cm

Основная печать ЭМ в аудитории завершена

Назначено участников: 5 Успешно напечатано: 4  
Всего найдено ЭМ: 6 Основная печать (успешно/брак): 4/2  
Доступно для печати: 0 Доп. печать (успешно/брак): 0/0

Экземпляр 06 КИМ № 0010000506 БО1 № 271080005058	Забракован	<b>Забраковать</b>
Экземпляр 05 КИМ № 0010000505 БО1 № 271080005041	Успешно напечатан	<b>Забраковать</b>
Экземпляр 04 КИМ № 0010000504 БО1 № 271080005004	Успешно напечатан	<b>Забраковать</b>
Экземпляр 03 КИМ № 0010000503 БО1 № 271080005027	Забракован	<b>Забраковать</b>
Экземпляр 02 КИМ № 0010000502 БО1 № 271080005010	Успешно напечатан	<b>Забраковать</b>
Экземпляр 01 КИМ № 0010000501 БО1 № 271080005003	Успешно напечатан	<b>Забраковать</b>

[Завесить экзамен](#)  
[О программе](#)

**Дополнительная печать** **Завершить экзамен**

1. Завершатся экзамен в аудитории
  2. Аудиторию покидают все участники экзамена
  3. Приглашается технический специалист
- Технический специалист, в т.ч. и на резервных станциях:
- осуществляет печать протокола
  - сохраняет журнал работы станции на флеш-накопитель

Результат печати и использования ЭМ ✕

Перед печатью протокола необходимо указать результат печати и использования ЭМ:

**Всего напечатано ЭМ (отправлено на печать):**

Количество ЭМ, использованных участниками:

**Количество бракованных ЭМ\*, из них:**

1. Напечатано с техническим браком:

2. Испорчено участниками:

3. Другие причины брака:

4. Не напечатано (неисправность оборудования):

Станция для печати (ГИА-9). АРМ Организатора

**Дополнительная печать ЭМ**

Станция должна оставаться запущенной до конца экзамена. В случае необходимости дополнительной печати ЭМ в аудитории необходимо повторно активировать ключ доступа к ЭМ с помощью токена.

Подготовка к печати ЭМ

Печать ЭМ

**Дополнительная печать ЭМ**

Печать протокола

Для печати выбран принтер:  
**HP LaserJet**

Диск C:\ доступен 90 Гб (достаточно для экзамена)

Интернет-пакет:  
**Internet\_EM\_OGE\_90\_20230516\_0**  
**3-ФИЗ\_20230329\_090302.ipem**

[Завершить экзамен](#)  
[О программе](#)

**03 - ФИЗИКА**

Этап: Досрочный период    Дата экзамена: 16.05.2023    № компьютера: 003  
Код региона: 90    Код МСУ: 0900    Код ППЗ: 9099    № аудитории: 0003

**Основная печать ЭМ в аудитории завершена**

Назначено участников:     Успешно напечатано:

Всего найдено ЭМ:     Основная печать (успешно/брак):

Доступно для печати:     Доп. печать (успешно/брак):

Экземпляр 04 КИМ № 0021223263 БО1 № 2115214335546	✖ Забракован	<input type="button" value="Забраковать"/>
Экземпляр 03 КИМ № 0021223262 БО1 № 2115214580076	✔ Успешно напечатан	
Экземпляр 02 КИМ № 0021223261 БО1 № 2115214505925	✖ Забракован	<input type="button" value="Забраковать"/>
Экземпляр 01 КИМ № 0021223260 БО1 № 2115210363550	✔ Успешно напечатан	

Станция для печати (ГИА-9). АРМ Организатора

**Печать протокола**

Протокол проведения экзамена должен формироваться после завершения экзамена. Если Вы случайно попали в этот раздел до завершения экзамена, то нажмите кнопку "Назад". После печати протокола кнопка "Назад" станет недоступна.

Подготовка к печати ЭМ

Печать ЭМ

Дополнительная печать ЭМ

**Печать протокола**

Для печати выбран принтер:  
**HP LaserJet**

Диск C:\ доступен 90 Гб (достаточно для экзамена)

Интернет-пакет:  
**Internet\_EM\_OGE\_90\_20230516\_0**  
**3-ФИЗ\_20230329\_090302.ipem**

[Изменить принтер](#)  
[О программе](#)

**03 - ФИЗИКА**

Этап: Досрочный период    Дата экзамена: 16.05.2023    № компьютера: 003  
Код региона: 90    Код МСУ: 0900    Код ППЗ: 9099    № аудитории: 0003

Назначено участников:     Успешно напечатано:

Всего найдено ЭМ:     Основная печать (успешно/брак):

Доступно для печати:     Доп. печать (успешно/брак):

**Формирование протокола проведения экзамена в аудитории**

Протокол проведения экзамена должен формироваться после завершения экзамена. Если Вы случайно попали в этот раздел, для возврата нажмите "Назад".

Протокол не напечатан  
[Сохранить журнал работы станции](#)

Внесенные сведения, в том числе после изменения, применяются **КО ВСЕМ ЭКЗАМЕНАМ НА СТАНЦИИ**

**Перед переходом к ранее созданному экзамену убедитесь, что сканер подключен к компьютеру (ноутбуку)**

Дополнительно к сформированному архиву приложите скриншоты с описанием нештатной ситуации

Информация о ППЭ

Загрузите полученный в РЦОИ файл токена ОГЭ.

**Токен ОГЭ**  
Не загружен

Загрузить

Проверить

Код региона и код ППЭ заполняются автоматически из загруженного файла токена ОГЭ.

Регион:

Код МСУ: \*

Код ППЭ: \*

Введите уникальный для ППЭ № компьютера.

Номер компьютера: \*

Резервная станция

**ВНИМАНИЕ!** В случае изменения новые значения будут применены ко всем экзаменам, включая ранее созданные.

Сохранить Отмена

Код региона: 90 Код МСУ: 777 Код ППЭ: 9099 № компьютера: 001

Выберите экзамен для запуска или создайте новый

Экзамен	Дата экзамена	Этап	Количество аудиторий	Обработано работ	Текущий статус	
<a href="#">01 - Русский язык</a>	01.01.2025	Основной период	1	0/0	Техподготовка	<a href="#">Завершить</a>
<a href="#">01 - Русский язык</a>	01.01.2025	Тренировка	1	0/0	Техподготовка	<a href="#">Завершить</a>

1 Изменить

2 Новый экзамен

3

4

5 Сведения о работе станции

6 О программе

Во избежание неконтролируемого отключения сканера необходимо **отключить спящий режим** и автоматическое отключение в настройках сканирующего устройства

Сканирующее устройство должно быть **подключено и включено на протяжении всей работы станции**

**В рамках тестового сканирования необходимо:**

- выполнить сканирование всех напечатанных тестовых комплектов бланков участников
- тестового ДБО2
- эталонных форм ППЭ
- сохранить тестовые пакеты сканирования для передачи в РЦОИ

Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9).  
Техническая подготовка  
01 - Русский язык  
Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка

Не позднее, чем за день до экзамена, необходимо завершить все действия по технической подготовке станции сканирования и напечатать протокол технической готовности станции сканирования.

Информация об экзамене	Проверка	Статус	Системное сообщение
Техническая подготовка	⚠ Системные дата и время	Замечание	Подтвердите корректность текущего системного времени: 14.12.2020 19:08:14 <input type="checkbox"/> Системное время установлено корректно
Загрузка ключа и журналов	⚠ Сканер	Замечание	Выбор сканера... <b>Внимание!</b> При смене выбранного сканера необходимо выполнить тестовое сканирование повторно.
Сканирование	⚠ Тестовое сканирование	Замечание	Сканировать тестовые ЭМ Проведите тестовое сканирование, сохраните пакет с результатами и передайте в РЦОИ.
Экспорт данных	⚠ Пакет сертификатов РЦОИ	Замечание	<b>Загрузить и просмотреть</b> Необходимо выполнить загрузку пакета с сертификатами РЦОИ
	⚠ Токен ОГЭ	Замечание	<b>Проверить токен ОГЭ</b>
	⚠ Протокол и акт готовности	Замечание	Сохранить протокол и акт

Системный диск: C:\  
Доступно: 13 ГБ  
Достаточно для сканирования

[О программе](#) На главную Продолжить

Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9).  
Тестовое сканирование  
01 - Русский язык  
Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка

Проведите тестовое сканирование тестовых комплектов бланков и машиночитаемых форм ППЭ, затем сохраните тестовый пакет с результатами для передачи в РЦОИ.

- ✖ Бланки и формы
  - ✖ Штаб ППЭ: 0
  - ✖ ДБО2: 0
  - ✖ Аудитории: 0
- ✔ Особые ситуации
  - ✔ Неизвестный тип: 0
  - ✔ Другой предмет: 0
  - ✔ Другой регион/ППЭ: 0
  - ✔ Дубль станции печати: 0
  - ✔ Не определен ШК бланка: 0
  - ✔ Не определен QR бланка: 0
  - ✔ Не определен QR формы: 0
  - ✔ Некачественные изображения: 0

Выполните тестовое сканирование и проверьте качество отсканированного изображения:

- тестовых комплектов бланков, напечатанных на всех станциях для печати, включая резервные;
- тестовых ДБО№2 в случае использования на экзамене;
- **тестового комплекта** машиночитаемых форм ППЭ.

В случае отсутствия особых ситуаций, запрещающих завершение тестового сканирования, сохраните результат для передачи тестового пакета в РЦОИ ("Сохранить пакет") и нажмите "Выполнено".  
При наличии особых ситуаций примите меры по их устранению, при необходимости измените настройки принтера на соответствующей станции и напечатайте тестовый комплект повторно.

Сканировать Сохранить пакет  
Выполнено Отмена

Формирование протокола и акта технической готовности выполняется после завершения всех действий по технической подготовке и контролю технической готовности станции сканирования

**PPE\_Export\_OGE\PP\_PPPP\_GGGMMDD**

**ACT\_SCAN\_OGE\_PP\_PPPP\_GGGMMDD\_ЭЭ-Предмет\_NNN.dat**

**PROTOCOL\_SCAN\_OGE\_PP\_PPPP\_GGGMMDD\_ЭЭ-Предмет\_NNN.pdf**

Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9)

**Техническая подготовка** 01 - Русский язык

Не позднее, чем за день до экзамена, необходимо завершить все действия по технической подготовке станции сканирования и напечатать протокол технической готовности станции сканирования.



Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка

Информация об экзамене	Проверка	Статус	Системное сообщение
<b>Техническая подготовка</b>	✓ Системные дата и время	Выполнено	Подтвердите корректность текущего системного времени: 14.12.2020 19:25:35 ☑ Системное время установлено корректно
Загрузка ключа и журналов	✓ Сканер	Выполнено	HP Deskjet 5520 series WIA <b>Внимание!</b> При смене выбранного сканера необходимо выполнить тестовое сканирование повторно.
Сканирование	✓ Тестовое сканирование	Выполнено	Сканировать тестовые ЭМ
Экспорт данных	✓ Пакет сертификатов РЦОИ	Выполнено	Загрузить и просмотреть
	✓ Токен ОГЭ	Выполнено	Проверить токен ОГЭ
	⚠ Протокол и акт готовности	Замечание	Сохранить протокол и акт <b>1</b>

Системный диск: C:\  
Доступно: 12,9 ГБ  
Достаточно для сканирования

О программе

На главную Продолжить **2**

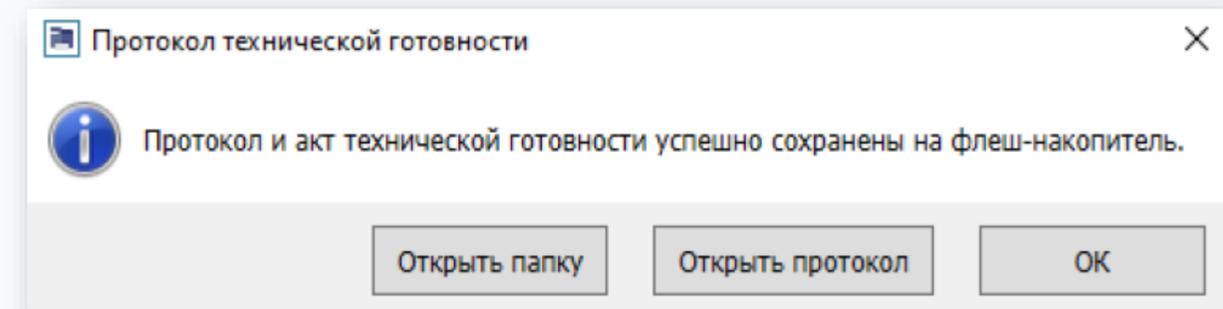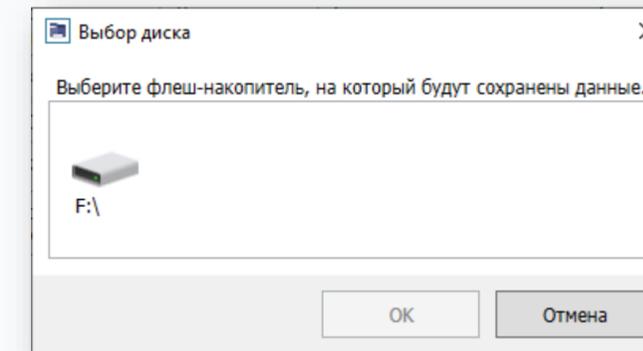

**Необходимо закрыть станцию сканирования в ППЭ по окончании контроля технической готовности**

**Загрузить ключ доступа к ЭМ** - данная процедура выполняется техническим специалистом в день проведения экзамена непосредственно перед началом сканирования

END\_PRINT\_OGE\_PP\_PPPP\_GGGMMDD\_ЭЭ-Предмет\_AAAA\_NNN.dat

Загрузка журналов станций для печати может быть выполнена по мере поступления материалов из аудиторий. В этом случае необходимо со страницы сканирования вернуться на страницу загрузки ключа и журналов.

В случае использования в аудитории основной и резервной станции для печати следует загрузить оба журнала станций для печати одновременно (при наличии).

Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9)

### Загрузка ключа и журналов

01 - Русский язык

Для перехода на этап сканирования бланков необходимо загрузить ключ доступа к ЭМ и журналы работы станций для печати в аудиториях, на которых была выполнена печать ЭМ. Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка

Информация об экзамене [Загрузить ключ доступа к ЭМ](#) [Загрузить ключ по паролю](#)

Техническая подготовка ✓ Ключ доступа к ЭМ загружен успешно.

**Загрузка ключа и журналов**

Сканирование [Обновить информацию о токене ОГЭ](#)

Экспорт данных ⚠ Выполните проверку токена ОГЭ.

[Загрузить журналы печати ЭМ](#)

Системный диск: C:\  
Доступно: 12,9 ГБ  
Достаточно для сканирования

**Список аудиторий**

Номер аудитории	Распределено участников	Напечатано ЭМ	Создана	Ключ	Журнал
0001	5		✓	✓	⚠
0002	5		✓	✓	⚠

[О программе](#) [На главную](#) [Назад](#) [Продолжить](#)

Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9)

### Загрузка ключа и журналов

01 - Русский язык

Для перехода на этап сканирования бланков необходимо загрузить ключ доступа к ЭМ и журналы работы станций для печати в аудиториях, на которых была выполнена печать ЭМ. Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка

Информация об экзамене [Загрузить ключ доступа к ЭМ](#) [Загрузить ключ по паролю](#)

Техническая подготовка ✓ Ключ доступа к ЭМ успешно загружен.

**Загрузка ключа и журналов**

Сканирование [Обновить информацию о токене ОГЭ](#)

Экспорт данных ✓ Токен ОГЭ проверен успешно.

[Загрузить журналы печати ЭМ](#)

✓ Загружено 1 журналов печати


Системный диск: C:\  
Доступно: 12,9 ГБ  
Достаточно для сканирования

**Список аудиторий**

Номер аудитории	Распределено участников	Напечатано ЭМ	Создана	Ключ	Журнал
0001	5	5	✓	✓	✓
0002	5		✓	✓	⚠

[О программе](#) [На главную](#) [Назад](#) [Продолжить](#)

Заполнение полей в соответствии с ведомостью ППЭ-13-02 МАШ и формой ППЭ-11 **обязательно для начала сканирования**

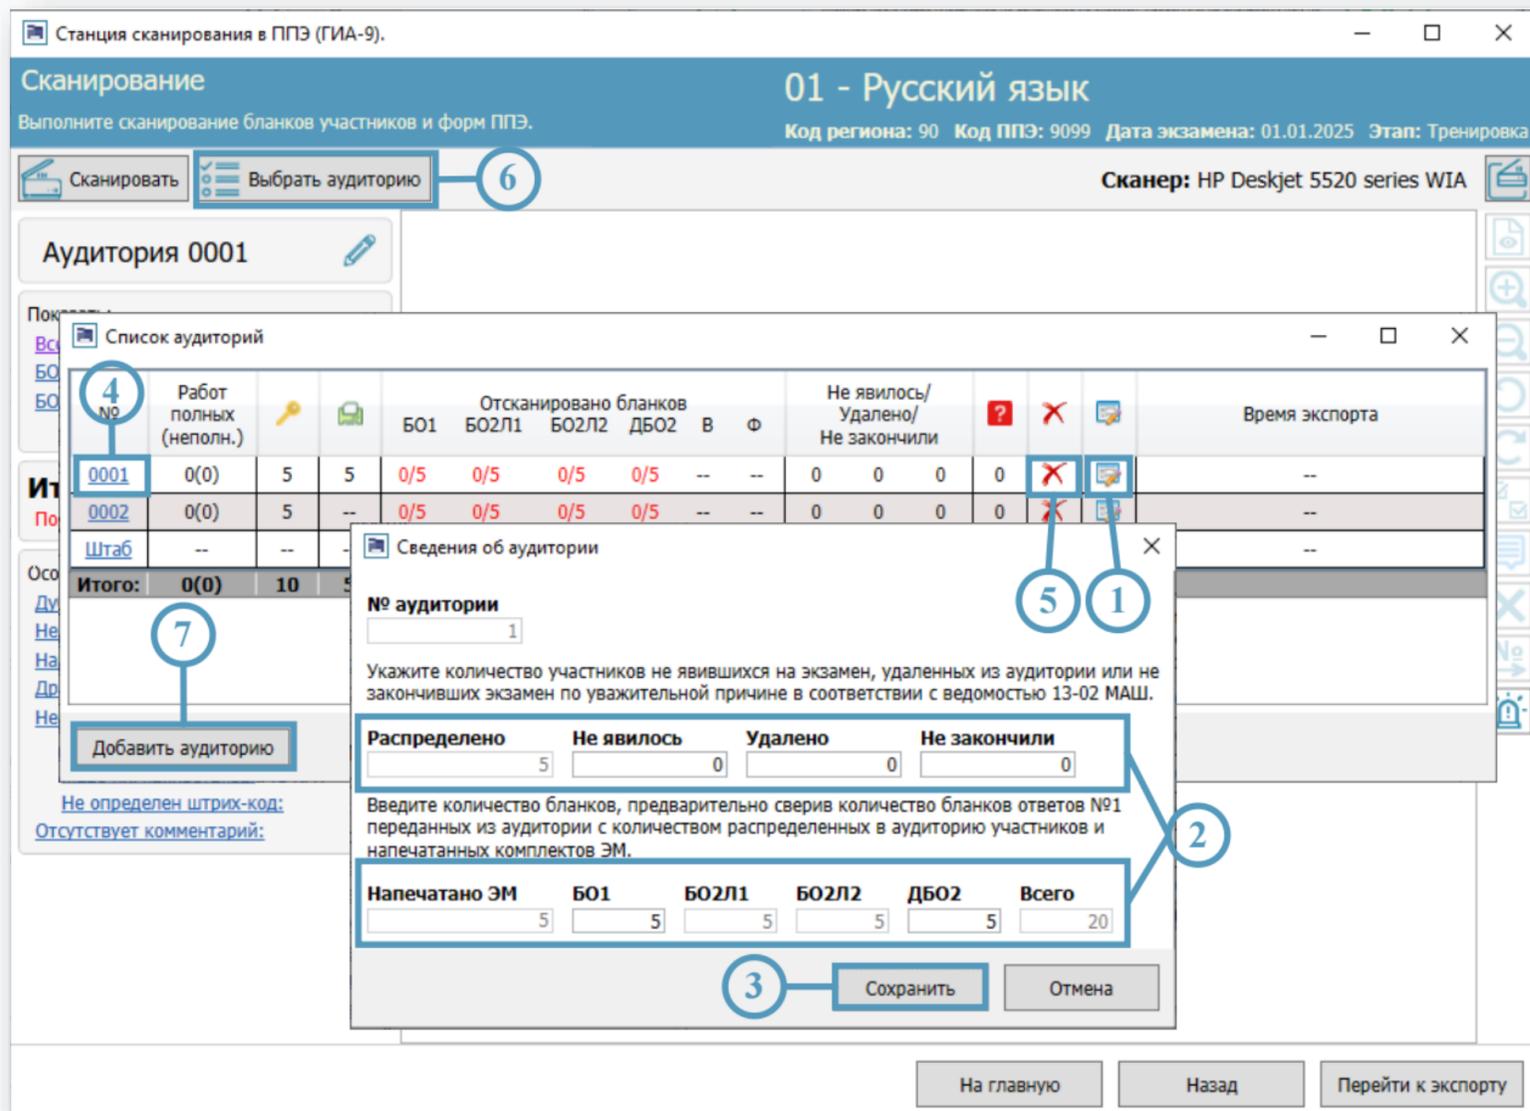

01 - Русский язык  
Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка

Сканирование

Выбрать аудиторию (6)

Аудитория 0001

№	Работ полных (неполн.)	Ключ	Зеленый значок	Отсканировано бланков				В	Ф	Не явились/Удалено/Не закончили				Время экспорта	
				Б01	Б02Л1	Б02Л2	ДБ02			?	✗	🗑️			
0001	0(0)	5	5	0/5	0/5	0/5	0/5	--	--	0	0	0	0	✗	🗑️
0002	0(0)	5	--	0/5	0/5	0/5	0/5	--	--	0	0	0	0	✗	🗑️
Штаб	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого:	0(0)	10	5												

Сведения об аудитории

№ аудитории: 1

Укажите количество участников не явившихся на экзамен, удаленных из аудитории или не закончивших экзамен по уважительной причине в соответствии с ведомостью 13-02 МАШ.


Распределено	Не явились	Удалено	Не закончили
5	0	0	0

Введите количество бланков, предварительно сверив количество бланков ответов №1 переданных из аудитории с количеством распределенных в аудиторию участников и напечатанных комплектов ЭМ.

Напечатано ЭМ	Б01	Б02Л1	Б02Л2	ДБ02	Всего
5	5	5	5	5	20

Сохранить (3) Отмена

На главную Назад Перейти к экспорту

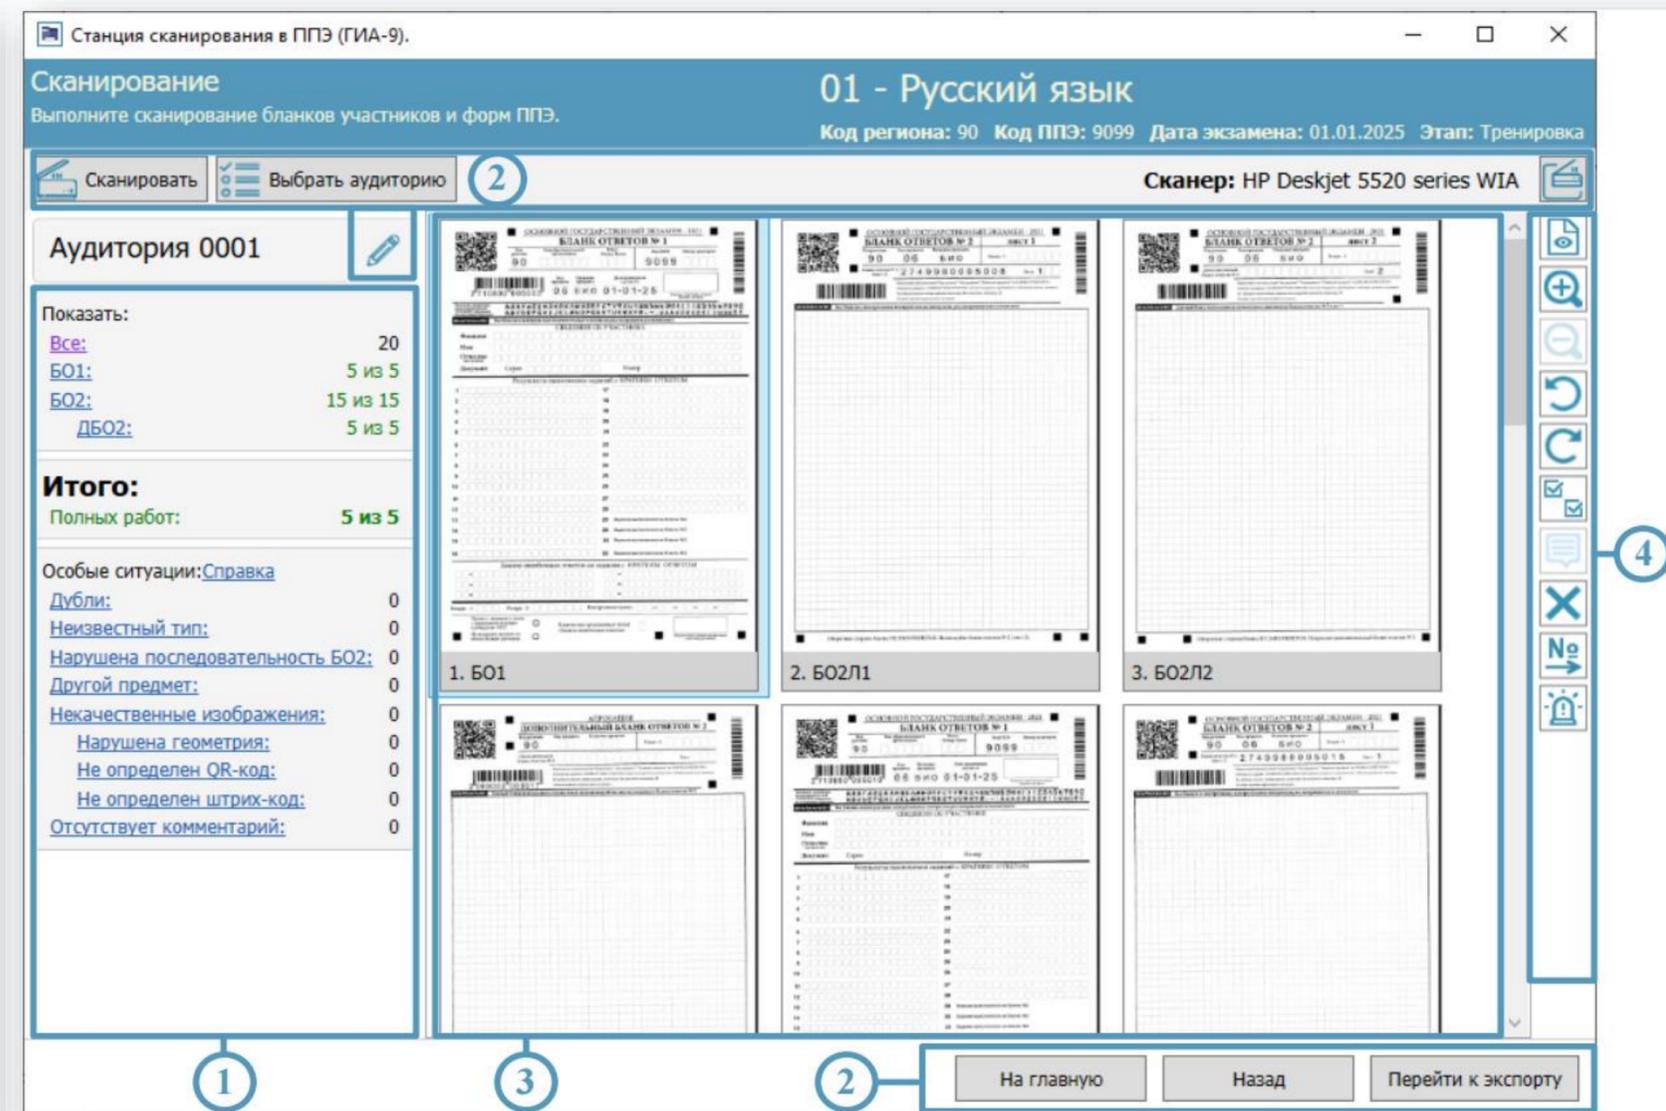

01 - Русский язык  
Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка

Сканирование

Выбрать аудиторию (2)

Аудитория 0001

Показать: Все: 20  
Б01: 5 из 5  
Б02: 15 из 15  
ДБ02: 5 из 5

Итого: Полных работ: 5 из 5

Особые ситуации: Справка

- Дубли: 0
- Неизвестный тип: 0
- Нарушена последовательность Б02: 0
- Другой предмет: 0
- Некачественные изображения: 0
- Нарушена геометрия: 0
- Не определен QR-код: 0
- Не определен штрих-код: 0
- Отсутствует комментарий: 0

1. Б01 2. Б02Л1 3. Б02Л2

1 3 2

На главную Назад Перейти к экспорту (4)

**Дубли** – бланки с одинаковыми номерами (штрих-кодами), в фильтр попадают как оригиналы, так и дубли изображений, экспорт из аудитории с дублями бланков запрещен

**Неизвестный тип** – все изображения, которые не были определены как пустые или бланки участников, экспорт из аудитории с неизвестными изображениями **запрещен**

Сканирование форм ППЭ выполняется в рамках специальной аудитории с именем **Штаб**

**Ведомость 13-02 МАШ** - изображения страниц ведомости ППЭ-13-02 МАШ для письменных экзаменов

**Формы ППЭ (контроль)** - формы ППЭ, тип которых контролируется в соответствии с требованиями методических рекомендаций

При проведении письменных экзаменов подлежат сканированию и контролю следующие формы ППЭ:

**ППЭ-05-02** «Протокол проведения ГИА-9 в аудитории»

**ППЭ-07** «Список работников ППЭ и общественных наблюдателей»

**ППЭ-14-01** «Акт приёмки-передачи экзаменационных материалов в ППЭ»

**ПРИ НАЛИЧИИ:**

**ППЭ-12-02** «Ведомость коррекции персональных данных участников ГИА-9 в аудитории»

**ППЭ-19** «Контроль изменения состава работников в день экзамена»

**ППЭ-21** «Акт об удалении участника ГИА-9»

**ППЭ-22** «Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам»


**ППЭ-02** «Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9»

**ППЭ-03** «Протокол рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9»


**Формы ППЭ (прочие)** - все остальные изображения, которые не были определены как пустые или бланки участников

**Акт 18 МАШ** – страницы актов ППЭ-18 МАШ

**Форма 12-04-МАШ** – страницы соответствующей формы

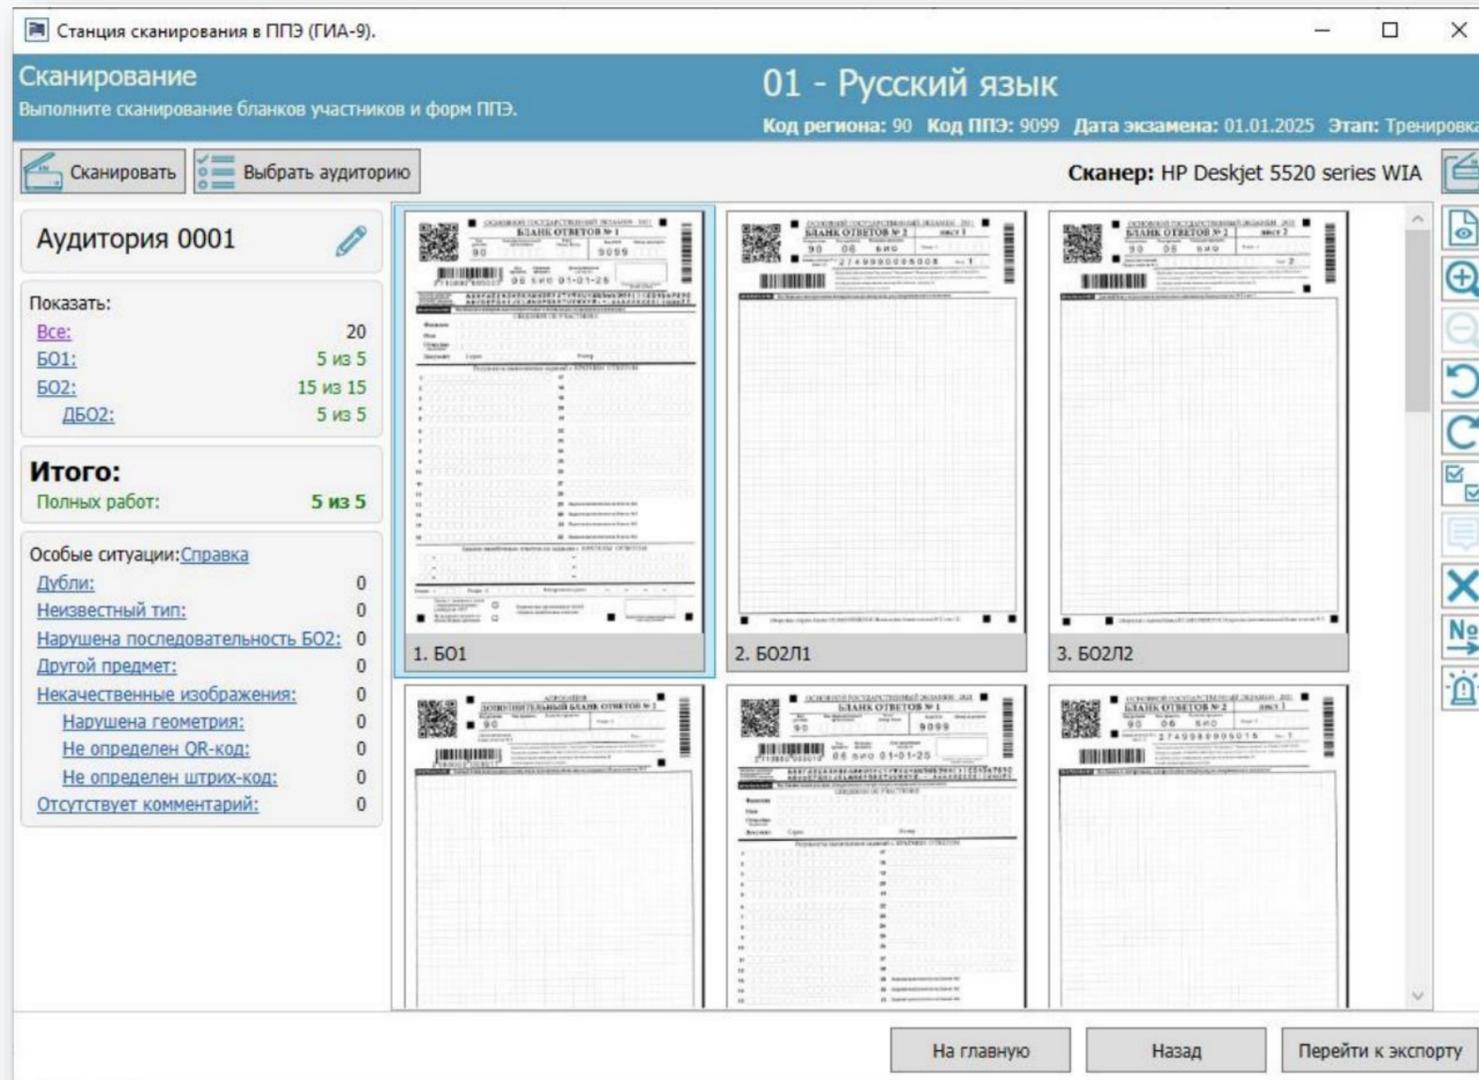

## Установка текущего предмета

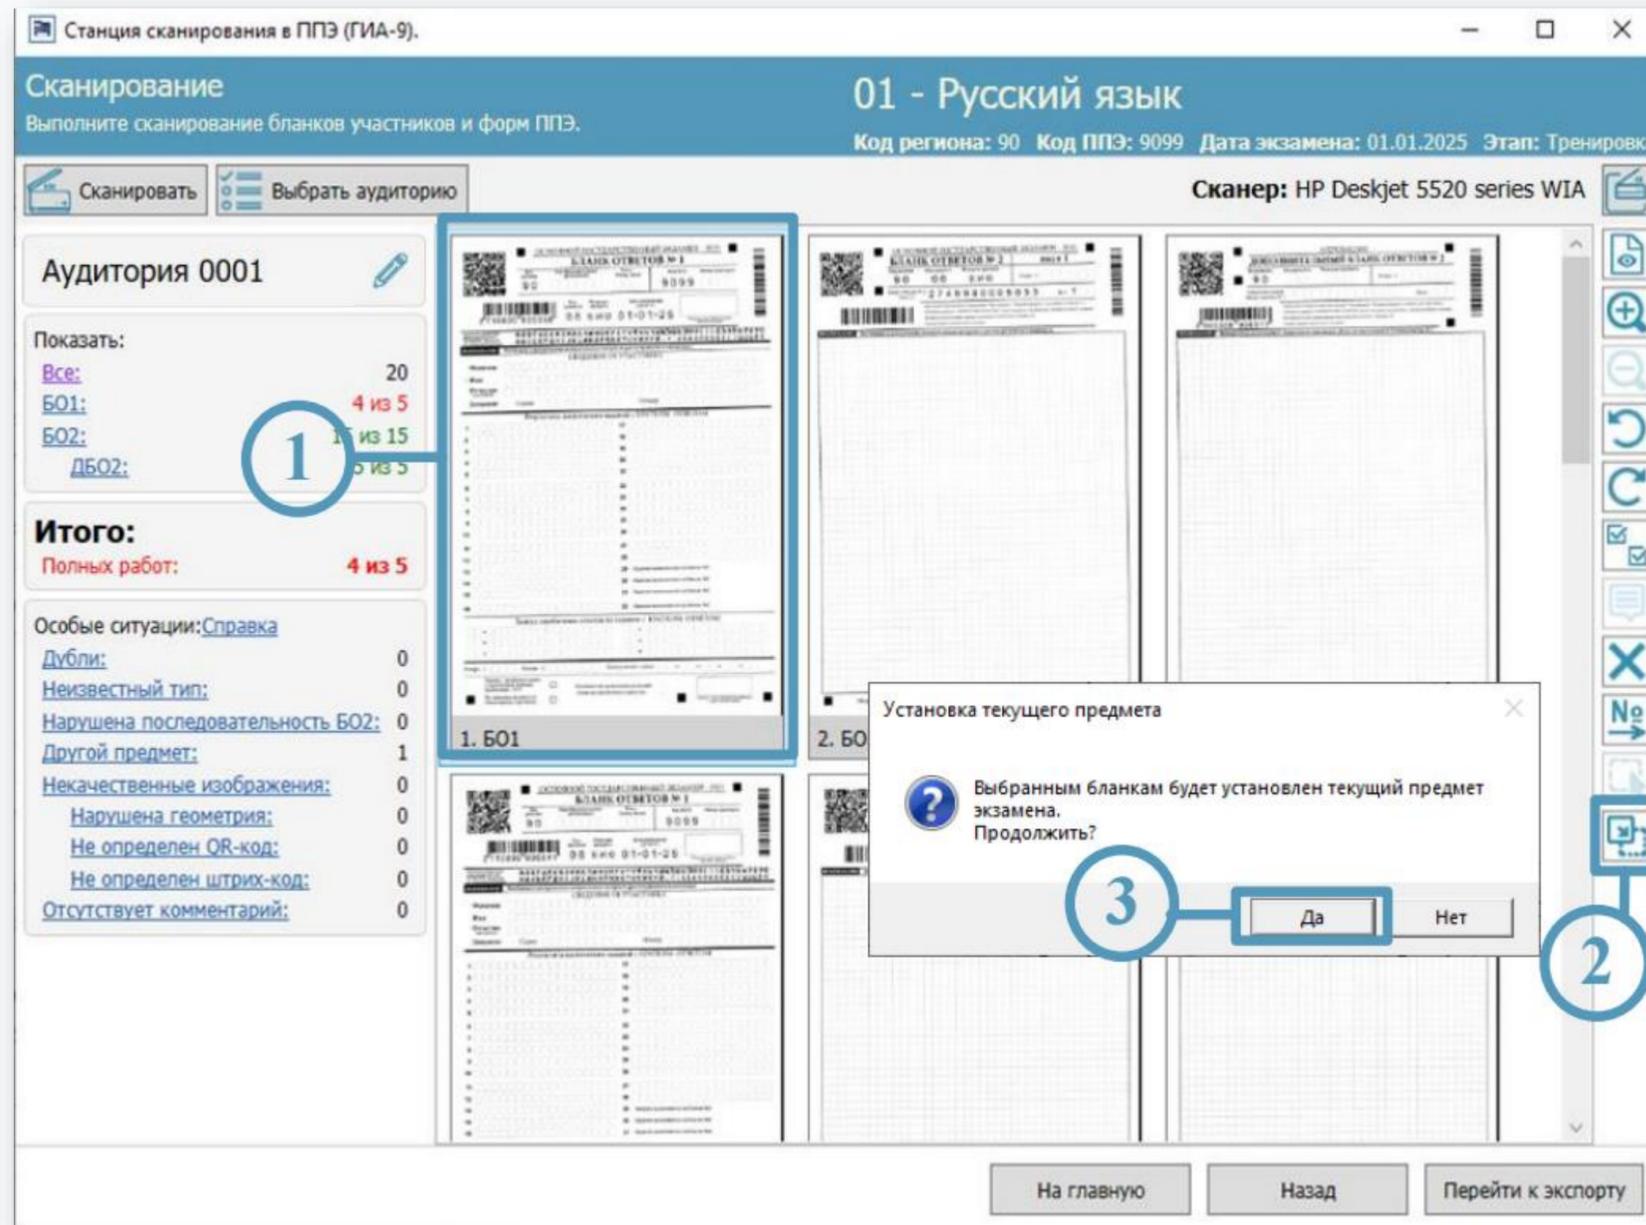

Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9).

Сканирование 01 - Русский язык  
Выполните сканирование бланков участников и форм ППЭ.  
Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка

Сканировать Выбрать аудиторию Сканер: HP Deskjet 5520 series WIA

Аудитория 0001

Показать: Все: 20  
Б01: 4 из 5  
Б02: 5 из 15  
ДБ02: 5 из 5

**Итого:**  
Полных работ: 4 из 5

Особые ситуации: [Справка](#)

- Дубли: 0
- Неизвестный тип: 0
- Нарушена последовательность Б02: 0
- Другой предмет: 1
- Некачественные изображения: 0
- Нарушена геометрия: 0
- Не определен QR-код: 0
- Не определен штрих-код: 0
- Отсутствует комментарий: 0

1. Б01 2. Б02

**Установка текущего предмета**

Выбранным бланкам будет установлен текущий предмет экзамена. Продолжить?


Да Нет

На главную Назад Перейти к экспорту

## Режим разрешения особых ситуаций при сканировании

**Код 4. Найдены дубли бланков. (Экспорт запрещен)**  
**Код 3. Найдены неизвестные изображения. (Экспорт запрещен)**  
**Код 1. Обнаружены неполные работы. (Экспорт запрещен)**


При выявлении данной проблемы необходимо обратиться в РЦОИ. Специалистом РЦОИ передается код активации режима разрешения нештатной ситуации

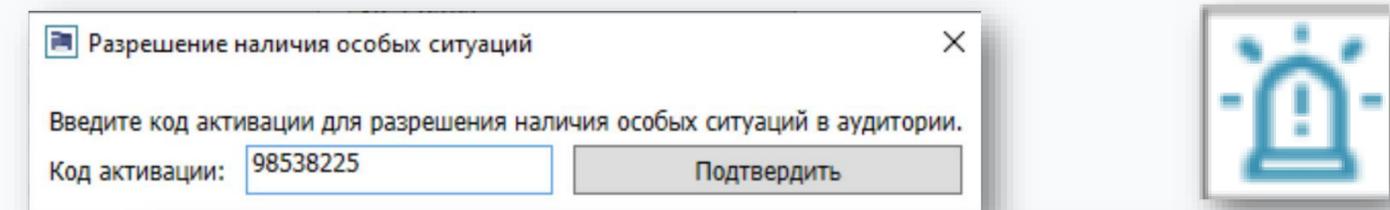

Разрешение наличия особых ситуаций

Введите код активации для разрешения наличия особых ситуаций в аудитории.

Код активации: 98538225 Подтвердить

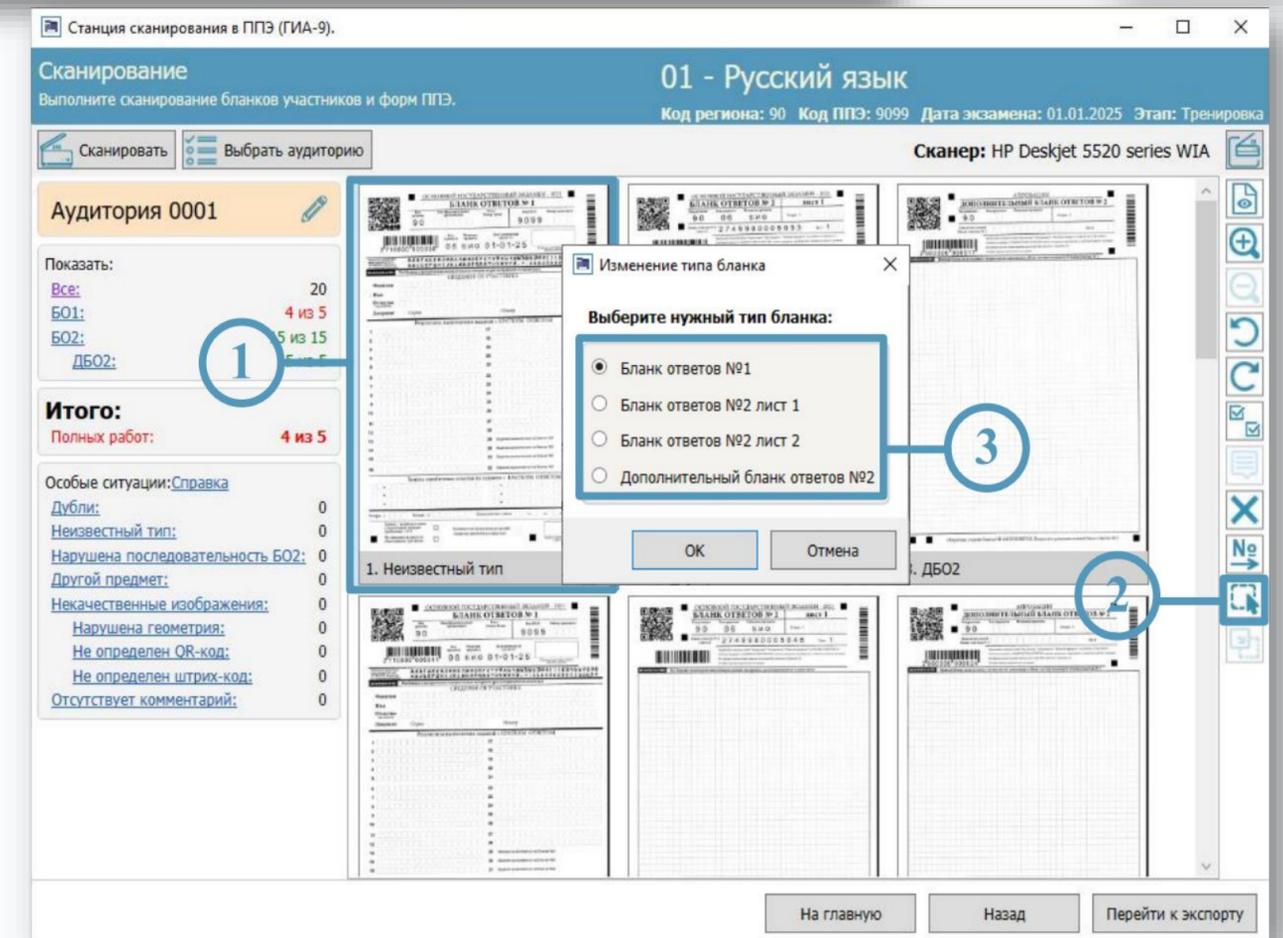

Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9).

Сканирование 01 - Русский язык  
Выполните сканирование бланков участников и форм ППЭ.  
Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка

Сканировать Выбрать аудиторию Сканер: HP Deskjet 5520 series WIA

Аудитория 0001

Показать: Все: 20  
Б01: 4 из 5  
Б02: 5 из 15  
ДБ02: 5 из 5

**Итого:**  
Полных работ: 4 из 5

Особые ситуации: [Справка](#)

- Дубли: 0
- Неизвестный тип: 0
- Нарушена последовательность Б02: 0
- Другой предмет: 0
- Некачественные изображения: 0
- Нарушена геометрия: 0
- Не определен QR-код: 0
- Не определен штрих-код: 0
- Отсутствует комментарий: 0

1. Неизвестный тип ДБ02

**Изменение типа бланка**

Выберите нужный тип бланка:

- Бланк ответов №1
- Бланк ответов №2 лист 1
- Бланк ответов №2 лист 2
- Дополнительный бланк ответов №2

OK Отмена

На главную Назад Перейти к экспорту

До начала экспорта необходимо исправить все особые ситуации, запрещающие экспорт аудиторий

Станция сканирования в ППЭ (ГИА-9).

## Экспорт данных

01 - Русский язык  
Код региона: 90 Код ППЭ: 9099 Дата экзамена: 01.01.2025 Этап: Тренировка

Информация об экзамене  
Техническая подготовка  
Загрузка ключа и журналов  
Сканирование  
**Экспорт данных**

**Проверить токен ОГЭ** **Пакет сертификатов**

⚠ Выполните проверку токена ОГЭ.

Член ГЭК должен сверить приведённые ниже сведения о количестве отсканированных бланков с данными о количестве бланков, полученных от участников из ведомости 13-02 МАШ.

В случае совпадения сведений выполните экспорт данных.  
Если данные о количестве отсканированных бланков и полученных от участников расходятся, нажмите на номер необходимой аудитории и выполните сканирование недостающих бланков.

#	№	Работ полных (неполн.)	Ключ	Диск	Отсканировано бланков					Не явилось/ Удалено/ Не закончили			Врем			
					Б01	Б02Л1	Б02Л2	ДБ02	В	Ф	?	✗		📄		
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	5(0)	5	5	5/5	5/5	5/5	5/5	--	--	0	0	0	0	✗	📄
<input checked="" type="checkbox"/>	0002	5(0)	5	--	5/5	5/5	5/5	5/6	--	--	0	0	0	0	✗	📄
<input checked="" type="checkbox"/>	Штаб	--	--	--	--	--	--	--	1	25	--	--	--	0		
<b>Итого:</b>		<b>10(0)</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Системный диск: C:\  
Доступно: 14,2 ГБ  
Достаточно для сканирования

[О программе](#) **Завершить экзамен** **На главную** **Назад** **Экспорт данных**

Подтверждение экспорта

**Отсканированные материалы в экспортируемом пакете**

**Бланки участников экзамена:**  
Бланков ответов №1: 10  
Бланков ответов №2 лист 1: 10  
Бланков ответов №2 лист 2: 10  
Дополнительных бланков ответов №2: 10  
Всего отсканированных бланков участников экзамена: 40  
В том числе:  
Бланков отсканированных в штабе: 0

**Формы ППЭ:**  
Всего отсканированных форм ППЭ: 26  
Всего аудиторий: 3

**Вы подтверждаете, что членом ГЭК проверено всех бланков (включая некачественные изобр**

**Да**

Подтверждение экспорта

**Отсканированные материалы в экспортируемом пакете**

**Бланки участников экзамена:**  
Бланков ответов №1: 5  
Бланков ответов №2 лист 1: 5  
Бланков ответов №2 лист 2: 5  
Дополнительных бланков ответов №2: 5  
Всего отсканированных бланков участников экзамена: 20

**Формы ППЭ:**  
Всего отсканированных форм ППЭ: 0  
Всего аудиторий: 3

**Внимание!**  
В пакет не будут включены отсканированные материалы из следующих аудиторий:  
Не выбраны: 0002, Штаб

**Вы подтверждаете, что членом ГЭК проверено качество всех бланков (включая некачественные изображения)?**

**Да** **Нет**

Если в пакет попадают не все аудитории, в том числе аудитории, бланки которых не сканируются по причине неявки участников, информация об этом будет выведена в запрос

## Передача экзаменационных материалов в РЦОИ

Станция авторизации (ГИА-9)  
Регион: 90 - ОО, находящиеся за пределами РФ ППЭ: 9099 № компьютера: 001 Данные подтверждены

← Передача экзаменационных материалов в РЦОИ

Дата экзамена: 01.01.2025

Бланки

	Тип	Имя файла	Статус	Изменен	Передано, %	Комментарий РЦОИ	Комментарий ППЭ
✓	Тест	BLANK_TEST_OGE_90_9099_20250101_01-РУС_AC02_RC02_	Сохранен	30.03.2023 10:41	100,00		
✓	Бланки	BLANK_OGE_90_9099_20250101_01-РУС_AC03_RC07_888_20	Передан	30.03.2023 10:59	100,00		

Выбор бланков для передачи

Добавить Удалить

Файлы для передачи в РЦОИ:

- ✗ BLANK\_OGE\_90\_9099\_20230516\_01-РУС\_AC03\_RC07\_888\_20230329\_162156.br  
Передача запрещена: Регион/Дата пакета не соответствуют экзамену
- ✗ BLANK\_OGE\_90\_9099\_20230516\_03-ФИЗ\_AC02\_RC03\_888\_20230329\_162753.b  
Передача запрещена: Регион/Дата пакета не соответствуют экзамену
- ✓ BLANK\_TEST\_OGE\_90\_9099\_20250101\_01-РУС\_AC02\_RC02\_888\_20230329\_131  
Подготовлен для передачи в РЦОИ

Комментарий:

Внимание! Обнаружены файлы, передача которых запрещена.  
Описание причины см. по ссылке "Подробнее" соответствующего файла.

Передать Отмена

Во время технической подготовки передайте тестовый пакет для проверки взаимодействия с РЦОИ.  
В день экзамена по окончании передачи в РЦОИ всех экзаменационных материалов с ответами участников по всем предметам передайте в РЦОИ статус «Все пакеты сформированы и отправлены в РЦОИ» кнопкой «Подтвердить».  
В случае отклонения пакета в РЦОИ или при отправке нового пакета передача статуса будет отменена, выполните его передачу заново.  
Все пакеты сформированы и отправлены в РЦОИ

Подтвердить Отмена

Состояние подключения: сервис выдачи ЭМ сервер РЦОИ

Передача запрещена: Резервная станция

**Пакет  
BLANK\_TEST\_OGE\_90\_9099\_20250101\_01-РУС\_AC02\_RC02\_888\_20230329\_13.  
1451.bnk не может быть передан в РЦОИ**

**Резервная станция авторизации. Передача запрещена**

Передача экзаменационных материалов с ответами участников в РЦОИ на резервной станции не предусмотрена, используйте основную станцию авторизации или снимите признак резерва на текущей станции.

Ок

В случае необходимости использования резервной станции вместо вышедшей из строя основной следует снять признак резерва в разделе «Настройки» и повторить передачу

Подтверждение полноты передачи ЭМ в РЦОИ

Проверьте по всем ли аудиториям, указанным в ведомостях ППЭ-13-02 МАШ, ППЭ-13-03-У МАШ и ППЭ-13-03-К МАШ, выполнена передача экзаменационных материалов в РЦОИ.  
Если сведения по какой-либо аудитории передаваться не будут, укажите причину в комментарии.  
Если аудитория не назначена на экзамен, укажите причину фактического использования данной аудитории в комментарии.

Сведения о переданных в РЦОИ экзаменационных материалах в рамках экзаменов: 01.01.2025

Предмет	Аудитория	Назначение на экзамен	Бланки передавались в РЦОИ	Статус последнего пакета бланков по аудитории	Ответы передавались в РЦОИ	Статус последнего пакета с ответами по аудитории	Комментарий
01 - Русский язык	Штаб	-	Да	-	-	-	
01 - Русский язык	0001	Да	Да	-	-	-	
01 - Русский язык	0002	Да	Да	-	-	-	
03 - Физика	Штаб	-	Да	-	-	-	
03 - Физика	0003	Да	Нет	-	-	-	Неявка, бланки из аудитории отсутствуют

Если передача всех пакетов бланков и пакетов с ответами участников завершена, нажмите кнопку "Подтвердить" (в РЦОИ будет передан статус "Все пакеты сформированы и отправлены в РЦОИ").  
Если не все пакеты были переданы, нажмите кнопку "Отмена" и продолжите работу.

Важно! В данном списке, в некоторых случаях, могут отображаться не все аудитории. Перед подтверждением полноты передачи сведений, проверьте соответствует ли перечень аудиторий в данном списке, перечню аудиторий в ведомостях по соответствующим предметам.

Подтвердить Отмена

По окончании передачи всех пакетов необходимо передать в РЦОИ подтверждение завершения передачи, при этом выполняется проверка комплектности переданных материалов (по аудиториям) на соответствие рассадке

сайт: <http://www.rustest.ru>

mail: [test@rustest.ru](mailto:test@rustest.ru)

приемная: +7(495)530-10-00

контакт-центр: +7(800)555-19-81, +7(499)110-62-80

горячая линия ППЭ: +7(800)302-31-56, +7(499)302-31-56

в Контакте: [https://vk.com/fct\\_rustest](https://vk.com/fct_rustest)

в Одноклассниках: <https://ok.ru/group/70000001207832>

в Телеграм: [https://t.me/fct\\_rustest](https://t.me/fct_rustest)



123557, г. Москва, улица Пресненский Вал, д.19, стр.1